


## ばい煙発生施設の事前協議の適否の判定フロー図

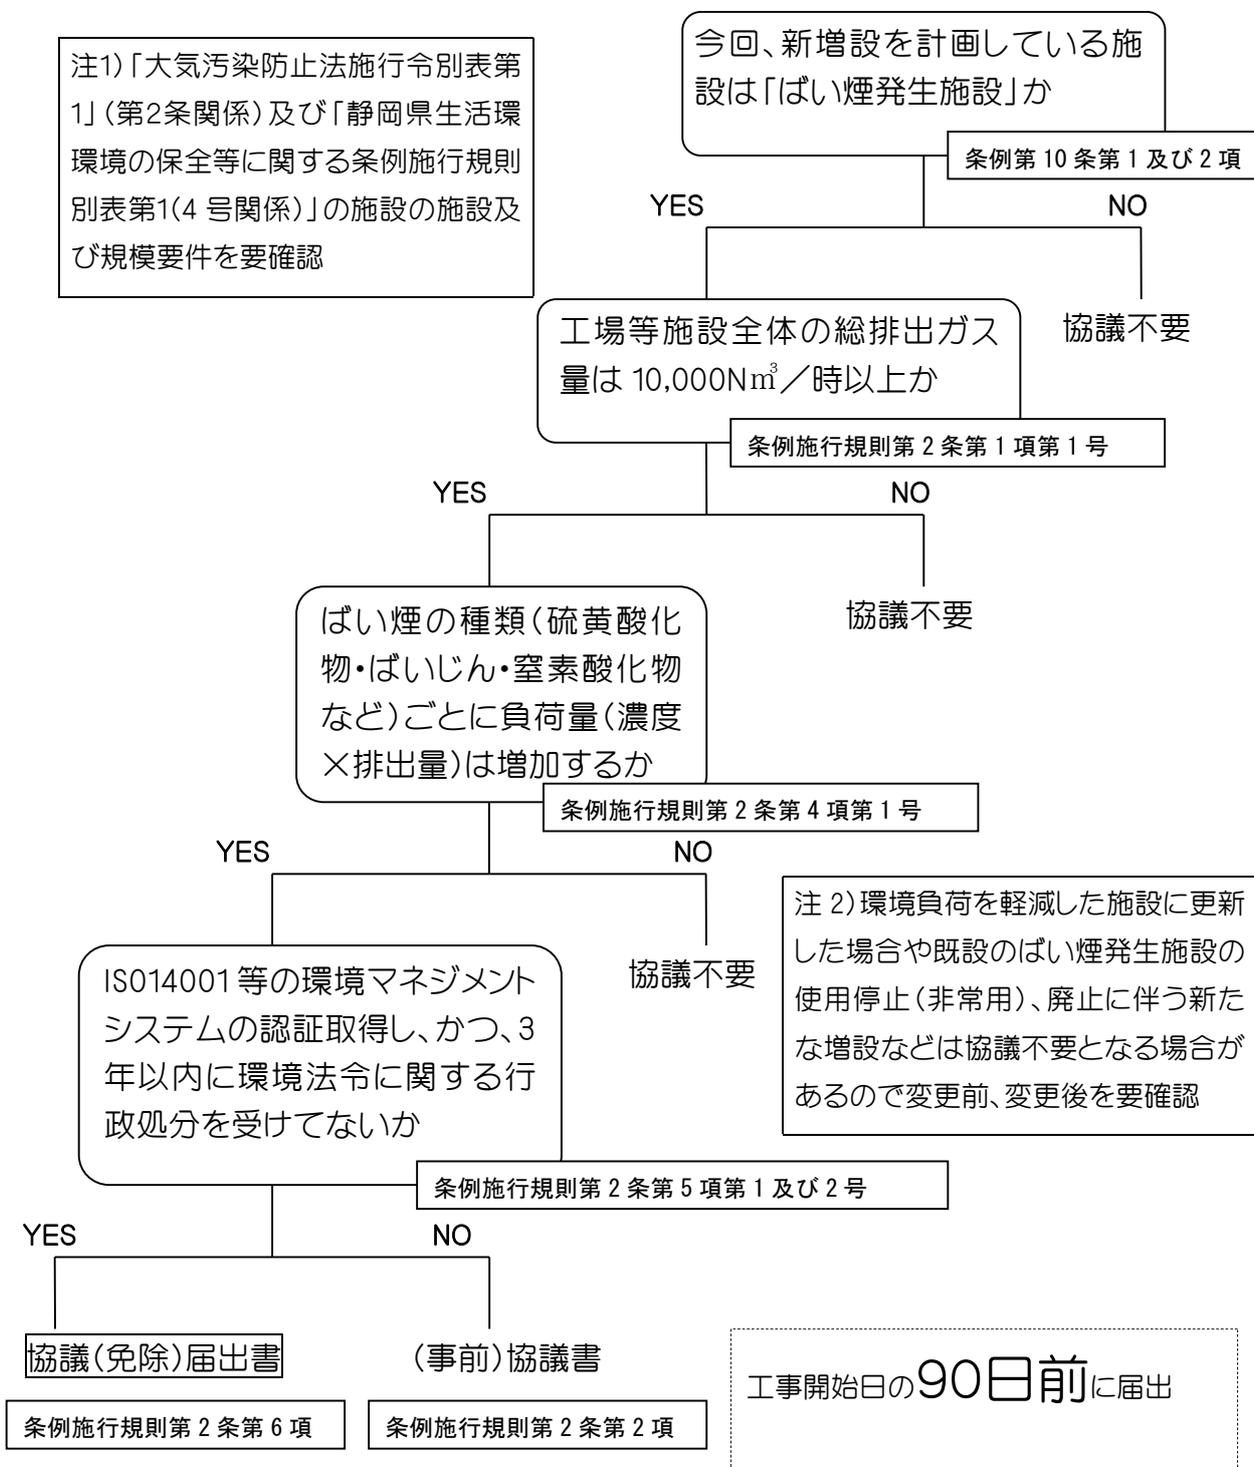

※ 非常用・予備施設の設置は協議不要

※ 良質燃料(ガス・灯油・A重油)を使用する小型ボイラーの設置は協議不要