＜点検実施状況（一覧表）＞

126　令和７年 10 月 10 日

４号機　内部溢水防護対策　浸水防止ダンパの設置


＜点検の記録＞

2025 年 10 月 10 日

浜岡原子力発電所では、機器の損傷等により放射性物質を含む液体が、管理区域外へ漏えいしないようにするため、浸水防止ダンパを設置しています。

今回は、３号復水タンク、３号復水サージタンクエリア（４号機と共用）の浸水防止ダンパの設置が完了したため、書類点検および据付状況の現場点検を行いました。

点検の結果、中部電力の計画どおり実施されていることを確認しました。

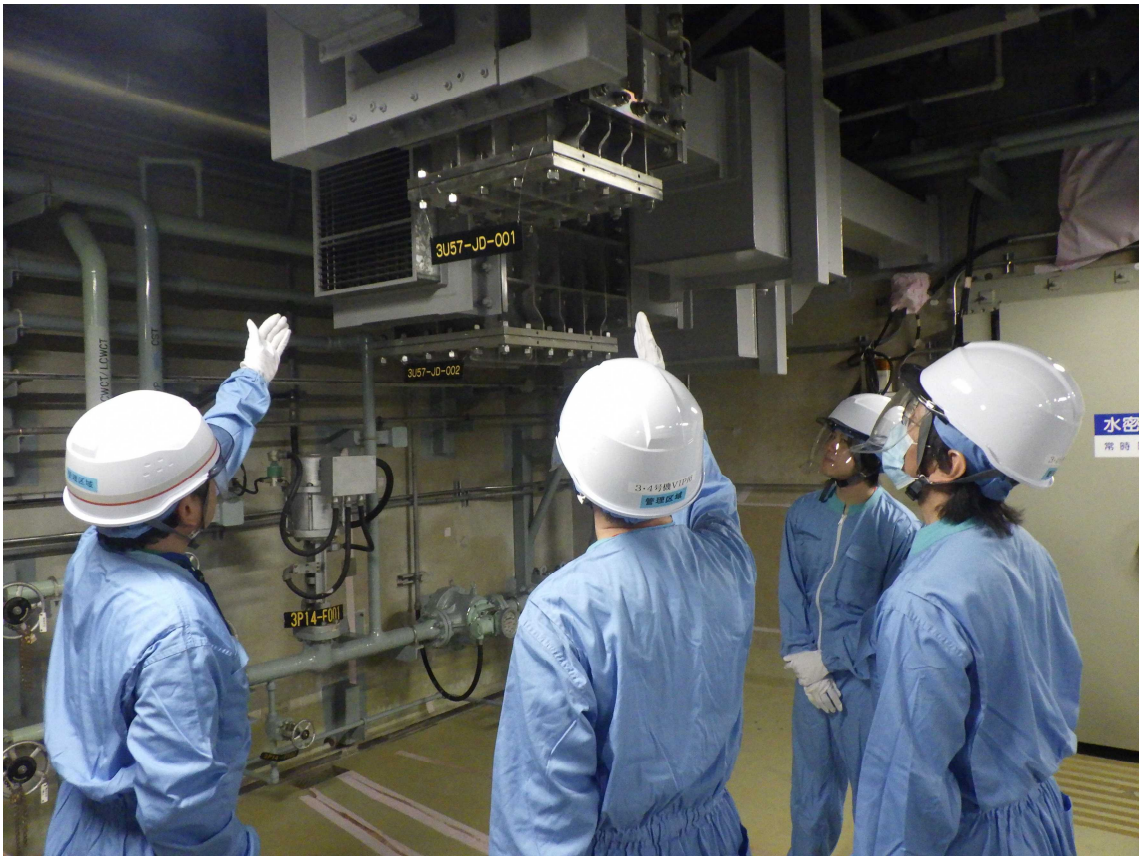

浸水防止ダンパ設置状況の点検の様子