


中遠工業用水道の水質

中遠工業用水道は、天竜川の表流水を水源としています。

濁度 0.4 度 (R元~R5 平均値)

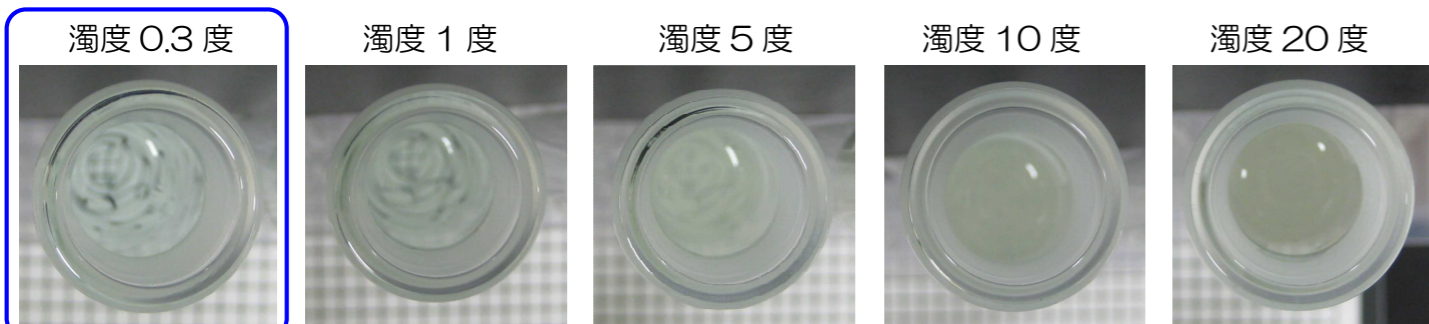

中遠工業用水道

容器の下の格子模様が見えるくらいきれいだね!




工業用水道供給水質標準値
(社)日本工業水道協会制定

他の項目 工業用水道供給水質標準値に適合した良質な水です。

| 区分 | 単位 | 標準値 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|--------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 水温 | ℃ | — | 17.0 | 17.5 | 17.1 | 17.8 | 18.7 |
| pH | — | 6.5~8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
| アルカリ度 | mg/ℓ | 75 以下 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 34.2 | 35.9 |
| 硬度 | mg/ℓ | 120 以下 | 42.1 | 40.8 | 41.4 | 40.8 | 41.3 |
| 蒸発残留物 | mg/ℓ | 250 以下 | 84 | 85 | 77 | 68 | 67 |
| 塩化物イオン | mg/ℓ | 80 以下 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 7.5 | 7.6 |
| 鉄 | mg/ℓ | 0.3 以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| マンガン | mg/ℓ | 0.2 以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |

最後に... ~ESG投資が世界の主流に~

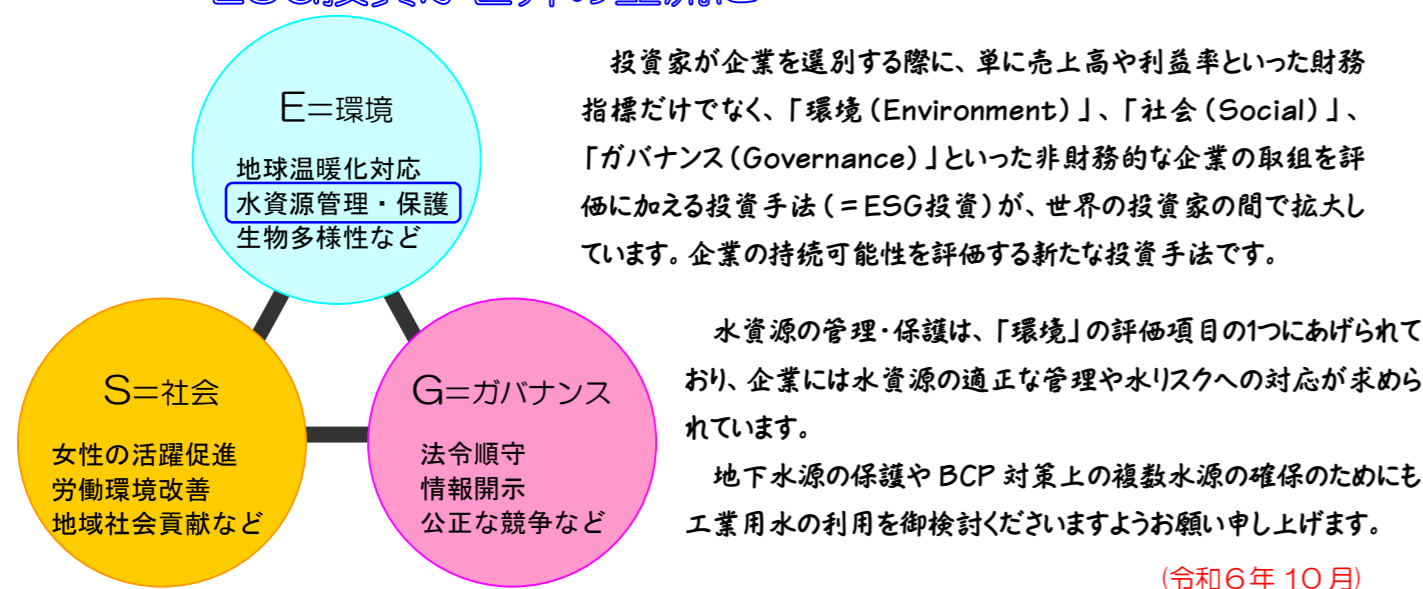

<問合せ先>
静岡県企業局西部事務所
〒438-0006 磐田市寺谷 2258
TEL: 0538-38-1271 FAX: 0538-38-1275 E-mail: kigyou-seibu@pref.shizuoka.lg.jp
静岡県企業局経営課
〒420-8601 静岡市葵区追手町 9-6
TEL: 054-221-2329 FAX: 054-251-5381 E-mail: kigyou_keiei@pref.shizuoka.lg.jp

静岡県企業局ホームページにも
詳細情報がありますので
ご覧ください

静岡県 企業局 検索

<https://www.pref.shizuoka.jp/kigyou/>

袋井市の事業所の皆様へ

中遠工業用水道の利用を検討してみませんか?

工場を新たに建設予定...
水源を何にするか検討中...

上水を使用しているけど...
経費削減したい...


地下水を使用しているけど...
水質が悪く支障が出ている...
何とかしたい...

船明ダム (浜松市天竜区船明)

静岡県企業局では、良質で低廉な工業用水を安定的にお届けします

低廉な料金でご提供します

工業用水道は上水道に比べて処理工程が少ないため、低廉な料金で供給することができます。

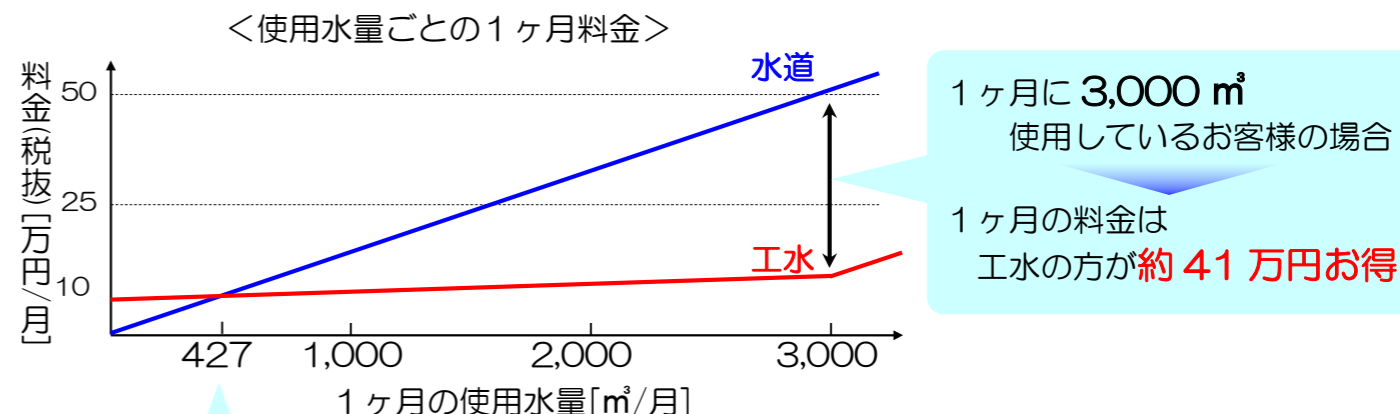

1ヶ月で 427 m³ 以上
使用するお客様は
毎月の料金は
工水の方がお得よ!

※工業用水の最低契約水量は
100 m³/日 (3,000 m³/月) です
(工業用途以外の場合はご相談ください)

<工業用水道>

| 料金内訳 | | 料金 (税抜) |
|------|------------|-----------|
| 基本料金 | | 32.0 円/m³ |
| 使用料金 | 契約水量以下 | 12.0 円/m³ |
| | 契約水量を超える水量 | 88.0 円/m³ |



<袋井市水道 (1 か月)>

| 料金内訳 | 料金 (税抜) |
|-------------------------------|--------------------|
| 基本料金 (※) (口径 25 mm~100 mm) | 1,800~ 64,200 円 |
| 0~50 m³ | 150.0 円/m³ |
| 51~100 m³ | 160.0 円/m³ |
| 101 m³~ | 170.0 円/m³ |


※基本料金は口径により異なります。また、口径 25 mm 未満では料金体系が異なります。

多様な分野でご利用できます

工業用途に限らず、様々な分野でご利用いただけます。

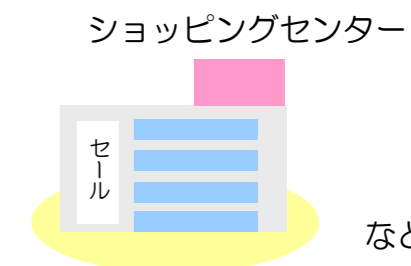


コスト比較シミュレーション

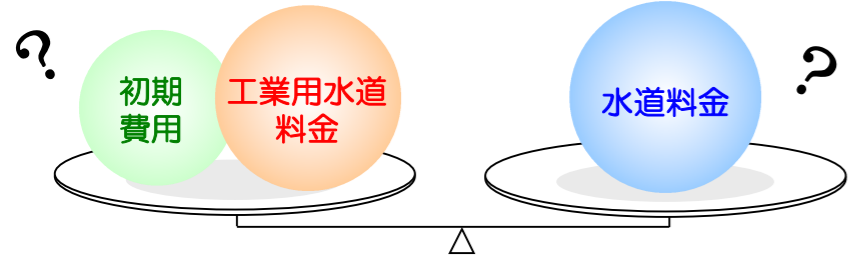

工業用水道と水道それぞれのコストを比較してみてください。
 工業用水道は、初期費用が高いですがランニングコストが安いので、御利用期間が長い場合には、水道よりお得です。


<シミュレーション例(税抜)>
 日量 100 m³ 使用する場合で比較
 (条件1) 工水契約水量 100 m³/日
 (条件2) 工水への切替費用(初期費用) 2,990 万円

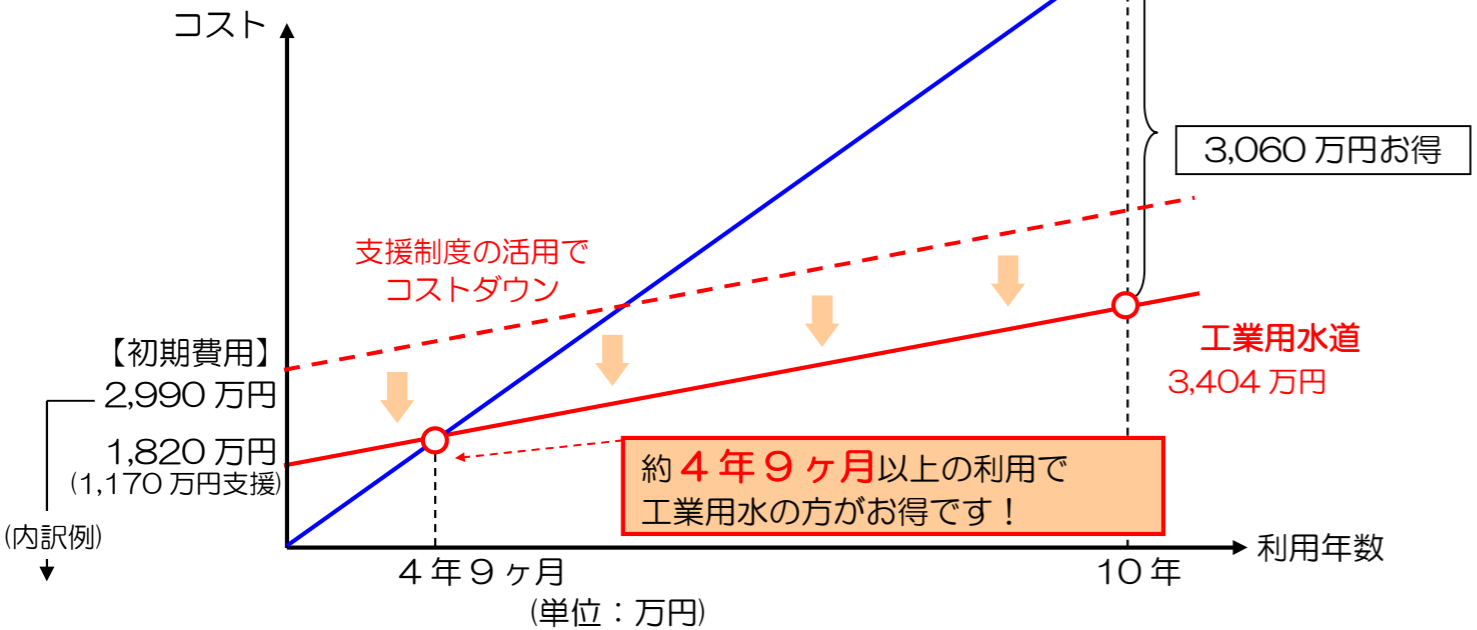


| 区分 | 費用 | 備考 |
|---------------|-------|----------------------|
| 工場内 (受水槽等) | 830 | 受水槽の大きさや配管の長さ等により異なる |
| 管 布 設 | 測量・設計 | 660 |
| | 工事 | 1,500 |
| 計 | 2,990 | |

支援制度により
初期費用を抑えることができるよ

配水管布設費用の支援制度

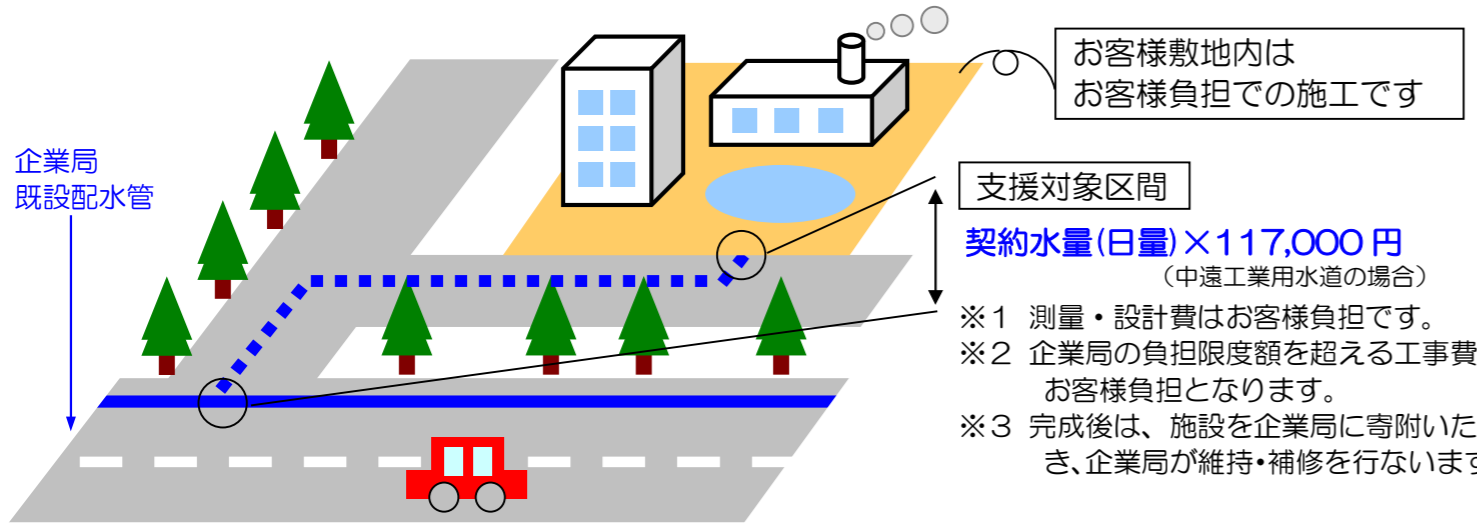

中遠工業用水道 管路網

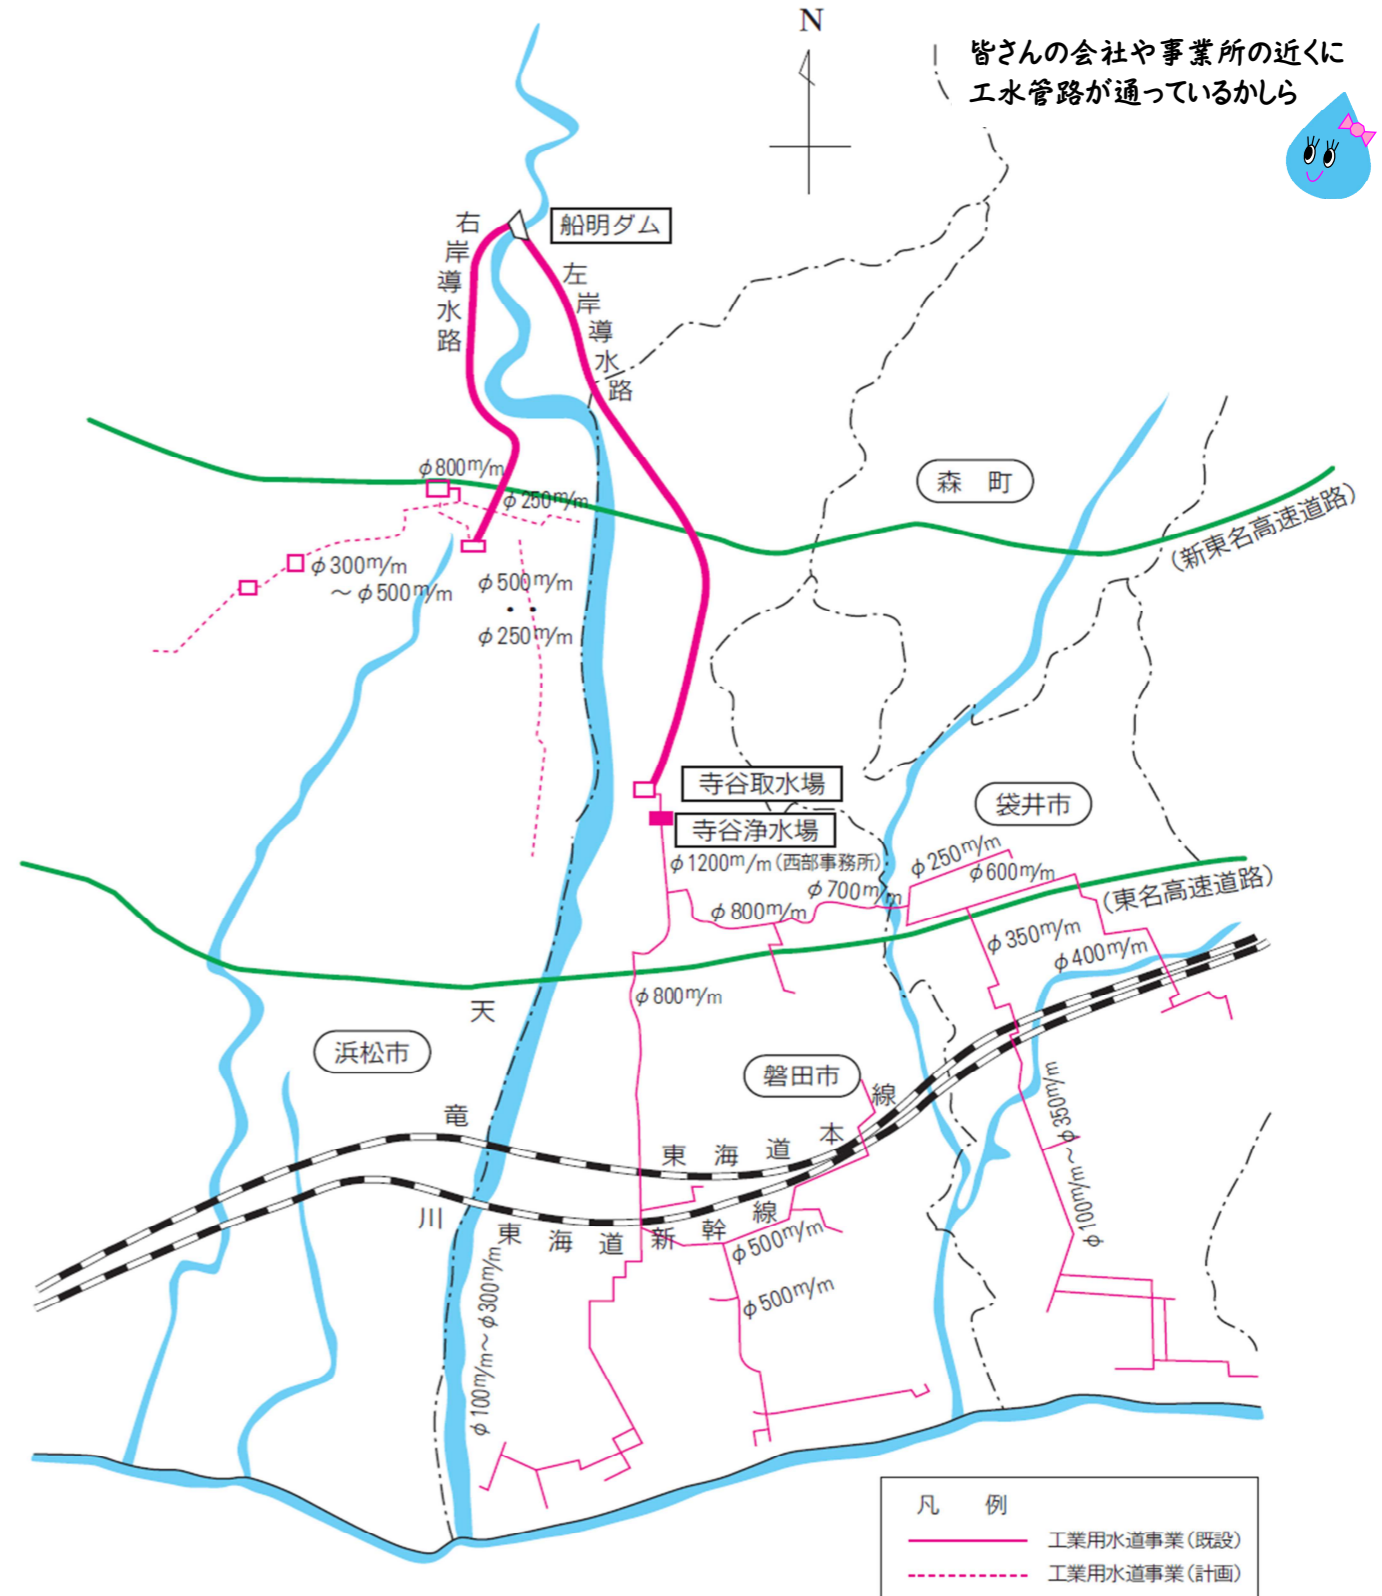

<契約水量と工事費の支援金額(例)>

| 契約水量 | 支援上限額 |
|-----------------------|----------|
| 100 m ³ /日 | 1,170 万円 |
| 200 m ³ /日 | 2,340 万円 |
| 300 m ³ /日 | 3,510 万円 |

お気軽にご相談ください
 御社にお伺いし、詳しい説明をさせていただきます！