


湖西工業用水道の水質

湖西工業用水道は、豊川及び天竜川の表流水を水源としています。

濁度 0.7度 (R元~R5 平均値)

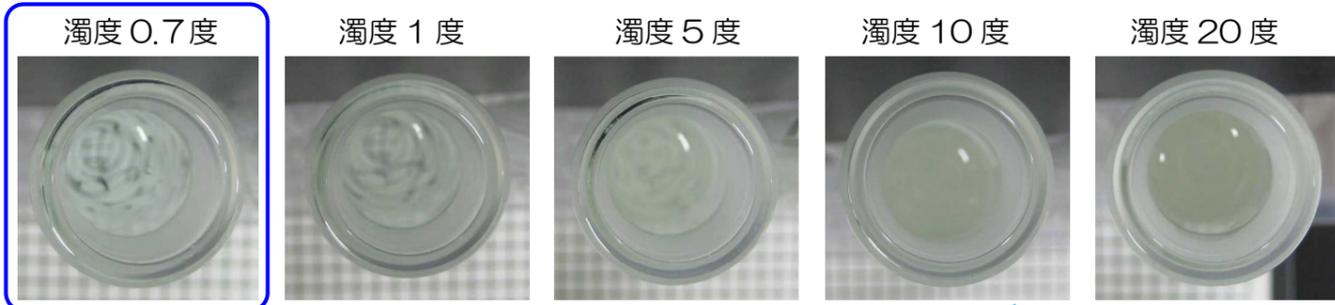

湖西工業用水道

容器の下の格子模様が見えるくらいきれいだね！



工業用水道供給水質標準値
(社)日本工業水道協会制定

他の項目 工業用水道供給水質標準値に適合した良質な水です。

区分	単位	標準値	R1	R2	R3	R4	R5
水温	℃	—	15.9	15.0	14.7	15.8	15.9
pH	—	6.5~8	7.5	7.5	7.2	7.4	7.4
アルカリ度	mg/ℓ	75 以下	18.8	17.0	16.6	17.2	16.7
硬度	mg/ℓ	120 以下	19.4	19.1	18.5	19.2	18.4
蒸発残留物	mg/ℓ	250 以下	49	45	46	52	53
塩化物イオン	mg/ℓ	80 以下	4.2	3.4	3.7	3.5	3.8
鉄	mg/ℓ	0.3 以下	0.07	0.02	0.02	0.02	<0.03
マンガン	mg/ℓ	0.2 以下	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

最後に… ~ESG投資が世界の主流に~

E=環境

地球温暖化対応
水資源管理・保護
生物多様性など

S=社会

女性の活躍促進
労働環境改善
地域社会貢献など

G=ガバナンス

法令順守
情報開示
公正な競争など

投資家が企業を選別する際に、単に売上高や利益率といった財務指標だけでなく、「環境(Environment)」、「社会(Social)」、「ガバナンス(Governance)」といった非財務的な企業の取組を評価に加える投資手法(=ESG投資)が、世界の投資家の間で拡大しています。企業の持続可能性を評価する新たな投資手法です。

水資源の管理・保護は、「環境」の評価項目の1つにあげられており、企業には水資源の適正な管理や水リスクへの対応が求められています。

地下水源の保護やBCP対策上の複数水源の確保のためにも工業用水の利用を御検討くださいますようお願い申し上げます
(令和7年3月)

<問合せ先>

<p>静岡県企業局経営課</p> <p>〒420-8601 静岡市葵区追手町 9-6 TEL: 054-221-2329 FAX: 054-251-5381 E-mail: kigyou_keiei@pref.shizuoka.lg.jp</p>	<p>静岡県企業局西部事務所</p> <p>〒438-0006 磐田市寺谷 2258 TEL: 0538-38-1271 FAX: 0538-38-1275 E-mail: kigyou-seibu@pref.shizuoka.lg.jp</p>	<p>西部事務所西遠支所</p> <p>〒433-8112 浜松市中央区初生町1163-1 TEL: 053-436-2601 FAX: 053-436-1147 E-mail: kigyou-seibu@pref.shizuoka.lg.jp</p>
---	---	--

静岡県企業局ホームページにも詳細情報がありますのでご覧ください

静岡県 企業局 検索

湖西市の事業所の皆様へ


湖西工業用水道の利用を検討してみませんか？



静岡県企業局では、良質で低廉な工業用水を安定的にお届けします

低廉な料金でご提供します

工業用水道は上水道に比べて処理工程が少ないため、低廉な料金で供給することができます。

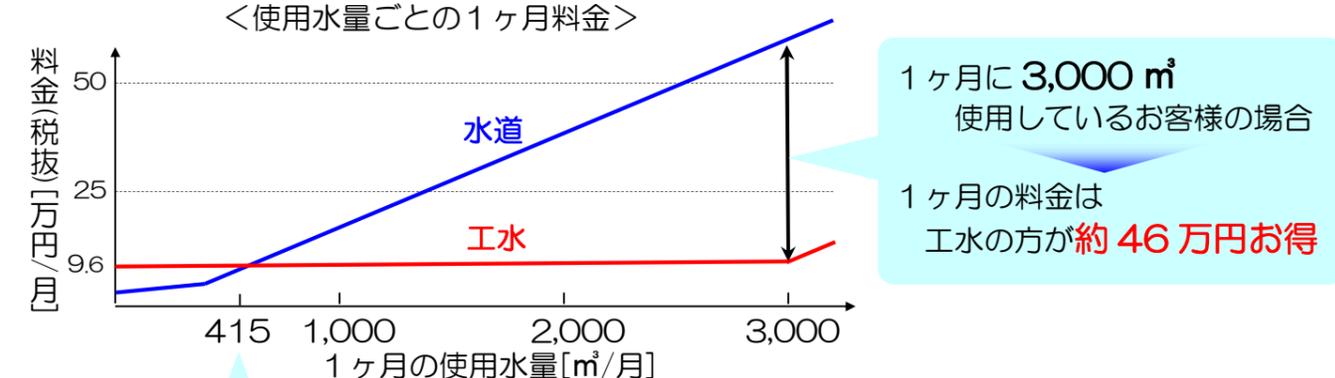

1ヶ月で **535 m³以上** 使用するお客様は
毎月の料金は
工水の方が**お得よ!**

※工業用水の最低契約水量は3,000 m³/月です
(工業用途以外の場合はご相談ください)

<湖西工業用水道>

料金内訳	料金(税抜)
契約水量以下	39.0 円/m³
契約水量を超える水量	78.0 円/m³


<湖西市水道(1か月)>

料金内訳	料金(税抜)
基本料金(※) 口径40mm~100mm	9,100~ 54,000 円
使用料金	
~300 m³	150.0 円/m³
301 ~ 1,000 m³	175.0 円/m³
1,001 m³~	190.0 円/m³


※基本料金は口径により異なります。
また、口径40mm未満及び100mm超では料金体系が異なります

多様な分野でご利用できます

工業用途に限らず、様々な分野でご利用いただけます。

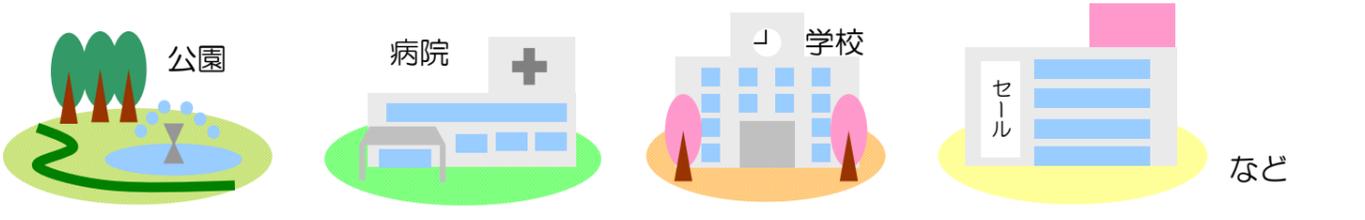


コスト比較シミュレーション

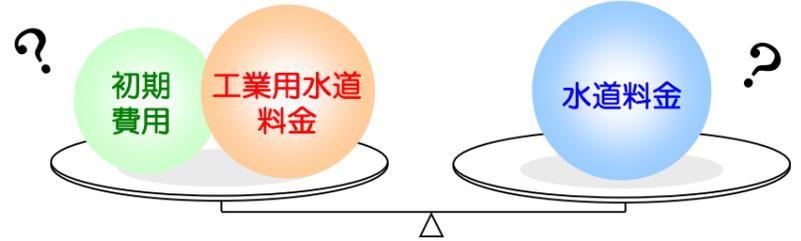

工業用水道と水道それぞれのコストを比較してみてください。
 工業用水道は、初期費用が高いですがランニングコストが安いので、御利用期間が長い場合には、水道よりお得です。

<シミュレーション例(税抜)>

日量 100 m³ 使用する場合で比較
 (条件1) 工水契約水量 100 m³/日
 (条件2) 工水への切替費用(初期費用) 2,990 万円

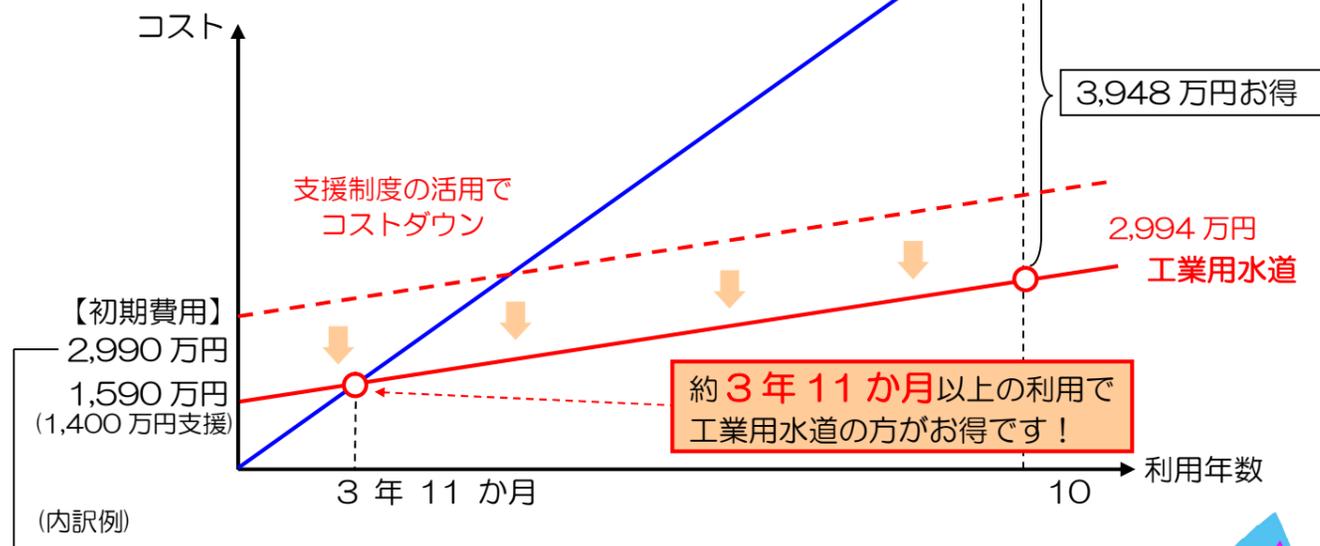


(単位：万円)


区分	費用	備考
工場内(受水槽等)	830	受水槽の大きさや配管の長さ等により異なる
管布設	測量・設計	660
	工事	1,500
計	2,990	

支援制度を使えば初期費用を抑えることができるよ

配水管布設費用の支援制度

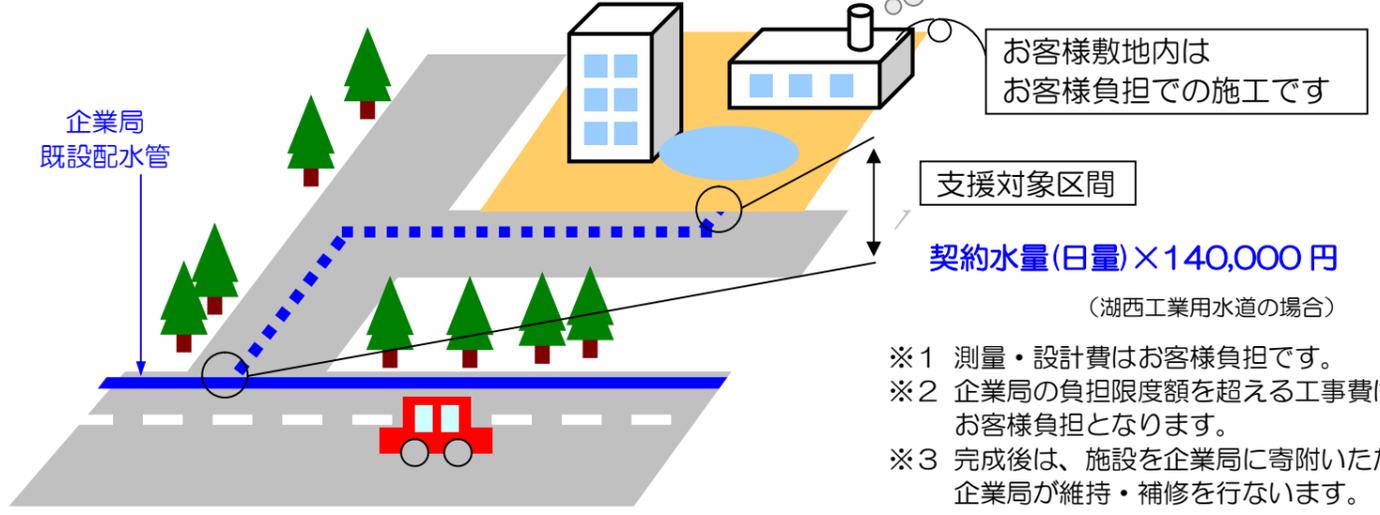

湖西工業用水道 管路網

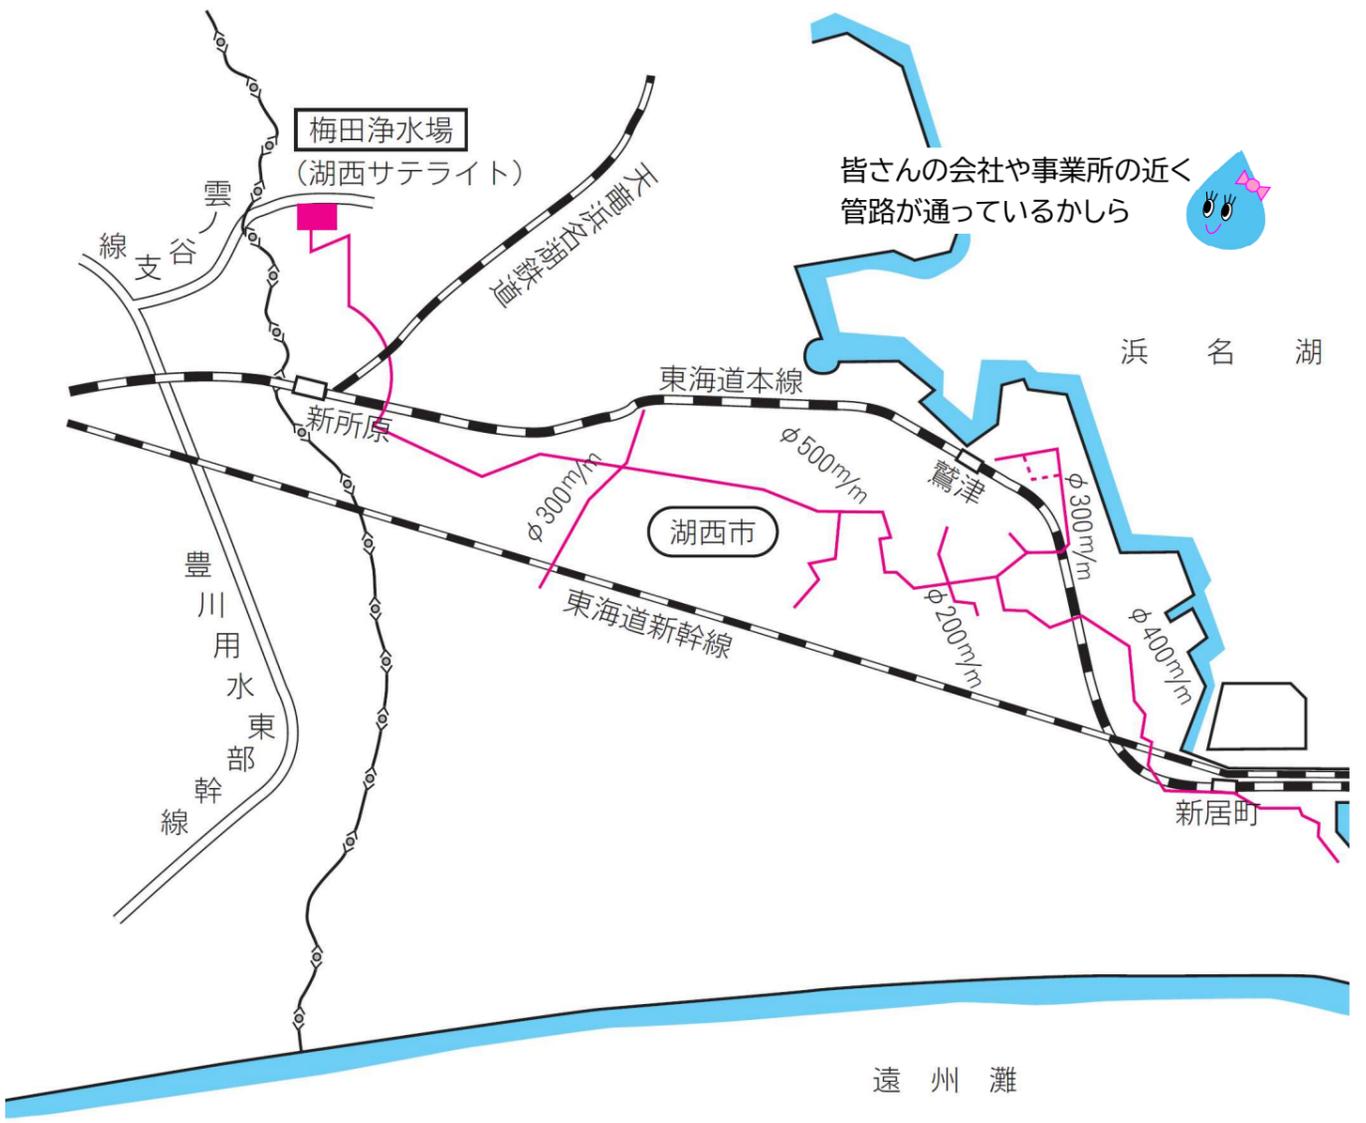

皆さんの会社や事業所の近く管路が通っているかしら

<契約水量と工事費の支援金額(例)>

契約水量	支援上限額
3,000 m ³ /月 (100 m ³ /日)	1,400 万円
6,000 m ³ /月 (200 m ³ /日)	2,800 万円
9,000 m ³ /月 (300 m ³ /日)	4,200 万円

お気軽にご連絡ください
 御社にお伺いし、詳しい説明をさせていただきます