

令和6年度

静

岡

県

企業局水質年報

静岡県企業局

令和7年6月

目 次

I	水質検査方法	・ ・ ・	1
II	職員配置表	・ ・ ・	2
III	水質管理組織図	・ ・ ・	3
IV	水質検査結果		
1.	水 道		
	駿豆水道	・ ・ ・	4
	榛南水道	・ ・ ・	2 4
	遠州水道 寺谷浄水場	・ ・ ・	5 2
	遠州水道 於呂浄水場	・ ・ ・	9 4
	遠州水道 都田浄水場	・ ・ ・	1 1 7
	ダイオキシン類検査結果	・ ・ ・	1 4 4
2.	工業用水道		
	工業用水道 年間平均値	・ ・ ・	1 4 5
	柿田川工業用水道	・ ・ ・	1 4 7
	ふじさん工業用水道（富士川）	・ ・ ・	1 5 0
	ふじさん工業用水道（東駿河湾）	・ ・ ・	1 5 3
	静清工業用水道	・ ・ ・	1 5 8
	中遠工業用水道	・ ・ ・	1 6 1
	西遠工業用水道	・ ・ ・	1 6 4
	湖西工業用水道	・ ・ ・	1 6 9

I 水質検査方法

水道水質基準項目

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

水質管理目標設定項目（農薬類含む）

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）
別添4 水質管理目標設定項目の検査方法

工業用水道の検査方法

JIS K 0101

Ⅱ 職 員 配 置 表

(令和6年4月1日現在)

(1) 本庁


区 分	(人)
企 業 局 長	1
次 長・参 事	2
経営課	1 9
課長・課長代理	2
局 付	1
総 務 班	6
企 画 財 務 班	7
経 営 管 理 班	3
水道企画課	1 1
課長・課長代理	2
企 画 調 査 班	3
工 業 用 水 班	3
水 道 班	3
地域整備課	9
課長・課長代理	3
地 域 整 備 班	6
計	4 2

(2) 出先機関

区 分	(人)
東部事務所	3 8
所 長 ・ 次 長	2
総 務 課	5
管 理 課	5
工 務 課	1 0
岳 南 出 張 所	7
柿 田 川 支 所	9
西部事務所	4 4
所 長	1
総 務 課	6
管 理 課	5
工 務 課	5
共 同 施 設 課	3
水質管理センター	4
西 遠 支 所	9
榛 南 出 張 所	4
於 呂 出 張 所	3
都 田 出 張 所	4
計	8 2

Ⅲ 水質管理組織図

(令和6年4月1日現在)

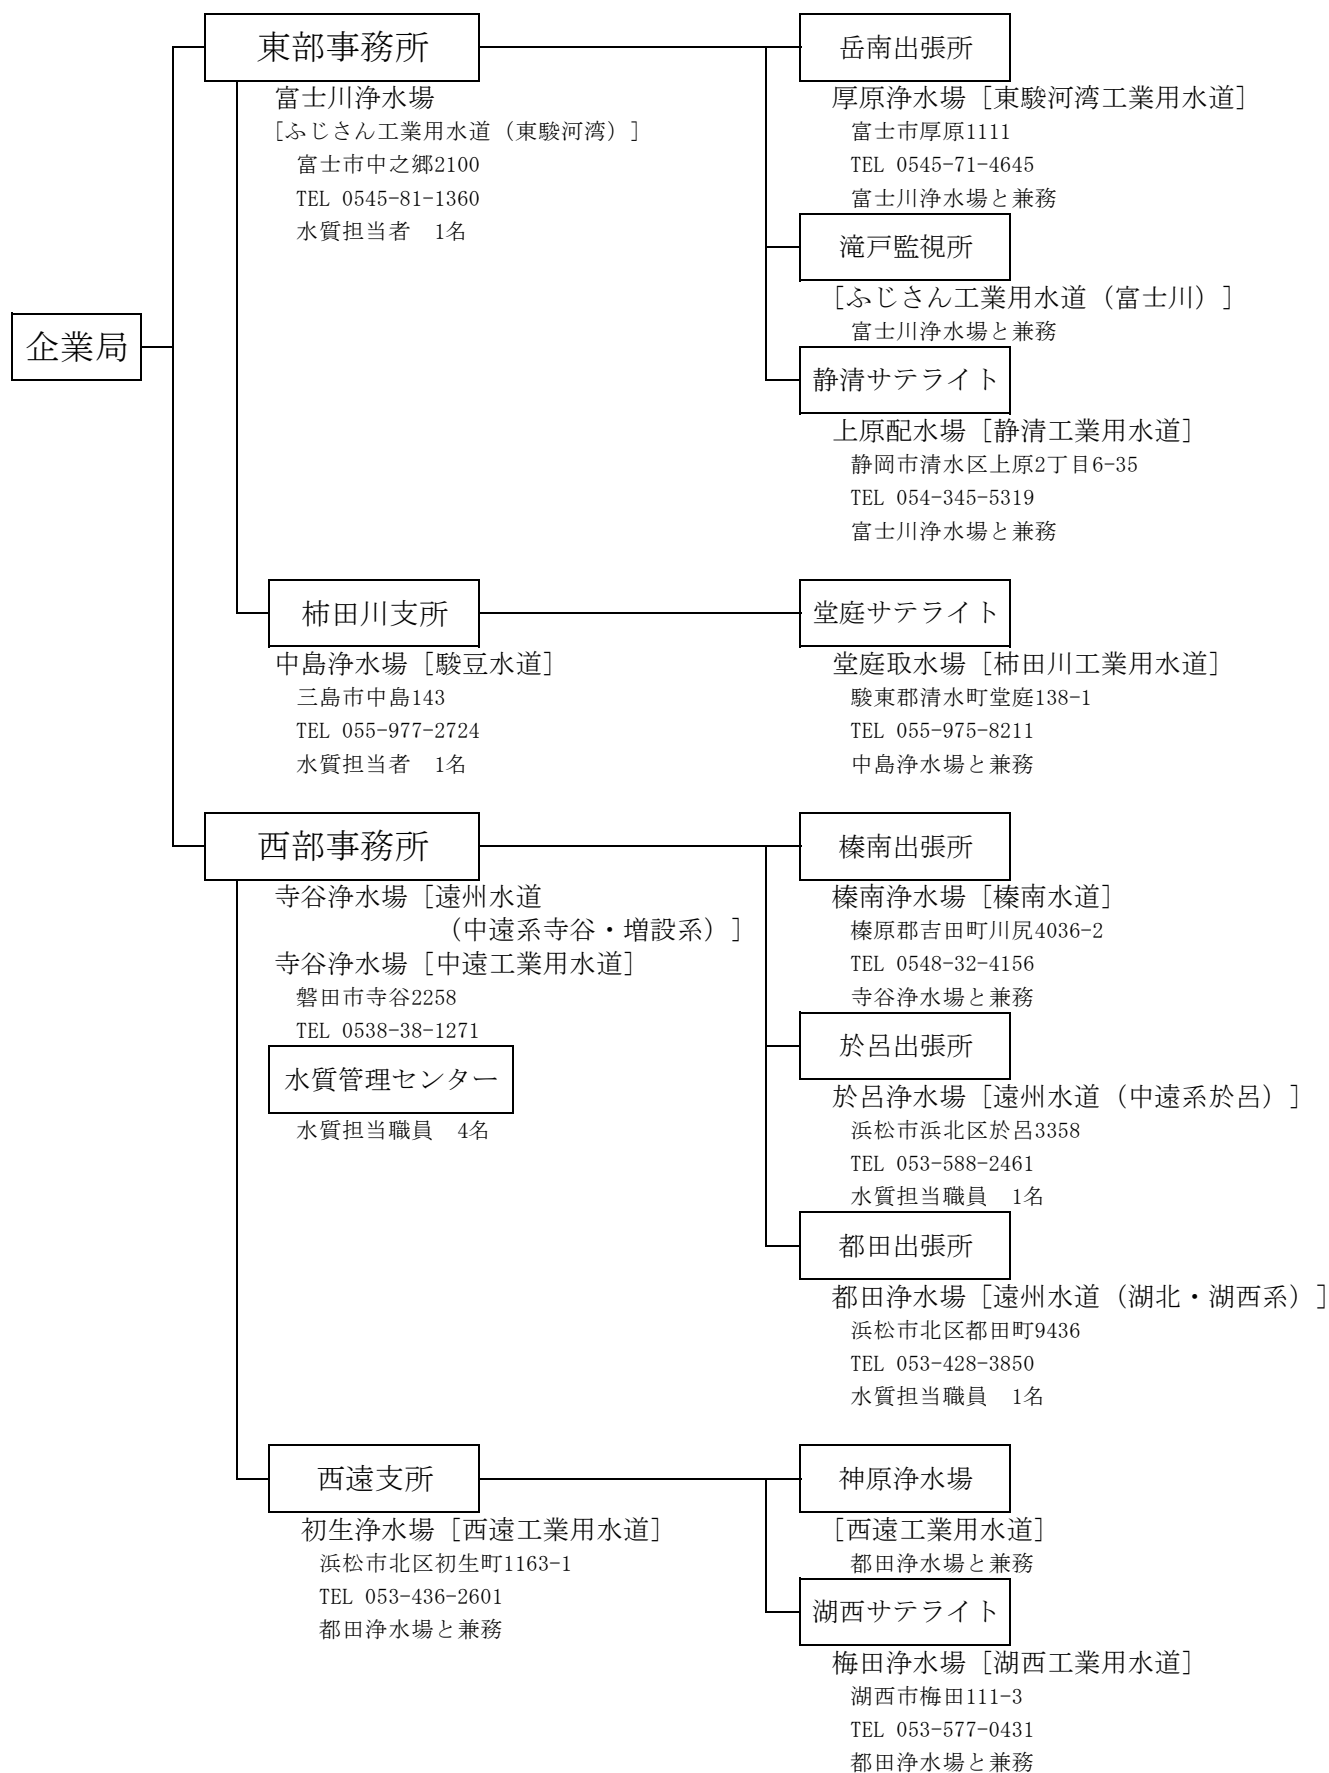

IV－1 水質検査結果

水 道

- ・ 駿豆水道

一級河川狩野川水系柿田川の湧水を水源とし、水質は年間を通じてほとんど安定しているが大腸菌が検出される。また、珪藻類等の浮遊物の混入と集中豪雨時の濁りには注意が必要である。

水源上流には、国道 1 号線、不特定多数が出入りする柿田川公園があるため河川流域の水質汚染に留意する必要がある。

- 採水場所の目安



取 水 場：八幡取水場（沈砂池）

浄 水 場：着水井（原水）、ろ過池出口、浄水池出口（浄水）

給水地点：三島調整池、第 1 函南受水槽、第 2 函南受水槽

第 4 函南受水槽、相ノ原受水槽、熱海調整池


駿豆水道用水供給事業概要図

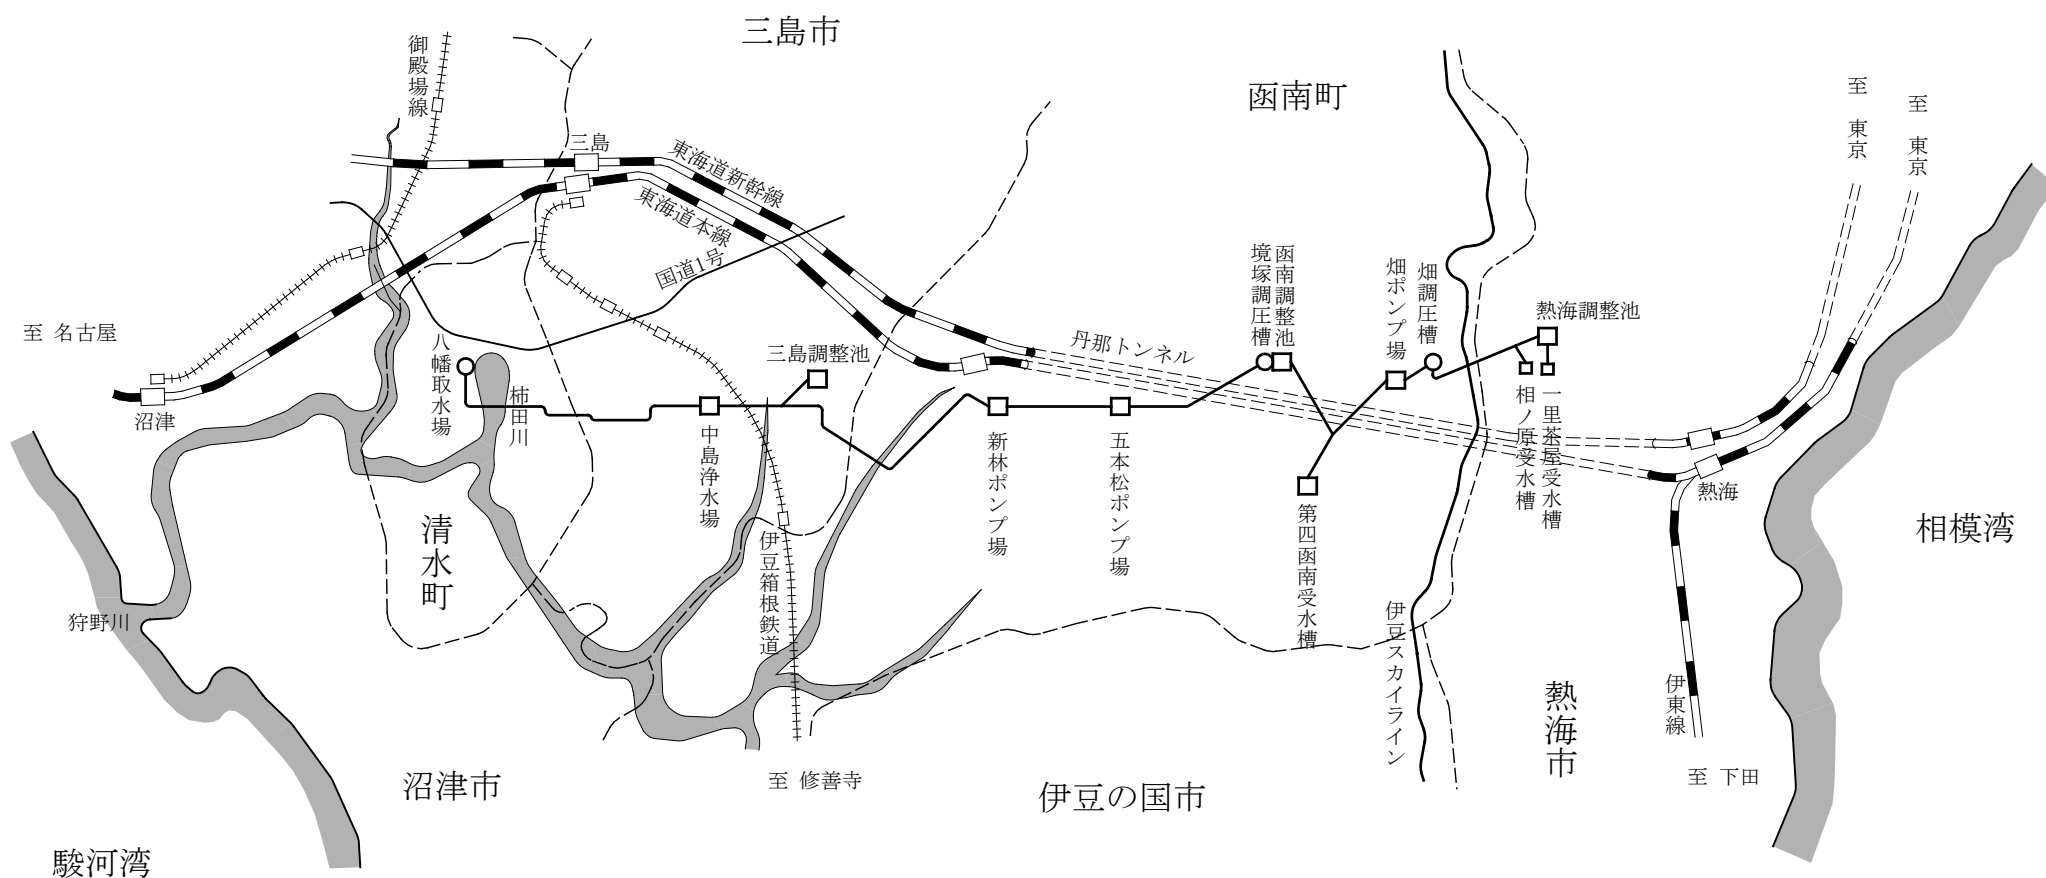

中島浄水場平面図

導水管及び配水管配管図

S=1:600

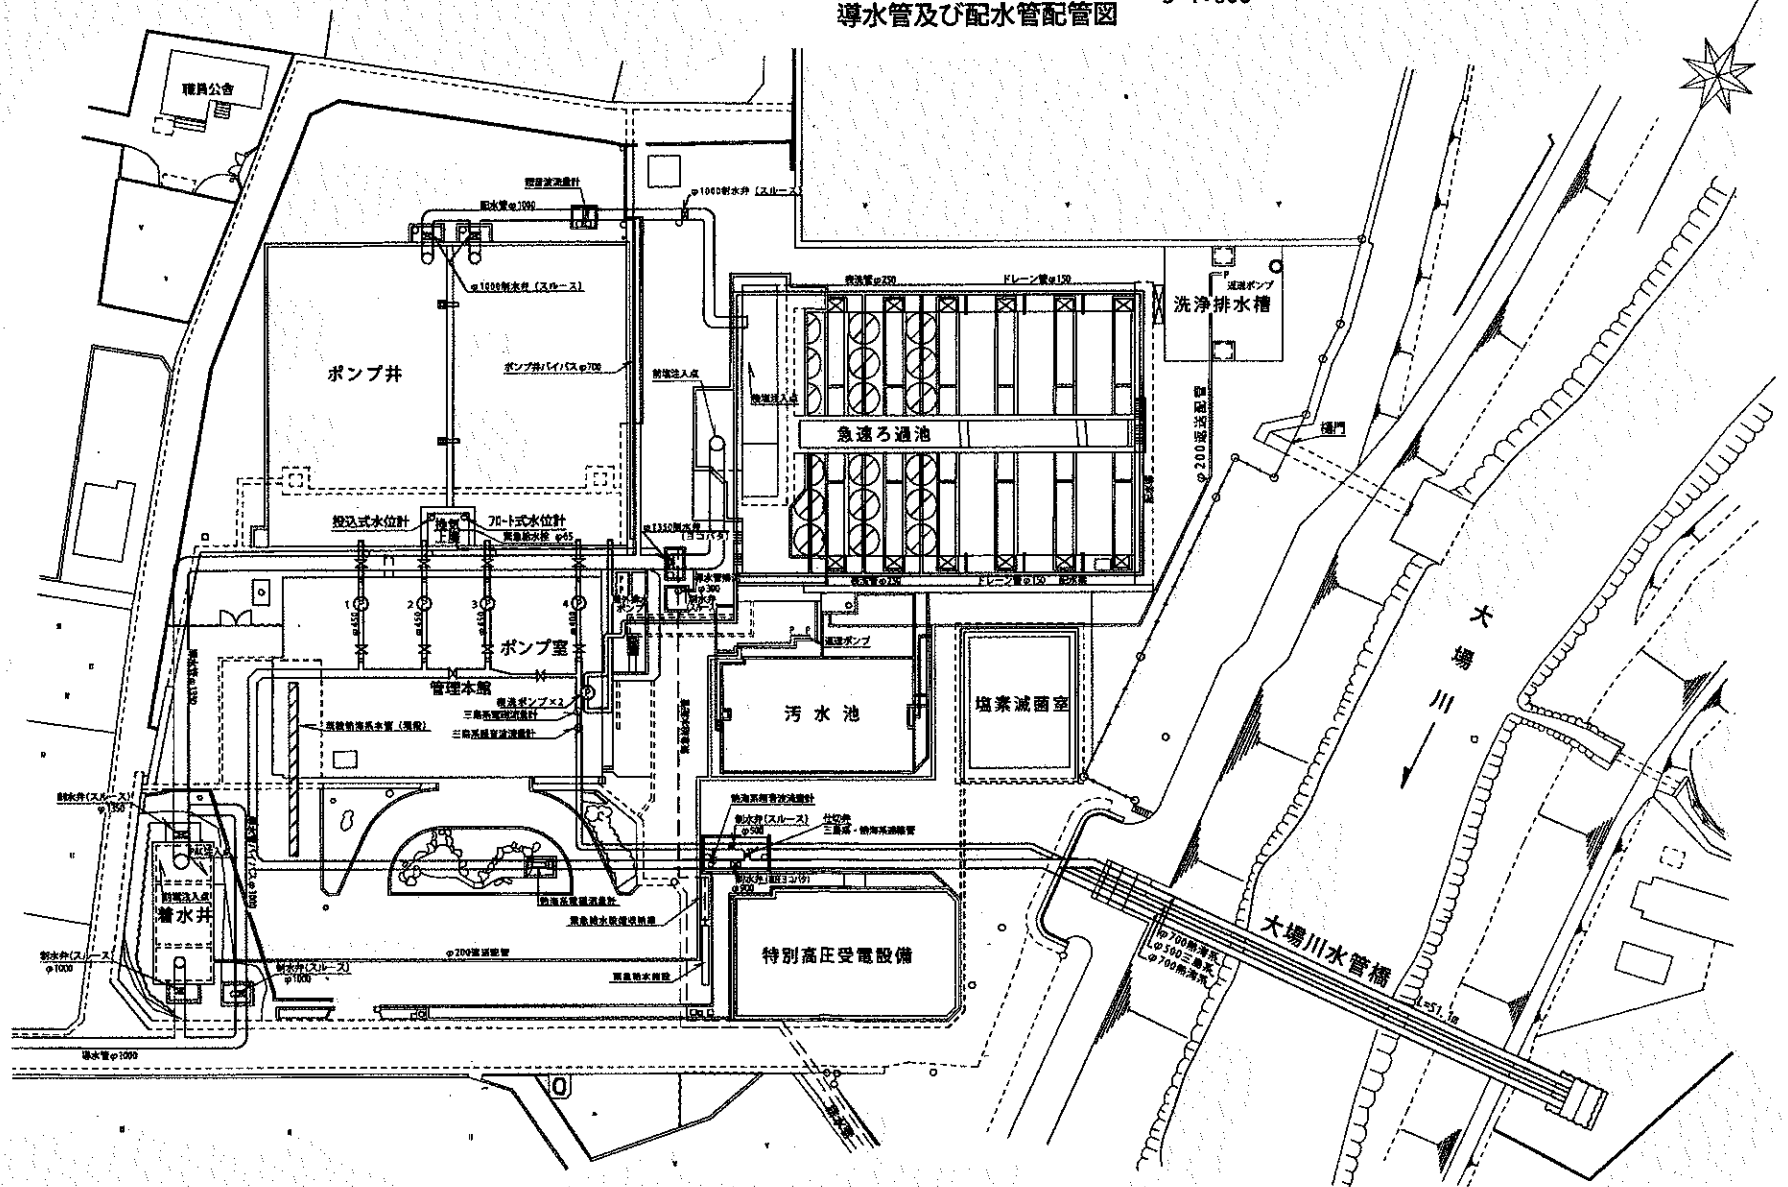

令和6年度 駿豆水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.1

場所	八幡取水場【原水】															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	19.4	25.4	12.1	15.6	15.9	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	
5月	21.9	26.5	17.3	15.8	16.1	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
6月	24.9	31.9	19.7	16.0	16.4	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
7月	30.4	34.4	24.6	16.3	16.9	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
8月	29.9	33.5	25.8	16.2	16.5	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
9月	28.7	32.7	24.1	16.4	16.7	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
10月	22.7	28.5	16.1	16.0	16.3	15.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
11月	16.3	21.1	11.1	15.7	16.0	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
12月	10.3	17.5	3.7	15.4	15.6	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
1月	8.3	13.2	1.2	15.3	15.4	15.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	
2月	8.6	15.6	1.5	15.2	15.4	15.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	
3月	13.3	24.1	6.2	15.3	15.7	14.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	
年間	19.6	34.4	1.2	15.8	16.9	14.9	<1	<1	<1	<0.1	0.0	<0.1	7.3	7.4	7.2	

N0.2

場所	着水井【原水】															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	18.1	23.3	13.7	16.0	16.3	15.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
5月	20.3	24.9	13.0	16.3	16.6	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
6月	23.4	28.7	19.0	16.7	17.0	16.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
7月	29.6	33.9	23.9	17.2	17.4	17.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
8月	30.1	32.8	26.1	17.3	17.6	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
9月	28.3	31.4	23.4	16.8	17.1	16.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
10月	21.3	27.3	16.4	16.3	16.7	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
11月	14.2	20.1	8.2	16.0	16.2	15.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
12月	6.1	14.5	1.3	15.5	15.8	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
1月	4.1	10.8	-0.2	15.2	15.3	15.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
2月	4.6	12.6	-0.9	15.1	15.2	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
3月	10.9	21.6	4.3	15.3	15.7	15.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
年間	17.6	33.9	-0.9	16.1	17.6	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	

令和6年度 駿豆水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.3

場所	ろ過池出口【処理水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.0	16.3	15.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.1	0.1	0.1	
5月	16.2	16.7	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.1	0.1	0.1	
6月	16.5	16.9	16.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.1	0.1	0.1	
7月	16.9	17.3	16.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.1	0.1	0.1	
8月	16.8	17.1	16.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.1	0.1	0.1	
9月	16.3	16.8	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.1	0.1	0.1	
10月	16.0	16.2	15.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.1	0.1	0.1	
11月	15.7	16.0	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.1	0.1	0.1	
12月	15.2	15.5	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.1	0.1	0.1	
1月	15.0	15.2	14.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.1	0.1	0.1	
2月	15.0	15.1	14.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.1	0.1	0.1	
3月	15.1	15.6	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.1	0.1	0.1	
年間	15.9	17.3	14.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.4	0.1	0.1	0.1	

N0.4

場所	浄水池出口【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.5	16.7	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
5月	16.8	17.3	16.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
6月	17.2	17.6	16.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
7月	17.6	17.8	17.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
8月	17.6	18.0	17.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
9月	17.1	17.6	16.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
10月	16.9	17.1	16.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
11月	16.3	16.8	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
12月	15.8	16.0	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.3	0.3	0.3	
1月	15.5	15.8	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
2月	15.5	15.8	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
3月	15.8	16.2	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.3	0.3	0.3	
年間	16.6	18.0	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.3	0.3	

令和6年度 駿豆水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.5

場所	三島調整池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.2	15.4	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
5月	15.4	15.8	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
6月	15.7	15.9	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
7月	16.0	16.2	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.3	0.3	0.3	
8月	16.0	16.3	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
9月	16.2	16.4	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
10月	15.9	16.1	15.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
11月	15.6	16.0	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
12月	15.2	15.3	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
1月	15.0	15.1	14.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
2月	14.9	15.1	14.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
3月	15.1	15.4	14.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
年間	15.5	16.4	14.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.3	0.3	0.3	

N0.6

場所	第4函南受水槽【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.5	15.9	15.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
5月	16.1	16.6	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.3	0.3	0.3	
6月	16.9	17.4	16.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
7月	17.7	17.9	17.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
8月	17.8	18.4	17.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
9月	18.0	18.8	17.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
10月	17.3	17.9	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
11月	16.3	17.0	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
12月	15.1	15.6	14.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.3	0.3	0.3	
1月	14.5	14.8	14.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
2月	14.3	14.5	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
3月	14.7	15.3	14.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.3	0.3	
年間	16.2	18.8	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.3	0.3	

令和6年度 駿豆水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.7

場所	熱海調整池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.0	16.7	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.2	0.3	0.2	
5月	16.9	17.2	16.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.2	0.3	0.2	
6月	17.7	18.5	17.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.2	0.3	0.2	
7月	18.8	19.3	18.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.2	0.3	0.2	
8月	19.0	19.5	18.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.2	0.3	0.2	
9月	19.5	20.0	19.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.2	0.3	0.2	
10月	18.7	19.3	18.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.2	0.3	0.2	
11月	17.4	18.5	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.2	0.3	0.2	
12月	16.2	16.8	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.2	0.3	0.2	
1月	15.4	15.7	14.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.2	0.3	0.2	
2月	14.8	15.0	14.6	<1	<1	<1	<0.1	0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.2	
3月	15.1	15.8	14.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.2	
年間	17.1	20.0	14.6	<1	<1	<1	<0.1	0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.2	0.3	0.2	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)
駿豆水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所	八幡取水場	八幡取水場												平均値	最高値	最小値
採水日		R6.4.8	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3			
採水時刻		9:47	10:05	9:33	9:45	10:00	9:37	9:44	9:50	9:33	9:43	9:58	9:46			
天候	前日・当日	晴・曇	曇・雨	雨・晴	雨・曇	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	雨・曇	晴・雨			
気温	℃	20.3	20.0	20.5	26.9	31.1	28.0	25.3	17.4	10.0	6.4	8.8	11.8	18.9	31.1	6.4
水温	℃	16.0	16.0	16.2	16.3	17.0	17.0	16.7	16.6	15.6	15.5	15.2	15.6	16.1	17.0	15.2
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	5	34	8	13	47	35	7	10	12	11	15	40	20	47	5
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.70	0.72	0.77	0.84	0.86	0.73	0.73	0.72	0.68	0.64	0.62	0.62	0.72	0.86	0.62
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.003	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.1	8.2	8.4	8.0	7.9	8.4	8.2	7.6	8.6	8.4	7.8	8.0	8.1	8.6	7.6
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.6	5.9	5.8	5.9	5.7	5.2	5.3	5.1	4.8	4.8	4.7	4.7	5.3	5.9	4.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	47	47	48	48	47	47	47	46	46	46	46	46	47	48	46
40 蒸発残留物	500mg/l以下	103	-	-	124	-	-	119	-	-	122	-	-	117	124	103
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルインソルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

駿豆水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所	着水井	着水井												平均値	最高値	最小値
採水日		R6.4.8	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3			
採水時刻		9:09	9:25	8:59	9:11	9:09	9:05	9:03	9:14	9:00	9:06	9:07	9:13			
天候	前日・当日	晴・晴	曇・雨	雨・晴	雨・曇	晴・晴	雨・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	雨・曇	晴・雨			
気温	℃	20.6	19.6	21.1	27.3	33.6	29.1	26.7	16.3	9.7	4.8	6.5	10.5	18.8	33.6	4.8
水温	℃	15.6	15.8	16.0	16.2	16.9	17.2	16.8	16.1	15.8	15.2	15.2	15.4	16.0	17.2	15.2
残留塩素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	4	6	11	0	17	10	6	8	4	5	5	14	8	17	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.71	0.72	0.78	0.84	0.86	0.75	0.75	0.70	0.68	0.63	0.61	0.61	0.72	0.86	0.61
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.4	8.3	8.4	8.2	8.1	8.9	8.3	7.8	8.2	8.7	8.3	8.2	8.3	8.9	7.8
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.6	5.9	5.8	5.9	5.7	5.2	5.3	4.9	4.8	4.8	4.7	4.8	5.3	5.9	4.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	49	48	49	48	48	48	48	47	48	47	47	47	48	49	47
40 蒸発残留物	500mg/l以下	105	—	—	128	—	—	118	—	—	115	—	—	117	128	105
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3
48 味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考		基準評価対象外														

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

駿豆水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所	浄水池出口	浄水池出口													平均値	最高値	最小値
採水日		R6.4.8	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3				
採水時刻		8:59	9:10	8:50	9:02	8:55	8:56	8:54	8:56	8:55	9:00	8:55	9:05				
天候	前日・当日	晴・晴	曇・雨	雨・晴	雨・曇	晴・晴	雨・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	雨・曇	晴・雨				
気温	℃	20.6	19.6	21.1	27.3	33.6	29.2	26.7	16.3	9.7	4.8	6.5	10.5	18.8	33.6	4.8	
水温	℃	16.0	16.2	16.3	17.2	17.1	17.3	17.1	16.5	16.1	15.6	15.8	15.9	16.4	17.3	15.6	
残留塩素		0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	
項目	基準値													平均値	最高値	最小値	
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.70	0.72	0.78	0.83	0.83	0.75	0.73	0.72	0.68	0.64	0.62	0.61	0.72	0.83	0.61	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	0.09	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.04	0.03	0.03	0.05	0.15	0.09	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.15	0.03	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.6	8.6	8.7	8.6	8.6	9.0	8.4	8.1	8.8	8.7	8.3	8.6	8.6	9.0	8.1	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.8	6.1	6.0	6.1	6.0	6.3	5.5	5.3	5.0	4.9	4.9	4.9	5.6	6.3	4.9	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	49	48	48	48	48	48	48	46	48	47	47	47	48	49	46	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	113	106	113	122	126	125	122	105	115	117	117	113	116	126	105	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	
備考																	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

駿豆水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所	三島調整池	三島調整池													平均値	最高値	最小値
採水日		R6.4.8	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3				
採水時刻		10:15	10:28	10:04	10:20	10:28	10:04	10:36	10:22	9:59	10:14	10:25	10:13				
天候	前日・当日	晴・曇	曇・雨	雨・晴	雨・雨	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	雨・曇	晴・雨				
気温	℃	21.0	19.0	21.5	26.3	31.6	28.5	26.4	18.9	9.5	6.5	8.6	9.6	19.0	31.6	6.5	
水温	℃	15.0	15.3	15.5	15.9	16.0	16.0	16.0	15.7	15.0	14.3	14.3	14.6	15.3	16.0	14.3	
残留塩素		0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	
項目	基準値													平均値	最高値	最小値	
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.70	0.70	0.72	0.79	0.83	0.86	0.74	0.72	0.72	0.69	0.63	0.62	0.61	0.72	0.86	0.61	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.14	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.14	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03	0.03
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.5	8.4	8.6	8.6	8.1	8.6	8.8	8.1	8.5	8.7	8.4	8.3	8.5	8.8	8.1	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.8	6.1	6.0	6.1	5.9	5.4	5.5	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	5.5	6.1	4.9	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	48	48	49	48	48	48	48	46	48	47	47	47	48	49	46	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	109	—	—	121	—	—	120	—	—	125	—	—	119	125	109	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.8	7.7	7.6	7.4	7.6	7.8	7.4	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

駿豆水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所	第4函南	第4函南													平均値	最高値	最小値
採水日		R6.4.8	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3				
採水時刻		10:58	11:02	10:48	11:00	10:59	10:33	11:08	10:50	10:43	10:52	10:53	10:45				
天候	前日・当日	晴・曇	曇・雨	雨・晴	雨・雨	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	雨・曇	晴・雨				
気温	℃	19.7	18.3	20.8	23.8	32.0	27.2	26.2	17.1	9.2	8.4	8.0	6.8	18.1	32.0	6.8	
水温	℃	15.8	16.1	16.7	17.4	18.0	18.9	17.9	17.1	15.8	14.8	14.1	14.8	16.5	18.9	14.1	
残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	
項目	基準値													平均値	最高値	最小値	
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.69	0.69	0.72	0.78	0.83	0.83	0.73	0.73	0.70	0.68	0.64	0.62	0.62	0.71	0.83	0.62	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.08	<0.08	0.09	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.6	8.6	8.5	8.6	8.3	8.9	8.8	8.3	8.4	8.4	8.3	8.4	8.5	8.9	8.3	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.7	6.1	6.0	6.1	6.0	5.4	5.5	5.1	5.0	5.1	5.0	4.9	5.5	6.1	4.9	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	49	48	49	48	48	47	48	47	48	47	46	47	48	49	46	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	111	—	—	120	—	—	121	—	—	118	—	—	118	121	111	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.9	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.9	<0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

駿豆水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所	熱海調整池	熱海調整池													平均値	最高値	最小値
採水日		R6.4.8	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.7	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3				
採水時刻		11:19	11:18	11:05	11:20	11:18	11:24	11:29	11:07	11:05	11:13	11:08	11:05				
天候	前日・当日	晴・曇	曇・雨	雨・晴	雨・雨	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	雨・曇	晴・雨				
気温	℃	18.5	18.3	20.9	26.3	31.6	27.2	25.2	17.3	14.6	9.6	6.7	6.0	18.5	31.6	6.0	
水温	℃	15.8	16.9	17.4	18.2	18.8	19.3	18.1	18.0	16.7	15.3	14.8	15.0	17.0	19.3	14.8	
残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	
項目	基準値													平均値	最高値	最小値	
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.69	0.73	0.77	0.80	0.84	0.76	0.75	0.73	0.69	0.64	0.63	0.61	0.72	0.84	0.61	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	0.09	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.09	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.001	0.002	<0.001	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	<0.001	—	—	0.001	0.004	<0.001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.002	<0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.7	8.5	8.8	8.6	8.4	8.7	8.6	8.3	8.3	8.8	8.3	8.3	8.5	8.8	8.3	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.8	6.0	6.1	6.1	6.0	5.6	5.5	5.2	4.9	5.0	5.0	5.0	5.5	6.1	4.9	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	48	49	49	48	48	48	48	48	48	47	47	47	48	49	47	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	104	—	—	119	—	—	123	—	—	123	—	—	117	123	104	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

駿豆水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		第1函南(新林ポンプ場)					相之原					第2函南(五本松ポンプ場)							
採水日				R6.6.3			R6.9.2					R6.12.2							
採水時刻				10:27			11:02					10:24							
天候	前日・当日			雨・晴			雨・曇					晴・晴							
気温	℃			23.0			27.5					11.2							
水温	℃			17.0			21.0					16.2							
残留塩素				0.3			0.3					0.3							
項目	基準値																		
1 一般細菌	100/ml以下			0			0					0							
2 大腸菌	検出されないこと			不検出			不検出					不検出							
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			<0.0003			<0.0003					<0.0003							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			<0.00005			<0.00005					<0.00005							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001					<0.001							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001					<0.001							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001					<0.001							
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002					<0.002							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004					<0.004							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001					<0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.77			0.73					0.70							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			<0.08			0.08					<0.08							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.1			<0.1					<0.1							
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下			<0.0002			<0.0002					<0.0002							
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下			<0.005			<0.005					<0.005							
16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			<0.001			<0.001					<0.001							
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下			<0.001			<0.001					<0.001							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001					<0.001							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001					<0.001							
20 ベンゼン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001					<0.001							
21 塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06					<0.06							
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002					<0.002							
23 クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.001			<0.001					<0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003					<0.003							
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.001			0.001					<0.001							
26 臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001					<0.001							
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.001			0.001					<0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003					<0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.001			<0.001					<0.001							
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下			<0.001			<0.001					<0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008					<0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			0.005			0.017					0.097							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			0.03			0.03					0.04							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			<0.03			<0.03					0.04							
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.01			<0.01					<0.01							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			9.0			9.0					8.9							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			<0.001			<0.001					0.004							
38 塩化物イオン	200mg/l以下			6.0			5.5					5.0							
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			49			47					48							
40 蒸発残留物	500mg/l以下			117			122					116							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02					<0.02							
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001			<0.000001					<0.000001							
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001			<0.000001					<0.000001							
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002					<0.002							
45 フェノール類	0.005mg/l以下			<0.0005			<0.0005					<0.0005							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下			<0.3			<0.3					<0.3							
47 PH値	5.8以上8.6以下			7.6			7.7					7.7							
48 味	異常でないこと			異常なし			異常なし					異常なし							
49 臭気	異常でないこと			異常なし			異常なし					異常なし							
50 色度	5度以下			<0.5			<0.5					<0.5							
51 濁度	2度以下			<0.1			<0.1					<0.1							
備考																			

令和6年度 水道水質検査結果報告書(4)

駿豆水道

[水質管理目標設定]

採水箇所		八幡取水場								八幡取水場										
採水日			5月7日			8月5日				11月5日			2月3日							
採水時刻			10:05			10:00				9:50			9:58							
天候	前日・当日		曇・雨			晴・晴				晴・晴			雨・曇							
気温	℃		20.0			31.1				17.4			8.8		19.3	31.1	8.8			
水温	℃		16.0			17.0				16.6			15.2		16.2	17.0	15.2			
項目	目標値													平均値	最高値	最小値				
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002				<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002			
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002			
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下(暫定)		<0.002			<0.002				<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002			
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下		<0.0004			<0.0004				<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004			
8 トルエン	0.4mg/l以下		<0.04			<0.04				<0.04			<0.04		<0.04	<0.04	<0.04			
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008				<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008			
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下		-			-				-			-		-	-	-			
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下		-			-				-			-		-	-	-			
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)		-			-				-			-		-	-	-			
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)		-			-				-			-		-	-	-			
15 農薬類	1以下		-			-				-			-		-	-	-			
16 残留塩素	1mg/l以下		-			-				-			-		-	-	-			
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下		47			47				48			46		47	48	46			
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001			
19 遊離炭酸	20mg/l以下		4.0			4.0				4.0			6.0		4.5	6.0	4.0			
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下		<0.03			<0.03				<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03			
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002				<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002			
22 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下		0.7			0.9				0.5			0.6		0.7	0.9	0.5			
23 臭気強度(TON)	3以下		<1			<1				<1			1		<1	1	<1			
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下		110			127				103			115		114	127	103			
25 濁度	1度以下		<0.1			<0.1				<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1			
26 pH値	7.5程度		7.5			7.5				7.4			7.5		7.5	7.5	7.4			
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づく		-1.3			-1.3				-1.4			-1.3		-1.3	-1.3	-1.4			
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される菌落数が2,000以下		350			340				11			22		181	350	11			
29 1・1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01			
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01				<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01			
31 PFOS及びPFOA ^{注)}	0.00005mg/L以下(暫定)		<0.000005			<0.000005				<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005			
備考																				

注)PFOS:ペルフルオロオクタスルホン酸、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

令和6年度 水道水質検査結果報告書(4)

駿豆水道

[水質管理目標設定]

採水箇所		浄水池出口						浄水池出口								
			5月7日			8月5日			11月5日			2月3日				
採水日																
採水時刻			9:10			8:55			8:56			8:55				
天候	前日・当日		曇・雨			晴・晴			晴・晴			雨・曇				
気温	℃		19.6			33.6			16.3			6.5		19.0	33.6	6.5
水温	℃		16.2			17.1			16.5			15.8		16.4	17.1	15.8
項目	目標値													平均値	最高値	最小値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下(暫定)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
15 農薬類	1以下		-			-			-			-		-	-	-
16 残留塩素	1mg/l以下		0.5			0.4			0.4			0.4		0.4	0.5	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下		49			48			46			47		48	49	46
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下		4.0			4.0			5.0			5.0		4.5	5.0	4.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下		1.0			0.6			<0.3			0.5		0.7	1.0	<0.3
23 臭気強度(TON)	3以下		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下		110			123			104			116		113	123	104
25 濁度	1度以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度		7.6			7.5			7.5			7.6		7.6	7.6	7.5
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.2			-1.2			-1.3			-1.2		-1.2	-1.2	-1.3
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される菌落数が2,000以下		1			2			0			0		1	2	0
29 1・1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下		0.03			0.08			0.06			0.04		0.05	0.08	0.03
31 PFOS及びPFOA ^(注)	0.00005mg/L以下(暫定)		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

注)PFOS:ペルフルオロオクタスルホン酸、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

駿豆水道
駿豆水道

[水質管理目標設定]

採水箇所		熱海調整池						熱海調整池								
採水日					8月5日							2月3日				
採水時刻					11:18							11:08				
天候	前日・当日				晴・晴							雨・曇				
気温	℃				31.6							6.7		19.2	31.6	6.7
水温	℃				18.8							14.8		16.8	18.8	14.8
項目	目標値													平均値	最高値	最小値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下				<0.002							<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)				<0.0002							<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下(暫定)				<0.002							<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下				<0.0004							<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下				<0.04							<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下				<0.008							<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下				<0.06							<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下				<0.06							<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)				<0.001							<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)				<0.002							<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
15 農薬類	1以下				-							-		-	-	-
16 残留塩素	1mg/l以下				0.4							0.4		0.4	0.4	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下				48							47		48	48	47
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001							<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下				3.0							4.0		3.5	4.0	3.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下				<0.03							<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下				<0.002							<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下				0.8							0.7		0.8	0.8	0.7
23 臭気強度(TON)	3以下				<1							<1		<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下				118							117		118	118	117
25 濁度	1度以下				<0.1							<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度				7.6							7.7		7.7	7.7	7.6
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づく				-1.1							-1.1		-1.1	-1.1	-1.1
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下				3							1		2	3	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下				<0.01							<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下				0.03							0.03		0.03	0.03	0.03
31 PFOS及びPFOA ^(注)	0.00005mg/L以下(暫定)				<0.000005							<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

注)PFOS:ペルフルオロオクタスルホン酸、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

駿豆水道

「農華」

採水箇所		八幡取水場																
採水日			R6.6.3	R6.7.1														
採水時刻			9:33	9:45														
天候	前日・当日		雨・晴	雨・曇														
気温	℃		20.5	26.9														
水温	℃		16.2	16.3														
項目	水質目標													平均値	最高値	最小値		
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05mg/L以下	<0.0005	<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005		
2	2,4-DPA(ダラボン)	0.08mg/L以下	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001		
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002		
4	EPN	0.004mg/L以下	<0.00004	<0.00004										<0.00004	<0.00004	<0.00004		
5	MCPA	0.005mg/L以下	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003		
6	アシュラム	0.9mg/L以下	<0.009	<0.009										<0.009	<0.009	<0.009		
7	アセフェート	0.006mg/L以下	<0.00006	<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006		
8	アトラジン	0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001		
9	アニコホス	0.003mg/L以下	<0.00003	<0.00003										<0.00003	<0.00003	<0.00003		
10	アミトラズ	0.006mg/L以下	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003		
11	アラクロール	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003		
12	イソキサチオン	0.005mg/L以下	<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005		
13	イソフェンホス	0.001mg/L以下	<0.00003	<0.00003										<0.00003	<0.00003	<0.00003		
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001		
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下	<0.003	<0.003										<0.003	<0.003	<0.003		
16	イブフェンカルバゾン	0.002mg/L以下	<0.00002	<0.00002										<0.00002	<0.00002	<0.00002		
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/L以下	<0.0009	<0.0009										<0.0009	<0.0009	<0.0009		
18	イミノクタジン	0.006mg/L以下	<0.00006	<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006		
19	インダノファン	0.009mg/L以下	<0.00009	<0.00009										<0.00009	<0.00009	<0.00009		
20	エスプロカルブ	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003		
21	エトフエンプロックス	0.08mg/L以下	<0.0008	<0.0008										<0.0008	<0.0008	<0.0008		
22	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001		
23	オキサジクロメホン	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002		
24	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/L以下	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004		
25	オリサストロビン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001		
26	カズサホス	0.0006mg/L以下	<0.000006	<0.000006										<0.000006	<0.000006	<0.000006		
27	カフエンストロール	0.008mg/L以下	<0.00008	<0.00008										<0.00008	<0.00008	<0.00008		
28	カルタップ	0.08mg/L以下	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001		
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002		
30	カルボフラン	0.0003mg/L以下	<0.000003	<0.000003										<0.000003	<0.000003	<0.000003		
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/L以下	<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005		
32	キャプタン	0.3mg/L以下	<0.003	<0.003										<0.003	<0.003	<0.003		
33	クミロン	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003		
34	グリホサート	2mg/L以下	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02		
35	グルホシネート	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002		
36	クロメプロップ	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002		
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/L以下	<0.0001	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001		
38	クロルピリホス	0.003mg/L以下	<0.00003	<0.00003										<0.00003	<0.00003	<0.00003		
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/L以下	<0.0005	<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005		
40	シアナジン	0.001mg/L以下	<0.00001	<0.00001										<0.00001	<0.00001	<0.00001		
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/L以下	<0.00003	<0.00003										<0.00003	<0.00003	<0.00003		
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002		
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003		
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/L以下	<0.00008	<0.00008										<0.00008	<0.00008	<0.00008		
45	ジクワット	0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001		
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/L以下	<0.00004	<0.00004										<0.00004	<0.00004	<0.00004		
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 (CS+) mg/L以下	<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005		
48	ジチオピル	0.009mg/L以下	<0.00009	<0.00009										<0.00009	<0.00009	<0.00009		
49	シハロホップブチル	0.006mg/L以下	<0.00006	<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006		
50	シマジン(CAT)	0.003mg/L以下	<0.00003	<0.00003										<0.00003	<0.00003	<0.00003		
51	ジメタメトリン	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002		
52	ジメトエート	0.05mg/L以下	<0.0005	<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005		
53	シメトリン	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003		
54	ダイアジノン	0.003mg/L以下	<0.00003	<0.00003										<0.00003	<0.00003	<0.00003		
55	ダイムロン	0.8mg/L以下	<0.008	<0.008										<0.008	<0.008	<0.008		
56	7-ジメチル-2,4,6-トリメチル-5-ニトロ-2																	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

駿豆水道

[農業]

採水箇所		八幡取水場											平均値	最高値	最小値
61	チオベンカルブ	0.02mg/L以下		<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
62	デフリルトリオン	0.002mg/L以下		<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/L以下		<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
64	トリクロビル	0.006mg/L以下		<0.00006	<0.00006								<0.00006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
66	トリシクラゾール	0.1mg/L以下		<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
67	トリフルラリン	0.06mg/L以下		<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
68	ナプロバミド	0.03mg/L以下		<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
69	バラコート	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ビベロホス	0.0009mg/L以下		<0.000009	<0.000009								<0.000009	<0.000009	<0.000009
71	ビラクロニル	0.01mg/L以下		<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/L以下		<0.00004	<0.00004								<0.00004	<0.00004	<0.00004
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/L以下		<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/L以下		<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
75	ピリプチカルブ	0.02mg/L以下		<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
76	ピロキロン	0.05mg/L以下		<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
77	フィプロニル	0.0005mg/L以下		<0.000005	<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/L以下		<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/L以下		<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	0.05mg/L以下		<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/L以下		<0.00006	<0.00006								<0.00006	<0.00006	<0.00006
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/L以下		<0.00007	<0.00007								<0.00007	<0.00007	<0.00007
83	フェントラザミド	0.01mg/L以下		<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/L以下		<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	0.03mg/L以下		<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
86	ブタミホス	0.02mg/L以下		<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	0.02mg/L以下		<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
88	ブルアジナム	0.03mg/L以下		<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	ブレチラクロール	0.05mg/L以下		<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
90	プロシミドン	0.09mg/L以下		<0.0009	<0.0009								<0.0009	<0.0009	<0.0009
91	プロチオホス	0.007mg/L以下		<0.00007	<0.00007								<0.00007	<0.00007	<0.00007
92	プロビコナゾール	0.05mg/L以下		<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
93	プロビザミド	0.05mg/L以下		<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール	0.03mg/L以下		<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
95	プロモブチド	0.1mg/L以下		<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
96	ベノミル	0.02mg/L以下		<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
97	ベンシクロン	0.1mg/L以下		<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
98	ベンゾビスクロン	0.09mg/L以下		<0.0009	<0.0009								<0.0009	<0.0009	<0.0009
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2mg/L以下		<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
101	ベンディメタリン	0.3mg/L以下		<0.003	<0.003								<0.003	<0.003	<0.003
102	ベンフラカルブ	0.02mg/L以下		<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
103	ベンフルラリン(バスロジン)	0.01mg/L以下		<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
104	ベンフレセート	0.07mg/L以下		<0.0007	<0.0007								<0.0007	<0.0007	<0.0007
105	ホスチアゼート	0.005mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/L以下		<0.007	<0.007								<0.007	<0.007	<0.007
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/L以下		<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
108	メソミル	0.03mg/L以下		<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
109	メタラキシル	0.2mg/L以下		<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/L以下		<0.00004	<0.00004								<0.00004	<0.00004	<0.00004
111	メトミノストロビン	0.04mg/L以下		<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
112	メトリブジン	0.03mg/L以下		<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
113	メフェナセート	0.02mg/L以下		<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
114	メブロニル	0.1mg/L以下		<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
115	モリネート	0.005mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
総量		1以下		<1	<1								<1	<1	<1

令和6年度 水道水質検査結果報告書(7)

「クリプトスポリジウム及びジアルジア・嫌気性芽胞菌」

駿豆水道

採水箇所 八幡取水場

NO. 1

採 水 日	4/8	5/7	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/5	12/2	1/6	2/3	3/3
天 候	晴・曇	曇・雨	雨・晴	雨・曇	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	雨・曇	晴・雨
気 温	20.3	20.0	20.5	26.9	31.1	28.0	25.3	17.4	10.0	6.4	8.8	11.8
水 温	16.0	16.0	16.2	16.3	17.0	17.0	16.7	16.6	15.6	15.5	15.2	15.6
クリプトスポリジウム 及 ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

採水箇所 中島浄水場浄水池出口

NO. 2

採 水 日	4/8	5/7	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/5	12/2	1/6	2/3	3/3
天 候	晴・晴	曇・雨	雨・晴	雨・曇	晴・晴	雨・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	雨・曇	晴・雨
気 温	20.6	19.6	21.1	27.3	33.6	29.2	26.7	16.3	9.7	4.8	6.5	10.5
水 温	16.0	16.2	16.3	17.2	17.1	17.3	17.1	16.5	16.1	15.6	15.8	15.9
クリプトスポリジウム 及 ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

・ 棒南水道

大井川扇状地域の地下水を水源とするため、水質は年間を通して良質で比較的安定している。しかし、取水場所が海岸に近い場合、塩水化など地下水の動向を把握し、水源の水質監視に十分注意する必要がある。

○ 採水箇所を目安



水 源：地下水（深井戸）

取 水 場：取水 1 号井、取水 2 号井、取水 3 号井
取水 4 号井、取水 5 号井、取水 6 号井


浄 水 場：着水井（原水）、浄水池（浄水）

受 水 地 点：竜眼山調整池、地頭方調整池、御前崎市受水槽

榛南水道用水供給事業概要図

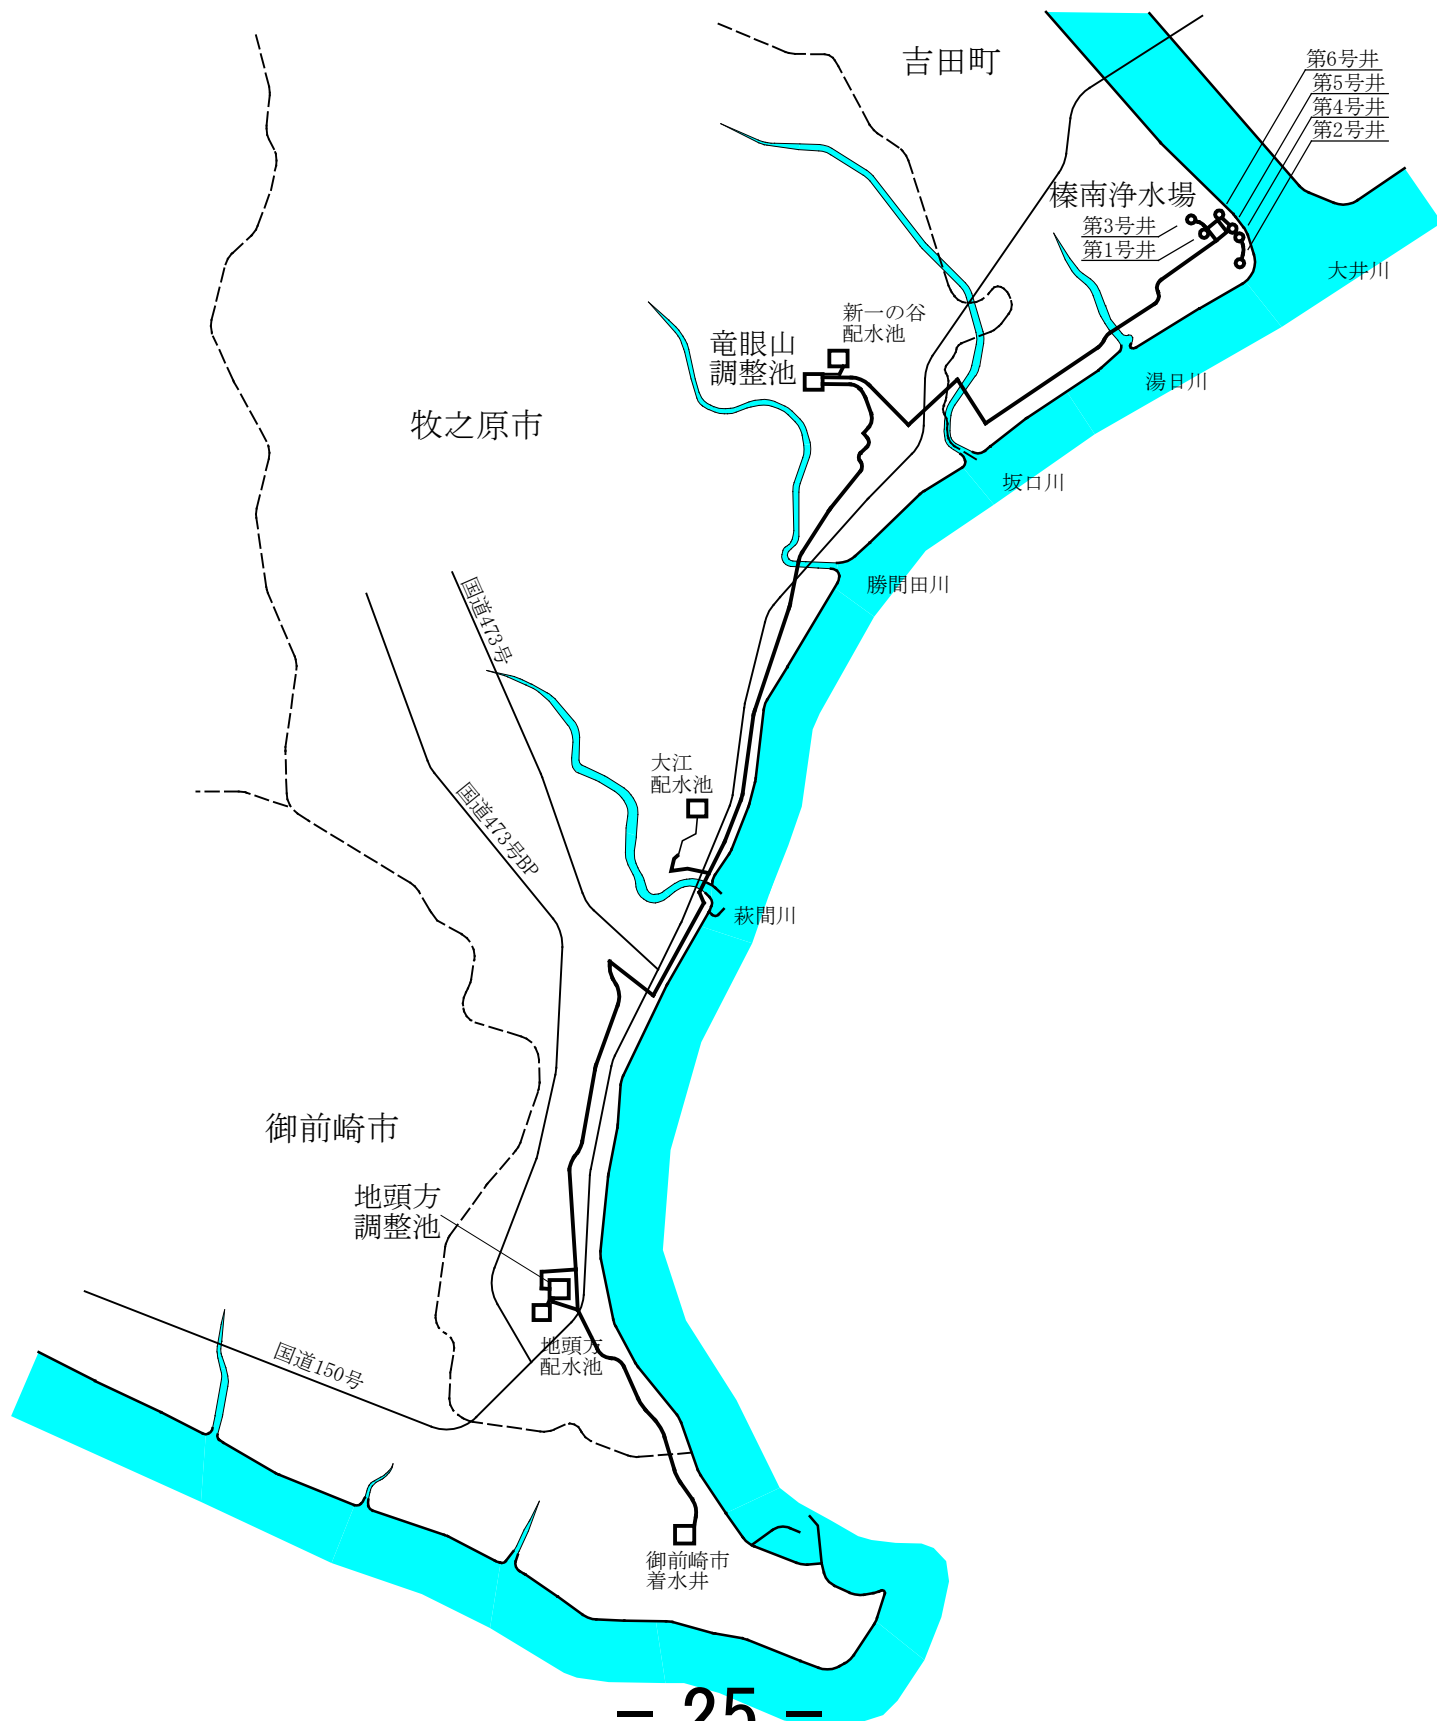

榛南浄水場平面図

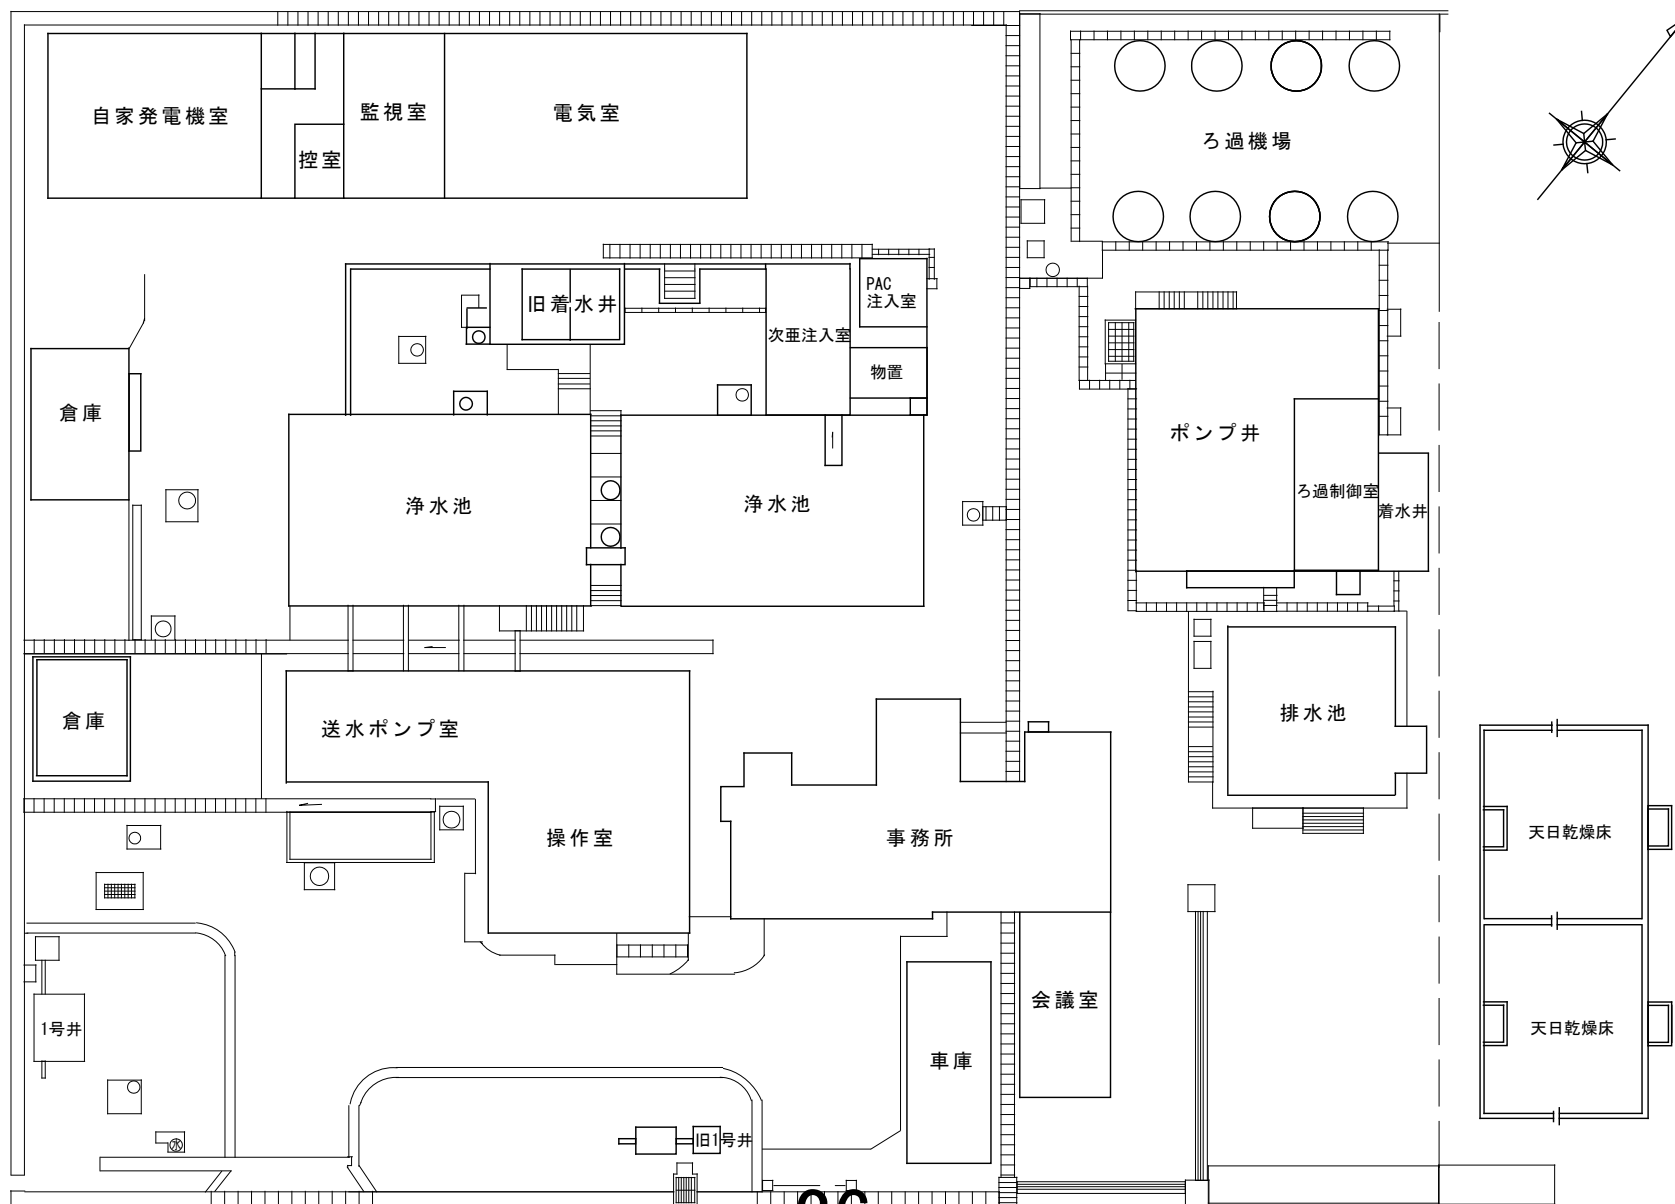

令和6年度 榛南水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.1

場所	榛南浄水場 着水井【原水】															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	18.0	21.7	13.2	15.8	15.9	15.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
5月	20.1	23.0	15.3	15.9	16.1	15.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
6月	23.6	29.5	18.4	16.4	16.6	16.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
7月	29.8	33.5	24.5	16.2	16.3	16.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	
8月	29.6	32.2	24.1	16.2	16.4	16.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
9月	28.0	32.0	24.0	16.2	16.3	16.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
10月	22.5	26.8	17.6	16.0	16.2	15.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
11月	15.9	20.0	9.0	15.8	16.0	15.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
12月	8.5	14.6	4.0	15.6	15.7	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	
1月	6.4	9.4	1.2	15.6	15.6	15.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	
2月	5.9	11.2	1.0	15.5	15.6	15.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	
3月	12.4	20.8	6.5	15.6	15.8	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
年間	18.4	33.5	1.0	15.9	16.6	15.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	

N0.2

場所	榛南浄水場 浄水池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.9	16.1	15.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
5月	16.1	16.4	15.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
6月	16.4	16.6	16.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
7月	16.7	16.9	16.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
8月	16.8	16.9	16.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
9月	16.7	17.1	16.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
10月	16.3	16.6	16.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
11月	15.9	16.2	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
12月	15.4	15.7	15.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
1月	15.3	15.5	15.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
2月	15.3	15.5	15.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
3月	15.6	16.0	15.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
年間	16.0	17.1	15.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	

令和6年度 榛南水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.3

場所	牧之原市 竜眼山調整池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.7	17.0	16.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
5月	17.3	17.5	17.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
6月	17.8	18.1	17.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
7月	18.4	18.9	17.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
8月	18.8	19.1	18.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
9月	18.8	19.0	18.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
10月	17.8	18.1	17.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
11月	17.4	19.0	16.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
12月	15.7	16.2	15.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.4	
1月	15.3	15.4	15.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
2月	15.2	15.4	15.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.4	
3月	15.9	16.2	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
年間	17.1	19.1	15.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	

N0.4

場所	牧之原市 地頭方調整池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	17.4	18.0	16.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.4	
5月	18.5	18.8	18.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
6月	19.6	20.0	19.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
7月	21.0	21.7	20.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
8月	21.9	22.2	21.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
9月	21.9	22.3	21.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
10月	20.0	20.3	19.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
11月	18.8	19.4	17.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.4	
12月	16.6	17.6	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.4	
1月	15.6	15.7	15.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.4	0.4	0.4	
2月	15.3	15.5	15.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.3	
3月	16.1	16.7	15.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
年間	18.6	22.3	15.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.3	

令和6年度 榛南水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.5

場所	御前崎配水池受水点【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	17.2	18.4	16.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
5月	19.7	22.8	18.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
6月	21.8	23.7	19.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
7月	23.3	25.1	21.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
8月	24.5	25.4	23.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
9月	24.4	25.5	22.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
10月	21.8	24.0	19.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
11月	19.0	21.2	17.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
12月	16.2	18.5	14.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
1月	14.7	15.5	14.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	0.2	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
2月	14.4	15.5	13.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	0.2	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
3月	15.8	17.9	14.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
年間	19.4	25.5	13.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	0.2	<0.1	7.3	7.6	7.3	0.4	0.4	0.3	

御前崎配水池の水温は、サンプリング配管が仮設のため参考値とする(5月から3月)

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		取水1号井														
採水日		R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10			
採水時刻		9:50	14:15	9:26	9:17	9:13	9:14	9:20	9:20	9:05	9:10	9:10	9:20			
天候	前日・当日	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴			
気温	℃	18.0	24.6	24.9	32.0	30.7	30.1	24.5	21.9	9.9	8.9	10.5	11.2	20.6	32.0	8.9
水温	℃	16.0	16.0	16.1	16.0	16.1	16.4	16.0	15.9	15.2	15.1	15.0	15.5	15.8	16.4	15.0
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.8	6.8	6.9	7.1	6.8	6.7	7.0	6.8	6.9	7.0	6.7	6.9	6.9	7.1	6.7
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.009	0.006
38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.2	3.2	3.2	3.0	3.2	3.2	3.3	3.0	3.1	3.0	2.9	3.1	3.1	3.3	2.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
40 蒸発残留物	500mg/l以下	97	100	110	110	110	110	110	120	100	98	120	100	107	120	97
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		取水2号井															
採水日		R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10				
採水時刻		9:20	12:07	9:45	9:45	9:45	9:45	9:48	9:48	9:45	9:50	9:50	9:45				
天候	前日・当日	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴				
気温	℃	19.2	21.0	27.9	31.0	33.3	30.2	26.7	22.0	13.0	10.5	11.3	13.8	21.7	33.3	10.5	
水温	℃	15.9	15.9	16.3	16.1	16.1	16.3	16.0	16.0	15.8	15.7	15.6	15.6	15.9	16.3	15.6	
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
項目	基準値														平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	18	18	18	20	18	18	19	18	18	18	18	19	18	20	18	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	14	14	15	14	14	15	14	14	14	14	15	15	14	15	14	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	100	120	130	130	130	110	130	130	120	100	140	130	123	140	100	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		取水3号井															
採水日		R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10				
採水時刻		10:03	14:55	9:15	10:25	10:22	10:10	10:15	10:18	10:15	10:17	9:20	10:10				
天候	前日・当日	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴				
気温	℃	17.5	23.2	25.4	30.9	34.0	33.1	26.6	25.0	16.0	12.0	11.1	15.0	22.5	34.0	11.1	
水温	℃	15.8	16.0	15.9	16.1	16.1	16.0	15.9	15.9	15.5	15.2	15.2	15.5	15.8	16.1	15.2	
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
項目	基準値														平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.0	6.9	7.1	7.3	7.1	7.0	7.3	7.0	6.9	7.1	6.8	7.0	7.0	7.3	6.8	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.5	3.5	3.4	3.2	3.5	3.3	3.7	3.1	3.3	3.2	3.1	3.2	3.3	3.7	3.1	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	100	110	98	94	120	110	110	110	96	110	120	110	107	120	94	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		取水4号井															
採水日		R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10				
採水時刻		9:35	14:37	9:57	9:30	9:30	9:31	9:35	9:35	9:30	9:37	9:35	9:30				
天候	前日・当日	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴				
気温	℃	19.5	22.4	25.7	30.0	31.2	30.7	24.2	24.3	12.1	12.9	13.1	13.1	21.6	31.2	12.1	
水温	℃	16.0	16.1	16.0	16.1	16.5	16.2	16.1	16.0	15.6	15.3	15.5	15.5	15.9	16.5	15.3	
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
項目	基準値														平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	6.7	7.0	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	7.0	6.7	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.2	3.2	3.3	3.1	3.2	3.2	3.2	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.3	3.0	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	100	110	100	100	120	110	120	120	100	100	120	110	109	120	100	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		取水5号井															
採水日		R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10				
採水時刻		10:55	14:27	10:10	10:00	10:38	10:00	10:00	10:05	10:00	10:05	10:05	9:57				
天候	前日・当日	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴				
気温	℃	18.2	23.1	29.2	31.0	32.8	33.4	24.5	24.1	16.3	13.6	13.2	14.2	22.8	33.4	13.2	
水温	℃	15.7	15.9	15.9	16.1	16.3	16.0	16.0	16.0	15.5	15.5	15.1	15.5	15.8	16.3	15.1	
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
項目	基準値														平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.0	6.8	7.1	7.1	7.0	6.8	6.7	7.0	6.9	7.0	6.7	6.8	6.9	7.1	6.7	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2	3.0	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	100	110	100	95	130	110	120	120	95	100	100	110	108	130	95	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		取水6号井															
採水日		R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10				
採水時刻		11:10	11:40	9:05	10:15	10:10	9:07	9:10	9:07	9:18	9:23	10:23	9:10				
天候	前日・当日	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴				
気温	℃	19.9	21.7	26.0	31.0	33.7	30.3	28.0	21.8	11.0	8.9	13.8	10.9	21.4	33.7	8.9	
水温	℃	15.6	15.8	15.9	15.9	16.1	16.0	15.8	15.7	15.3	15.4	15.4	15.2	15.7	16.1	15.2	
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
項目	基準値														平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 ジブromokクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1	8.1	7.1	7.3	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	8.1	6.9	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.1	3.2	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	3.0	3.2	2.9	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61	
40 蒸発残留物	500mg/l以下	110	110	110	110	120	110	100	120	99	110	100	110	109	120	99	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		榛南浄水場 着水井														
採水日		R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10			
採水時刻		10:20	13:35	10:25	10:50	11:00	10:25	10:35	10:35	10:30	10:35	10:50	10:25			
天候	前日・当日	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴			
気温	℃	18.0	21.9	22.1	21.3	22.0	24.5	21.2	22.9	18.8	17.4	18.0	17.0	20.4	24.5	17.0
水温	℃	15.9	16.1	16.1	16.3	16.4	16.4	16.2	16.0	15.7	15.6	15.6	15.7	16.0	16.4	15.6
残留塩素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.3	0.3	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.06	-	-	0.06	-	-	0.05	-	-	0.06	-	0.06	0.06	0.05
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.8	8.4	9.1	9.3	9.3	9.3	8.8	8.6	9.2	9.5	8.6	8.9	9.0	9.5	8.4
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	4.4	5.0	5.0	5.0	5.3	4.6	4.5	5.1	5.1	4.4	4.8	4.8	5.3	4.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	61	-	-	61	-	-	61	-	-	59	-	61	61	59
40 蒸発残留物	500mg/l以下	110	110	110	120	130	120	110	110	100	110	100	110	112	130	100
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2
48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		榛南浄水場 浄水池														
採水日		R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10			
採水時刻		10:35	13:55	10:45	11:10	11:35	10:40	10:50	11:00	10:45	10:50	11:05	10:40			
天候	前日・当日	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴			
気温	℃	18.0	21.9	22.1	21.3	22.0	24.5	21.2	22.6	18.8	17.4	18.0	17.0	20.4	24.5	17.0
水温	℃	16.0	16.2	16.5	16.9	17.0	16.9	16.6	16.1	15.6	15.4	15.3	15.7	16.2	17.0	15.3
残留塩素		0.38	0.38	0.36	0.36	0.40	0.40	0.40	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.40	0.36
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.3	0.3	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.06	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	0.06	-	0.06	0.06	0.05
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.0004	<0.0004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.8	9.1	9.0	9.3	9.1	9.0	9.0	9.0	9.1	9.5	9.6	9.6	9.3	9.8	9.0
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.5	5.0	5.0	5.0	4.8	4.7	5.4	4.9	5.3	5.1	5.2	5.4	5.1	5.5	4.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	61	-	-	61	-	-	60	-	-	59	-	60	61	59
40 蒸発残留物	500mg/l以下	100	94	100	110	130	110	110	120	100	90	110	110	107	130	90
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		牧之原市 竜眼山調整池														
採水日		R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10			
採水時刻		12:05	10:45	11:30	11:50	12:30	11:20	11:35	12:05	11:40	11:33	11:55	11:17			
天候	前日・当日	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴			
気温	℃	18.3	22.0	26.2	27.0	28.2	27.9	27.5	23.7	14.0	12.9	10.9	12.2	20.9	28.2	10.9
水温	℃	16.1	17.0	17.6	18.2	18.4	18.8	18.1	16.9	15.7	15.0	15.0	15.3	16.8	18.8	15.0
残留塩素		0.38	0.36	0.36	0.36	0.38	0.36	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.38	0.36
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.3	0.3	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.05	-	-	0.05	-	-	0.06	-	-	0.06	-	0.06	0.06	0.05
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.0004	<0.0004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.0	9.3	9.4	9.3	9.1	8.9	9.1	9.2	9.2	9.2	9.5	9.2	9.2	9.5	8.9
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	5.0	5.4	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	4.8	4.9	5.1	5.0	5.4	4.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	61	-	-	60	-	-	60	-	-	59	-	60	61	59
40 蒸発残留物	500mg/l以下	100	110	110	110	130	110	120	110	95	90	120	100	109	130	90
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		牧之原市 地頭方調整池														
採水日		R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10			
採水時刻		13:05	9:55	13:15	14:05	13:35	13:15	12:45	12:55	12:35	13:25	13:55	13:15			
天候	前日・当日	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴			
気温	℃	19.1	20.2	27.6	27.0	31.6	28.0	25.0	20.0	12.7	10.8	12.1	12.8	20.6	31.6	10.8
水温	℃	16.9	18.1	20.0	21.2	22.2	23.0	21.0	19.1	16.9	15.5	15.3	16.3	18.8	23.0	15.3
残留塩素		0.36	0.34	0.34	0.32	0.38	0.36	0.32	0.34	0.32	0.32	0.36	0.36	0.34	0.38	0.32
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.3	0.3	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.05	-	-	0.05	-	-	0.06	-	-	0.06	-	0.06	0.06	0.05
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.0004	<0.0004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.3	9.3	9.4	9.4	9.1	9.1	9.2	9.1	9.1	9.5	9.6	9.4	9.3	9.6	9.1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	5.0	5.1	4.9	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.2	5.1	5.3	5.1	5.3	4.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	61	-	-	61	-	-	60	-	-	60	-	61	61	60
40 蒸発残留物	500mg/l以下	97	110	120	120	140	110	110	110	95	98	140	100	113	140	95
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

榛南水道

[基準(健康・性状)]

採水箇所		御前崎配水池受水点														
採水日		R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10			
採水時刻		13:30	9:30	13:40	14:30	14:00	13:42	13:10	13:40	13:05	13:50	14:25	13:40			
天候	前日・当日	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴			
気温	℃	19.6	21.0	29.0	31.2	33.8	31.8	27.1	24.0	14.8	12.6	11.0	15.0	22.6	33.8	11.0
水温	℃	16.8	18.8	22.3	23.1	24.9	25.0	22.1	19.9	16.9	14.7	14.0	15.5	19.5	25.0	14.0
残留塩素		0.36	0.34	0.34	0.32	0.38	0.36	0.30	0.34	0.30	0.32	0.34	0.36	0.34	0.38	0.30
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.2	-	0.3	0.3	0.2
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.06	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	0.07	-	0.06	0.07	0.06
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.0004	<0.0004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.2	9.2	9.4	9.4	9.0	9.0	9.2	9.1	9.1	9.4	9.6	9.6	9.3	9.6	9.0
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	5.0	5.3	4.9	4.9	5.0	4.9	4.9	5.0	5.1	6.1	5.4	5.1	6.1	4.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	61	-	-	61	-	-	61	-	-	60	-	61	61	60
40 蒸発残留物	500mg/l以下	94	100	110	120	120	120	110	120	100	96	120	110	110	120	94
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

採水箇所		榛南浄水場 着水井														
採水日			R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7			R6.11.12			R7.2.12				
採水時刻			13:35	10:25	10:50	11:00			10:35			10:50				
天候	前日・当日		雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴			晴・晴			晴・曇				
気温	℃		21.9	22.1	21.3	22.0			22.9			18.0		21.4	22.9	18.0
水温	℃		16.1	16.1	16.3	16.4			16.0			15.6		16.1	16.4	15.6
項目	目標値													平均値	最高値	最小値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下		-			-			-			-		-	-	-
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下		-			-			-			-		-	-	-
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)		-			-			-			-		-	-	-
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)		-			-			-			-		-	-	-
15 農薬類	1以下		-	0	0	-			-			-		0	0	0
16 残留塩素	1mg/l以下		-			-			-			-		-	-	-
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下		61			61			61			59		61	61	59
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.002			0.004			0.002			0.001		0.002	0.004	0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下		5			4			6			3		5	6	3
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
21 メチルtertブチルエーテル	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3		<0.3	<0.3	<0.3
23 臭気強度(TON)	3以下		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下		110			130			110			100		113	130	100
25 濁度	1度以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度		7.6			7.3			7.3			7.3		7.4	7.6	7.3
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.1			-1.4			-1.4			-1.4		-1.3	-1.1	-1.4
28 従属栄養細菌	1ml/96時間水で形成される菌落数が2,000以下(暫定)		30			120			11			50		53	120	11
29 1・1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下(暫定)		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

採水箇所		榛南浄水場 浄水池														
採水日			R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7			R6.11.12			R7.2.12				
採水時刻			13:55	10:45	11:10	11:35			11:00			11:05				
天候	前日・当日		雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴			晴・晴			晴・曇				
気温	℃		21.9	22.1	21.3	22.0			22.6			18.0		21.3	22.6	18.0
水温	℃		16.2	16.5	16.9	17.0			16.1			15.3		16.3	17.0	15.3
項目	目標値													平均値	最高値	最小値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
15 農薬類	1以下		-	0	0	-			-			-		0	0	0
16 残留塩素	1mg/l以下		0.2			0.4			0.3			0.3		0.3	0.4	0.2
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下		61			61			60			59		60	61	59
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下		5			3			4			6		5	6	3
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
21 メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3		<0.3	<0.3	<0.3
23 臭気強度(TON)	3以下		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下		94			130			120			110		114	130	94
25 濁度	1度以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度		7.6			7.3			7.3			7.3		7.4	7.6	7.3
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.0			-1.4			-1.4			-1.4		-1.3	-1.0	-1.4
28 従属栄養細菌	1ml/100ml水中で形成される菌落数が2,000以下(暫定)		27			4			4			4		10	27	4
29 1・1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	0.01	<0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下(暫定)		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

採水箇所		御前崎配水池受水点															
採水日						R6.8.7							R7.2.12				
採水時刻						14:00							14:25				
天候	前日・当日					晴・晴							晴・曇				
気温	℃					33.8							11.0		22.4	33.8	11.0
水温	℃					24.9							14.0		19.5	24.9	14.0
項目	目標値													平均値	最高値	最小値	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					<0.002							<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					<0.0002							<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					<0.002							<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					<0.0004							<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下					<0.02							<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					<0.008							<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					<0.06							<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					<0.06							<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					<0.001							<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					<0.002							<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
15 農薬類	1以下					-							-		-	-	-
16 残留塩素	1mg/l以下					0.3							0.3		0.3	0.3	0.3
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					61							60		61	61	60
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下					3							4		4	4	3
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					<0.03							<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					<0.002							<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下					<0.3							<0.3		<0.3	<0.3	<0.3
23 臭気強度(TON)	3以下					<1							<1		<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					120							120		120	120	120
25 濁度	1度以下					<0.1							<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度					7.3							7.4		7.4	7.4	7.3
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					-1.2							-1.3		-1.3	-1.2	-1.3
28 従属栄養細菌	1mlの採水で形成される菌落数が2,000以下(暫定)					2							11		7	11	2
29 1・1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					<0.01							<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					<0.01							<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下(暫定)					<0.000005							<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)
 榛南水道

〔農業〕

採水箇所		榛南浄水場 着水井													
採水日				R6.6.11	R6.7.9										
採水時刻				10:25	10:50										
天候	前日・当日			晴・晴	晴・晴										
気温	℃			22.1	21.3								21.7	22.1	21.3
水温	℃			16.1	16.3								16.2	16.3	16.1
項目	水質目標												平均値	最高値	最小値
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05mg/L以下		<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08mg/L以下		<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/L以下		<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/L以下		<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/L以下		<0.00004	<0.00004								<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/L以下		<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/L以下		<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/L以下		<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/L以下		<0.00003	<0.00003								<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下		<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
16	イブフェンカルバゾン	0.002mg/L以下		<0.00001	<0.00001								<0.00001	<0.00001	<0.00001
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/L以下		<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/L以下		<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロックス	0.08mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/L以下		<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/L以下		<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/L以下		<0.000006	<0.000006								<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/L以下		<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/L以下		<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下		<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/L以下		<0.000003	<0.000003								<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/L以下		<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャブタン	0.3mg/L以下		<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/L以下		<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/L以下		<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/L以下		<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/L以下		<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/L以下		<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/L以下		<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/L以下		<0.000006	<0.000006								<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/L以下		<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/L以下		<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/L以下		<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/L以下		<0.00004	<0.00004								<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(CS ₂)mg/L以下		<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオビル	0.009mg/L以下		<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/L以下		<0.00006	<0.00006								<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/L以下		<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメリン	0.02mg/L以下		<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002

榛南水道

[農藥]

[illegible]

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

榛南水道

[農業]

採水箇所		榛南浄水場 着水井													
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/L以下			<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
108	メソミル	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
109	メタラキシル	0.2mg/L以下			<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/L以下			<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/L以下			<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/L以下			<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフエナセット	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メブロニル	0.1mg/L以下			<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
	総和	検出値と目標値の比の和として、1以下			0	0							0	0	0

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)
榛南水道

[農業]

採水箇所		榛南浄水場 浄水池														
採水日				R6.6.11	R6.7.9											
採水時刻				10:45	11:10											
天候	前日・当日			晴・晴	晴・晴											
気温	℃			22.1	21.3									21.7	22.1	21.3
水温	℃			16.5	16.9									16.7	16.9	16.5
項目	水質目標													平均値	最高値	最小値
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05mg/L以下		<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08mg/L以下		<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/L以下		<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/L以下		<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/L以下		<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/L以下		<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/L以下		<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
16	イブフェンカルバゾン	0.002mg/L以下		<0.00001	<0.00001									<0.00001	<0.00001	<0.00001
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノタジン	0.006mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/L以下		<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/L以下		<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロックス	0.08mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/L以下		<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/L以下		<0.0006	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/L以下		<0.000006	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/L以下		<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/L以下		<0.000003	<0.000003									<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャブタン	0.3mg/L以下		<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/L以下		<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/L以下		<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/L以下		<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロップ	0.02mg/L以下		<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/L以下		<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/L以下		<0.000006	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/L以下		<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/L以下		<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(CS ₂)mg/L以下		<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオビル	0.009mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/L以下		<0.00006	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/L以下		<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)
 榛南水道

[農薬]

採水箇所		榛南浄水場 浄水池														
52	ジメトエート	0.05mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
53	シメトリン	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
54	ダイアジノン	0.003mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
55	ダイムロン	0.8mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート (メチルイソチオシアネートとして)	0.01mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
57	チアジニル	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
60	チオファネートメチル	0.3mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
61	チオベンカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
62	テフリルトリオン	0.002mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
64	トリクロピル	0.006mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラーゾール	0.1mg/L以下			<0.000004	<0.000004								<0.000004	<0.000004	<0.000004
67	トリフルラリン	0.06mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	ナブロバミド	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
69	バラコート	0.01mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ビペロホス	0.0009mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
73	ピラズリネート(ピラズレート)	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリプチカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
76	ピロキロン	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
77	フィプロニル	0.0005mg/L以下			<0.000005	<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェントロチオン(MEP)	0.01mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
80	フェリムゾン	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/L以下			<0.00004	<0.00004								<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
85	ブタクロール	0.03mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
86	ブタミホス	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	ブプロフェジン	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
88	フルアジナム	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
90	プロシミドン	0.09mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
91	プロチオホス	0.007mg/L以下			<0.00004	<0.00004								<0.00004	<0.00004	<0.00004
92	プロビコナゾール	0.05mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
93	プロビザミド	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
94	プロベナゾール	0.03mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
95	プロモブチド	0.1mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
96	ベノミル	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
97	ベンシクロン	0.1mg/L以下			<0.0001	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
98	ベンゾピシクロン	0.09mg/L以下			<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
101	ペンディメタリン	0.3mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
102	ベンフルカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
104	ベンフレゼート	0.07mg/L以下			<0.0006	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
105	ホスチアゼート	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

榛南水道

[農薬]

採水箇所		榛南浄水場 浄水池														
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
108	メソミル	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
109	メタラキシル	0.2mg/L以下			<0.00005	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メミノストロビン	0.04mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/L以下			<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メブロニル	0.1mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
	総和	検出値と目標値の比の和として、1以下			0	0								0	0	0

令和6年度 水道水質検査結果報告書(7)

榛南水道

[クリプトスポリジウム・ジアルジア]

採水箇所

榛南浄水場 着水井

NO.1

採	水	日	R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10
天		候	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴
気		温	18.0	21.9	22.1	21.3	22.0	24.5	21.2	22.9	18.8	17.4	18.0	17.0
水		温	15.9	16.1	16.1	16.3	16.4	16.4	16.2	16.0	15.7	15.6	15.6	15.7
クリプトスポリジウム・ジアルジア			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

採水箇所

榛南浄水場 浄水池

NO.2

採	水	日	R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10
天		候	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴
気		温	18.0	21.9	22.1	21.3	22.0	24.5	21.2	22.6	18.8	17.4	18.0	17.0
水		温	16.0	16.2	16.5	16.9	17.0	16.9	16.6	16.1	15.6	15.4	15.3	15.7
クリプトスポリジウム・ジアルジア			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

令和6年度 水道水質検査結果報告書(7)

榛南水道
取水1号井

[嫌気性芽胞菌]

NO.1

採水日	R6.4.9			R6.7.9			R6.10.8			R7.1.14		
天候	曇・雨/晴			晴・晴			雨・曇			晴・晴		
気温	℃	18.0		32.0			24.5			8.9		
水温	℃	16.0		16.0			16.0			15.1		
検査結果	CFU/100ml	0		0			0			0		

取水2号井

NO.2

採水日	R6.4.9			R6.7.9			R6.10.8			R7.1.14		
天候	曇・雨/晴			晴・晴			雨・曇			晴・晴		
気温	℃	19.2		31.0			26.7			10.5		
水温	℃	15.9		16.1			16.0			15.7		
検査結果	CFU/100ml	0		0			0			0		

取水3号井

NO.3

採水日	R6.4.9			R6.7.9			R6.10.8			R7.1.14		
天候	曇・雨/晴			晴・晴			雨・曇			晴・晴		
気温	℃	17.5		30.9			26.6			12.0		
水温	℃	15.8		16.1			15.9			15.2		
検査結果	CFU/100ml	0		0			0			0		

取水4号井

NO.4

採水日	R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10
天候	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴
気温	℃	19.5	22.4	25.7	30.0	31.2	30.7	24.2	24.3	12.1	12.9	13.1
水温	℃	16.0	16.1	16.0	16.1	16.5	16.2	16.1	16.0	15.6	15.3	15.5
検査結果	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

取水5号井

NO.5

採水日	R6.4.9			R6.7.9			R6.10.8			R7.1.14		
天候	曇・雨/晴			晴・晴			雨・曇			晴・晴		
気温	℃	18.2		31.0			24.5			13.6		
水温	℃	15.7		16.1			16.0			15.5		
検査結果	CFU/100ml	0		0			0			0		

取水6号井

NO.6

採水日	R6.4.9			R6.7.9			R6.10.8			R7.1.14		
天候	曇・雨/晴			晴・晴			雨・曇			晴・晴		
気温	℃	19.9		31.0			28.0			8.9		
水温	℃	15.6		15.9			15.8			15.4		
検査結果	CFU/100ml	0		0			0			0		

着水井

NO.1

採水日	R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10
天候	曇・雨/晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴
気温	℃	18.0	21.9	22.1	21.3	22.0	24.5	21.2	22.9	18.8	17.4	18.0
水温	℃	15.9	16.1	16.1	16.3	16.4	16.4	16.2	16.0	15.7	15.6	15.7
検査結果	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

・遠州広域水道

〔 寺谷浄水場 〕

一級河川天竜川を水源とし、船明ダムからの導水を寺谷取水場から取水する天竜川系浄水場と二級河川太田川を水源とし、円田取水場から取水する太田川系浄水場があり、それぞれで浄水処理後、混合し中遠地域に給水している。また、都田浄水場の浄水池へも送水しており、都田浄水場の水と混合して西遠地域へも給水している。


天竜川は、諏訪湖を水源とし、長野県と静岡県にまたがる流域面積の大きい一級河川である。したがって流入支川も数多く、常に河川汚染の危険性が存在する。船明ダムの上流で天竜川と気田川が合流するが、両川の水質が大きく異なることや、ダム湖水の富栄養化により夏季の渇水期には藻類が多量に発生して導水路スクリーンを閉塞するなど、さまざまな影響が生じている。また台風を含む多量の降雨時における高濁度化の問題もある。加えて、船明ダムの湖面利用も活発に実施されているので、水質監視と浄水処理への十分な注意が必要である。

太田川は、周智郡森町の大日山に源を発し、太田川ダムを經由し、支川の三倉川等と合流後、円田取水場に至る。年間を通して濁りは少ないが多量の降雨時は濁度が上昇し、また、生活圏が近く、河川汚染の危険性が存在するため原水水質の監視を常に実施している。今後太田川ダム湖水の富栄養化の影響にも十分に注意する必要がある。

採水地点

原 水	天竜川系：船明ダム、寺谷取水場 太田川系：円田取水場
浄 水 場	天竜川系：着水井、ろ過池入口、浄水池出口 太田川系：着水井、沈殿池、浄水池出口
給水地点 配水池、 メーター室等	磐田市西平松、磐田市中島、磐田市豊浜、 森町北部配水池、磐田市敷地、磐田市高区、 寺谷系都田浄水池入口 ほか

遠州水道用水供給事業概要図

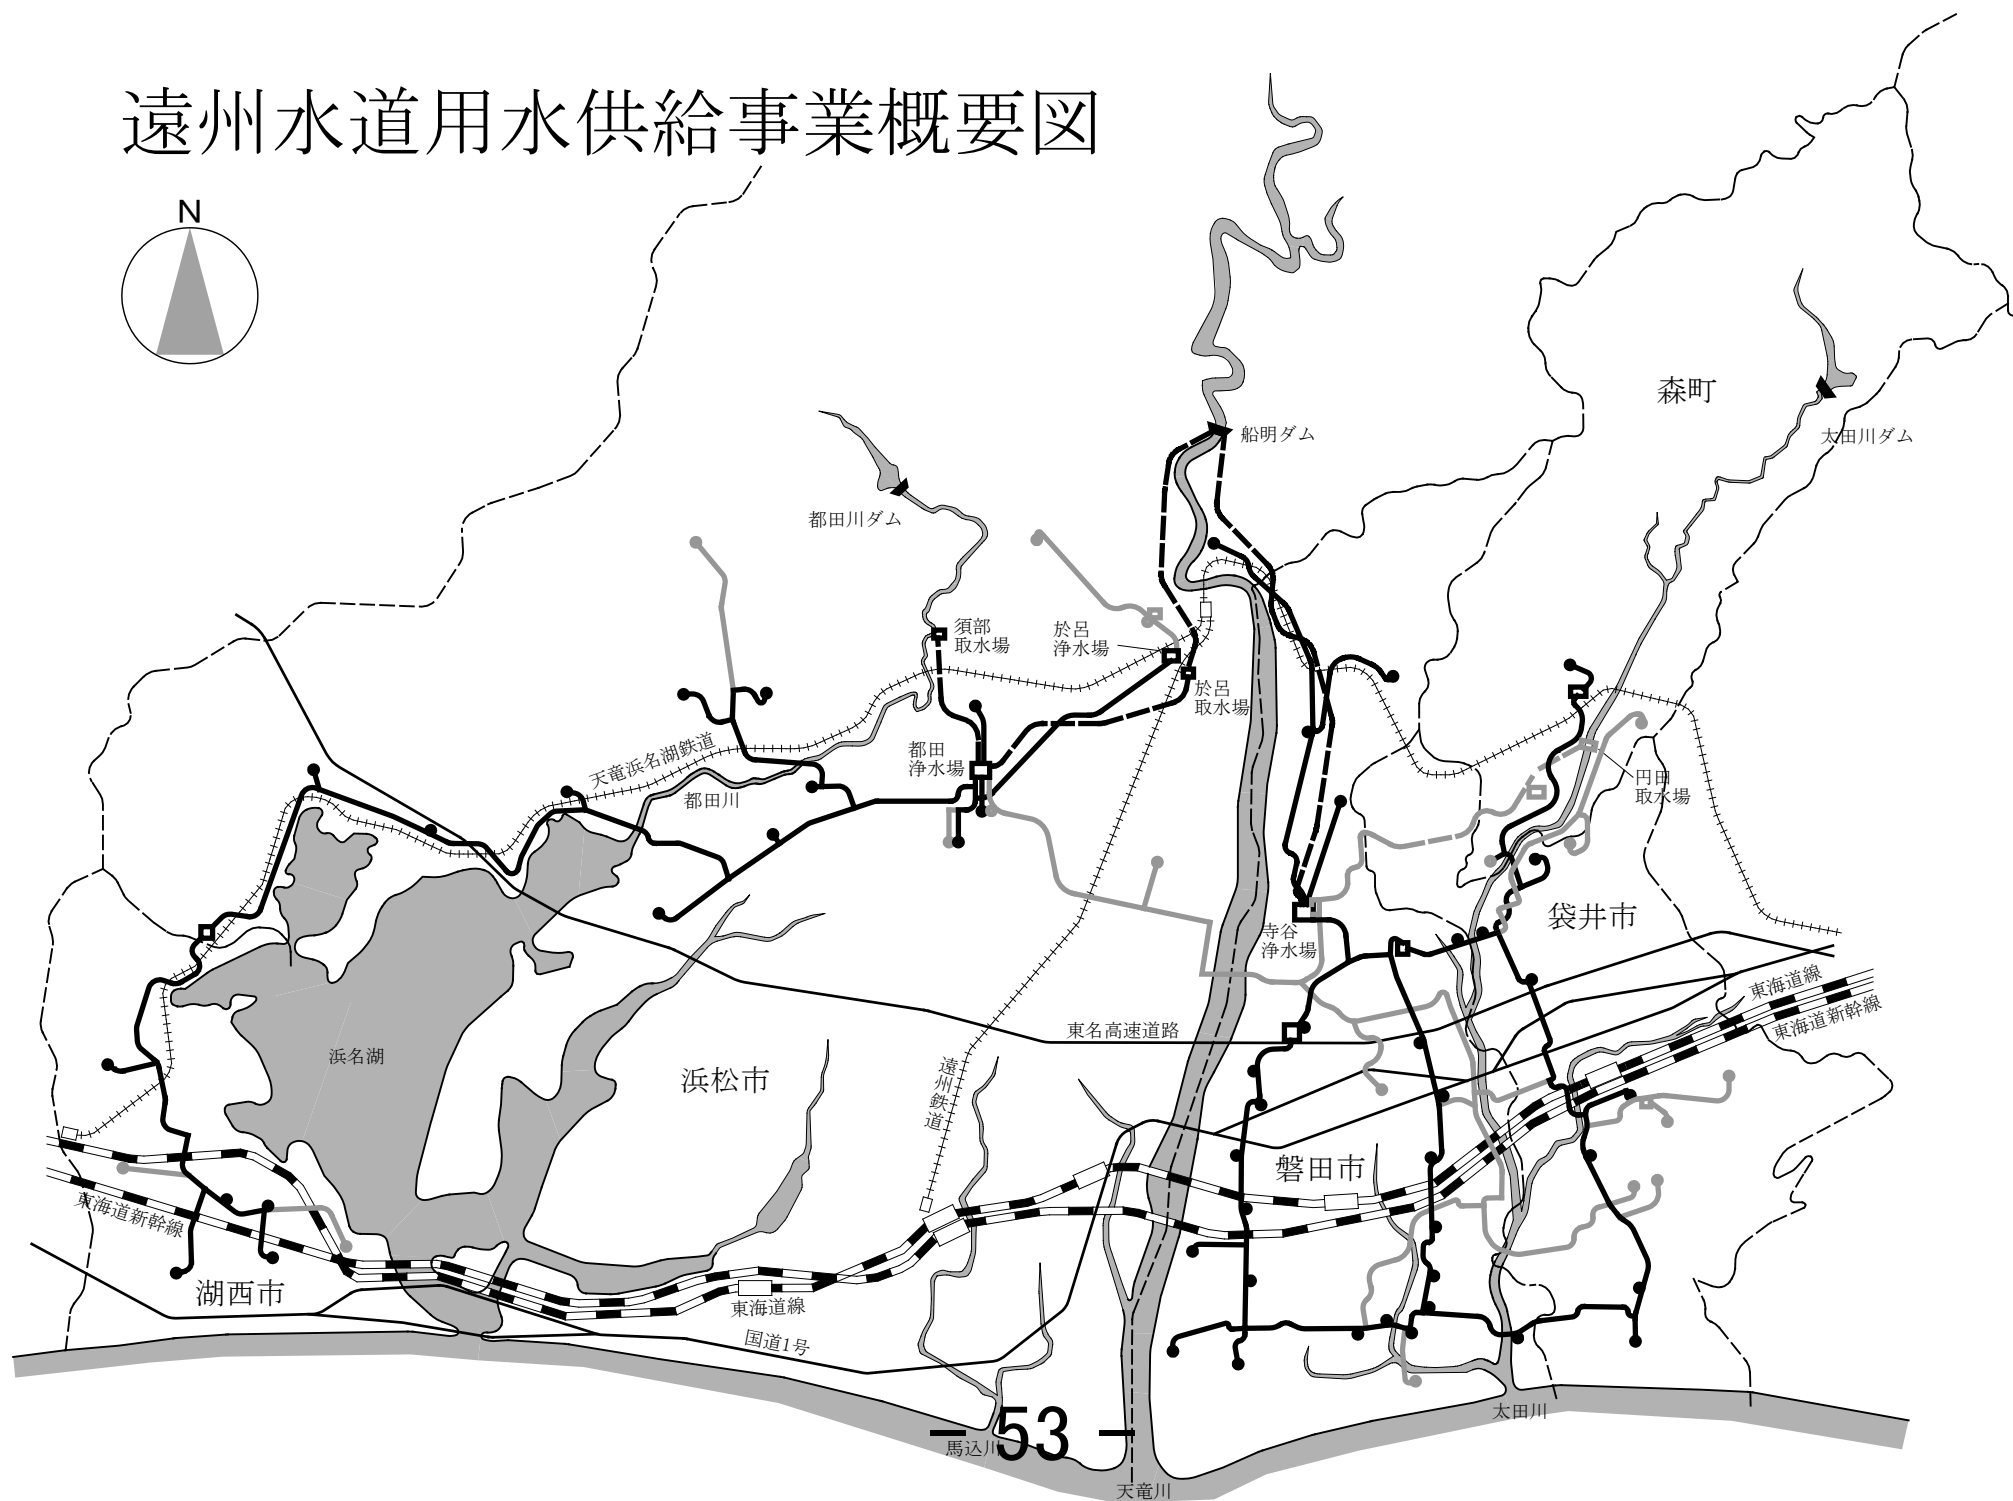

寺谷浄水場平面図

(太田川系)

（天竜川系）

天竜・豊岡調整池

管理本館

車 庫

倉庫	
----	--

自家発電機室

活性の
増大機

活性炭接觸

池でん沈品薬

濃縮槽

口 田 急 速 乃

口 田 急凍

䷗ 排水池

工水 沈でん池

上水 沈でん池

急速ろ過池

倉庫

工水 配水池

室機入注塩亜次

藥注棟

(旧管理棟)

文化財保護法

淨水池

天日乾燥床

天日乾燥床

雨水調整池

雨水調整池

54

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.1

場所	寺谷浄水場(天竜川系)着水井															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	18.1	23.3	11.8	14.7	17.2	12.3	5	12	2	25.7	65.9	6.8	7.6	7.6	7.5	
5月	20.4	23.8	15.0	18.3	19.4	17.0	4	16	2	24.7	281.0	4.6	7.6	7.7	7.5	
6月	23.8	28.6	18.9	20.4	21.5	19.0	6	28	2	53.9	167.3	11.7	7.7	7.7	7.6	
7月	29.7	33.4	24.8	23.4	25.7	21.5	6	14	3	48.9	193.7	6.0	7.7	7.8	7.6	
8月	29.4	32.6	24.6	26.7	28.0	24.8	4	8	2	13.7	92.7	2.5	7.6	7.8	7.5	
9月	27.6	30.3	23.4	25.8	26.8	24.5	4	10	2	11.1	103.1	1.2	7.6	7.8	7.5	
10月	22.1	26.3	17.3	22.8	25.3	20.7	4	7	2	6.2	19.4	1.2	7.7	7.7	7.4	
11月	15.1	20.8	9.2	18.2	20.6	15.4	6	12	3	15.2	37.7	3.6	7.7	7.9	7.6	
12月	6.9	12.8	2.7	12.6	15.1	10.6	2	3	1	3.5	6.1	2.4	7.7	7.8	7.7	
1月	5.4	8.7	-0.1	9.6	10.5	8.8	2	6	1	2.0	2.3	1.4	7.6	7.8	7.5	
2月	4.5	10.0	-0.8	8.7	9.6	8.2	4	5	2	6.0	9.2	2.1	7.6	7.7	7.5	
3月	11.2	18.3	4.5	10.7	13.3	9.1	2	4	1	6.5	8.7	4.4	7.6	7.6	7.6	
年間	17.8	33.4	-0.8	17.7	28.0	8.2	4	28	1	18.1	281.0	1.2	7.6	7.9	7.4	

No.2

場所	寺谷浄水場(天竜川系)ろ過池入口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.6	17.0	12.3	<1	<1	<1	0.4	1.0	0.1	7.1	7.3	7.0	0.3	0.6	0.2	
5月	18.2	19.3	16.8	<1	2	<1	0.3	1.1	0.1	7.3	7.4	7.1	0.4	0.5	0.3	
6月	20.3	21.5	19.0	<1	<1	<1	0.5	1.1	0.2	7.2	7.3	7.1	0.4	0.5	0.3	
7月	23.3	25.3	21.4	<1	<1	<1	0.5	1.2	0.2	7.2	7.4	7.1	0.4	0.6	0.3	
8月	26.4	27.6	24.8	<1	1	<1	0.2	0.7	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.6	0.7	0.4	
9月	25.5	26.5	24.4	<1	<1	<1	0.1	0.4	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.5	0.6	0.4	
10月	22.7	25.1	20.8	<1	<1	<1	0.1	0.3	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.5	0.6	0.4	
11月	18.5	20.8	15.5	<1	<1	<1	0.2	0.5	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.4	0.5	0.3	
12月	13.1	15.5	11.0	<1	<1	<1	0.2	0.3	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.4	0.3	
1月	10.0	11.1	8.9	<1	<1	<1	0.2	0.4	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.4	0.2	
2月	9.0	9.7	8.6	<1	<1	<1	0.3	0.4	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.3	0.4	0.3	
3月	11.1	13.6	9.5	<1	<1	<1	0.1	0.2	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.3	0.4	0.3	
年間	17.7	27.6	8.6	<1	2	<1	0.3	1.2	<0.1	7.3	7.6	7.0	0.4	0.7	0.2	

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.3

場所	寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.8	17.0	12.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.5	0.5	0.4	
5月	18.3	19.6	17.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.5	0.5	0.4	
6月	20.5	22.0	18.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.5	0.5	0.4	
7月	23.7	25.6	21.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.5	0.5	0.4	
8月	26.6	27.6	25.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.5	0.7	0.4	
9月	25.7	26.6	24.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.2	0.5	0.6	0.5	
10月	23.1	25.3	21.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.5	0.5	0.6	0.5	
11月	18.8	21.1	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.4	
12月	13.3	15.8	11.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.5	0.4	0.5	0.4	
1月	10.0	11.1	9.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.4	0.5	0.4	
2月	8.9	9.6	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.4	
3月	10.9	13.3	9.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
年間	17.9	27.6	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.1	0.5	0.7	0.4	

No.4

場所	寺谷浄水場(太田川系)着水井															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	18.1	23.3	11.8	16.6	20.8	13.1	6	14	1	30.8	142.5	2.7	7.5	8.1	7.4	
5月	20.4	23.8	15.0	19.3	21.1	17.5	6	24	2	40.0	373.0	1.2	7.6	8.1	7.4	
6月	23.8	28.6	18.9	21.5	24.5	19.0	5	28	1	29.8	535.8	2.5	7.5	7.7	7.4	
7月	29.7	33.4	24.8	24.9	28.7	21.1	4	18	1	26.9	291.2	2.1	7.5	7.6	7.3	
8月	29.4	32.6	24.6	27.3	29.3	22.0	6	36	2	46.4	394.8	1.1	7.4	7.7	7.3	
9月	27.6	30.3	23.4	25.0	27.3	22.7	4	14	1	29.1	207.2	1.0	7.5	7.6	7.4	
10月	22.1	26.3	17.3	22.0	25.0	20.2	4	14	1	12.6	86.4	0.8	7.5	7.6	7.4	
11月	15.1	20.8	9.2	17.6	20.3	13.5	3	7	1	4.5	29.7	0.8	7.5	7.9	7.4	
12月	6.9	12.8	2.7	11.7	14.5	9.5	2	3	1	2.0	6.2	0.6	7.5	7.7	7.4	
1月	5.4	8.7	-0.1	9.7	10.8	8.3	2	3	1	3.0	18.3	0.9	7.4	7.6	7.4	
2月	4.5	10.0	-0.8	9.4	11.1	7.7	2	9	1	4.4	71.1	1.0	7.5	7.6	7.4	
3月	11.2	18.3	4.5	13.0	16.5	10.0	2	7	1	2.7	11.2	0.9	7.5	7.6	7.4	
年間	17.8	33.4	-0.8	18.2	29.3	7.7	4	36	1	19.4	535.8	0.6	7.5	8.1	7.3	

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.5

場所	寺谷浄水場(太田川系)沈殿池															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.4	20.6	13.6	<1	<1	<1	0.2	0.6	<0.1	7.1	7.5	7.0	0.1	0.2	0.0	
5月	19.2	21.2	17.5	<1	2	<1	0.2	0.5	<0.1	7.2	7.5	6.9	0.1	0.3	0.0	
6月	22.2	25.3	19.5	<1	<1	<1	0.3	0.6	<0.1	7.2	7.4	6.9	0.1	0.3	0.0	
7月	25.8	29.6	22.0	<1	<1	<1	0.3	0.7	<0.1	7.2	7.5	6.9	0.1	0.3	0.0	
8月	28.1	30.1	23.0	<1	<1	<1	0.4	2.6	<0.1	7.3	7.4	7.0	0.1	0.2	0.0	
9月	25.6	27.8	23.1	<1	<1	<1	0.3	0.9	<0.1	7.3	7.4	7.0	0.2	0.3	0.0	
10月	22.3	25.7	20.4	<1	<1	<1	0.2	0.8	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.1	0.2	0.0	
11月	18.0	20.5	14.1	<1	<1	<1	0.1	0.5	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.1	0.2	0.0	
12月	12.0	14.6	10.1	<1	<1	<1	<0.1	0.2	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.1	0.2	0.1	
1月	10.0	11.5	8.7	<1	<1	<1	0.1	0.3	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.1	0.2	0.0	
2月	9.8	11.6	8.3	<1	<1	<1	<0.1	0.3	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.1	0.2	0.1	
3月	13.5	16.7	10.3	<1	<1	<1	<0.1	0.3	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.1	0.2	0.0	
年間	18.6	30.1	8.3	<1	2	<1	0.2	2.6	<0.1	7.2	7.5	6.9	0.1	0.3	0.0	

No.6

場所	寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.3	19.5	13.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.9	0.4	0.5	0.4	
5月	19.4	20.6	18.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.5	0.5	0.4	
6月	22.1	23.8	19.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.5	0.4	
7月	25.8	29.3	22.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.1	0.5	0.6	0.4	
8月	28.2	29.8	23.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.2	0.6	0.7	0.5	
9月	25.6	27.6	23.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.6	0.7	0.4	
10月	22.4	25.4	20.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.5	0.6	0.4	
11月	17.8	20.5	14.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.5	0.6	0.4	
12月	11.5	14.0	9.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.5	0.5	0.4	
1月	9.2	10.0	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.5	0.6	0.4	
2月	8.6	10.3	7.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.4	0.5	0.4	
3月	12.4	15.8	10.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.5	0.5	0.4	
年間	18.3	29.8	7.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	6.9	0.5	0.7	0.4	

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.7

場所	磐田市西平松															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.6	17.0	12.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.4	0.5	0.4	
5月	18.3	19.6	17.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
6月	20.5	21.7	19.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
7月	23.3	25.4	21.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.5	0.3	
8月	27.0	28.0	25.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.4	0.6	0.3	
9月	25.6	26.5	24.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.4	0.5	0.3	
10月	22.9	25.3	20.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.5	0.4	0.4	0.3	
11月	18.2	20.7	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.5	0.3	
12月	12.7	15.5	10.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.4	
1月	9.4	10.6	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.4	
2月	8.3	9.0	7.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
3月	10.4	12.3	8.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.5	0.4	
年間	17.6	28.0	7.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.8	7.1	0.4	0.6	0.3	

No.8

場所	磐田市中島															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.7	17.2	12.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.4	0.5	0.4	
5月	18.2	19.3	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.3	
6月	20.4	22.2	18.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
7月	23.4	26.0	21.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.2	0.4	0.4	0.3	
8月	27.0	28.0	25.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.5	0.3	
9月	25.7	26.6	24.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.5	0.3	
10月	22.9	25.5	20.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.4	0.4	0.3	
11月	18.2	20.5	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.3	
12月	12.5	15.3	10.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.4	
1月	9.2	10.1	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.4	
2月	8.2	8.8	7.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.3	
3月	10.2	12.3	8.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.5	0.4	
年間	17.6	28.0	7.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.0	0.4	0.5	0.3	

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.9

場所	磐田市豊浜															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.1	18.3	13.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.3	0.4	0.3	
5月	19.6	21.0	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.4	0.3	
6月	22.3	23.8	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.3	0.4	0.2	
7月	25.2	27.6	23.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.3	0.3	0.4	0.2	
8月	28.9	29.7	27.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.3	0.5	0.2	
9月	27.9	28.6	26.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.3	0.3	0.5	0.2	
10月	25.8	27.5	24.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.4	0.3	0.4	0.3	
11月	21.8	23.9	19.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.4	0.3	
12月	16.6	19.4	14.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
1月	13.1	14.5	12.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.3	
2月	11.8	12.7	10.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.4	0.3	
3月	13.2	14.8	10.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.3	0.5	0.3	
年間	20.2	29.7	10.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.1	0.3	0.5	0.2	

No.10

場所	森町北部配水池															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.1	17.6	11.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	6.9	0.4	0.5	0.4	
5月	18.6	20.1	17.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.3	
6月	21.0	23.1	19.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
7月	24.2	27.2	21.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.4	0.5	0.3	
8月	27.6	29.4	25.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.3	
9月	25.9	27.7	24.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.2	0.4	0.5	0.3	
10月	22.8	25.6	20.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.4	0.4	0.4	0.3	
11月	18.1	20.6	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.4	0.4	0.4	
12月	12.2	15.0	9.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.4	0.4	0.4	0.4	
1月	9.1	10.0	8.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.4	0.3	
2月	8.2	8.8	7.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.5	0.4	
3月	10.4	14.0	8.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
年間	17.8	29.4	7.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	6.9	0.4	0.5	0.3	

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.11

場所	磐田市敷地															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	17.3	19.6	13.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.4	0.4	0.3	
5月	21.2	22.9	18.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.3	0.4	0.3	
6月	24.0	25.5	21.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.3	0.4	0.3	
7月	27.3	30.3	24.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.3	0.4	0.3	
8月	30.8	31.8	28.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.3	
9月	29.0	30.0	27.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.2	0.3	0.5	0.3	
10月	25.7	28.0	23.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.5	0.3	0.5	0.3	
11月	20.9	23.4	18.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.4	0.3	
12月	14.4	17.7	11.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.4	0.4	0.4	0.4	
1月	11.0	12.0	10.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.3	
2月	10.2	10.6	9.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.3	
3月	12.7	15.1	10.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
年間	20.4	31.8	9.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.0	0.4	0.5	0.3	

No.12

場所	磐田市高区															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.1	16.6	11.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.4	0.5	0.3	
5月	18.0	19.6	16.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
6月	20.1	21.8	18.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.5	0.3	
7月	23.2	25.7	20.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.4	0.4	0.3	
8月	26.8	28.0	24.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.4	0.5	0.3	
9月	25.3	26.5	23.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.4	0.4	0.5	0.3	
10月	22.1	25.0	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.8	7.6	0.4	0.5	0.3	
11月	17.2	20.0	14.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.4	0.4	0.5	0.3	
12月	11.4	14.3	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.7	7.6	0.4	0.5	0.3	
1月	8.3	9.5	7.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.4	0.4	0.3	
2月	7.4	8.1	6.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
3月	9.6	11.8	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
年間	17.0	28.0	6.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.8	7.1	0.4	0.5	0.3	

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.13

場所	寺谷系都田浄水池入口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.7	18.2	11.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.4	0.4	0.3	
5月	17.6	19.0	16.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.4	0.3	
6月	20.3	22.2	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.4	0.3	
7月	23.8	27.5	19.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.1	0.4	0.5	0.3	
8月	27.0	29.0	23.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.5	0.6	0.4	
9月	24.6	26.3	21.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.4	0.6	0.3	
10月	21.4	24.9	19.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.1	0.4	0.5	0.4	
11月	17.6	19.5	12.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.4	0.5	0.3	
12月	13.3	16.0	11.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.2	0.4	0.5	0.4	
1月	10.6	12.1	7.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.2	0.4	0.5	0.4	
2月	10.2	12.0	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.5	0.4	
3月	12.1	16.0	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.2	0.4	0.5	0.4	
年間	17.8	29.0	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.1	0.4	0.6	0.3	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.1

採 水 箇 所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口																
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					
採水時刻		10:40	11:20	11:26	11:05	11:40	11:00	11:10	11:40	10:25	11:18	11:30	11:30					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	雨・雨					
気温		℃	15.6	25.8	25.1	30.2	34.9	32.0	28.4	21.9	16.0	9.3	7.0	5.2	21.0	34.9	5.2	
水温		℃	12.1	17.5	18.5	21.1	25.5	24.1	24.2	19.5	15.1	10.5	9.5	10.1	17.3	25.5	9.5	
残留塩素		mg/l	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	0.008	0.007	0.009	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.009	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.06	0.02	0.09	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.09	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.8	5.9	5.8	6.6	6.0	6.7	6.2	6.4	7.0	7.6	8.7	10.5	7.0	10.5	5.8	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	10.4	7.8	9.6	11.7	7.4	9.9	6.6	9.2	9.7	9.6	11.1	15.7	9.9	15.7	6.6	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	34.5	37.0	36.1	38.2	40.2	32.0	42.3	37.9	43.8	46.0	48.8	52.2	40.8	52.2	32.0	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	70	58	57	68	74	64	63	53	82	64	83	102	70	102	53	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.2	7.2	7.6	7.2	7.7	7.4	7.5	7.5	7.2	7.3	7.4	7.7	7.2	*
48	味	異常でないこと																

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては、4月1日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.2

採 水 箇 所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口													No.2			
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					
採水時刻		11:20	11:18	11:50	11:46	11:40	11:40	11:16	11:50	11:38	11:31	11:17	12:10					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	雨・雨					
気温		℃	15.6	25.8	25.1	30.2	34.9	32.0	28.4	21.9	16.0	9.3	7.0	5.2	21.0	34.9	5.2	
水温		℃	14.1	19.0	20.5	22.8	29.5	23.8	25.0	18.8	13.5	9.0	9.8	11.1	18.1	29.5	9.0	
残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.007	<0.006	0.012	0.008	0.010	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.012	<0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	0.006	0.009	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.009	<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	<0.003	0.006	0.003	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.04	0.02	0.03	0.07	0.02	0.05	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.07	<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.6	8.7	7.9	7.3	8.4	7.8	8.5	8.0	8.3	8.6	8.5	9.2	8.3	9.2	7.3	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	10.8	8.3	7.7	9.1	6.5	9.8	6.5	8.9	6.7	7.2	7.4	9.2	8.2	10.8	6.5	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	29.6	40.4	35.0	31.0	41.2	26.3	42.9	31.3	42.3	45.5	43.1	45.3	37.8	45.5	26.3	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	78	81	68	71	79	66	83	62	86	71	85	95	77	95	62	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	*	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	0.3	<0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.4	7.3	7.3	7.6	7.3	7.5	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.1	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	&				

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては4月10日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.3

採 水 箇 所		磐田市西平松															
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				
採水時刻		09:26	09:04	09:17	09:48	09:08	09:39	09:14	09:30	09:31	09:30	08:58	10:00				
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	雨・雨				
気温		℃	17.8	22.0	26.2	30.3	33.9	31.0	27.8	20.1	15.2	9.1	5.8	5.9	20.4	33.9	5.8
水温		℃	12.2	17.2	19.1	21.2	26.0	24.6	24.6	19.0	14.0	8.9	7.2	8.1	16.8	26.0	7.2
残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3
項 目		基準値												平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	0.007	0.009	0.011	0.010	0.009	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.011	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.02	0.02	<0.02	0.05	0.02	0.07	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.07	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.1	6.0	5.8	6.6	6.0	7.0	6.3	6.5	6.9	7.4	8.4	10.3	7.0	10.3	5.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	10.9	8.0	8.9	11.8	7.2	10.1	6.8	9.7	9.1	8.6	10.4	14.9	9.7	14.9	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	35.3	37.4	36.9	35.8	40.0	30.3	43.0	37.7	44.0	46.4	48.3	52.3	40.6	52.3	30.3
40	蒸発残留物	500mg/l以下	76	67	64	62	74	59	61	63	80	70	94	107	73	107	59
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000004	<0.000001	0.000004	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.5	7.3	7.3	7.7	7.3	7.8	7.4	7.5	7.6	7.3	7.4	7.4	7.8	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては4月9日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.4

採 水 箇 所		磐 田 市 巾 島													No.4			
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					
採水時刻		10:01	09:53	10:01	10:18	09:56	10:10	10:10	10:11	10:14	10:10	09:45	10:44					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨				
気温		℃	19.3	22.7	27.8	31.0	36.0	32.6	28.8	20.8	17.0	9.5	5.3	6.3	21.4	36.0	5.3	
水温		℃	13.0	17.2	18.3	21.2	26.7	26.3	25.5	19.4	14.5	9.0	7.2	8.2	17.2	26.7	7.2	
残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	0.007	0.009	0.011	0.010	0.011	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.011	<0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.004	<0.003	0.004	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.02	0.02	<0.02	0.06	0.02	0.07	0.03	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	0.07	<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.1	6.0	5.9	6.6	6.0	7.0	6.4	6.5	6.9	7.4	8.4	10.2	7.0	10.2	5.9	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	10.8	7.9	9.0	11.8	7.1	10.4	6.8	9.5	9.0	8.5	10.4	14.7	9.7	14.7	6.8	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	35.5	37.4	36.7	35.7	40.2	29.6	43.2	38.0	44.2	46.6	48.5	52.1	40.6	52.1	29.6	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	76	55	58	76	68	61	64	61	79	68	90	91	71	91	55	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000005	<0.000001	0.000005	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.5	7.4	7.3	7.6	7.3	7.7	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.4	7.7	7.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																		

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては4月10日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.5

採 水 箇 所		磐田市豊浜																
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					
採水時刻		10:34	10:26	10:37	10:59	10:36	10:51	10:37	10:44	10:46	10:46	10:19	11:21					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨				
気温		℃	17.8	20.9	23.8	31.0	32.8	30.7	27.8	19.7	15.7	9.0	6.1	6.2	20.1	32.8	6.1	
水温		℃	13.3	18.5	20.0	23.8	28.2	27.5	27.0	22.5	18.2	13.0	11.0	10.9	19.5	28.2	10.9	
残留塩素		mg/l	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	
項 目		基準値												平均値	最高値	最低値		
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.010	0.008	0.012	0.014	0.015	0.010	0.010	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	0.015	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.007	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.007	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.008	0.004	0.005	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.008	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.03	0.02	0.02	0.06	0.03	0.04	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.7	8.3	7.6	6.8	8.3	8.2	8.2	7.7	8.1	8.6	8.4	9.2	8.1	9.2	6.8	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.5	8.3	7.7	9.8	6.5	9.9	6.8	9.5	7.5	7.4	7.2	9.6	8.3	9.9	6.5	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	34.7	40.2	33.4	35.6	42.8	23.9	44.0	31.4	42.5	45.9	43.0	45.8	38.6	45.9	23.9	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	71	67	59	65	82	47	82	51	81	72	76	99	71	99	47	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.4	7.4	7.7	7.5	7.7	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7	7.3	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1</						

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては4月10日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.6

採 水 箇 所		森町北部配水池													No.6			
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					
採水時刻		09:10	09:13	09:10	09:30	09:20	09:30	09:15	09:30	09:00	09:20	09:30	09:40					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨				
気温		℃	15.0	22.0	24.0	28.8	33.0	31.0	25.0	19.6	11.5	9.1	7.8	6.1	19.4	33.0	6.1	
水温		℃	11.5	17.6	19.0	21.5	26.5	24.0	24.1	18.9	13.5	9.5	8.2	9.5	17.0	26.5	8.2	
残留塩素		mg/l	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	0.008	0.009	0.010	0.010	0.011	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.011	<0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.03	0.02	0.02	0.05	0.02	0.07	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.07	<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.1	6.0	5.9	6.6	6.0	7.0	6.4	6.5	6.9	7.4	8.5	10.3	7.0	10.3	5.9	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	10.9	8.0	9.0	11.8	7.1	10.3	6.8	9.7	9.0	8.5	10.4	14.9	9.7	14.9	6.8	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	35.5	37.3	36.5	35.7	40.0	29.8	43.0	37.9	43.9	46.5	48.5	52.4	40.6	52.4	29.8	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	77	58	61	68	77	62	66	64	75	67	91	100	72	100	58	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.5	7.3	7.2	7.6	7.3	7.7	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.7	7.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては4月9日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.7

採 水 箇 所		磐田市敷地															
採 水 月 日			R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4			
採水時刻			08:48	08:40	08:30	09:03	08:35	09:04	08:50	08:50	08:35	08:40	08:40	09:10			
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨			
気温		℃	15.3	21.0	22.5	28.5	31.5	30.5	24.2	19.5	10.9	8.6	5.0	6.0	18.6	31.5	5.0
水温		℃	13.8	18.9	21.5	24.8	29.0	27.0	24.0	21.5	11.5	11.2	10.5	11.5	18.8	29.0	10.5
残留塩素		mg/l	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.006	0.008	0.009	0.012	0.012	0.012	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.006	0.012	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.03	0.02	0.02	0.05	0.02	0.07	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.07	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.1	6.0	5.7	6.6	5.8	6.8	6.2	6.6	6.8	7.3	8.4	10.3	7.0	10.3	5.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	10.9	7.9	9.2	11.7	7.1	10.8	6.8	9.8	9.1	8.5	10.5	15.0	9.8	15.0	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	35.0	37.6	37.4	35.5	40.1	28.9	42.8	37.6	44.1	46.2	48.4	52.5	40.5	52.5	28.9
40	蒸発残留物	500mg/l以下	71	59	56	54	67	61	70	59	80	67	80	98	68	98	54
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000004	<0.000001	0.000004	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.5	7.3	7.2	7.6	7.3	7.7	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.7	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては4月14日採水
令和7年1月7日の項目番号14～20、23、25、27、29、30については1月21日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.8

採 水 箇 所		磐田市高区													No.6			
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					
採水時刻		08:25	08:00	08:00	08:40	08:10	08:40	08:15	08:15	08:10	08:05	08:00	08:40					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	雨・雨					
気温		℃	12.0	18.1	20.5	26.0	29.5	26.4	24.0	15.9	8.8	6.1	3.5	4.5	16.3	29.5	3.5	
水温		℃	11.0	16.9	18.5	20.5	25.5	23.5	23.9	18.3	13.5	9.0	7.2	8.6	16.4	25.5	7.2	
残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.009	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.008	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.008	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.02	0.02	<0.02	0.05	0.02	0.07	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.07	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.1	6.0	5.7	6.6	5.8	6.8	6.3	6.6	6.8	7.4	8.5	10.4	7.0	10.4	5.7	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	11.0	7.9	9.3	11.6	7.2	10.3	6.9	9.8	9.2	8.6	10.5	15.1	9.8	15.1	6.9	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	34.5	37.3	36.5	35.7	39.7	30.6	42.9	37.8	43.9	46.3	48.6	52.7	40.5	52.7	30.6	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	72	56	53	61	80	55	68	53	77	61	77	97	68	97	53	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.6	7.5	7.4	7.7	7.4	7.8	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.8	7.3	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常									

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては4月10日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.9

採 水 箇 所		寺谷系都田浄水池入口													No.2			
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					
採水時刻		08:20	08:20	08:20	08:20	08:20	08:25	08:23	08:27	08:30	08:30	08:25	08:25					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	雨・雨					
気温		℃	13.2	20.0	21.6	27.0	32.2	29.8	26.2	18.1	12.0	7.6	5.0	6.0	18.2	32.2	5.0	
水温		℃	12.9	18.1	19.5	21.7	29.0	24.8	24.9	19.4	14.0	10.0	10.0	10.2	17.9	29.0	10.0	
残留塩素		mg/l	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	
項 目		基準値												平均値	最高値	最低値		
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	0.07	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	0.006	0.009	0.011	0.013	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.013	<0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	<0.003	<0.003	0.004	0.006	0.011	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.011	<0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	<0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.008	<0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.03	0.02	0.02	0.06	0.03	0.05	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.8	7.1	7.8	6.7	8.2	7.8	8.4	7.5	8.3	8.7	8.6	9.4	8.0	9.4	6.7	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.9	8.1	7.9	11.2	7.1	10.0	6.7	9.3	7.8	7.9	8.0	10.5	8.7	11.2	6.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	32.9	38.8	34.7	35.3	41.8	25.3	43.6	33.1	42.5	45.9	43.3	46.5	38.6	46.5	25.3	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	75	72	64	65	68	58	80	60	83	50	80	87	70	87	50	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.5	7.4	7.3	7.6	7.4	7.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																		

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては4月2日採水
令和7年1月7日の項目番号14～20、23、25、27、29、30については1月21日採水

- 70 -

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.10

採 水 箇 所		船明ダム																
採 水 月 日			R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				
採水時刻			08:45	08:27	08:35	08:38	07:38	08:43	08:26	08:37	08:46	08:33	08:34	08:30				
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨				
気温		℃	19.0	19.7	23.6	26.5	28.9	26.5	23.2	15.9	10.4	7.2	4.5	7.5	17.7	28.9	4.5	
水温		℃	10.8	16.0	17.4	19.2	25.0	22.7	22.9	16.1	11.5	6.6	5.9	6.6	15.1	25.0	5.9	
残留塩素		mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	169	147	253	>300	>300	>300	106	>300	21	3	17	42	—	>300	3	
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	—	—	—	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002	<0.001	0.002	0.004	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.003	<0.002	0.004	0.008	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.005	0.005	<0.004	<0.004	0.005	0.007	0.007	0.004	0.011	0.013	0.011	0.012	0.007	0.013	<0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	1.26	0.27	1.59	3.25	0.35	0.98	0.06	1.64	0.18	0.05	0.10	0.16	0.82	3.25	0.05	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	1.81	0.44	2.30	4.63	0.53	1.36	0.09	1.91	0.25	0.07	0.26	0.32	1.16	4.63	0.07	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	3.8	4.0	3.2	3.2	4.2	3.6	4.8	3.5	4.8	6.1	7.0	7.7	4.7	7.7	3.2	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.083	0.020	0.077	0.162	0.021	0.057	0.016	0.074	0.021	0.014	0.085	0.117	0.062	0.162	0.014	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.2	3.0	2.2	2.3	2.8	2.3	3.3	2.4	3.6	5.1	6.4	8.1	3.7	8.1	2.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	32.4	34.1	36.9	38.5	39.0	33.6	42.6	35.2	44.1	46.1	49.3	51.8	40.3	51.8	32.4	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	102	53	111	206	98	90	56	114	61	54	69	81	91	206	53	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000004	0.000001	0.000004	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.0	0.8	1.0	1.2	0.9	0.9	0.7	1.2	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.2	0.6	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.8	7.9	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.6	7.9	7.4	
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	臭気	異常でないこと	微沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	土臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	—	—	—	
50	色度	5度以下	9	6	9	14	6	—	3	14	3	3	12	4	8	14	3	
51	濁度	2度以下	25.6	6.4	51.4	73.9	13.3	17.9	1.4	41.2	3.9	0.7	3.2	3.3	20.2	73.9	0.7	
備考																		

*は、自己検査

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.11

採 水 箇 所		寺谷取水場(天竜川系)																
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					
採水時刻		08:20	08:11	08:23	08:53	08:06	08:40	08:23	08:35	08:34	08:38	07:45	09:13					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨				
気温		℃	16.4	20.4	24.8	29.9	31.5	30.0	27.7	19.0	11.0	7.8	4.9	5.4	19.1	31.5	4.9	
水温		℃	10.9	17.0	18.0	19.0	25.2	24.0	23.7	16.7	10.6	6.4	5.1	6.6	15.3	25.2	5.1	
残留塩素		mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	186	86	223	>300	294	152	>300	193	41	26	14	38	—	>300	14	*
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	<0.001	0.001	0.007	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.007	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002	<0.002	0.003	0.012	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.012	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.005	0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.005	0.007	<0.004	0.005	0.007	0.007	0.013	0.005	0.013	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.94	0.29	1.25	5.26	0.09	1.08	0.06	0.46	0.14	0.05	0.11	0.22	0.83	5.26	0.05	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	1.27	0.45	1.78	7.44	0.12	1.66	0.07	0.61	0.19	0.09	0.25	0.42	1.20	7.44	0.07	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	4.0	4.0	3.2	3.0	4.3	3.6	4.7	3.8	4.9	5.9	7.0	7.8	4.7	7.8	3.0	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.058	0.022	0.061	0.334	0.009	0.069	0.010	0.025	0.014	0.012	0.081	0.118	0.068	0.334	0.009	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.4	3.0	2.2	2.1	3.0	2.3	3.3	2.5	3.6	4.8	6.3	8.0	3.7	8.0	2.1	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	33.0	34.1	37.0	38.5	40.2	33.6	42.8	36.3	44.1	46.1	49.6	52.3	40.6	52.3	33.0	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	90	50	121	1102	63	114	45	48	64	47	78	74	158	1102	45	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000004	<0.000001	0.000004	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.0	0.8	1.0	1.2	0.6	0.8	0.7	1.0	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.2	0.6	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.6	7.7	7.8	7.9	7.6	*
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	微沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	微土臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	—	—	—	*
50	色度	5度以下	9	6	9	14	3	7	3	10	3	3	9	4	7	14	3	*
51	濁度	2度以下	27.7	7.2	50.3	97.8	2.1	0.5	1.0	10.7	3.6	1.6	3.9	5.4	19.3	97.8		

*は、自己検査

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.12

採 水 箇 所		円田取水場(太田川系)																
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					
採水時刻		09:30	09:40	09:45	09:47	10:04	09:45	09:35	10:03	09:25	09:45	10:00	10:00					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	雨・雨					
気温		℃	15.5	22.8	24.5	28.9	34.1	31.2	26.5	24.0	12.0	9.2	8.0	5.9	20.2	34.1	5.9	
水温		℃	11.5	17.1	19.1	20.9	27.5	22.5	24.0	17.5	13.0	8.9	7.5	9.6	16.6	27.5	7.5	
残留塩素		mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	45	190	206	>300	>300	>300	202	68	52	234	28	115	—	>300	28	*
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	0.002	<0.001	0.005	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.35	1.16	0.18	3.63	0.02	1.40	<0.02	0.14	0.03	0.11	0.03	0.09	0.60	3.63	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.63	1.93	0.26	6.20	0.03	2.37	0.03	0.20	0.03	0.21	0.04	0.14	1.01	6.20	0.03	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.9	5.3	6.1	4.8	6.9	5.2	7.1	5.8	6.8	7.1	6.9	7.4	6.3	7.4	4.8	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.021	0.063	0.009	0.215	<0.005	0.073	<0.005	0.008	<0.005	0.008	<0.005	0.008	0.034	0.215	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	2.8	2.5	2.8	2.1	3.0	2.3	2.9	2.3	2.9	3.4	3.2	3.5	2.8	3.5	2.1	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	33.8	28.6	36.4	23.6	41.0	27.0	43.5	33.3	42.3	45.8	42.7	47.6	37.1	47.6	23.6	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	83	126	63	232	72	109	59	39	76	57	72	79	89	232	39	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.8	0.5	1.3	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.9	0.4	1.2	0.7	1.3	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.6	7.6	7.8	7.4	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.8	7.4	*
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微土臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	—	—	—	*
50	色度	5度以下	5	9	3	28	2	7	2	3	2	5	2					

*は、自己検査

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.25

採水箇所		陸奥ポンプ場	豊沢	山崎													
採水月日		R6.8.6	R6.8.6	R6.8.6													
採水時刻		13:42	14:24	14:55													
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・晴													
気温	℃	35.0	33.2	33.0													
水温	℃	26.2	28.8	34.2													
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.2													
項目	基準値																
1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0													
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出													
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001													
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004													
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.3	0.3													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1													
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005													
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004													
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001													
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001													
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	0.07	<0.06													
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002													
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.008	0.010	0.011													
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.004													
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01													
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001													
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	0.01	0.01													
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.004	0.004													
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	0.003	0.003													
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	0.02													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.06	0.06	0.07													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03													
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.7	8.4	8.3													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.05													
38 塩化物イオン	200mg/l以下	7.5	7.3	6.5													
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	40.0	41.0	42.0													
40 蒸発残留物	500mg/l以下	96	100	88													
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02													
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002													
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4													
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.2													
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5													
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1													
備考																	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口														
採水日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4			
採水時刻		10:40	11:20	11:26	11:05	11:40	11:00	11:10	11:40	10:25	11:18	11:30	11:30			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨			
気温	℃	15.6	25.8	25.1	30.2	34.9	32.0	28.4	21.9	16.0	9.3	7.0	5.2	21.0	34.9	5.2
水温	℃	12.1	17.5	18.5	21.1	25.5	24.1	24.2	19.5	15.1	10.5	9.5	10.1	17.3	25.5	9.5
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	<0.002	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	<0.002	0.003	<0.002
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	34.5	37.0	36.1	38.2	40.2	32.0	42.3	37.9	43.8	46.0	48.8	52.2	40.8	52.2	32.0
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	4	—	—	<2	—	—	5	—	—	5	—	4	5	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	0.5	—	—	1.0	—	—	0.5	—	—	0.6	—	0.6	1.0	0.5
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	70	58	57	68	74	64	63	53	82	64	83	102	70	102	53
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.2	7.4	7.2	7.2	7.6	7.2	7.7	7.4	7.5	7.5	7.2	7.3	7.4	7.7	7.2
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-1.6	—	—	-1.6	—	—	-1.7	—	—	-1.6	—	-1.6	-1.6	-1.7
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.09	0.03	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.03	0.09	<0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口														
採水日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4			
採水時刻		11:20	11:18	11:50	11:46	11:40	11:40	11:16	11:50	11:38	11:31	11:17	12:10			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨			
気温	℃	15.6	25.8	25.1	30.2	34.9	32.0	28.4	21.9	16.0	9.3	7.0	5.2	21.0	34.9	5.2
水温	℃	14.1	19.0	20.5	22.8	29.5	23.8	25.0	18.8	13.5	9.0	9.8	11.1	18.1	29.5	9.0
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	0.003	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	0.003	<0.002
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	29.6	40.4	35.0	31.0	41.2	26.3	42.9	31.3	42.3	45.5	43.1	45.3	37.8	45.5	26.3
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	3	—	—	<2	—	—	4	—	—	<2	—	<2	4	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	0.4	—	—	0.7	—	—	<0.3	—	—	0.4	—	0.4	0.7	<0.3
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	78	81	68	71	79	66	83	62	86	71	85	95	77	95	62
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.1	7.4	7.3	7.3	7.6	7.3	7.5	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-1.8	—	—	-1.7	—	—	-2.2	—	—	-1.9	—	-1.9	-1.7	-2.2
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.01	0.04	0.02	0.03	0.07	0.02	0.05	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.07	0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		寺谷取水場(天竜川系)														
採水日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4			
採水時刻		08:20	08:11	08:23	08:53	08:06	08:40	08:23	08:35	08:34	08:38	07:45	09:13			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨			
気温	℃	16.4	20.4	24.8	29.9	31.5	30.0	27.7	19.0	11.0	7.8	4.9	5.4	19.1	31.5	4.9
水温	℃	10.9	17.0	18.0	19.0	25.2	24.0	23.7	16.7	10.6	6.4	5.1	6.6	15.3	25.2	5.1
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	0.004	<0.002	0.004	0.018	<0.002	0.004	<0.002	0.002	<0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.018	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	33.0	34.1	37.0	38.5	40.2	33.6	42.8	36.3	44.1	46.1	49.6	52.3	40.6	52.3	33.0
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.058	0.022	0.061	0.334	0.009	0.069	0.010	0.025	0.014	0.012	0.081	0.112	0.067	0.334	0.009
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	3	—	—	<2	—	—	4	—	—	2	—	2	4	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	3.4	—	—	2.5	—	—	5.0	—	—	2.7	—	3.4	5.0	2.5
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	90	50	121	1102	63	114	45	48	64	47	78	74	158	1102	45
25 濁度	1度以下	27.7	7.2	50.3	97.8	2.1	20.5	1.0	10.7	3.6	1.6	3.9	5.4	19.3	97.8	1.0
26 pH値	7.5程度	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.6	7.7	7.8	7.9	7.6
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-1.3	—	—	-1.4	—	—	-1.5	—	—	-1.3	—	-1.4	-1.3	-1.5
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	3800	—	—	8600	—	—	3600	—	—	2300	—	4575	8600	2300
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.94	0.29	1.25	5.26	0.09	1.08	0.06	0.46	0.14	0.05	0.11	0.21	0.83	5.26	0.05
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(4)

遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		円田取水場(太田川系)														
採水日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4			
採水時刻		09:30	09:40	09:45	09:47	10:04	09:45	09:35	10:03	09:25	09:45	10:00	10:00			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨			
気温	℃	15.5	22.8	24.5	28.9	34.1	31.2	26.5	24.0	12.0	9.2	8.0	5.9	20.2	34.1	5.9
水温	℃	11.5	17.1	19.1	20.9	27.5	22.5	24.0	17.5	13.0	8.9	7.5	9.6	16.6	27.5	7.5
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.002	<0.002	0.007	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.007	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	33.8	28.6	36.4	23.6	41.0	27.0	43.5	33.3	42.3	45.8	42.7	47.6	37.1	47.6	23.6
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.021	0.063	0.009	0.215	0.003	0.073	0.001	0.008	0.002	0.008	0.002	0.008	0.034	0.215	0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	2	—	—	<2	—	—	4	—	—	3	—	2	4	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	3.6	—	—	1.5	—	—	1.7	—	—	1.3	—	2.0	3.6	1.3
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	83	126	63	232	72	109	59	39	76	57	72	79	89	232	39
25 濁度	1度以下	8.6	30.1	3.2	81.7	0.5	31.3	0.3	2.4	0.4	3.0	0.7	2.0	13.7	81.7	0.3
26 pH値	7.5程度	7.4	7.6	7.6	7.6	7.8	7.4	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.8	7.4
27 腐食性(ランゲリア指数)	~1程度以上とし極力0に近づける	—	-1.8	—	—	-1.6	—	—	-1.8	—	—	-1.8	—	-1.8	-1.6	-1.8
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	7400	—	—	8100	—	—	1800	—	—	2200	—	4875	8100	1800
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.35	1.16	0.18	3.63	0.02	1.40	0.02	0.14	0.03	0.11	0.03	0.08	0.60	3.63	0.02
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		磐田市中島													
採水日		R6.8.6	R7.2.4												
採水時刻		09:56	09:45												
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・晴												
気温	℃	36.0	5.3										20.6	36.0	5.3
水温	℃	26.7	7.2										17.0	26.7	7.2
項目	目標値												平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04										<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008										<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.004	<0.002										0.002	0.004	<0.002
15 農薬類	1以下	—	—										—	—	—
16 残留塩素	1mg/l以下	0.5	0.4										0.4	0.5	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	40.2	48.5										44.4	48.5	40.2
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	<2	4										2	4	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.9	0.8										0.8	0.9	0.8
23 臭気強度(TON)	3以下	<1	<1										<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	68	90										79	90	68
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.6	7.4										7.5	7.6	7.4
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.5	-1.8										-1.6	-1.5	-1.8
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	0	0										0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.06	0.01										0.04	0.06	0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005	<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考															

令和6年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		磐田市豊浜													
採水日		R6.8.6	R7.2.4												
採水時刻		10:36	10:19												
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・晴												
気温	℃	32.8	6.1										19.4	32.8	6.1
水温	℃	28.2	11.0										19.6	28.2	11.0
項目	目標値												平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04										<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008										<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.001	<0.001										<0.001	0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.005	<0.002										0.002	0.005	<0.002
15 農薬類	1以下	—	—										—	—	—
16 残留塩素	1mg/l以下	0.3	0.3										0.3	0.3	0.3
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	42.8	43.0										42.9	43.0	42.8
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	<2	2										<2	2	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.6	<0.3										0.3	0.6	<0.3
23 臭気強度(TON)	3以下	<1	<1										<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	82	76										79	82	76
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.7	7.5										7.6	7.7	7.5
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.5	-1.8										-1.6	-1.5	-1.8
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	0	0										0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.06	0.02										0.04	0.06	0.02
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005	<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考															

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		寺谷取水場(天竜川系)													
採水日		R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6										
採水時刻		08:11	08:23	08:53	08:06										
天候(前日・当日)	前日・当日	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴										
気温	℃	20.4	24.8	29.9	31.5								26.6	31.5	20.4
水温	℃	17.0	18.0	19.0	25.2								19.8	25.2	17.0
項目	水質目標												平均値	最高値	最低値
1	1, 3—ジクロロプロペン(D—D)	0.05mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0001	—	—
2	2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	<0.00003	—	<0.00003	—							<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
16	イブフェンカルバゾン	0.002mg/l	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001							<0.00001	<0.00001	<0.00001
17	イブロベンホス(IBP)	0.09mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロックス	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシシン銅(有機銅)	0.03mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—							<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—							<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフエンストロール	0.008mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	<0.002	—	<0.002	—							<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	<0.000003	—	<0.000003	—							<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	グミルロン	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロッブ	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—							<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/l(二硫化炭素として)	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	<0.00006	—	<0.00006	—							<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		寺谷取水場(天竜川系)										平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダノメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	<0.001	—	<0.001	—							<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	0.00003	<0.00002	<0.00002							<0.00002	0.00003	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロビル	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004							<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.01mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラプレート)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	<0.000005	—	<0.000005	—							<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	<0.0005	—	<0.0005	—							<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ペノミル	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ペンシクロン	0.1mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ペンゾピシクロン	0.09mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ペンゾフェナップ	0.005mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ペンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ペンディメタリン	0.3mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ペンフラカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ペンフルラリン(バスロジン)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ペンプレセート	0.07mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—							<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		寺谷取水場(天竜川系)												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	トリブジン	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0.01500	0	0								0.00375	0.01500	0.00000
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)
遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		円田取水場(太田川系)												
採水日		R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6									
採水時刻		09:40	09:45	09:47	10:04									
天候(前日・当日)	前日・当日	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴									
気温	℃	22.8	24.5	28.9	34.1							27.6	34.1	22.8
水温	℃	17.1	19.1	20.9	27.5							21.2	27.5	17.1
項目	水質目標											平均値	最高値	最低値
1	1, 3—ジクロロプロペン(D—D)	0.05mg/l	<0.0002	—	<0.0001	—						<0.0001	—	—
2	2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—						<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	<0.00003	—	<0.00003	—						<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
16	イブフェンカルバゾン	0.002mg/l	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001						<0.00001	<0.00001	<0.00001
17	イブロベンホス(IBP)	0.09mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロックス	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシシン銅(有機銅)	0.03mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—						<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—						<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフエンストロール	0.008mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	<0.002	—	<0.002	—						<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	<0.000003	—	<0.000003	—						<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	グミルロン	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—						<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロッブ	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—						<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—						<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/l(二硫化炭素として)	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	<0.00006	—	<0.00006	—						<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		円田取水場(太田川系)										平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダノメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	<0.001	—	<0.001	—							<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロビル	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004							<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.01mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラプレート)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	<0.000005	—	<0.000005	—							<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	<0.0005	—	<0.0005	—							<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ベノミル	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ベンシクロン	0.1mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ベンゾピシクロン	0.09mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ベンゾフェナップ	0.005mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ベンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ベンディメタリン	0.3mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ベンフラカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ベンフルラリン(バスロジン)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ベンプレセート	0.07mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—							<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		円田取水場(太田川系)												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0								0.00000	0.00000	0.00000
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口												
採水日		R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6									
採水時刻		11:20	11:26	11:05	11:40									
天候(前日・当日)	前日・当日	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴									
気温	℃	25.8	25.1	30.2	34.9							29.0	34.9	25.1
水温	℃	17.5	18.5	21.1	25.5							20.6	25.5	17.5
項目	水質目標											平均値	最高値	最低値
1	1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2-DPA(ダラボン)	0.08mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4-D(2, 4-PA)	0.02mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004						<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	—	<0.00003	—	<0.00003						<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
16	イブフェンカルバゾン	0.002mg/l	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001						<0.00001	<0.00001	<0.00001
17	イブロベンホス(IBP)	0.09mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダメファン	0.009mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロックス	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006						<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフエンストロール	0.008mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	—	<0.002	—	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	—	<0.000003	—	<0.000003						<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャブタン	0.3mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	グミルロン	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロッブ	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006						<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロロボス(DDVP)	0.008mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004						<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/l(二硫化炭素として)	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	—	<0.00006	—	<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメリン	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口										平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダノメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(イソルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	—	<0.001	—	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロビル	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004							<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.01mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラプレート)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	—	<0.000005	—	<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	—	<0.0005	—	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004							<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004							<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ペノミル	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ペンシクロン	0.1mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ペンゾピシクロン	0.09mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ペンゾフェナップ	0.005mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ペンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ペンディメタリン	0.3mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ペンフラカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ペンフルラリン(バスロジン)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ペンプレセート	0.07mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006							<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	トリブジン	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0								0.00000	0.00000	0.00000
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口														
採水日		R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6											
採水時刻		11:18	11:50	11:46	11:40											
天候(前日・当日)	前日・当日	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴											
気温	℃	25.8	25.1	30.2	34.9									29.0	34.9	25.1
水温	℃	19.0	20.5	22.8	29.5									23.0	29.5	19.0
項目	水質目標													平均値	最高値	最低値
1	1, 3—ジクロロプロペン(D—D)	0.05mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004								<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	—	<0.00003	—	<0.00003								<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
16	イブフェンカルバゾン	0.002mg/l	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001								<0.00001	<0.00001	<0.00001
17	イブロベンホス(IBP)	0.09mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロックス	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006								<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフエンストロール	0.008mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	—	<0.002	—	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	—	<0.000003	—	<0.000003								<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャブタン	0.3mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	グミルロン	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロッブ	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006								<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロロボス(DDVP)	0.008mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004								<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/(二酸化炭素として)	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオビル	0.009mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	—	<0.00006	—	<0.00006								<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメリン	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口										平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダノメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(イソルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	—	<0.001	—	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロビル	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004							<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.01mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラプレート)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	—	<0.000005	—	<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	—	<0.0005	—	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004							<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004							<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ペノミル	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ペンシクロン	0.1mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ペンゾピシクロン	0.09mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ペンゾフェナップ	0.005mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ペンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ペンディメタリン	0.3mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ペンフラカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ペンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ペンプレセート	0.07mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006							<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	トリブジン	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0								0.00000	0.00000	0.00000
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(7)

遠州水道 寺谷

[クリプトスポリジウム]

採水箇所

寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口

採水日	R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4
天候	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨
気温	15.6	25.8	25.1	30.2	34.9	32.0	28.4	21.9	16.0	9.3	7.0	10.1
水温	12.1	17.5	18.5	21.1	25.5	24.1	24.2	19.5	15.1	10.5	9.5	5.2
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採水箇所

寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口

採水日	R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4
天候	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨
気温	15.6	25.8	25.1	30.2	34.9	32.0	28.4	21.9	16.0	9.3	7.0	5.2
水温	14.1	19.0	20.5	22.8	29.5	23.8	25.0	18.8	13.5	9.0	9.8	11.1
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採水箇所

寺谷浄水場(天竜川系)着水井

採水日	R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4
天候	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨
気温	15.6	25.8	25.1	30.2	34.9	32.0	28.4	21.9	16.0	9.3	7.0	5.2
水温	11.2	17.1	18.1	21.5	26.0	23.8	24.1	19.0	14.8	10.1	9.2	9.6
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	16	11	9	42	2	8	3	0	1	0	4	4

採水箇所

円田取水場(太田川系)

採水日	R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4
天候	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨
気温	15.5	22.8	24.5	28.9	34.1	31.2	26.5	24.0	12.0	9.2	8.0	5.9
水温	11.5	17.1	19.1	20.9	27.5	22.5	24.0	17.5	13.0	8.9	7.5	9.6
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	1	9	5	15	8	2	1	0	2	3	2	0

・遠州広域水道

[於呂浄水場]


一級河川天竜川を水源とし、船明ダムからの導水を於呂取水場から取水する於呂浄水場で浄水処理後、浜松市へ給水している。

天竜川は、諏訪湖を水源とし、長野県と静岡県にまたがる流域面積の大きい一級河川である。したがって流入支川も数多く、常に河川汚染の危険性が存在する。船明ダムの上流で天竜川と気田川が合流するが、両川の水質が大きく異なることや、ダム湖水の富栄養化により夏季の渇水期には藻類が多量に発生して導水路スクリーンを閉塞するなど、さまざまな影響が生じている。また台風を含む多量の降雨時における原水の高濁度化の問題もある。加えて、船明ダムの湖面利用も活発に実施されているので、水質監視と浄水処理への十分な注意が必要である。


採水地点

原 水	船明ダム、於呂取水場
浄 水 場	着水井、沈殿池、ろ過池出口、浄水池出口
給水地点 配水池、 メーター室等	浜松市中央区大原町、浜松市浜名区姥ヶ谷、 浜松市浜名区宮口、浜松市浜名区四大地、 浜松市天竜区請留 ほか

遠州水道用水供給事業概要図

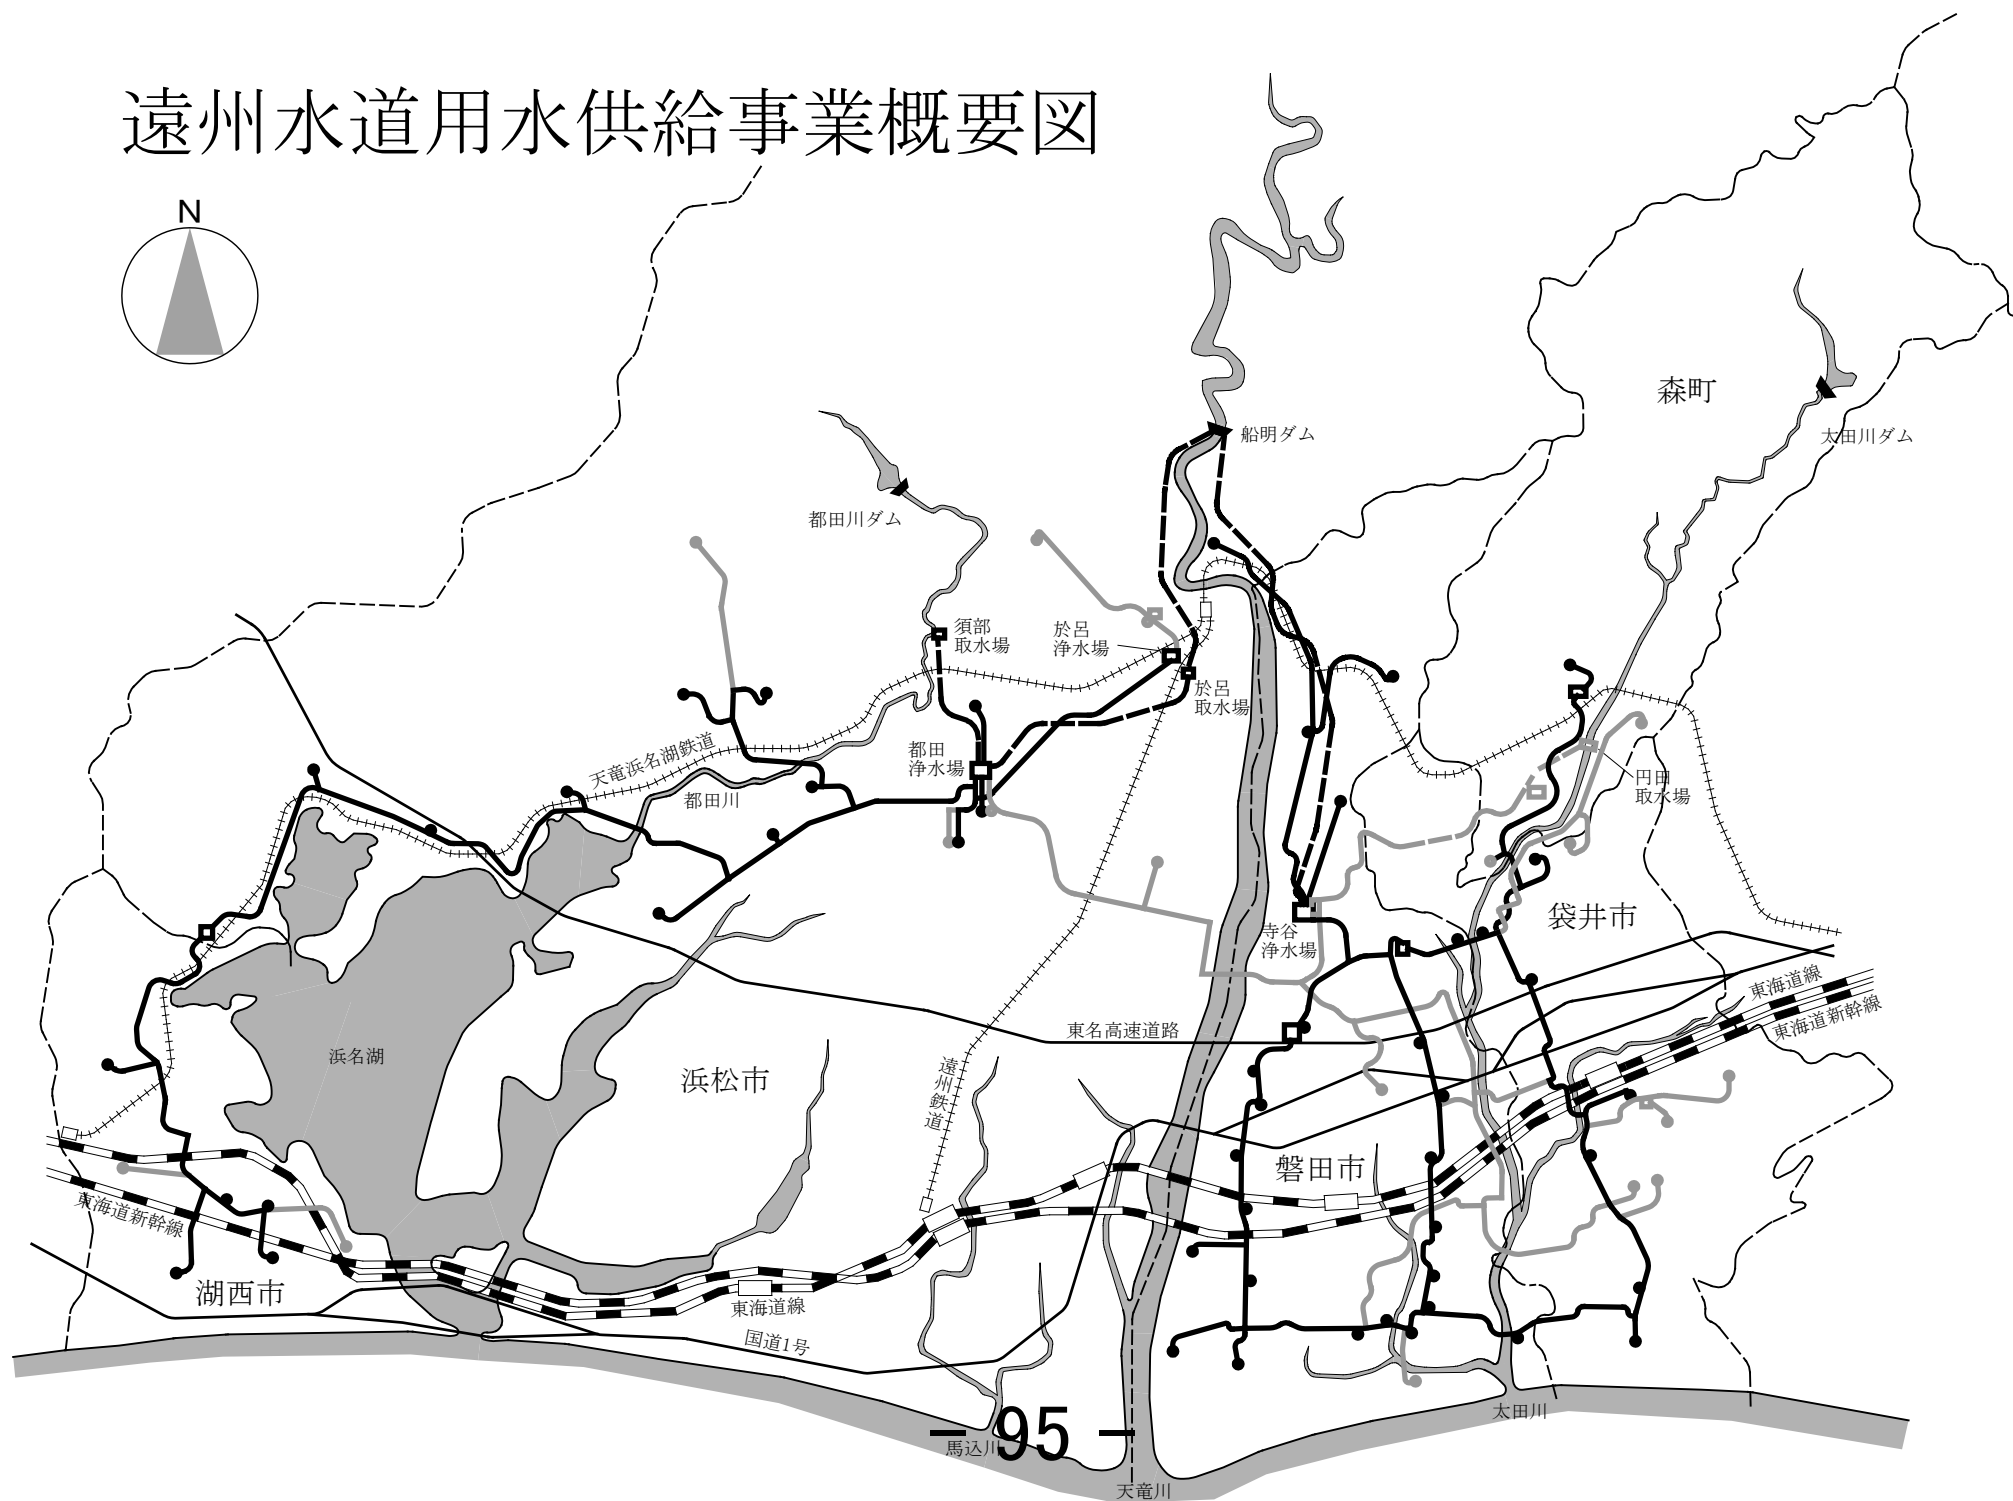

於呂浄水場平面図

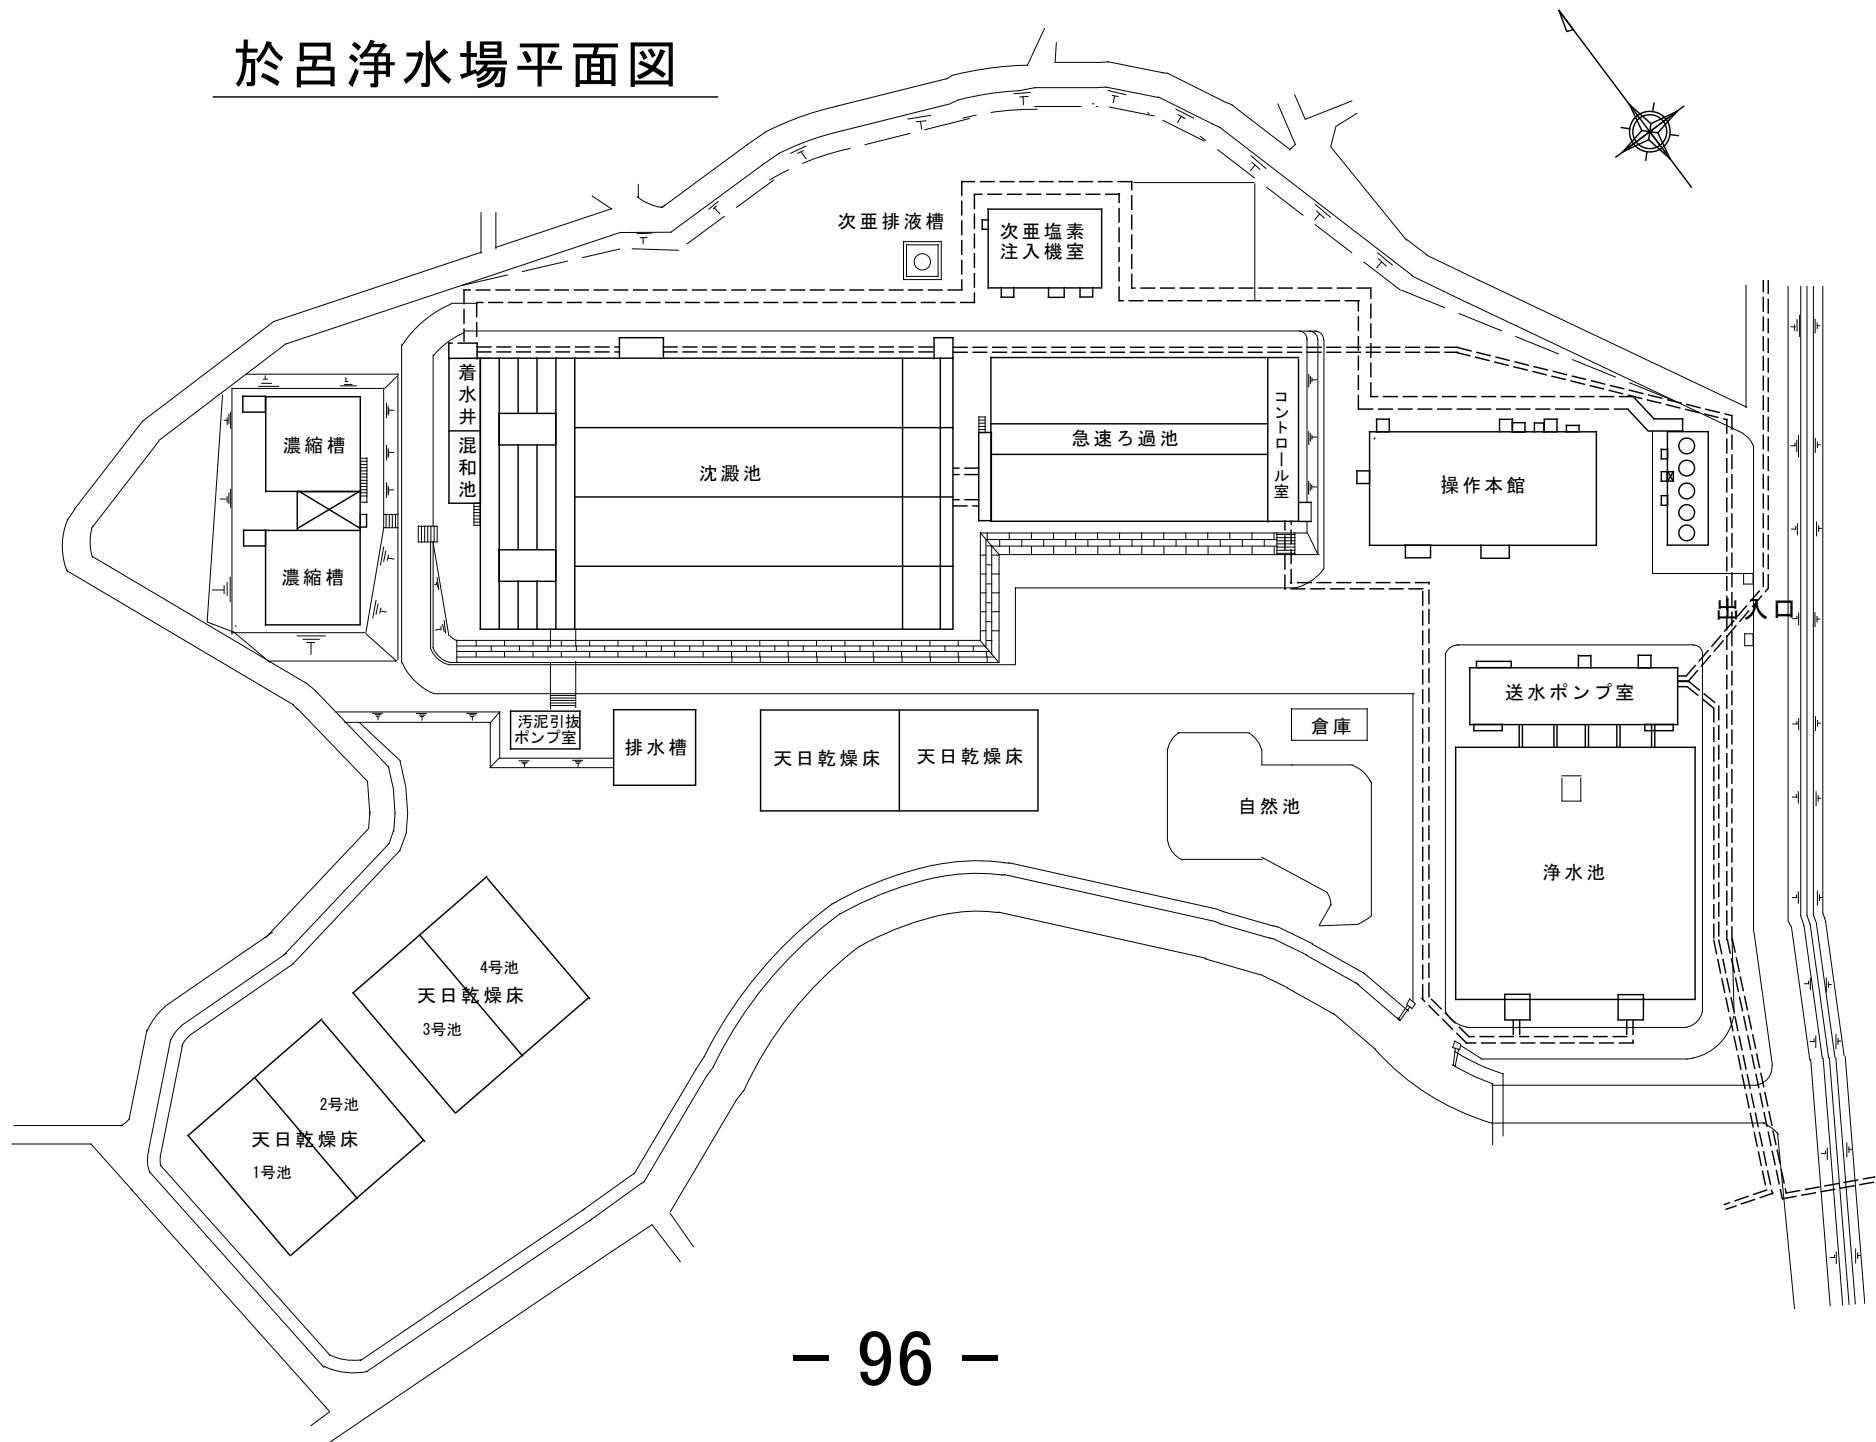

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.24

場所	着水井(於呂)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.1	16.0	10.6	5	9	2	33.7	98.4	4.8	7.6	7.8	7.3	—	—	—	
5月	16.9	18.0	15.7	5	16	2	20.0	175.2	2.5	7.6	7.8	7.5	—	—	—	
6月	18.4	19.4	17.0	8	20	3	61.5	177.5	13.3	7.7	7.9	7.4	—	—	—	
7月	21.3	23.8	19.0	6	15	3	60.5	262.2	6.0	7.7	7.9	7.5	—	—	—	
8月	24.7	27.2	21.0	4	12	2	19.4	187.2	2.2	7.6	7.8	7.4	—	—	—	
9月	23.1	24.2	21.0	6	30	2	16.0	164.2	2.0	7.6	7.7	7.3	—	—	—	
10月	19.9	23.0	18.0	3	9	1	13.7	67.3	2.0	7.6	7.7	7.5	—	—	—	
11月	14.9	18.0	12.0	5	24	2	32.2	350.4	6.4	7.5	7.7	7.3	—	—	—	
12月	9.4	12.2	7.4	2	3	1	4.8	7.5	3.1	7.6	7.7	7.5	—	—	—	
1月	6.2	7.3	5.3	3	6	1	3.2	4.9	2.3	7.6	7.6	7.5	—	—	—	
2月	5.5	6.0	5.0	7	13	3	10.5	13.4	4.8	7.4	7.7	6.9	—	—	—	
3月	7.8	10.8	6.0	3	7	<1	8.4	13.7	3.6	7.5	7.7	7.4	—	—	—	
年間	15.1	27.2	5.0	5	30	<1	23.7	350.4	2.0	7.6	7.9	6.9	—	—	—	

No.25

場所	沈殿池出口(於呂)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.1	16.0	10.6	1	3	<1	1.0	2.0	0.4	7.2	7.3	7.0	0.5	0.5	0.4	
5月	17.1	18.1	15.8	1	2	<1	0.6	1.9	0.2	7.1	7.3	6.9	0.5	0.6	0.4	
6月	18.9	20.0	17.5	1	4	<1	0.8	2.2	0.2	7.0	7.2	6.8	0.5	0.6	0.4	
7月	21.7	24.3	19.5	1	2	<1	0.6	1.4	0.2	7.1	7.3	6.9	0.6	0.7	0.4	
8月	25.2	27.4	21.8	1	2	<1	0.3	1.0	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.6	0.7	0.5	
9月	23.5	24.8	21.8	1	4	<1	0.3	1.7	0.2	7.3	7.4	7.1	0.6	0.7	0.5	
10月	20.2	23.5	18.0	<1	2	<1	0.6	1.2	0.2	7.3	7.5	7.2	0.5	0.7	0.4	
11月	15.1	18.1	12.5	<1	2	<1	1.0	1.6	0.4	7.1	7.3	6.7	0.4	0.5	0.4	
12月	9.7	12.2	7.9	<1	1	<1	0.4	0.6	0.2	7.3	7.5	7.2	0.4	0.5	0.3	
1月	6.7	7.8	5.9	<1	1	<1	0.3	0.5	0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.3	
2月	6.0	7.0	5.5	1	2	<1	0.4	0.7	0.1	7.2	7.4	6.7	0.4	0.4	0.2	
3月	8.5	11.5	6.9	<1	1	<1	0.7	2.0	0.2	7.2	7.4	7.2	0.4	0.5	0.4	
年間	15.5	27.4	5.5	<1	4	<1	0.6	2.2	<0.1	7.2	7.5	6.7	0.5	0.7	0.2	

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.26

場所	ろ過池出口(於呂)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.2	16.0	10.6	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.3	0.4	0.2	
5月	17.2	18.4	15.8	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	7.0	0.3	0.4	0.3	
6月	19.1	20.2	17.5	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.2	6.9	0.3	0.4	0.2	
7月	22.0	24.5	19.6	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.9	0.3	0.4	0.3	
8月	25.5	27.0	22.0	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.4	0.4	0.3	
9月	23.9	25.2	22.2	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.4	0.4	0.3	
10月	20.6	24.0	18.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.3	
11月	15.5	18.5	13.0	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	6.8	0.3	0.4	0.2	
12月	9.9	12.5	8.0	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.3	0.3	0.3	
1月	6.8	8.0	5.8	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.3	0.4	0.2	
2月	6.0	7.0	5.2	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.8	0.3	0.4	0.2	
3月	8.1	10.7	6.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	0.3	0.4	0.3	
年間	15.6	27.0	5.2	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.5	6.8	0.3	0.5	0.2	

No.27

場所	於呂浄水場浄水池出口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	12.7	15.5	10.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	7.0	0.5	0.5	0.4	
5月	16.7	17.9	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.5	0.5	0.4	
6月	18.9	20.4	17.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.2	7.0	0.5	0.6	0.5	
7月	21.8	24.2	19.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.9	0.6	0.6	0.5	
8月	25.3	26.8	22.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.6	0.6	0.5	
9月	23.8	25.0	22.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.6	0.6	0.5	
10月	20.4	23.8	18.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.6	0.6	0.5	
11月	15.3	18.2	12.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	6.8	0.5	0.6	0.5	
12月	9.9	12.5	7.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.5	0.5	0.5	
1月	6.7	7.9	5.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.5	0.6	0.4	
2月	5.8	6.8	5.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.8	0.5	0.6	0.3	
3月	8.2	10.7	6.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.5	0.5	
年間	15.5	26.8	5.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	6.8	0.5	0.6	0.3	

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.28

場所	浜松市大原(於呂系)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	12.8	15.5	10.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.0	0.5	0.5	0.4	
5月	17.0	18.3	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.5	0.5	0.4	
6月	19.2	21.0	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.5	0.5	0.4	
7月	22.1	24.7	19.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.5	0.5	0.5	
8月	25.9	27.0	23.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.5	0.5	0.4	
9月	23.9	25.0	23.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.5	0.5	0.4	
10月	21.1	25.0	19.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.5	0.6	0.4	
11月	15.9	19.0	13.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.8	0.5	0.5	0.4	
12月	10.5	13.0	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.5	0.5	0.4	
1月	7.1	8.0	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
2月	6.3	7.0	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	6.9	0.5	0.5	0.4	
3月	8.6	11.0	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.2	0.4	0.5	0.4	
年間	15.9	27.0	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	6.8	0.5	0.6	0.4	

No.29

場所	浜松市姥ヶ谷															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	12.9	15.8	11.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.4	0.5	0.4	
5月	17.2	18.4	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
6月	19.2	21.0	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.5	0.4	
7月	22.2	26.0	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.5	0.5	0.5	
8月	25.9	27.0	24.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.5	0.5	0.4	
9月	23.9	25.0	22.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.5	0.5	0.5	
10月	21.1	25.0	19.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.5	0.5	0.5	
11月	15.9	19.0	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	6.8	0.5	0.5	0.5	
12月	10.5	13.0	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.5	0.5	0.4	
1月	7.4	9.0	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.5	0.4	
2月	6.6	7.0	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	6.9	0.4	0.5	0.4	
3月	8.8	11.0	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.5	0.4	
年間	16.0	27.0	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	6.8	0.5	0.5	0.4	

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.30

場所	浜松市宮口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.0	16.0	10.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.5	0.5	0.4	
5月	17.2	18.3	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.5	0.5	0.4	
6月	19.0	20.0	17.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.5	0.5	0.5	
7月	21.9	24.5	19.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.4	7.0	0.5	0.6	0.5	
8月	25.6	27.5	23.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.5	0.6	0.5	
9月	23.8	26.0	22.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.5	0.6	0.5	
10月	20.8	24.5	19.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.5	0.6	0.5	
11月	15.5	19.0	13.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	6.8	0.5	0.6	0.5	
12月	10.0	13.0	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.5	0.5	0.4	
1月	6.9	8.0	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
2月	6.2	7.0	5.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	6.8	0.5	0.5	0.4	
3月	8.5	11.0	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.5	0.5	0.4	
年間	15.7	27.5	5.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	6.8	0.5	0.6	0.4	

No.31

場所	浜松市四大地															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.9	16.5	11.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
5月	17.9	19.0	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
6月	20.0	21.5	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.4	0.4	
7月	23.0	25.5	21.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.4	0.5	0.4	
8月	26.4	27.5	24.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.4	0.5	0.4	
9月	24.8	26.0	24.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.3	0.4	0.5	0.4	
10月	21.9	25.0	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.5	0.5	0.5	0.4	
11月	16.9	20.0	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.0	0.5	0.5	0.4	
12月	11.1	14.0	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.5	0.4	
1月	7.8	9.0	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.4	0.5	0.4	
2月	7.0	8.0	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.0	0.5	0.5	0.4	
3月	9.3	11.5	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.5	0.4	
年間	16.7	27.5	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.8	7.0	0.4	0.5	0.4	

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.32

場所	浜松市請留															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.3	16.0	11.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.5	0.4	
5月	17.0	18.0	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
6月	19.3	21.0	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.5	0.5	0.4	
7月	22.4	25.0	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.5	0.5	0.4	
8月	24.6	27.0	0.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.5	0.4	
9月	24.1	25.0	23.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.5	0.5	0.4	
10月	21.8	25.0	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.5	0.5	0.4	
11月	17.2	20.0	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	6.8	0.5	0.5	0.4	
12月	11.6	15.0	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.5	0.4	
1月	8.5	11.0	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.4	
2月	7.6	9.0	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	6.9	0.4	0.5	0.4	
3月	9.5	12.0	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
年間	16.4	27.0	0.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	6.8	0.4	0.5	0.4	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.13

採 水 箇 所		於 呂 浄 水 場 浄 水 池 出 口															
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				
採水時刻		09:45	09:50	09:45	09:50	09:04	09:50	09:26	09:55	09:50	09:45	09:58	09:35				
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨			
気温		℃	21.1	23.5	26.6	31.4	32.5	29.1	28.5	18.9	12.7	8.0	5.3	7.7	20.4	32.5	5.3
水温		℃	10.3	15.9	17.7	19.8	25.1	22.4	23.5	17.0	12.1	7.5	6.1	7.2	15.4	25.1	6.1
残留塩素		mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	0.009	0.009	0.011	0.012	<0.006	0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.012	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	0.004	0.008	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.008	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.3	5.3	4.6	4.8	6.4	6.2	6.9	6.4	6.9	7.7	8.2	10.5	6.6	10.5	4.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	10.0	9.0	10.3	12.9	8.3	9.3	8.7	9.9	9.3	10.0	12.8	15.5	10.5	15.5	8.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	33.3	36.5	36.4	38.4	40.3	32.7	43.0	36.6	44.0	46.2	49.3	52.3	40.8	52.3	32.7
40	蒸発残留物	500mg/l以下	77	56	63	77	66	54	65	52	71	73	84	89	69	89	52
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.0	7.0	7.5	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.0	7.2	7.2	7.5	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度</																

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては、1月9日の採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.14

採 水 箇 所		浜松市大原(於呂系)													No.14			
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					
採水時刻		09:10	09:25	09:20	09:20	10:49	09:15	09:15	09:35	09:35	09:22	09:38	09:20					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	雨・雨					
気温		℃	16.3	21.2	23.9	29.8	35.6	30.5	27.9	20.3	16.1	9.0	5.4	6.0	20.2	35.6	5.4	
水温		℃	11.1	17.0	18.1	20.2	26.4	23.0	24.0	17.4	13.0	7.9	6.5	7.1	16.0	26.4	6.5	
残留塩素		mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.4	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.008	0.012	0.011	0.016	0.015	0.015	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	0.016	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005	0.006	0.010	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.010	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.003	0.006	0.005	0.007	0.007	0.007	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.007	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.5	5.4	4.7	4.7	6.4	6.3	6.9	6.3	7.4	7.6	8.2	10.4	6.6	10.4	4.7	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.9	9.1	10.8	12.2	8.6	9.7	8.8	9.5	10.8	9.3	12.8	15.4	10.6	15.4	8.6	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	34.3	37.3	36.4	36.4	39.9	30.6	42.9	37.3	43.9	46.2	49.2	52.2	40.6	52.2	30.6	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	70	53	58	61	68	57	60	49	72	62	85	95	66	95	49	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.0	7.0	7.4	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.0	7.2	7.2	7.4	7.0	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては、4月9日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.15

採 水 箇 所		浜松市四大地													No.15			
採 水 月 日			R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				
採水時刻			10:52	11:21	11:13	11:12	11:37	11:06	10:45	11:20	11:06	11:07	11:26	10:48				
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨				
気温		℃	14.8	23.6	24.7	30.7	34.6	30.4	28.4	20.6	16.9	8.3	5.0	5.7	20.3	34.6	5.0	
水温		℃	12.7	18.1	19.5	21.4	26.7	25.3	24.5	18.1	13.8	8.4	7.4	8.0	17.0	26.7	7.4	
残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.008	0.011	0.010	0.013	0.014	0.013	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.006	0.014	<0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.007	<0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.003	0.006	0.005	0.007	0.008	0.007	0.005	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.008	<0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.6	5.4	4.7	4.8	6.4	6.3	7.0	6.4	7.4	7.5	8.2	10.4	6.7	10.4	4.7	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	10.0	9.1	10.9	12.2	8.6	9.8	8.9	9.5	11.1	9.2	12.8	15.3	10.6	15.3	8.6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	34.4	37.4	36.7	36.6	40.2	30.6	43.1	37.7	43.8	46.3	49.1	52.2	40.7	52.2	30.6	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	72	54	65	63	69	56	65	54	82	66	83	101	69	101	54	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000004	<0.000001	0.000004	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.1	7.6	7.3	7.6	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	7.3	7.6	7.1	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																		

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては4月9日取水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.16

採 水 箇 所		於呂取水場													No.16			
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					
採水時刻		10:18	10:45	10:30	10:34	09:56	10:29	10:04	10:35	10:30	10:24	10:45	10:10					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	雨・雨					
気温		℃	15.1	26.6	28.0	31.5	34.8	30.6	27.6	22.2	17.6	9.6	5.7	7.3	21.4	34.8	5.7	
水温		℃	10.9	16.8	17.8	21.3	25.7	24.7	23.3	18.3	12.1	6.9	6.5	7.5	16.0	25.7	6.5	
残留塩素		mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	125	61	156	>300	>300	183	125	168	26	10	31	36	—	>300	10	*
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	<0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.003	<0.002	0.004	0.007	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.007	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.005	0.004	0.004	<0.004	0.005	0.006	0.007	<0.004	0.008	0.011	0.009	0.012	0.006	0.012	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	1.06	0.26	1.65	3.15	1.06	0.93	0.06	1.56	0.15	0.06	0.13	0.24	0.86	3.15	0.06	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	1.45	0.41	2.26	4.52	1.68	1.45	0.08	1.78	0.19	0.10	0.28	0.46	1.22	4.52	0.08	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	3.8	4.0	3.2	3.0	4.1	3.6	4.7	3.4	4.9	5.9	6.9	7.8	4.6	7.8	3.0	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.071	0.019	0.076	0.158	0.053	0.059	0.014	0.071	0.017	0.015	0.088	0.137	0.065	0.158	0.014	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.3	3.0	2.2	2.0	2.6	2.3	3.3	2.4	3.6	5.0	6.3	8.1	3.7	8.1	2.0	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	32.6	34.2	37.1	38.3	36.9	33.8	43.0	35.4	44.3	45.9	49.2	51.9	40.2	51.9	32.6	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	104	46	113	213	103	108	51	119	75	47	83	88	96	213	46	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000004	<0.000001	0.000004	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.0	0.8	0.9	1.1	0.9	0.9	0.7	1.2	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.2	0.6	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.4	7.5	7.7	7.9	7.4	*
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	微沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	—	—	—	*
50	色度	5度以下	9	4	9	10	7	7	3	14	3	3	9	4	7	14	3	*
51	濁度	2度以下	27.8	6.1	46.0	72.3	38.2	38.2	0.5	36.6	2.4	1.3	4.2	6.3	21.5	727		

*は、自己検査

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.26

採 水 箇 所		宮口	姥ヶ谷	浜北調整池	請留										
採 水 月 日		R6.8.6	R6.8.6	R6.8.6	R6.8.6										
採水時刻		10:20	11:00	09:50	09:15										
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴										
気温	℃	35.8	35.9	33.8	30.7										
水温	℃	25.9	25.8	26.0	25.7										
残留塩素	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.5										
項 目	基準値														
1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0										
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出										
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.5	0.5										
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	0.07	0.06	0.07										
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.015	0.017	0.015	0.019										
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	0.003	0.005	<0.004										
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02										
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	0.005	0.005	0.005										
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.004	0.004	0.004										
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009										
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008										
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.04	0.04	0.04	0.04										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.7	6.6	6.8	6.6										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										
38 塩化物イオン	200mg/l以下	8.4	8.6	8.6	8.8										
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	40.0	40.0	39.0	40.0										
40 蒸発残留物	500mg/l以下	89	90	85	110										
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005										
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4										
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.4	7.5										
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50 色度	5度以下	<0.05	<1	<0.5	<0.5										
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
備考															

令和6年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		於呂取水場														
採水日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4			
採水時刻		10:18	10:45	10:30	10:34	09:56	10:29	10:04	10:35	10:30	10:24	10:45	10:10			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨			
気温	℃	15.1	26.6	28.0	31.5	34.8	30.6	27.6	22.2	17.6	9.6	5.7	7.3	21.4	34.8	5.7
水温	℃	10.9	16.8	17.8	21.3	25.7	24.7	23.3	18.3	12.1	6.9	6.5	7.5	16.0	25.7	6.5
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	0.004	<0.002	0.005	0.009	0.002	0.002	<0.002	0.006	<0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.009	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	32.6	34.2	37.1	38.3	36.9	33.8	43.0	35.4	44.3	45.9	49.2	51.9	40.2	51.9	32.6
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.071	0.019	0.076	0.158	0.053	0.059	0.014	0.071	0.017	0.015	0.088	0.129	0.064	0.158	0.014
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	3	—	—	<2	—	—	5	—	—	6	—	4	6	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	3.3	—	—	6.0	—	—	8.0	—	—	2.3	—	4.9	8.0	2.3
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	104	46	113	213	103	108	51	119	75	47	83	88	96	213	46
25 濁度	1度以下	27.8	6.1	46.0	72.3	38.2	16.5	0.8	36.6	2.4	1.3	4.2	6.3	21.5	72.3	0.8
26 pH値	7.5程度	7.5	7.6	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.4	7.5	7.7	7.9	7.4
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-1.5	—	—	-1.5	—	—	-1.6	—	—	-1.5	—	-1.5	-1.5	-1.6
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	1700	—	—	40000	—	—	13000	—	—	3900	—	14650	40000	1700
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	1.06	0.26	1.65	3.15	1.06	0.93	0.06	1.56	0.15	0.06	0.13	0.23	0.86	3.15	0.06
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		於呂浄水場浄水池出口														
採水日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4			
採水時刻		09:45	09:50	09:45	09:50	09:04	09:50	09:26	09:55	09:50	09:45	09:58	09:35			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨			
気温	℃	21.1	23.5	26.6	31.4	32.5	29.1	28.5	18.9	12.7	8.0	5.3	7.7	20.4	32.5	5.3
水温	℃	10.3	15.9	17.7	19.8	25.1	22.4	23.5	17.0	12.1	7.5	6.1	7.2	15.4	25.1	6.1
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	0.003	—	—	0.004	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	0.004	<0.002
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	33.3	36.5	36.4	38.4	40.3	32.7	43.0	36.6	44.0	46.2	49.3	52.3	40.8	52.3	32.7
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	5	—	—	<2	—	—	6	—	—	2	—	3	6	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	0.5	—	—	1.5	—	—	1.3	—	—	0.6	—	1.0	1.5	0.5
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	77	56	63	77	66	54	65	52	71	73	84	89	69	89	52
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.0	7.2	7.0	7.0	7.5	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.0	7.2	7.2	7.5	7.0
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-1.9	—	—	-1.6	—	—	-1.9	—	—	-1.9	—	-1.8	-1.6	-1.9
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.04	<0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		浜松市四大地													
採水日		R6.8.6	R7.2.4												
採水時刻		11:37	11:26												
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・晴												
気温	℃	34.6	5.0										19.8	34.6	5.0
水温	℃	26.7	7.4										17.0	26.7	7.4
項目	目標値												平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04										<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008										<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.001	<0.001										<0.001	0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.006	0.004										0.005	0.006	0.004
15 農薬類	1以下	—	—										—	—	—
16 残留塩素	1mg/l以下	0.4	0.5										0.4	0.5	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	40.2	49.1										44.6	49.1	40.2
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	<2	<2										<2	<2	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	1.1	0.6										0.8	1.1	0.6
23 臭気強度(TON)	3以下	<1	<1										<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	69	83										76	83	69
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.6	7.1										7.4	7.6	7.1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.5	-1.8										-1.6	-1.5	-1.8
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	1	0										0	1	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.04	0.01										0.02	0.04	0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005	<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考															

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)
遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		於 呂取水場												
採水日		R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6									
採水時刻		10:45	10:30	10:34	09:56									
天候(前日・当日)	前日・当日	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴									
気温	℃	26.6	28.0	31.5	34.8							30.2	34.8	26.6
水温	℃	16.8	17.8	21.3	25.7							20.4	25.7	16.8
項目	水質目標											平均値	最高値	最低値
1	1, 3—ジクロロプロペン(D—D)	0.05mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004						<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	—	<0.00003	—	<0.00003						<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
16	イブフェンカルバゾン	0.002mg/l	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001						<0.00001	<0.00001	<0.00001
17	イブロベンホス(IBP)	0.09mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロックス	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006						<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフエンストロール	0.008mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	—	<0.002	—	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	—	<0.000003	—	<0.000003						<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャブタン	0.3mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	グミルロン	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロッブ	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006						<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロロボス(DDVP)	0.008mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004						<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/l(二硫化炭素として)	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオビル	0.009mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	—	<0.00006	—	<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメリン	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		於呂取水場												平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダノメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(イソイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	—	<0.001	—	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロピル	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004									<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.01mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラプレート)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	—	<0.000005	—	<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	—	<0.0005	—	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ペノミル	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ペンシクロン	0.1mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ペンゾピシクロン	0.09mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ペンゾフェナップ	0.005mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ペンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ペンディメタリン	0.3mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ペンフラカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ペンフルラリン(バスロジン)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ペンプレセート	0.07mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		於呂取水場												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0								0.00000	0.00000	0.00000
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)
遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		於呂浄水場浄水池出口												
採水日		R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6									
採水時刻		09:50	09:45	09:50	09:04									
天候(前日・当日)	前日・当日	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴									
気温	℃	23.5	26.6	31.4	32.5							28.5	32.5	23.5
水温	℃	15.9	17.7	19.8	25.1							19.6	25.1	15.9
項目	水質目標											平均値	最高値	最低値
1	1, 3—ジクロロプロペン(D—D)	0.05mg/l	<0.0002	—	<0.0001	—						<0.0001	—	—
2	2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—						<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	<0.00003	—	<0.00003	—						<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
16	イブフェンカルバゾン	0.002mg/l	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001						<0.00001	<0.00001	<0.00001
17	イブロベンホス(IBP)	0.09mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロックス	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシシン銅(有機銅)	0.03mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—						<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—						<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフエンストロール	0.008mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	<0.002	—	<0.002	—						<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	<0.000003	—	<0.000003	—						<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	グミルロン	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—						<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロッブ	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—						<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—						<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/l(二硫化炭素として)	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	<0.00006	—	<0.00006	—						<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメリン	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		於呂浄水場浄水池出口										平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダノメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	<0.001	—	<0.001	—							<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロビル	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004							<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.01mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラプレート)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	<0.000005	—	<0.000005	—							<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	<0.0005	—	<0.0005	—							<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ベノミル	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ベンシクロン	0.1mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ベンゾピシクロン	0.09mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ベンゾフェナップ	0.005mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ベンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ベンディメタリン	0.3mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ベンフラカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ベンフルラリン(バスロジン)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ベンプレセート	0.07mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—							<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		於呂浄水場浄水池出口												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	トリブジン	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0								0.00000	0.00000	0.00000
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(7)

遠州水道 寺谷

採水箇所

於呂取水場

[クリプトスポリジウム]

採水日	R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4
天候	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨
気温	15.1	26.6	28.0	31.5	34.8	30.6	27.6	22.2	17.6	9.6	5.7	7.3
水温	10.9	16.8	17.8	21.3	25.7	24.7	23.3	18.3	12.1	6.9	6.5	7.5
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	19	1	3	21	27	6	0	12	0	0	9	7

採水箇所

於呂浄水場浄水池出口

採水日	R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4
天候	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨
気温	21.1	23.5	26.6	31.4	32.5	29.1	28.5	18.9	12.7	8.0	5.3	7.7
水温	10.3	15.9	17.7	19.8	25.1	22.4	23.5	17.0	12.1	7.5	6.1	7.2
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・遠州広域水道

[都田浄水場]

一級河川天竜川を水源とし、船明ダムからの導水を於呂取水場から取水する原水と二級河川都田川を水源とし、須部取水場から取水する原水を都田浄水場着水井で混合し浄水している。両水源の水質は大変異なっているため、混合割合に注意するとともに、細やかな水質管理が必要である。

さらに、寺谷浄水場からの送水を浄水池に流入し都田浄水場の水と混合して西遠地域に給水している。


天竜川は、諏訪湖を水源とし、長野県と静岡県にまたがる流域面積の大きい一級河川である。したがって流入支川も数多く、常に河川汚染の危険性が存在する。船明ダムの上流で天竜川と気田川が合流するが、両川の水質が大きく異なることや、ダム湖水の富栄養化により夏季の渇水期には藻類が多量に発生して導水路スクリーンを閉塞するなど、さまざまな影響が生じている。また台風を含む多量の降雨時における高濁度化の問題もある。加えて、船明ダムの湖面利用も活発に実施されているので、水質監視と浄水処理への十分な注意が必要である。

都田川の水はフミン質を多く含むため、消毒副生成物の増加のリスクがある。また、流域周辺には、ゴルフ場や廃棄物処分場があり、夏季にはキャンプや水遊びも行われ、河川汚染の危険性があるため原水水質の監視を常に実施している。



採水地点

原 水	天竜川系：船明ダム、於呂取水場 都田川系：須部取水場 ほか
浄 水 場	混和池（着水井）、沈殿池出口、ろ過池出口、 浄水池出口
給水地点 配水池、 メーター室等	浜松市浜名区都田、浜松市浜名区深萩、 浜松市浜名区三ヶ日、湖西市白須賀、 湖西市中之郷、浜松市浜名区引佐町伊平 ほか

遠州水道用水供給事業概要図

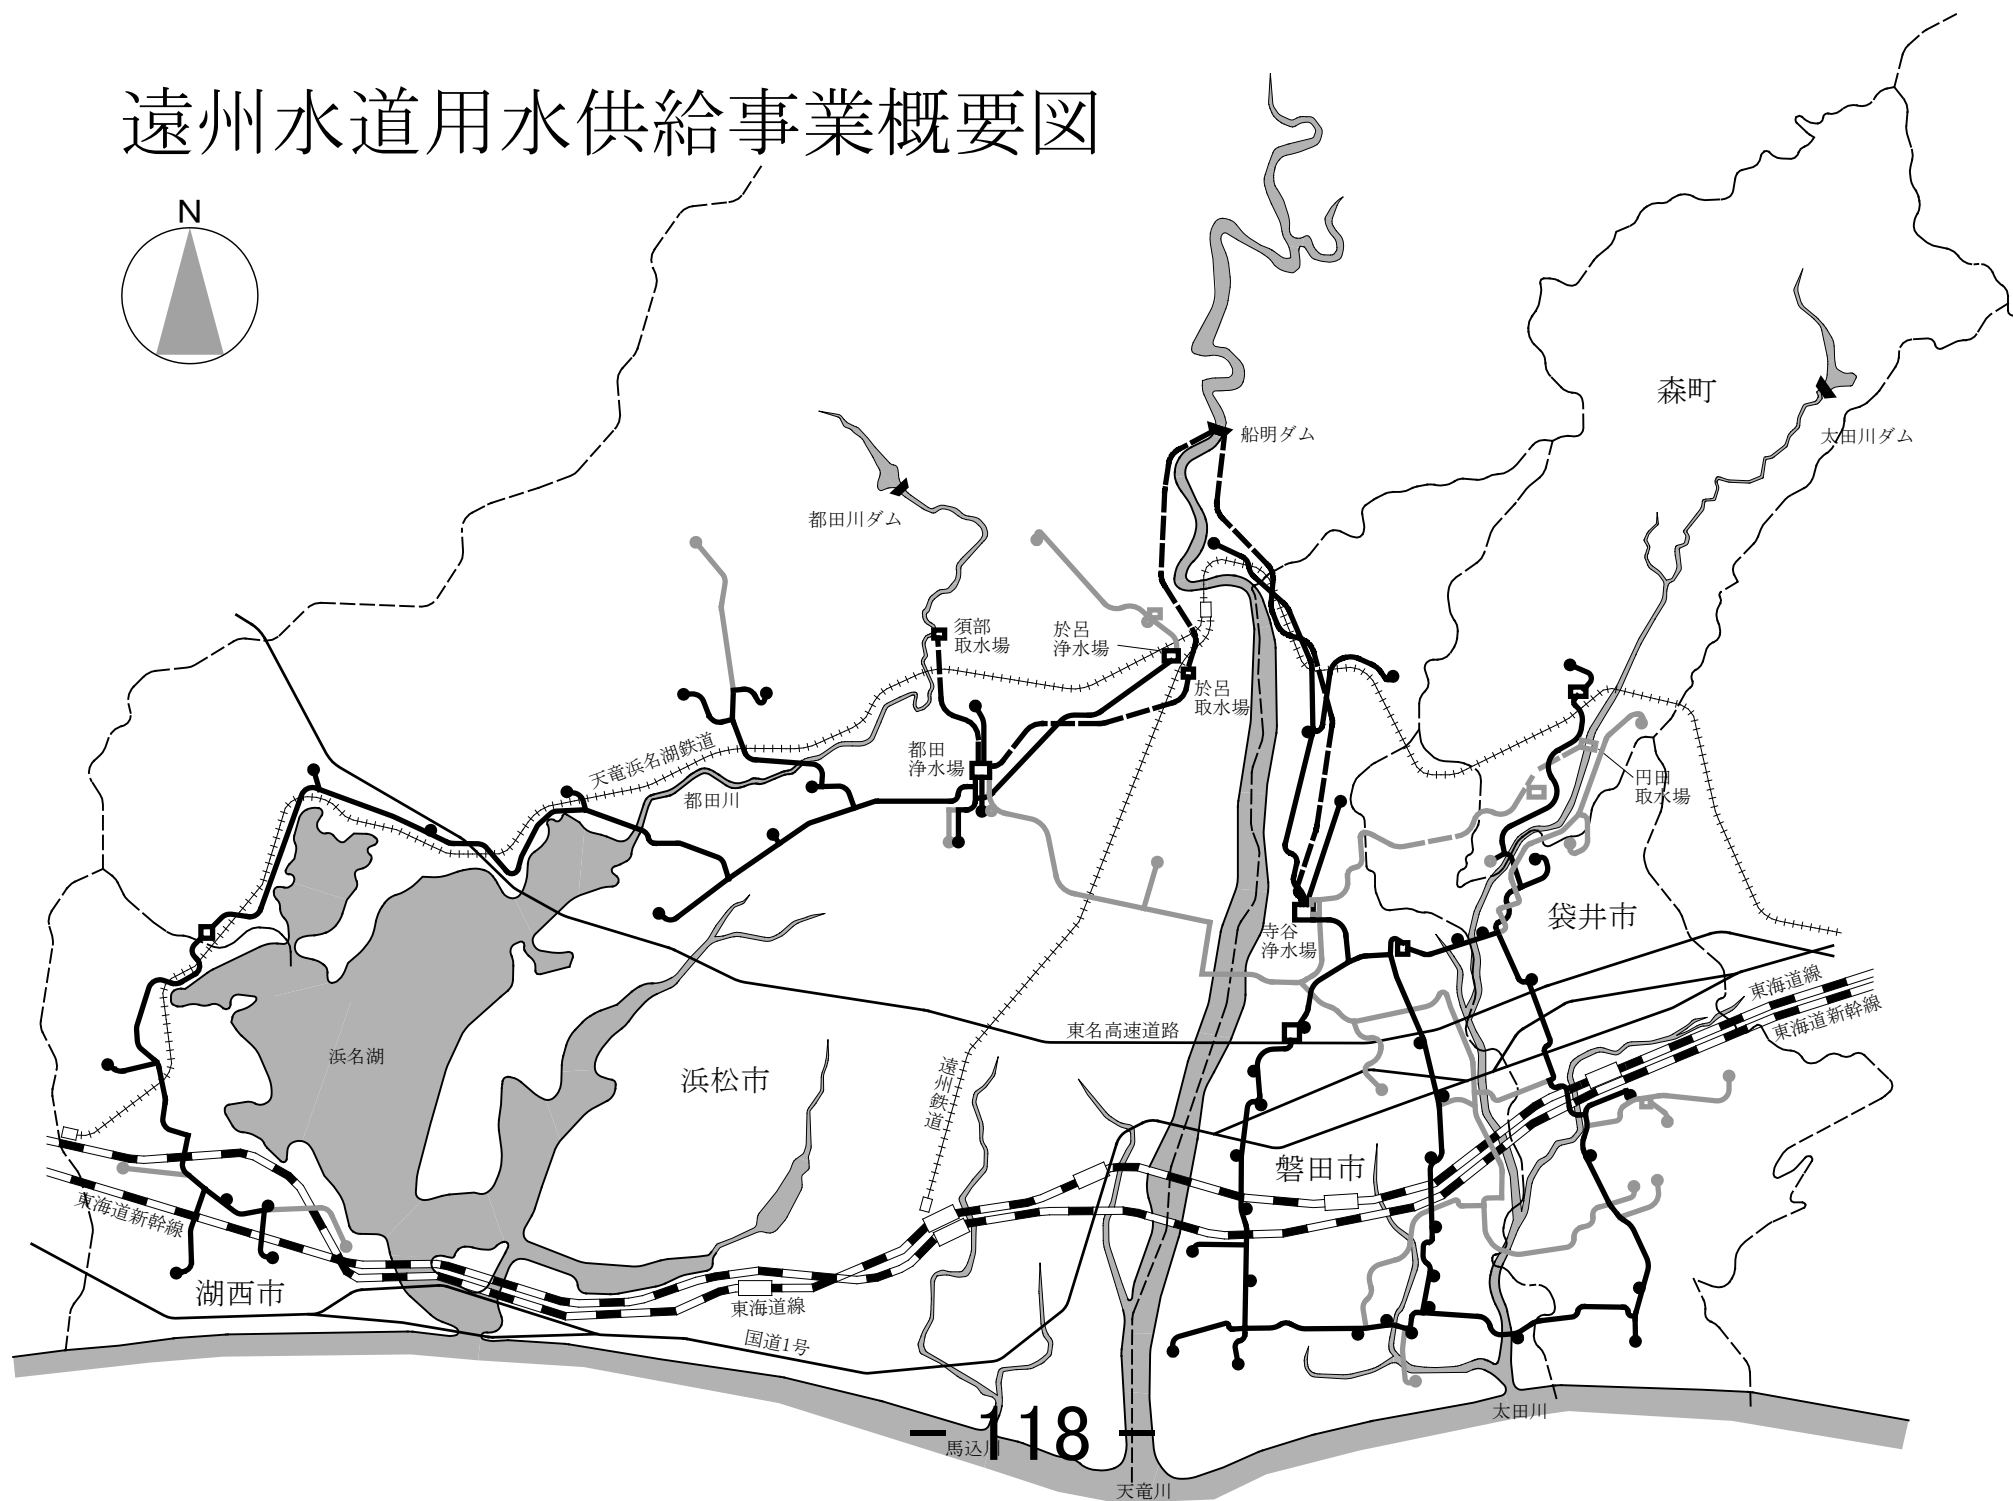

都田浄水場 平面図

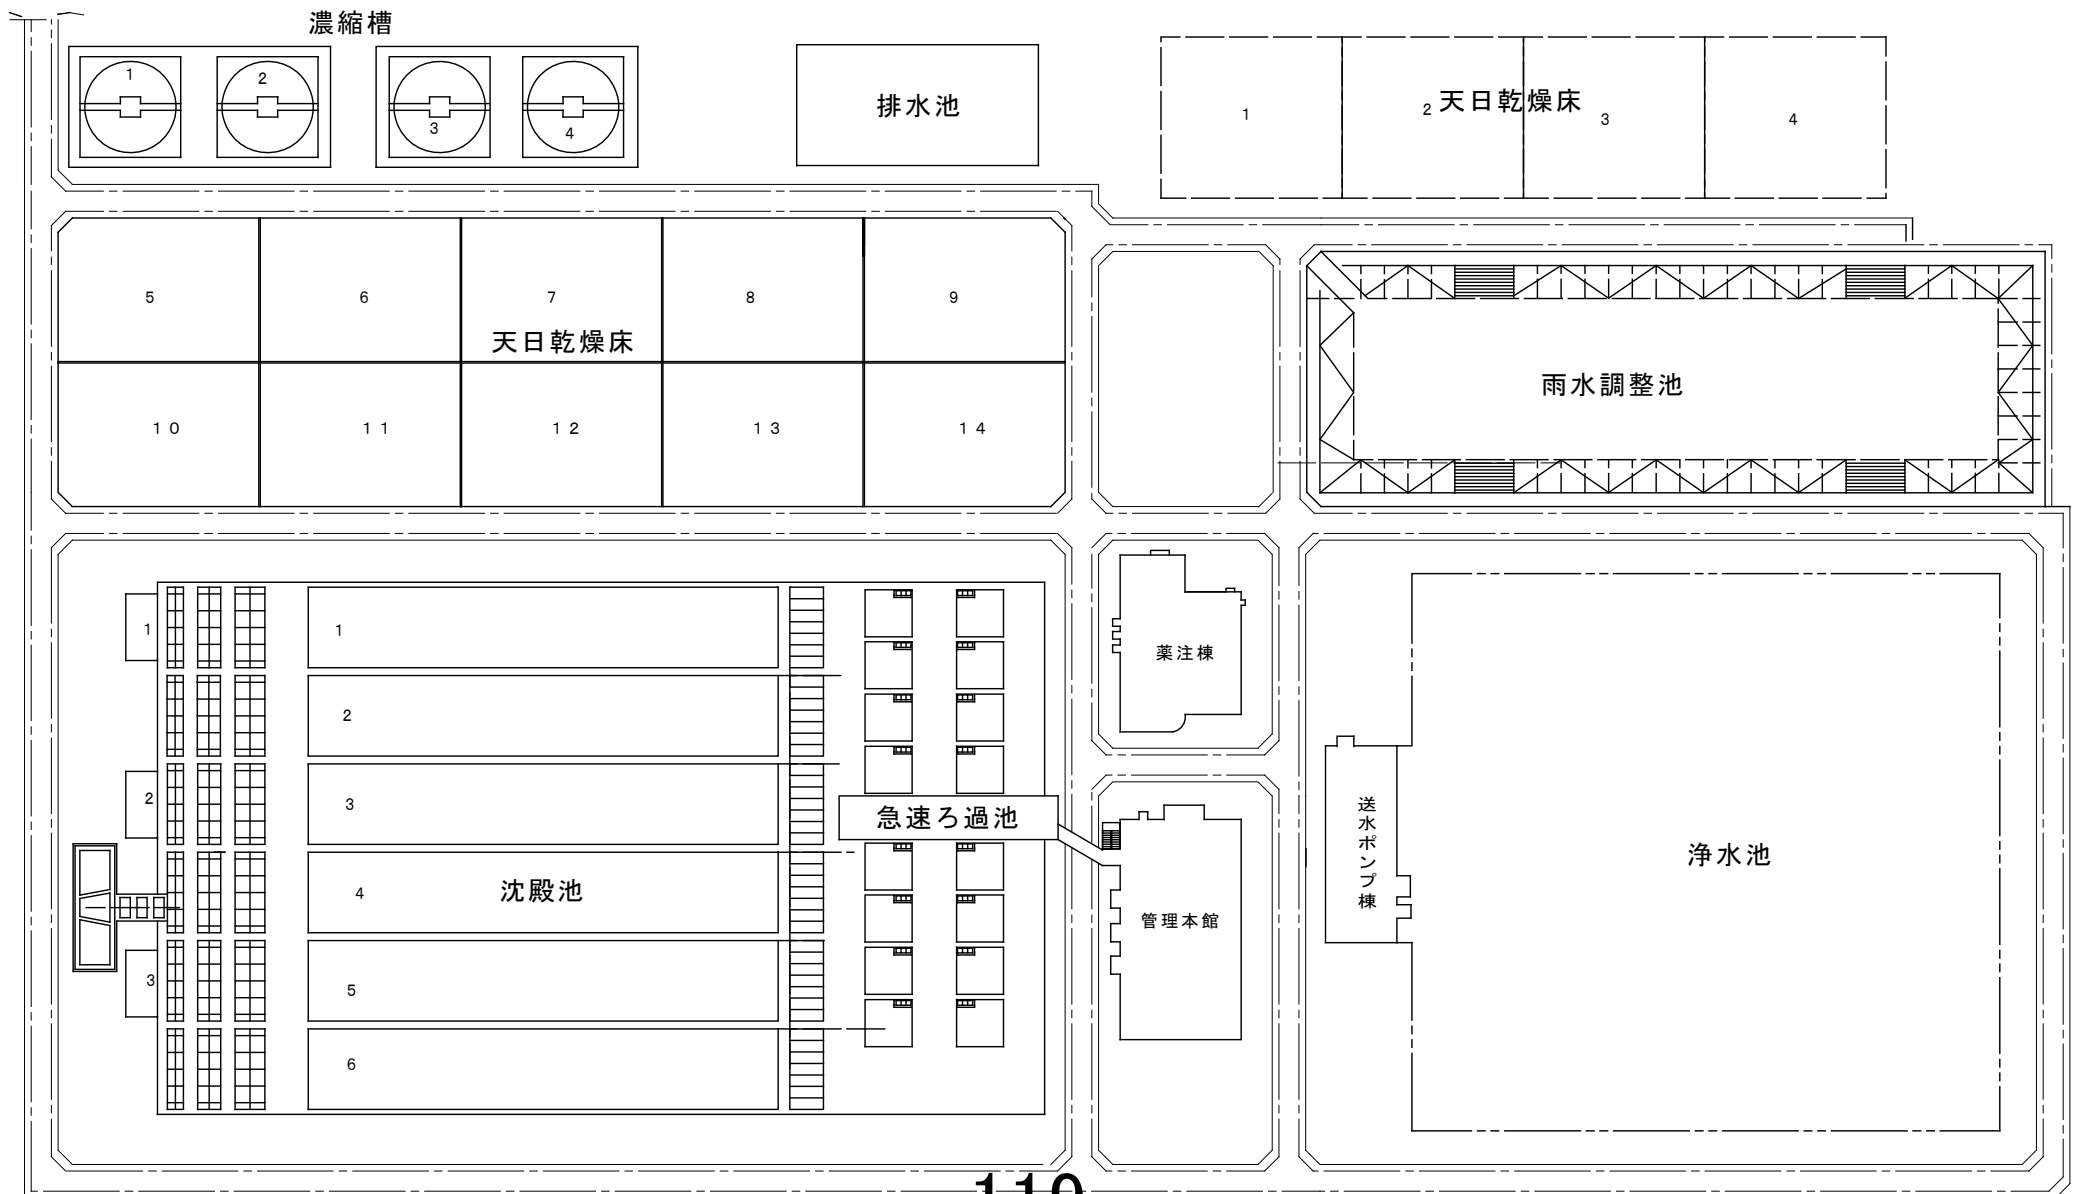

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.14

場所	都田浄水場(混和池)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.4	16.3	11.0	7	10	3	31.9	86.1	6.7	7.7	7.9	7.5	—	—	—	
5月	16.8	17.9	15.5	7	28	3	17.4	108.0	3.3	7.7	7.9	7.6	—	—	—	
6月	18.8	20.2	17.3	8	14	3	49.8	120.0	10.6	7.9	8.1	7.6	—	—	—	
7月	21.6	23.8	18.9	7	16	4	46.2	212.0	8.3	7.8	8.0	7.7	—	—	—	
8月	24.7	26.2	22.3	6	15	2	20.0	134.0	3.8	7.7	7.9	7.4	—	—	—	
9月	23.4	24.9	21.7	5	10	2	19.7	211.0	3.3	7.7	7.8	7.4	—	—	—	
10月	20.2	23.1	18.2	5	12	2	13.6	38.0	2.9	7.7	7.8	7.6	—	—	—	
11月	15.5	18.5	13.2	8	24	3	41.2	472.6	6.4	7.6	7.8	7.5	—	—	—	
12月	10.3	12.7	8.4	4	6	3	5.4	8.9	2.8	7.7	7.8	7.6	—	—	—	
1月	7.4	8.5	6.1	5	8	4	3.7	7.8	2.4	7.7	7.8	7.5	—	—	—	
2月	6.3	7.0	5.6	9	14	4	13.6	18.1	6.9	7.5	7.6	7.4	—	—	—	
3月	8.6	11.0	7.0	7	12	4	9.1	15.0	4.6	7.5	7.7	7.3	—	—	—	
年間	15.6	26.2	5.6	6	28	2	22.6	472.6	2.4	7.7	8.1	7.3	—	—	—	

No.15

場所	都田浄水場(沈殿池出口)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.3	15.9	11.0	<1	<1	<1	0.4	1.6	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.2	0.3	0.1	
5月	16.9	17.8	15.5	<1	<1	<1	0.2	1.8	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.1	0.2	0.0	
6月	18.8	20.0	17.4	<1	2	<1	0.3	1.2	<0.1	7.4	7.7	7.1	0.1	0.2	0.0	
7月	21.9	24.0	19.1	<1	<1	<1	0.3	0.8	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.1	0.2	0.0	
8月	24.9	26.2	22.3	<1	<1	<1	0.2	0.8	<0.1	7.3	7.4	7.0	0.1	0.3	0.0	
9月	23.6	25.0	21.9	<1	<1	<1	0.1	0.8	<0.1	7.3	7.5	7.0	0.1	0.2	0.0	
10月	20.3	23.3	18.5	<1	<1	<1	<0.1	0.3	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.1	0.2	0.0	
11月	15.5	18.5	12.8	<1	<1	<1	0.2	0.3	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.1	0.2	0.0	
12月	9.9	12.5	8.0	<1	<1	<1	<0.1	0.2	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.1	0.2	0.1	
1月	6.9	8.0	5.9	<1	<1	<1	<0.1	0.3	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.1	0.1	0.0	
2月	6.1	6.9	5.5	<1	<1	<1	0.3	0.4	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.0	0.1	0.0	
3月	8.3	10.1	6.8	<1	<1	<1	0.2	0.4	<0.1	7.2	7.5	7.1	0.0	0.2	0.0	
年間	15.5	26.2	5.5	<1	2	<1	0.2	1.8	<0.1	7.3	7.7	7.0	0.1	0.3	0.0	

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.16

場所	都田浄水場(ろ過池出口)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	12.9	15.5	10.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.3	0.4	0.3	
5月	16.7	18.4	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.3	0.4	0.3	
6月	19.1	20.8	17.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.3	0.4	0.2	
7月	22.3	24.0	19.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.3	0.4	0.3	
8月	24.9	26.3	21.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.3	0.4	0.2	
9月	23.5	25.0	21.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.3	0.4	0.3	
10月	20.3	23.2	18.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.3	0.4	0.3	
11月	15.6	18.5	13.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.3	0.3	0.3	
12月	10.0	12.5	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.4	0.3	
1月	6.5	7.8	5.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.4	0.3	0.4	0.3	
2月	5.7	6.4	5.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.3	0.4	0.3	
3月	8.3	10.7	6.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.3	0.4	0.3	
年間	15.5	26.3	5.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.2	0.3	0.4	0.2	

No.17

場所	都田浄水場浄水池出口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.7	16.2	11.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.6	0.4	
5月	17.3	18.3	16.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.4	0.4	
6月	19.4	20.6	18.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.2	0.4	0.5	0.4	
7月	22.7	25.2	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.5	0.4	
8月	26.2	27.5	23.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.4	
9月	24.7	26.0	23.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.2	0.4	0.5	0.4	
10月	21.5	24.5	19.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.4	
11月	16.8	19.5	14.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.4	
12月	11.0	13.8	8.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.8	7.3	0.4	0.5	0.4	
1月	7.7	8.9	6.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.5	0.5	0.4	
2月	6.8	7.4	6.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.5	0.4	
3月	9.1	11.3	7.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.5	0.5	0.4	
年間	16.4	27.5	6.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.8	7.2	0.4	0.6	0.4	

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.18

場所	浜松市都田															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	12.3	14.5	10.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.5	0.6	0.4	
5月	16.0	16.6	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.5	0.5	0.4	
6月	18.5	20.2	17.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.5	0.6	0.4	
7月	21.5	23.1	19.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.5	0.6	0.4	
8月	24.5	25.3	23.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.5	0.6	0.5	
9月	22.4	22.8	22.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.5	0.6	0.4	
10月	19.4	23.3	17.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.5	0.5	0.5	
11月	14.6	17.2	12.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.5	0.5	0.5	
12月	9.1	12.2	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.5	0.5	0.4	
1月	6.5	7.7	5.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.5	0.5	0.5	
2月	5.2	6.8	4.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.5	0.6	0.5	
3月	7.5	8.5	6.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.5	0.5	0.4	
年間	14.8	25.3	4.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.5	0.6	0.4	

No.19

場所	浜松市深萩															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.5	15.8	11.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.4	0.3	
5月	17.0	17.4	16.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
6月	18.8	19.8	17.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.4	0.5	0.3	
7月	22.0	24.8	19.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.5	0.3	
8月	25.4	26.1	25.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
9月	23.4	24.3	22.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.4	
10月	21.0	23.6	19.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.4	0.5	0.4	
11月	15.9	17.9	13.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.5	0.4	
12月	10.9	13.0	8.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.4	
1月	7.7	9.1	6.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.4	0.5	0.4	
2月	7.0	7.3	6.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
3月	9.3	10.8	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
年間	16.0	26.1	6.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.2	0.4	0.5	0.3	

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.20

場所	浜松市三ヶ日															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.9	15.9	11.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.4	
5月	17.4	18.5	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
6月	18.8	19.9	17.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.4	0.4	0.4	
7月	22.5	25.0	20.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.4	0.3	
8月	25.4	26.3	24.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.3	
9月	24.0	24.7	23.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
10月	21.4	24.1	19.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.4	
11月	16.6	18.7	14.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
12月	11.1	13.5	9.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.5	0.4	0.4	0.4	
1月	7.8	8.8	6.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.5	0.4	
2月	7.2	8.0	6.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.5	0.3	
3月	9.3	10.4	8.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.5	0.3	
年間	16.3	26.3	6.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.2	0.4	0.5	0.3	

No.21

場所	湖西市白須賀															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.1	16.1	12.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.3	0.4	0.3	
5月	18.2	18.8	17.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.6	0.3	0.4	0.3	
6月	20.0	20.9	19.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.4	0.4	0.4	0.3	
7月	23.1	25.2	21.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.3	0.4	0.3	
8月	26.6	27.2	25.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.5	0.3	0.4	0.3	
9月	25.6	26.7	24.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.4	0.4	0.3	
10月	23.2	24.8	21.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.6	0.3	0.4	0.3	
11月	18.8	20.0	17.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.3	
12月	13.4	15.2	11.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.6	0.4	0.4	0.3	
1月	9.8	10.3	9.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.8	7.6	0.4	0.4	0.3	
2月	8.6	8.9	8.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.4	0.5	0.3	
3月	10.0	11.2	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
年間	17.6	27.2	8.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.3	0.4	0.5	0.3	

令和6年度 遠州水道 寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.22

場所	湖西市中之郷															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.2	17.5	12.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.3	0.3	0.2	
5月	18.6	19.7	17.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.7	7.6	0.3	0.4	0.3	
6月	21.1	21.9	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.4	0.3	0.4	0.3	
7月	24.0	25.7	22.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.3	0.4	0.3	
8月	27.9	28.5	27.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.6	0.3	0.4	0.3	
9月	26.4	26.9	26.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.5	0.3	0.4	0.3	
10月	23.8	25.7	21.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.7	7.6	0.3	0.4	0.3	
11月	19.0	21.1	16.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
12月	14.2	16.1	12.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.8	7.6	0.4	0.4	0.3	
1月	10.2	11.1	9.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.8	7.6	0.4	0.4	0.4	
2月	9.3	9.5	9.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.3	
3月	11.0	12.0	10.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.5	0.3	
年間	18.4	28.5	9.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.2	0.3	0.5	0.2	

No.23

場所	浜松市伊平															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.8	16.9	12.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
5月	18.5	19.2	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
6月	20.6	21.2	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.3	0.4	0.4	0.4	
7月	24.0	26.9	22.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
8月	27.2	27.8	26.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.3	
9月	25.4	25.6	25.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
10月	22.3	25.0	20.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
11月	17.6	20.0	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
12月	12.0	15.0	10.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.4	
1月	9.2	10.0	8.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.6	0.4	0.5	0.4	
2月	8.6	8.8	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
3月	10.6	11.8	9.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.5	0.4	
年間	17.6	27.8	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.2	0.4	0.5	0.3	

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.17

採 水 箇 所		都田浄水場浄水池出口																
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					
採水時刻		08:35	08:45	08:40	08:40	08:45	08:40	08:40	08:50	08:50	08:46	08:45	09:00					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	雨・雨					
気温		℃	16.0	22.9	22.8	23.3	24.2	22.0	22.5	23.0	15.9	19.2	17.4	5.4	19.6	24.2	5.4	
水温		℃	11.7	17.2	18.6	20.3	26.0	23.0	24.5	18.5	13.3	8.5	7.4	8.3	16.4	26.0	7.4	
残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.007	0.008	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.009	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.008	0.014	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.007	<0.003	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005	0.004	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.006	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	0.009	<0.003	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.03	0.02	0.03	0.06	0.03	0.05	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.06	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.1	6.1	6.0	6.0	6.3	5.6	6.5	5.8	6.8	7.1	8.2	9.7	6.7	9.7	5.6	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.3	7.6	9.0	10.3	7.5	8.0	7.1	7.7	8.2	8.0	10.0	13.3	8.8	13.3	7.1	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	32.9	37.6	35.7	36.8	40.7	30.7	43.1	36.9	44.0	46.5	48.8	51.4	40.4	51.4	30.7	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	65	54	55	57	68	50	66	56	80	68	82	95	66	95	50	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.3	7.3	7.6	7.3	7.6	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.6	7.3	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	*
49	臭気	異常																

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては、4月9日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.18

採 水 箇 所		浜松市都田																
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					
採水時刻		08:16	08:06	08:16	08:10	08:10	08:06	08:06	08:20	08:08	08:12	08:10	08:14					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	雨・雨					
気温		℃	11.9	18.0	20.4	24.5	28.3	26.2	23.0	16.0	9.3	6.9	2.3	5.1	16.0	28.3	2.3	
水温		℃	11.1	16.6	18.0	19.8	25.3	22.1	23.3	17.2	12.2	7.7	6.8	8.0	15.7	25.3	6.8	
残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	
項 目		基準値												平均値	最高値	最低値		
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006	0.006	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.008	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	0.012	<0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006	0.004	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.006	<0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	0.003	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.007	<0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.03	0.02	0.03	0.06	0.03	0.05	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.06	<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.1	6.0	6.0	6.0	6.3	5.6	6.5	5.8	6.7	7.2	8.2	9.7	6.7	9.7	5.6	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.1	7.5	8.8	10.3	7.4	7.9	7.0	7.7	8.1	7.9	9.9	12.9	8.7	12.9	7.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	33.0	37.4	36.0	37.1	41.2	31.2	43.2	36.7	44.1	46.6	48.8	51.2	40.5	51.2	31.2	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	70	54	58	57	79	56	64	55	77	61	83	91	67	91	54	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000004	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.3	7.3	7.5	7.3	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																		

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては、4月9日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.19

採 水 箇 所		浜松市深萩																	
採 水 月 日			R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					
採水時刻			09:04	08:56	09:02	09:05	08:57	08:55	08:53	09:15	10:18	09:00	09:13	08:59					
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨					
気温		℃	14.8	20.5	22.3	26.4	30.3	27.2	25.9	19.3	16.5	9.0	6.1	5.7	18.7	30.3	5.7		
水温		℃	11.5	16.9	18.0	19.4	25.2	22.2	23.6	17.9	13.0	8.0	7.0	8.0	15.9	25.2	7.0		
残留塩素		mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	*	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	*	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.4	*	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.008	0.009	0.015	0.015	0.015	0.016	0.015	0.010	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.009	0.016	<0.006	*	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.008	0.003	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.003	0.008	<0.003	*	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006	0.005	0.009	0.010	0.009	0.010	0.009	0.008	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	0.010	<0.003	*	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	*	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.03	0.02	0.03	0.06	0.03	0.05	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.06	<0.02	*	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.4	6.2	6.2	6.1	6.4	5.7	6.7	6.0	6.8	7.2	8.2	9.7	6.8	9.7	5.7	*	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.5	7.6	9.4	10.6	7.7	8.2	7.4	7.9	8.4	8.0	10.0	13.5	9.0	13.5	7.4	*	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	33.2	37.9	35.8	36.0	40.7	29.3	42.9	36.9	43.7	46.8	48.7	51.9	40.3	51.9	29.3	*	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	74	56	59	59	64	51	55	50	78	65	82	96	66	96	50	*	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001	*	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.5	7.3	7.3	7.5	7.2	7.6	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.6	7.2	*	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*	

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては4月9日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.20

採 水 箇 所		浜松市三ヶ日																
採 水 月 日			R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				
採水時刻			11:45	11:16	11:26	11:55	11:32	11:22	11:22	11:41	12:22	11:40	11:50	11:24				
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	曇・晴	雨・雨				
気温		℃	19.0	21.5	23.6	25.7	31.5	28.9	29.3	19.3	17.0	7.9	6.3	5.6	19.6	31.5	5.6	
水温		℃	11.6	17.2	18.3	20.3	25.4	23.3	24.1	18.7	13.5	8.8	7.3	8.3	16.4	25.4	7.3	
残留塩素		mg/l	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
項 目		基準値														平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.008	0.009	0.015	0.014	0.016	0.016	0.014	0.011	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.009	0.016	<0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.007	<0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006	0.005	0.009	0.010	0.010	0.009	0.008	0.009	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	0.010	<0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.04	0.02	0.03	0.06	0.02	0.05	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.06	<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.3	6.2	6.2	6.1	6.2	5.6	6.6	6.0	6.8	7.1	8.1	9.8	6.8	9.8	5.6	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.4	7.7	9.5	10.5	7.5	8.3	7.2	8.1	8.4	8.0	9.9	13.4	9.0	13.4	7.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	33.3	38.8	36.3	35.7	40.7	28.8	43.4	36.8	43.9	46.8	48.6	52.1	40.4	52.1	28.8	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	70	63	60	58	64	52	58	51	74	65	86	93	66	93	51	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.5	7.3	7.3	7.6	7.2	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.6	7.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
備考																		

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては4月9日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.21

採 水 箇 所		湖西市白須賀															
採 水 月 日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				
採水時刻		10:48	10:24	10:34	10:34	10:38	10:29	10:25	10:50	11:37	10:48	10:56	10:32				
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	雨・雨				
気温		℃	18.0	22.0	24.0	26.5	33.8	30.2	26.1	19.0	16.7	8.0	4.8	4.5	19.5	33.8	4.5
水温		℃	12.0	17.3	19.0	21.2	25.4	24.9	24.8	20.0	15.2	10.1	8.9	9.0	17.3	25.4	8.9
残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.009	0.011	0.018	0.015	0.018	0.020	0.016	0.012	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	0.010	0.020	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.007	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006	0.006	0.010	0.009	0.010	0.012	0.009	0.009	0.006	0.003	<0.003	<0.003	0.007	0.012	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.005	0.004	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.04	0.03	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.05	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.2	6.2	6.2	6.1	6.4	5.9	6.7	6.4	6.8	7.4	8.4	9.6	6.9	9.6	5.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.2	7.7	9.7	10.1	7.8	8.9	7.4	9.0	8.5	8.2	10.2	12.5	9.1	12.5	7.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	32.3	39.0	36.6	36.1	41.0	29.4	43.4	36.8	43.9	46.6	48.3	52.1	40.5	52.1	29.4
40	蒸発残留物	500mg/l以下	76	62	60	57	78	60	66	51	80	65	86	103	70	103	51
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.6	7.4	7.4	7.6	7.4	7.7	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.7	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0			

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては4月9日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.22

採 水 箇 所		湖西市中之郷															
採 水 月 日			R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4			
採水時刻			09:59	09:48	09:56	09:57	09:56	09:46	09:46	10:11	11:06	09:55	10:17	09:54			
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨			
気温		℃	17.8	22.0	23.2	28.0	31.1	29.5	26.7	20.2	17.0	9.0	5.5	5.0	19.6	31.1	5.0
水温		℃	12.9	18.0	20.0	22.1	27.2	26.0	25.7	21.1	16.1	11.1	9.5	10.0	18.3	27.2	9.5
残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.009	0.011	0.018	0.016	0.018	0.019	0.015	0.013	0.008	<0.006	<0.006	<0.006	0.012	0.019	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.005	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	0.006	0.011	0.009	0.010	0.011	0.008	0.009	0.006	0.004	<0.003	<0.003	0.007	0.011	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.03	0.02	0.03	0.06	0.03	0.05	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.06	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.1	6.2	6.2	6.1	6.3	5.9	6.7	6.7	6.8	7.2	8.4	9.5	6.8	9.5	5.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.9	7.7	9.9	9.9	7.7	8.7	7.3	9.5	8.5	8.1	10.2	12.5	9.1	12.5	7.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	32.3	39.2	36.7	36.3	41.3	31.2	43.7	37.4	44.2	47.2	48.3	52.2	40.8	52.2	31.2
40	蒸発残留物	500mg/l以下	71	62	60	62	76	61	72	57	74	71	84	94	70	94	57
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.6	7.4	7.4	7.7	7.5	7.7	7.5	7.6	7.2	7.4	7.4	7.5	7.7	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては1月9日採水
令和7年1月7日の項目番号14～20、23、25、27、29、30については1月21日採水

遠州水道 寺谷

〔基準(健康・性状)〕

No. 23

採水箇所		浜松市伊予														
採水月日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4			
採水時刻		10:50	11:25	11:00	11:16	11:50	10:50	11:05	11:30	11:19	11:17	11:22	11:05			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨			
気温	℃	17.8	20.5	21.6	29.1	33.0	29.0	25.5	19.6	15.9	9.5	5.2	8.0	19.6	33.0	5.2
水温	℃	12.9	18.5	20.0	22.2	27.6	25.1	25.0	20.0	15.0	10.0	8.8	9.8	17.9	27.6	8.8
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
項目	基準値													平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.008	0.009	0.014	0.016	0.017	0.015	0.014	0.011	<0.006	<0.006	<0.006	0.009	0.017	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.007	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006	0.005	0.009	0.010	0.010	0.009	0.008	0.009	0.005	0.003	<0.003	<0.003	0.006	0.010
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.04	0.02	0.03	0.06	0.03	0.05	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.06	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.3	6.1	6.2	6.1	6.3	5.6	6.6	6.0	6.8	7.2	8.2	9.7	6.8	9.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.4	7.6	9.5	10.4	7.6	8.3	7.3	8.0	8.4	8.0	10.0	13.5	9.0	13.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	33.2	38.2	36.1	35.5	40.8	28.6	43.2	36.7	43.8	46.8	49.0	51.9	40.3	51.9
40	蒸発残留物	500mg/l以下	69	59	59	64	65	56	72	62	81	76	88	94	70	94
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.002	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジオアミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.3	7.3	7.6	7.3	7.6	7.4	7.5	7.6	7.2	7.3	7.4	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考		= 131 =														

*は、自己検査

令和6年4月2日のシアン化物イオン及び塩化シアンについては4月9日採水

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.24

採 水 箇 所		須部取水場																
採 水 月 日			R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				
採水時刻			10:00	10:20	10:05	10:10	10:10	09:55	10:00	10:25	10:27	10:10	10:25	10:10				
天候(前日・当日)		前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨				
気温		℃	16.9	22.3	25.9	29.1	32.2	30.0	28.1	22.0	15.5	8.9	5.2	7.0	20.3	32.2	5.2	
水温		℃	12.4	18.6	20.0	20.9	26.2	22.8	25.1	18.0	11.9	7.9	6.9	9.1	16.6	26.2	6.9	
残留塩素		mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
項 目		基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	147	>300	>300	>300	>300	>300	184	243	132	>300	41	241	—	>300	41	*
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.004	0.002	<0.002	0.005	<0.002	0.004	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	0.006	0.007	<0.004	0.007	<0.004	*
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7	0.5	0.8	0.3	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.17	0.12	0.06	0.34	0.04	0.21	0.03	0.11	<0.02	0.24	0.04	0.23	0.13	0.34	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.28	0.20	0.10	0.50	0.11	0.33	0.05	0.15	0.04	0.47	0.11	0.40	0.23	0.50	0.04	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	3.0	2.6	3.3	2.6	3.9	2.6	3.3	2.8	3.4	4.4	3.7	4.3	3.3	4.4	2.6	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.013	0.022	0.008	0.020	0.013	0.013	0.009	0.008	<0.005	0.053	0.042	0.039	0.020	0.053	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.2	2.8	3.4	2.4	3.6	2.4	2.9	2.5	3.1	4.4	3.7	4.6	3.2	4.6	2.4	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	34.3	38.6	38.3	32.6	45.9	30.5	45.2	39.6	48.7	50.4	54.0	53.6	42.6	54.0	30.5	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	52	34	33	41	67	22	24	16	41	48	55	70	42	70	16	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000004	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8	1.3	1.1	1.8	1.6	1.1	1.2	1.3	0.9	2.8	1.1	2.6	1.5	2.8	0.8	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	*
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	微沼沢臭	微沼沢臭	微生ぐさ臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	—	—	—	*
50	色度	5度以下	7	12	8	14	10	8	7	12	6	14	7	14	10	14	6	*
51	濁度	2度以下																

*は、自己検査

令和6年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.27

採水箇所		瀬戸	金指	知波田	神座	鞍見	三ヶ日調整池	西気賀	井伊谷	新所原	都田ダム	灰ノ木川			
採水月日		R6.8.19	R6.8.19	R6.8.19	R6.8.19	R6.8.19	R6.8.19	R6.8.19	R6.8.19	R6.8.19	R6.8.19	R6.8.6	R6.8.6		
採水時刻		08:22	13:39	11:13	10:46	09:36	11:44	12:34	13:08	10:13	11:05	09:40			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴		
気温	℃	32.0	34.3	32.3	32.2	31.7	30.5	33.2	33.1	33.7	35.5	28.8			
水温	℃	27.3	28.0	27.0	27.0	27.3	27.0	27.2	27.8	27.9	32.9	26.5			
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—	—			
項目	基準値														
1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	>300	>300			
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.008			
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	<0.2	0.9			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	—	—			
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—			
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.018	0.016	0.018	0.019	0.021	0.019	0.019	0.018	0.021	—	—			
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005	0.004	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.004	0.004	<0.003	—	—			
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	—			
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—			
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	—	—			
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	—	—			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	—	—			
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	—	—			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—	—			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	<0.02	0.16			
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.36			
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.2	7.0	7.1	7.1	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	3.3	7.0			
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.042			
38 塩化物イオン	200mg/l以下	8.6	8.8	8.9	8.9	9.2	9.0	8.8	8.8	9.1	3.0	5.6			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	43.0	44.0	44.0	45.0	58.0			
40 蒸発残留物	500mg/l以下	69	72	73	77	75	74	80	68	77	89	130			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.002	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002			
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000004			
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.4	1.7			
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	8.7	7.6			
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—			
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	3	5			
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.9	3.2			
備考															

令和6年度 水道水質検査結果報告書(4)

遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		須部取水場														
採水日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4			
採水時刻		10:00	10:20	10:05	10:10	10:10	09:55	10:00	10:25	10:27	10:10	10:25	10:10			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨			
気温	℃	16.9	22.3	25.9	29.1	32.2	30.0	28.1	22.0	15.5	8.9	5.2	7.0	20.3	32.2	5.2
水温	℃	12.4	18.6	20.0	20.9	26.2	22.8	25.1	18.0	11.9	7.9	6.9	9.1	16.6	26.2	6.9
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	0.004	0.003	0.002	0.007	0.002	0.005	<0.002	0.004	<0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.007	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	34.3	38.6	38.3	32.6	45.9	30.5	45.2	39.6	48.7	50.4	54.0	53.6	42.6	54.0	30.5
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.013	0.022	0.008	0.020	0.013	0.013	0.009	0.008	0.003	0.053	0.042	0.038	0.020	0.053	0.003
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	<2	—	—	<2	—	—	3	—	—	3	—	<2	3	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	5.9	—	—	6.6	—	—	6.2	—	—	4.0	—	5.7	6.6	4.0
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	52	34	33	41	67	22	24	16	41	48	55	70	42	70	16
25 濁度	1度以下	3.7	2.9	1.7	5.7	1.1	4.1	0.4	2.0	0.2	9.0	1.2	7.0	3.2	9.0	0.2
26 pH値	7.5程度	7.7	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-1.3	—	—	-1.4	—	—	-1.5	—	—	-1.3	—	-1.4	-1.3	-1.5
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	6300	—	—	70000	—	—	13000	—	—	980	—	22570	70000	980
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.17	0.12	0.06	0.34	0.04	0.21	0.03	0.11	0.02	0.24	0.04	0.24	0.14	0.34	0.02
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		都田浄水場浄水池出口														
採水日		R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4			
採水時刻		08:35	08:45	08:40	08:40	08:45	08:40	08:40	08:50	08:50	08:46	08:45	09:00			
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨			
気温	℃	16.0	22.9	22.8	23.3	24.2	22.0	22.5	23.0	15.9	19.2	17.4	5.4	19.6	24.2	5.4
水温	℃	11.7	17.2	18.6	20.3	26.0	23.0	24.5	18.5	13.3	8.5	7.4	8.3	16.4	26.0	7.4
項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	0.002	0.004	<0.002
15 農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16 残留塩素	1mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	32.9	37.6	35.7	36.8	40.7	30.7	43.1	36.9	44.0	46.5	48.8	51.4	40.4	51.4	30.7
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	—	2	—	—	<2	—	—	5	—	—	4	—	3	5	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	0.4	—	—	1.9	—	—	0.7	—	—	0.5	—	0.9	1.9	0.4
23 臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	65	54	55	57	68	50	66	56	80	68	82	95	66	95	50
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.3	7.5	7.3	7.3	7.6	7.3	7.6	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.6	7.3
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-1.5	—	—	-1.5	—	—	-1.8	—	—	-1.3	—	-1.5	-1.3	-1.8
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	1	—	0	1	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.01	0.03	0.02	0.03	0.06	0.03	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.06	0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道 寺谷

[水質管理目標設定]

採水箇所		湖西市中之郷													
採水日		R6.8.6	R7.2.4												
採水時刻		09:56	10:17												
天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・晴												
気温	℃	31.1	5.5										18.3	31.1	5.5
水温	℃	27.2	9.5										18.4	27.2	9.5
項目	目標値												平均値	最高値	最低値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04										<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008										<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.001	<0.001										<0.001	0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.006	0.002										0.004	0.006	0.002
15 農薬類	1以下	—	—										—	—	—
16 残留塩素	1mg/l以下	0.3	0.4										0.4	0.4	0.3
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	41.3	48.3										44.8	48.3	41.3
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	<0.001										<0.001	0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下	<2	3										<2	3	<2
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	1.0	0.6										0.8	1.0	0.6
23 臭気強度(TON)	3以下	<1	<1										<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	76	84										80	84	76
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.7	7.2										7.4	7.7	7.2
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.4	-1.5										-1.4	-1.4	-1.5
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	0	0										0	0	0
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.06	0.01										0.04	0.06	0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005	<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考															

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		須部取水場												
採水日		R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6									
採水時刻		10:20	10:05	10:10	10:10									
天候(前日・当日)	前日・当日	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴									
気温	℃	22.3	25.9	29.1	32.2							27.4	32.2	22.3
水温	℃	18.6	20.0	20.9	26.2							21.4	26.2	18.6
項目	水質目標											平均値	最高値	最低値
1 1, 3—ジクロロプロペン(D—D)	0.05mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
2 2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
3 2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
4 EPN	0.004mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 MCPA	0.005mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
6 アシユラム	0.9mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
7 アセフェート	0.006mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004							<0.00004	<0.00004	<0.00004
8 アトラジン	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
9 アニロホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
10 アミトラズ	0.006mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
11 アラクロール	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
12 イソキサチオン	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
13 イソフェンホス	0.001mg/l	—	<0.00003	—	<0.00003							<0.00003	<0.00003	<0.00003
14 イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
15 イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
16 イブフェンカルバゾン	0.002mg/l	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001							<0.00001	<0.00001	<0.00001
17 イブロベンホス(IBP)	0.09mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
18 イミノクタジン	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
19 インダメファン	0.009mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
20 エスプロカルブ	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
21 エトフェンブロックス	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
22 エンドスルフアン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
23 オキサジクロメホン	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
24 オキシ銅(有機銅)	0.03mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
25 オリサストロビン	0.1mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006							<0.0006	<0.0006	<0.0006
26 カズサホス	0.0006mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006							<0.000006	<0.000006	<0.000006
27 カフェンストロール	0.008mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
28 カルタップ	0.08mg/l	—	<0.002	—	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
29 カルバリル(NAC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
30 カルボフラン	0.0003mg/l	—	<0.000003	—	<0.000003							<0.000003	<0.000003	<0.000003
31 キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
32 キャブタン	0.3mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
33 グミルロン	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
34 グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
35 グルホシネート	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
36 クロメブロッブ	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
37 クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
38 クロルピリホス	0.003mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
39 クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
40 シアナジン	0.001mg/l	—	<0.000006	—	<0.000006							<0.000006	<0.000006	<0.000006
41 シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
42 ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
43 ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
44 ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
45 ジクワット	0.01mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
46 ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004							<0.00004	<0.00004	<0.00004
47 ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/l(二硫化炭素として)	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
48 ジチオピル	0.009mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
49 シハロホップブチル	0.006mg/l	—	<0.00006	—	<0.00006							<0.00006	<0.00006	<0.00006
50 シマジン(CAT)	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
51 ジメタメリン	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
52 ジメトエート	0.05mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		須部取水場												平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダノメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(イソイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	—	<0.001	—	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロビル	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	0.000090	<0.000004	<0.000004	0.000012									0.000026	0.000090	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.01mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラプレート)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	—	<0.000005	—	<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	—	<0.0005	—	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ペノミル	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ペンシクロン	0.1mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ペンゾピシクロン	0.09mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ペンゾフェナップ	0.005mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ペンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ペンディメタリン	0.3mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ペンフラカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ペンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ペンプレセート	0.07mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		須部取水場												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	トリブジン	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標量の比の和として、1以下	0.00009	0	0	0.00012								0.00005	0.00012	0.00000
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		都田浄水場浄水池出口												
採水日		R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6									
採水時刻		08:45	08:40	08:40	08:45									
天候(前日・当日)	前日・当日	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴									
気温	℃	22.9	22.8	23.3	24.2							23.3	24.2	22.8
水温	℃	17.2	18.6	20.3	26.0							20.5	26.0	17.2
項目	水質目標											平均値	最高値	最低値
1	1, 3—ジクロロプロペン(D—D)	0.05mg/l	<0.0002	—	<0.0001	—						<0.0001	—	—
2	2, 2—DPA(ダラボン)	0.08mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2, 4—D(2, 4—PA)	0.02mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—						<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	<0.00003	—	<0.00003	—						<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002						<0.00002	<0.00002	<0.00002
16	イブフェンカルバゾン	0.002mg/l	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001						<0.00001	<0.00001	<0.00001
17	イブロベンホス(IBP)	0.09mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンブロックス	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシシン銅(有機銅)	0.03mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—						<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—						<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフエンストロール	0.008mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	<0.002	—	<0.002	—						<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	<0.000003	—	<0.000003	—						<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	グミルロン	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—						<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—						<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロッブ	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	<0.000006	—	<0.000006	—						<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—						<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—						<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/l(二硫化炭素として)	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	<0.00006	—	<0.00006	—						<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメリン	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—						<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—						<0.00005	<0.00005	<0.00005

令和6年度 水道水質検査結果報告書(5)

遠州水道 寺谷

[農薬]

採水箇所		都田浄水場浄水池出口										平均値	最高値	最低値
53 シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
54 ダイアジノン	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
55 ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
56 ダノメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(4種合計イソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
57 チアジニル	0.1mg/l	<0.001	—	<0.001	—							<0.001	<0.001	<0.001
58 チウラム	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
59 チオジカルブ	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
60 チオファネートメチル	0.3mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
61 チオベンカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
62 テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
64 トリクロビル	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
65 トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
66 トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004							<0.000004	<0.000004	<0.000004
67 トリフルラリン	0.06mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
68 ナプロバミド	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
69 バラコート	0.01mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
70 ビペロホス	0.0009mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
71 ビラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
72 ビラゾキシフェン	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
73 ビラゾリネート(ピラプレート)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
74 ビリダフェンチオン	0.002mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
75 ビリブチカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
76 ビロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
77 フィブロニル	0.0005mg/l	<0.000005	—	<0.000005	—							<0.000005	<0.000005	<0.000005
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
80 フェリムゾン	0.05mg/l	<0.0005	—	<0.0005	—							<0.0005	<0.0005	<0.0005
81 フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
82 フェントエート(PAP)	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
83 フェントラザミド	0.01mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
84 フサライド	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
85 ブタクロール	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
86 ブタミホス	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
87 ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
88 フルアジナム	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
89 ブレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
90 プロシミドン	0.09mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
91 プロチオホス	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—							<0.00004	<0.00004	<0.00004
92 プロピコナゾール	0.05mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—							<0.0002	<0.0002	<0.0002
93 プロピザミド	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
94 プロベナゾール	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
95 プロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
96 ベノミル	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
97 ベンシクロン	0.1mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—							<0.0001	<0.0001	<0.0001
98 ベンゾピシクロン	0.09mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—							<0.0003	<0.0003	<0.0003
99 ベンゾフェナップ	0.005mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
100 ベンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002							<0.00002	<0.00002	<0.00002
101 ベンディメタリン	0.3mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
102 ベンフラカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
103 ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
104 ベンプレセート	0.07mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—							<0.0006	<0.0006	<0.0006
105 ホスチアゼート	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
106 マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—							<0.00005	<0.00005	<0.00005
107 メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002
108 メソミル	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—							<0.00002	<0.00002	<0.00002

採水箇所		都田浄水場浄水池出口												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—								<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—								<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセツ	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002								<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—								<0.00002	<0.00002	<0.00002
総和		検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0								0.00000	0.00000	0.00000
備考																

令和6年度 水道水質検査結果報告書(7)

遠州水道 寺谷

採水箇所

須部取水場

[クリプトスポリジウム]

採水日	R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4
天候	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨
気温	16.9	22.3	25.9	29.1	32.2	30.0	28.1	22.0	15.5	8.9	5.2	7.0
水温	12.4	18.6	20.0	20.9	26.2	22.8	25.1	18.0	11.9	7.9	6.9	9.0
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	0	24	10	38	12	13	4	2	4	16	0	21

採水箇所

都田浄水場浄水池出口

採水日	R6.4.2	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4
天候	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	雨・雨
気温	16.0	22.9	22.8	23.3	24.2	22.0	22.5	23.0	15.9	19.2	17.4	17.4
水温	11.7	17.2	18.6	20.3	26.0	23.0	24.5	18.5	13.3	8.5	7.4	8.5
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和6年度 ダイオキシン類検査結果

(単位：pg-TEQ/l)

水道名	浄水場名	採水箇所	月日	原・配	検査値
駿豆水道	中島	八幡取水場	7月29日	原水	0.00093
			1月8日	〃	0.00052
榛南水道	榛南	榛南浄水場着水井	8月27日	原水	0.00012
			12月18日	〃	0.000061
遠州水道(中遠系寺谷)	寺谷	寺谷取水場	8月22日	原水	0.0074
			12月16日	〃	0.010
		寺谷浄水場 浄水池出口	8月22日	浄水	0.00053
			12月16日	〃	0.00017
遠州水道(中遠系於呂)	於呂	於呂取水場 (湖北・湖西系含む)	9月20日	原水	0.0025
			12月19日	〃	0.016
		於呂浄水場 浄水池出口	9月26日	浄水	0.0017
			12月19日	〃	0.00025
遠州水道(湖北・湖西系)	都田	須部取水場	9月19日	原水	0.0083
			12月20日	〃	0.0032
		都田浄水場 浄水池出口	9月19日	浄水	0.00042
			12月19日	〃	0.00015
遠州水道(太田川系)	寺谷	円田取水場	8月23日	原水	0.034
			12月17日	〃	0.0096
		寺谷浄水場 浄水池出口	8月22日	浄水	0.0023
			12月16日	〃	0.00062

IV－2 水質検査結果

工 業 用 水 道

令和6年度 工業用水道事業水質試験結果表

浄水
原水

水質 (目標値)	単位		柿田川	富士川	東駿河湾 岳南	東駿河湾 静清庵	静清	中遠	西遠 初生	西遠 神原	湖西
水温	℃	平均	16.2	13.6	16.4 16.5	16.2 16.0	17.5	18.9 17.7	16.4 15.3	17.8 17.6	16.0 15.5
濁度 20度以下	度	〃	0.1	1.5	1.9 33.7	1.1 38.0	0.10	0.2 18.1	0.8 27.0	1.1 19.0	0.6 0.9
pH 6.5≦pH≦8.0		〃	7.3	7.6	7.5 7.8	7.5 7.7	7.4	7.5 7.6	7.2 7.7	7.5 8.0	7.3 7.4
アルカリ度 75mg/l以下	mg/l	〃	51.0	41.2	46.2 50.4	47.0 51.3	53.7	33.6 36.5	32.9 37.0	34.0 38.5	16.7 17.0
硬度 120mg/l以下	mg/l	〃	50.3	42.3	64.9 64.3	64.7 65.5	73.4	37.9 38.2	42.1 42.3	43.4 44.0	18.1 18.1
蒸発残留物 250mg/l以下	mg/l	〃	132	129	142 161	138 165	132	61 75	91 116	92 110	52 54
塩化物イオン 80mg/l以下	mg/l	〃	5.3	6.8	7.0 6.2	6.9 6.3	1.5	8.1 4.0	7.5 4.1	7.8 4.4	3.1 3.0
鉄 0.3mg/l以下	mg/l	〃	<0.03	0.14	0.05 0.88	0.04 0.90	<0.01	<0.03 0.90	<0.03 0.24	<0.03 0.26	<0.03 0.06
マンガン 0.2mg/l以下	mg/l	〃	<0.02	<0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.03	<0.02	<0.02 0.04	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02

水質		柿田川	富士川	東駿河湾 岳南	東駿河湾 静清庵	静清	中遠	西遠 初生	西遠 神原	湖西
水温	R02平均値	16.2	13.6	15.3	15.4	14.3	17.5	16.6	22.9	15.0
	R03平均値	16.1	13.2	15.3	15.1	16.4	17.1	16.1	22.9	14.7
	R04平均値	16.1	13.6	15.7	15.9	16.9	17.8	17.3	23.3	15.8
	R05平均値	16.1	13.5	16.0	15.6	17.8	18.7	17.1	23.0	15.9
	R06平均値	16.2	13.6	16.4	16.2	17.5	18.9	16.4	17.8	16.0
平均		16.1	13.5	15.8	15.6	16.6	18.0	16.7	22.0	15.5
濁度 20度以下	R02平均値	0.0	6.8	2.5	0.9	0.2	0.7	0.6	0.5	0.6
	R03平均値	0.0	1.6	2.1	0.8	0.3	0.5	0.6	0.4	0.7
	R04平均値	0.0	4.8	1.8	0.8	0.1	0.5	0.7	0.7	0.6
	R05平均値	0.1	3.4	1.8	0.9	0.1	0.2	0.8	0.9	0.9
	R06平均値	0.1	1.5	1.9	1.1	0.1	0.2	0.8	1.1	0.6
平均		0.0	3.6	2.0	0.9	0.1	0.4	0.7	0.7	0.7
pH 6.5≤pH≤8.0	R02平均値	7.3	7.6	7.4	7.5	7.3	7.4	7.1	7.2	7.5
	R03平均値	7.3	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2
	R04平均値	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4
	R05平均値	7.3	7.7	7.5	7.6	7.3	7.5	7.2	7.3	7.4
	R06平均値	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2	7.5	7.3
平均		7.3	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4
酸消費量 アルカリ度 75mg/l以下	R02平均値	47.1	45.0	45.6	44.4	54.3	32.5	32.5	33.6	17.0
	R03平均値	47.6	40.9	46.4	46.0	55.0	32.3	34.2	31.0	16.6
	R04平均値	46.9	42.9	47.4	47.8	54.8	34.2	35.0	33.2	17.2
	R05平均値	49.1	42.2	48.4	49.1	55.9	35.9	35.5	33.1	16.7
	R06平均値	51.0	41.2	46.2	47.0	53.7	33.6	32.9	34.0	16.7
平均		48.3	42.4	46.8	46.9	54.7	33.7	34.0	33.0	16.8
全硬度 120mg/l以下	R02平均値	50.1	49.0	64.4	64.1	80.6	40.8	42.5	44.3	19.1
	R03平均値	47.4	41.5	62.5	63.4	76.7	41.7	43.8	39.8	18.5
	R04平均値	49.0	42.0	65.8	64.3	73.7	40.8	43.8	40.9	19.2
	R05平均値	48.9	42.5	67.1	66.9	79.6	41.3	44.7	41.6	18.4
	R06平均値	50.3	42.3	64.9	64.7	73.4	37.9	42.1	43.4	18.1
平均		49.1	43.4	64.9	64.7	76.8	40.5	43.4	42.0	18.7
全蒸発残留物 250mg/l以下	R02平均値	128	127	123	120	125	85	81	89	45
	R03平均値	125	123	125	122	126	75	83	79	46
	R04平均値	126	123	133	129	133	68	84	83	52
	R05平均値	129	124	134	133	136	67	83	73	53
	R06平均値	132	129	142	138	132	61	91	92	52
平均		128	125	131	128	130	72	85	83	50
塩化物イオン 80mg/l以下	R02平均値	5.2	7.0	7.5	8.1	1.3	8.8	7.8	6.2	3.4
	R03平均値	5.0	8.1	7.3	7.5	1.3	9.3	7.3	6.4	3.7
	R04平均値	5.1	7.8	7.1	7.3	1.4	7.5	6.6	5.7	3.5
	R05平均値	5.4	7.7	7.3	7.1	1.5	7.6	7.5	6.5	3.8
	R06平均値	5.3	6.8	7.0	6.9	1.5	8.1	7.5	7.8	3.1
平均		5.2	7.5	7.2	7.4	1.4	8.3	7.3	6.5	3.5
鉄 0.3mg/l以下	R02平均値	<0.03	0.14	0.08	0.04	<0.01	<0.03	0.02	<0.03	0.02
	R03平均値	<0.03	0.33	0.08	0.04	<0.01	<0.03	0.00	<0.03	0.02
	R04平均値	<0.03	0.07	0.07	0.04	<0.01	<0.03	0.01	<0.03	0.02
	R05平均値	<0.03	0.06	0.05	0.04	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	R06平均値	<0.03	0.14	0.05	0.04	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
平均		<0.03	0.15	0.07	0.04	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
マンガン 0.2mg/l以下	R02平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	R03平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	R04平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	R05平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	R06平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
平均		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

※令和2年度～令和6年度(浄水平均值)

・ 柿田川工業用水道

富士山からの湧水である一級河川柿田川の表流水を水源とし、マイクロストレーナ処理を行って給水している。水質は年間を通じて、ほとんど安定しているが、珪藻類等の浮遊物の混入と、集中豪雨時の狩野川本川からの濁りには注意を要する。

水源部には、柿田川公園があり観光客が多数訪れるため、河川流域の環境変化に注意する必要がある。


○ 採水箇所を目安

水 源：柿田川（表流水）

取 水 場：堂庭取水場マイクロストレーナ室（原水）

受 水 地 点：適宜

堂庭取水場平面図

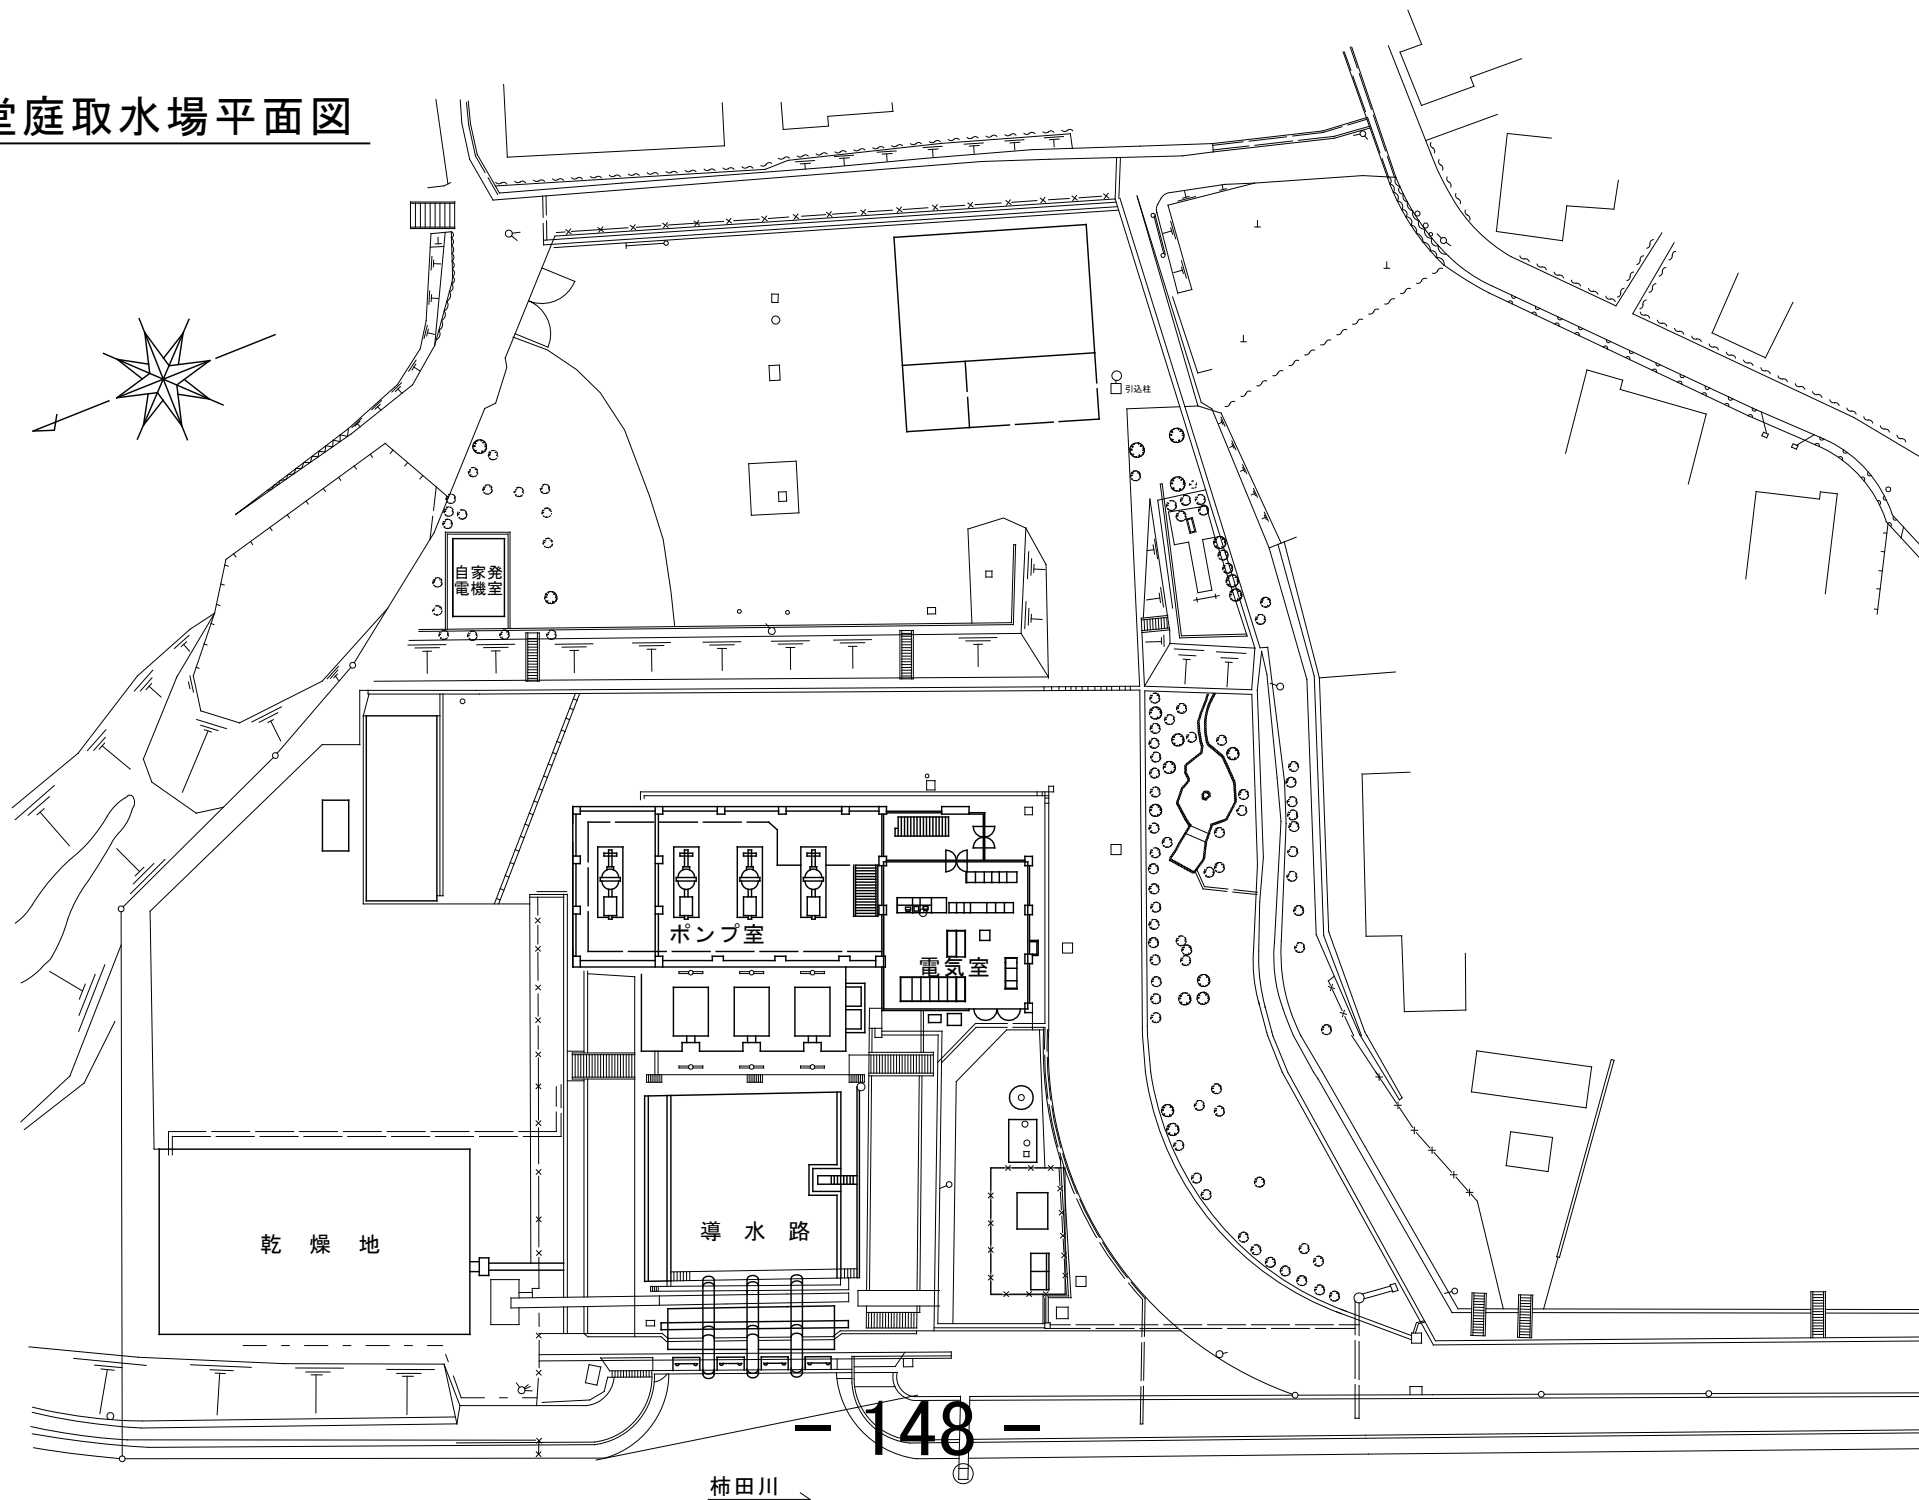

令和6年度 工業用水道事業水質試験結果表

柿田川

柿田川工業用水道

原水

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	16.2	16.1	16.4	16.5	16.6	16.6	16.3	16.2	15.7	15.7	15.7	15.9	16.2		
		最大値	16.6	16.7	17.1	17.5	17.0	17.4	16.8	16.6	16.1	15.9	16.1	16.4		17.5	
		最小値	15.9	15.3	16.0	16.1	16.3	16.2	16.0	15.7	15.2	15.4	15.4	15.5			15.2
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		
		最大値	0.8	0.5	2.3	0.7	2.9	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	1.1		2.9	
		最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		
		最大値	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4		7.6	
		最小値	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2			7.2
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	50.1	49.9	50.2	50.4	51.5	51.5	51.3	52.5	52.3	51.1	51.1	50.8	51.0		
		最大値	50.3	50.1	53.2	51.1	52.2	51.5	51.3	52.7	52.5	51.1	51.7	51.1		53.2	
		最小値	49.8	49.7	47.1	49.6	50.8	51.4	51.2	52.3	52.0	51.0	50.5	50.4			47.1
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	49.0	49.9	49.2	46.0	50.1	52.8	52.0	51.5	52.3	48.5	51.7	50.9	50.3		
		最大値	50.2	50.8	52.4	46.3	50.2	53.1	52.2	52.5	53.0	51.0	52.1	51.2		53.1	
		最小値	47.8	48.9	46.0	45.7	49.9	52.4	51.8	50.4	51.5	45.9	51.2	50.6			45.7
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	141	138	152	154	138	128	133	124	119	118	119	124	132		
		最大値	145	142	157	154	149	133	140	129	120	122	122	127		157	
		最小値	137	134	146	153	126	122	125	119	118	114	115	120			114
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	5.5	6.0	5.5	5.7	5.5	5.2	5.2	5.0	5.1	5.0	5.0	5.2	5.3		
		最大値	5.5	6.1	5.8	5.9	5.5	5.2	5.3	5.0	5.1	5.0	5.0	5.2		6.1	
		最小値	5.4	5.8	5.2	5.5	5.4	5.1	5.1	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1			4.9
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		
		最大値	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03	
		最小値	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
		最大値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	
		最小値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02

・ ふじさん工業用水道(富士川)

水源を富士川水系一級河川芝川の表流水に求め、中部電力（株）芝富発電所の放流水を、農業用水と共同で取水し、富士市滝戸地内において沈砂後、原水のまま送水している。

水質は年間を通して良質であり、鉄イオンが高い以外は比較的安定している。

しかし、降雨時には、突然高濁度水となるため、この場合には、十分注意する必要がある。


○ 採水箇所を目安

水 源：芝川（表流水）

分 水 場：滝戸沈砂池（原水）

受 水 地 点：適宜

滝戸沈砂池 平面図

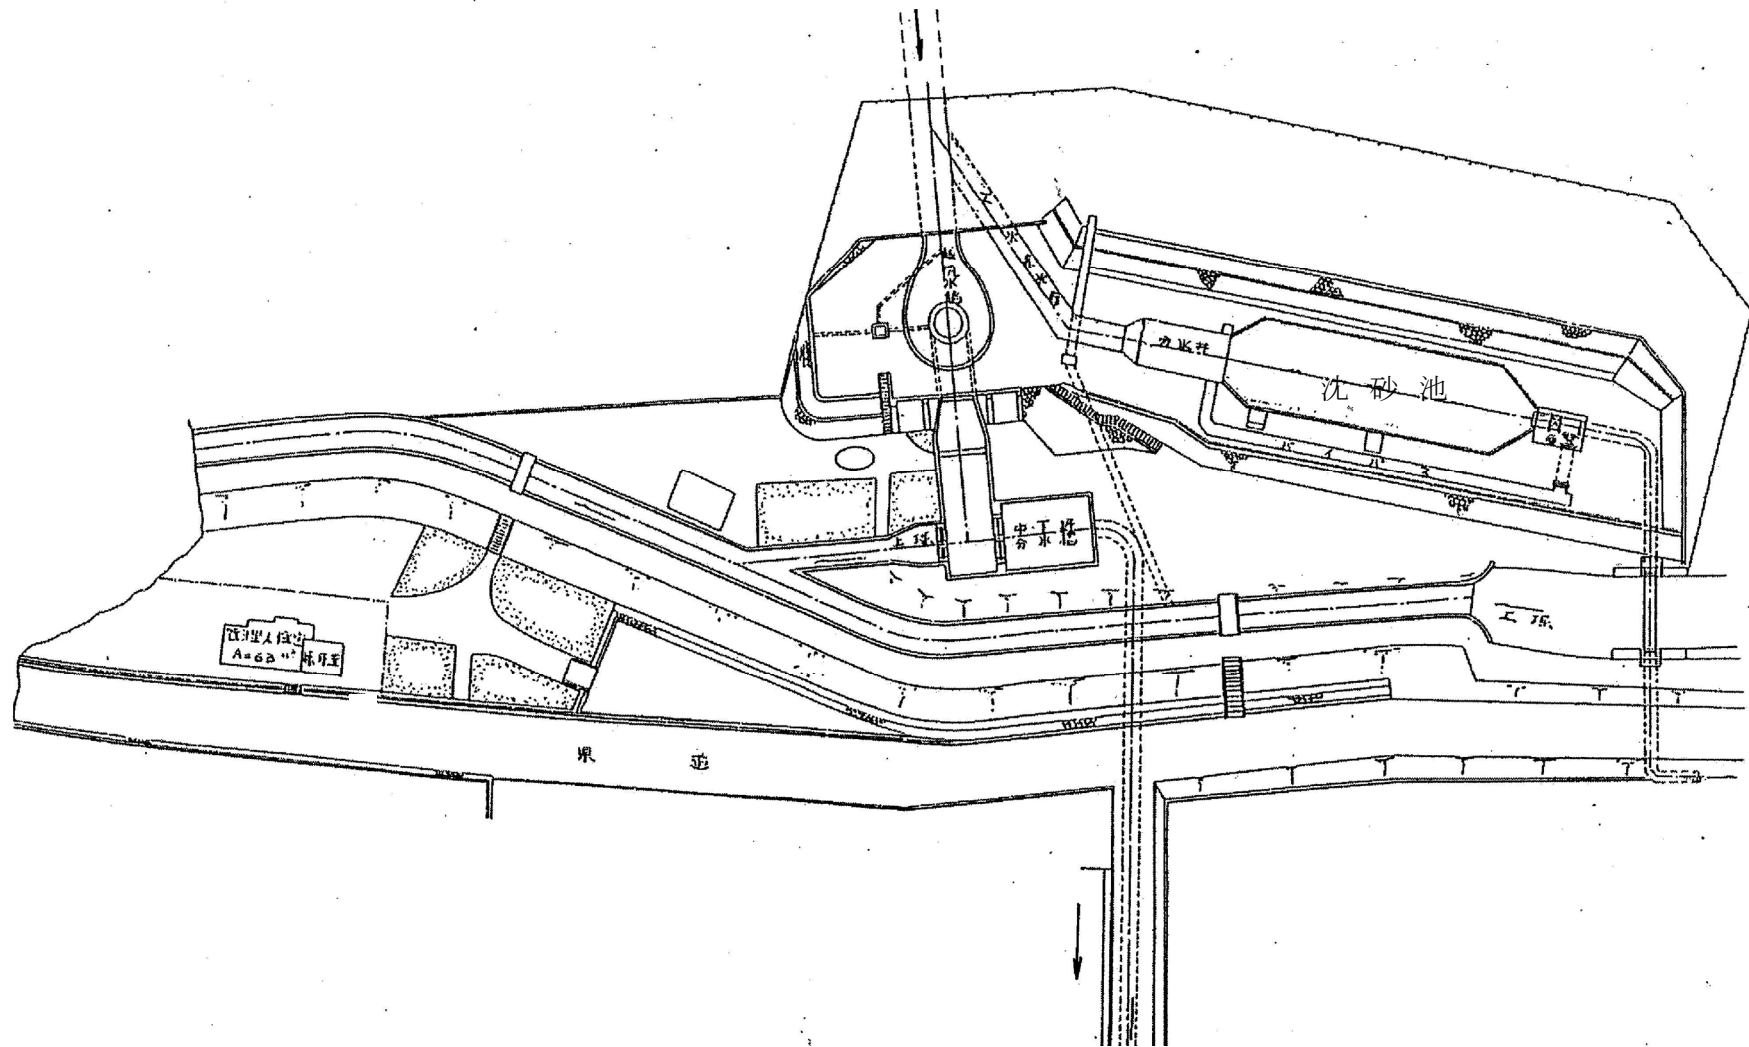

令和6年度 工業用水道事業水質試験結果表

富士川

ふじさん工業用水道(富士川)

原水

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	13.3	14.4	14.9	16.0	16.4	15.7	14.8	13.2	10.9	10.7	10.6	11.8	13.6		
		最大値	14.5	16.0	15.8	17.1	19.8	17.3	17.7	15.0	12.5	11.8	12.0	14.1		19.8	
		最小値	11.8	12.7	14.2	15.4	15.7	14.1	13.0	11.5	9.7	9.8	10.0	10.0			9.7
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	1.2	2.6	1.0	1.6	6.7	1.1	1.3	0.8	0.3	0.3	0.3	0.6	1.5		
		最大値	6.2	25.4	3.3	20.3	175.4	3.1	11.2	3.9	0.6	0.5	0.6	1.7		175.4	
		最小値	0.4	0.1	0.4	0.3	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3			0.1
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.66	7.68	7.66	7.63	7.61	7.57	7.60	7.64	7.65	7.66	7.61	7.65	7.64		
		最大値	7.86	7.84	7.79	7.82	7.82	7.67	7.68	7.73	7.78	7.74	7.68	7.75		7.86	
		最小値	7.55	7.53	7.49	7.50	7.40	7.43	7.46	7.42	7.53	7.59	7.48	7.50			7.40
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	40.6	36.8	39.8	38.2	43.4	40.6	42.0	43.1	44.1	43.3	42.5	39.9	41.2		
		最大値	41.3	40.1	41.1	39.5	43.7	41.1	42.4	43.6	44.4	43.9	42.7	42.1		44.4	
		最小値	39.8	33.4	38.5	36.8	43.0	40.1	41.6	42.5	43.8	42.7	42.3	37.6			33.4
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	39.0	36.2	41.5	36.4	43.6	43.1	43.8	45.7	46.8	44.6	44.0	42.9	42.3		
		最大値	39.7	38.6	41.5	36.9	43.7	43.5	44.0	45.9	47.7	45.2	45.0	45.0		47.7	
		最小値	38.2	33.7	41.4	35.9	43.5	42.7	43.6	45.4	45.9	43.9	43.0	40.7			33.7
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	131	129	152	153	135	136	121	117	118	129	120	111	129		
		最大値	132	134	155	157	146	136	122	119	123	136	123	116		157	
		最小値	130	123	149	149	123	135	120	115	113	122	117	105			105
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	6.7	5.4	6.9	5.3	7.8	4.8	6.7	6.4	6.9	7.8	8.9	7.6	6.8		
		最大値	7.5	6.3	8.1	5.7	7.9	5.7	7.2	6.8	7.4	8.9	9.2	8.7		9.2	
		最小値	5.9	4.4	5.7	4.8	7.7	3.8	6.1	6.0	6.3	6.6	8.6	6.4			3.8
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	0.04	0.32	0.06	0.43	0.04	0.49	0.10	0.07	0.03	0.02	<0.02	0.08	0.14		
		最大値	0.04	0.57	0.07	0.82	0.04	0.92	0.11	0.07	0.03	0.02	<0.02	0.13		0.92	
		最小値	0.03	0.06	0.05	0.03	0.04	0.05	0.08	0.07	0.03	0.02	<0.02	0.02			<0.02
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
		最大値	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		0.04	
		最小値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02

・ふじさん工業用水道(東駿河湾)

取水地点は静岡県静岡市清水区蒲原の日本軽金属発電放水路であるが、原水は、一級河川富士川本川と支川早川の合流水であるため、濁度・PH 値・全硬度等の値も、水系によりまったく違うものになっている。

支川早川は、流域の居住人口が少なく、有機物が少ない水であるが、河床が非常に荒れているため、少量の降雨でも高濁度の原因となっている。

一方、富士川本川は、流域の居住人口が多く、有機物と PH 値の高い水となっている。特に、本川を構成する釜無川と笛吹川のうち、笛吹川は汚染度が相当に高い。

また、夏から秋にかけて降雨量の少ない期間はプランクトンが発生し、逆に、降雨量の多い場合には高濁度水となるため、十分注意する必要がある。

○ 採水箇所を目安

水 源：富士川（表流水）

取 水 場：蒲原取水場（原水）

浄 水 場：富士川浄水場 着水井（原水）


富士川浄水場 浄水池（浄水）

厚原浄水場 着水井（原水）

厚原浄水場 配水池（浄水）

受 水 地 点：適宜

富士川浄水場平面図

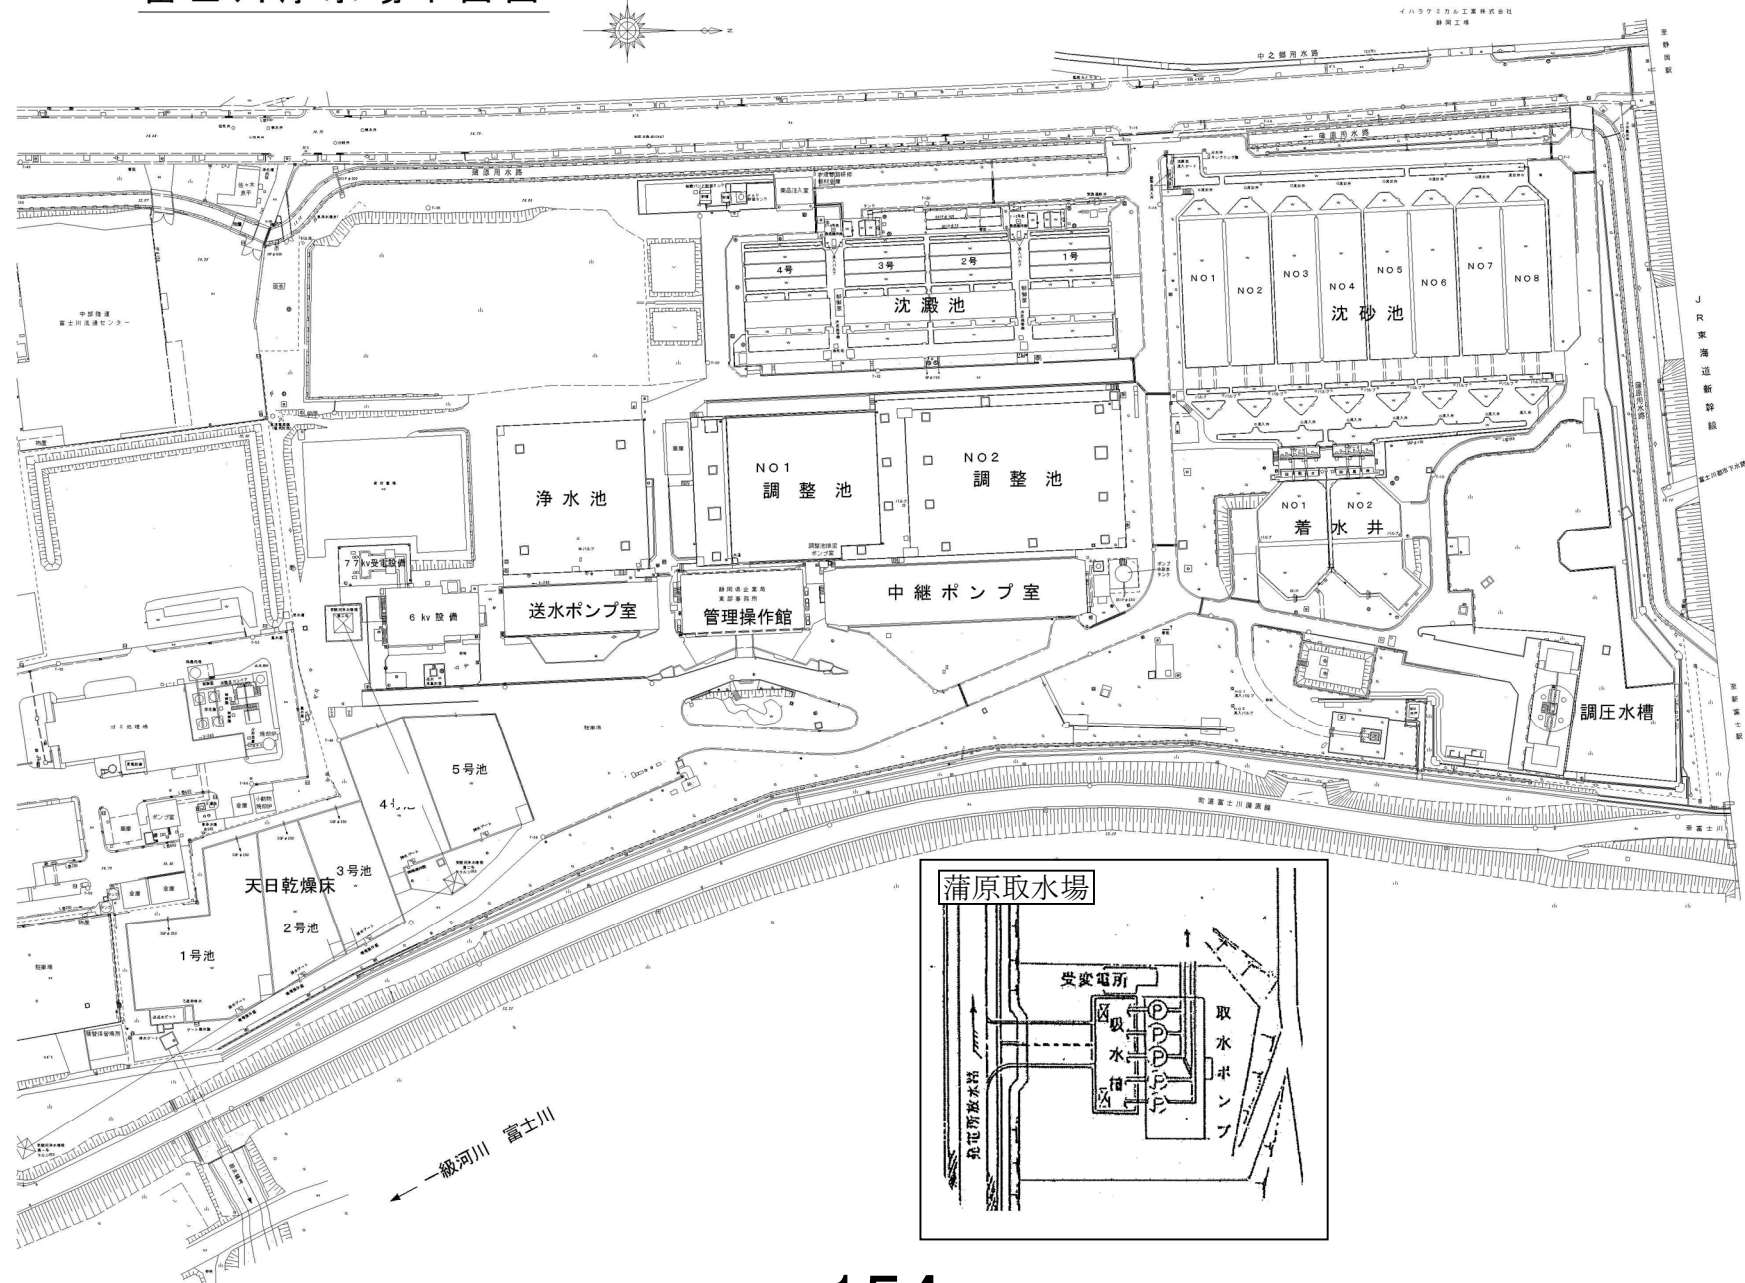


令和6年度 工業用水道事業水質試験結果表

ふじさん工業用水道(東駿河湾)

浄水 静清庵(富士川浄水場)
 原水

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	13.8 14.0	17.3 17.1	19.2 18.9	23.2 22.4	26.1 25.7	23.9 23.2	19.9 19.4	14.8 14.4	9.2 9.1	7.9 8.1	8.1 8.4	11.4 11.4	16.2 16.0		
		最大値	17.1 17.6	19.0 19.2	21.3 21.4	26.3 26.5	27.6 27.2	25.5 25.0	23.0 23.5	17.8 17.2	12.1 12.0	9.8 9.8	10.0 10.9	16.0 16.2		27.6 27.2	
		最小値	10.9 10.6	15.8 15.2	16.9 16.4	20.1 19.9	23.3 21.7	22.1 20.9	17.1 16.8	11.8 10.9	7.6 6.8	6.5 7.0	6.8 6.8	8.0 7.7			6.5 6.8
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	0.6 62.7	0.8 45.2	1.1 93.2	1.2 56.7	1.5 23.8	1.2 58.9	1.2 46.7	1.1 42.3	1.0 6.4	1.3 3.5	1.3 3.9	1.2 12.4	1.1 38.0		
		最大値	1.2 364.0	1.7 532.0	2.8 710.0	2.1 436.0	6.5 208.0	1.8 883.0	2.0 227.0	1.5 524.0	1.5 19.6	2.1 10.9	1.8 6.4	1.8 115.0		6.5 883.0	
		最小値	0.4 7.8	0.4 5.9	0.2 4.5	0.4 5.6	0.8 4.3	0.6 5.2	0.9 4.7	0.7 3.6	0.3 2.2	0.5 1.4	0.9 2.8	0.7 4.2			0.2 1.4
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.36 7.66	7.51 7.67	7.45 7.71	7.52 7.75	7.60 7.71	7.51 7.72	7.52 7.71	7.48 7.71	7.55 7.75	7.56 7.81	7.50 7.68	7.51 7.69	7.51 7.71		
		最大値	7.56 7.74	7.75 7.79	7.77 7.93	7.78 8.24	7.87 7.87	7.78 7.99	7.82 7.83	7.65 7.84	7.65 7.89	7.69 8.02	7.60 7.77	7.69 7.81		7.82 8.24	
		最小値	7.14 7.36	7.18 7.54	6.95 7.50	7.27 7.58	7.18 7.52	7.23 7.57	7.29 7.60	7.22 7.48	7.45 7.60	7.43 7.68	7.34 7.58	7.22 7.44			6.95 7.36
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	36.3 45.3	46.0 48.0	40.9 48.4	40.3 42.6	52.5 56.8	43.2 47.6	48.4 53.8	46.8 50.9	52.5 54.9	54.2 57.2	53.5 56.7	49.1 53.3	47.0 51.3		
		最大値	38.8 48.9	47.8 51.2	50.0 53.2	44.6 45.8	52.8 58.8	48.2 51.8	52.9 56.1	52.3 54.3	52.8 55.2	54.6 57.2	53.9 57.6	51.7 58.2		54.6 58.8	
		最小値	33.8 41.7	44.3 44.8	31.7 43.6	36.0 39.5	52.1 54.8	38.3 43.5	44.0 51.4	41.3 47.6	52.2 54.6	53.9 57.1	53.1 55.9	46.6 48.3			31.7 39.5
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	54.6 61.4	62.9 64.5	57.2 60.0	52.5 56.7	68.4 68.3	62.2 62.8	67.6 62.6	66.2 63.6	70.6 71.7	73.3 72.8	72.7 72.6	68.5 68.5	64.7 65.5		
		最大値	55.9 62.9	64.5 67.6	62.1 65.5	57.1 60.4	69.3 70.5	65.2 66.4	69.9 70.2	68.4 66.5	72.1 73.6	74.2 75.1	73.0 73.7	70.9 73.1		74.2 75.1	
		最小値	53.4 59.8	61.3 61.4	52.3 54.5	47.9 53.0	67.5 66.1	59.2 59.2	65.3 55.0	64.0 60.6	69.1 69.9	72.3 70.5	72.3 71.5	66.2 64.0			47.9 53.0
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	127 181	149 154	150 178	155 210	151 162	128 179	133 147	125 150	135 157	129 157	142 166	132 139	138 165		
		最大値	129 217	168 165	163 182	164 257	154 169	133 203	147 148	130 162	139 176	130 175	143 178	133 142		168 257	
		最小値	125 144	130 142	136 173	145 163	147 154	122 155	118 146	120 137	131 137	128 139	141 154	130 135			118 135
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	6.1 3.7	5.7 5.1	4.8 4.6	5.0 3.1	6.2 6.5	6.0 4.4	5.8 5.9	5.8 5.3	7.8 7.7	9.7 9.5	11.0 11.1	8.9 8.1	6.9 6.3		
		最大値	7.1 4.1	5.9 5.2	6.1 6.2	6.0 3.7	6.2 6.5	6.3 5.7	7.1 6.9	6.6 6.8	8.3 8.0	11.2 10.9	11.0 11.1	9.5 9.3		11.2 11.1	
		最小値	5.1 3.3	5.5 4.9	3.4 2.9	3.9 2.4	6.1 6.5	5.6 3.0	4.5 4.9	5.0 3.8	7.2 7.3	8.2 8.1	10.9 11.0	8.3 6.8			3.4 2.4
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	0.03 2.02	0.03 0.38	0.05 1.34	0.02 2.39	0.04 0.38	0.04 1.79	0.04 0.73	0.05 1.04	0.03 0.10	0.06 0.25	0.06 0.09	0.06 0.25	0.04 0.90		
		最大値	0.04 2.88	0.04 0.50	0.07 2.60	0.02 4.29	0.06 0.48	0.05 3.04	0.06 1.22	0.06 1.87	0.04 0.13	0.06 0.41	0.06 0.10	0.06 0.40		0.07 4.29	
		最小値	0.01 1.17	0.02 0.26	0.03 0.08	0.01 0.49	0.03 0.29	0.03 0.54	0.03 0.25	0.03 0.21	0.03 0.08	0.06 0.09	0.05 0.08	0.06 0.09			0.01 0.08
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02 0.05	<0.02 0.02	<0.02 0.03	<0.02 0.06	<0.02 0.02	<0.02 0.05	<0.02 0.02	<0.02 0.03	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.03		
		最大値	<0.02 0.07	<0.02 0.02	<0.02 0.06	<0.02 0.08	<0.02 0.02	<0.02 0.08	<0.02 0.04	<0.02 0.05	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02		<0.02 0.08	
		最小値	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02			<0.02 0.02

厚原浄水場平面図

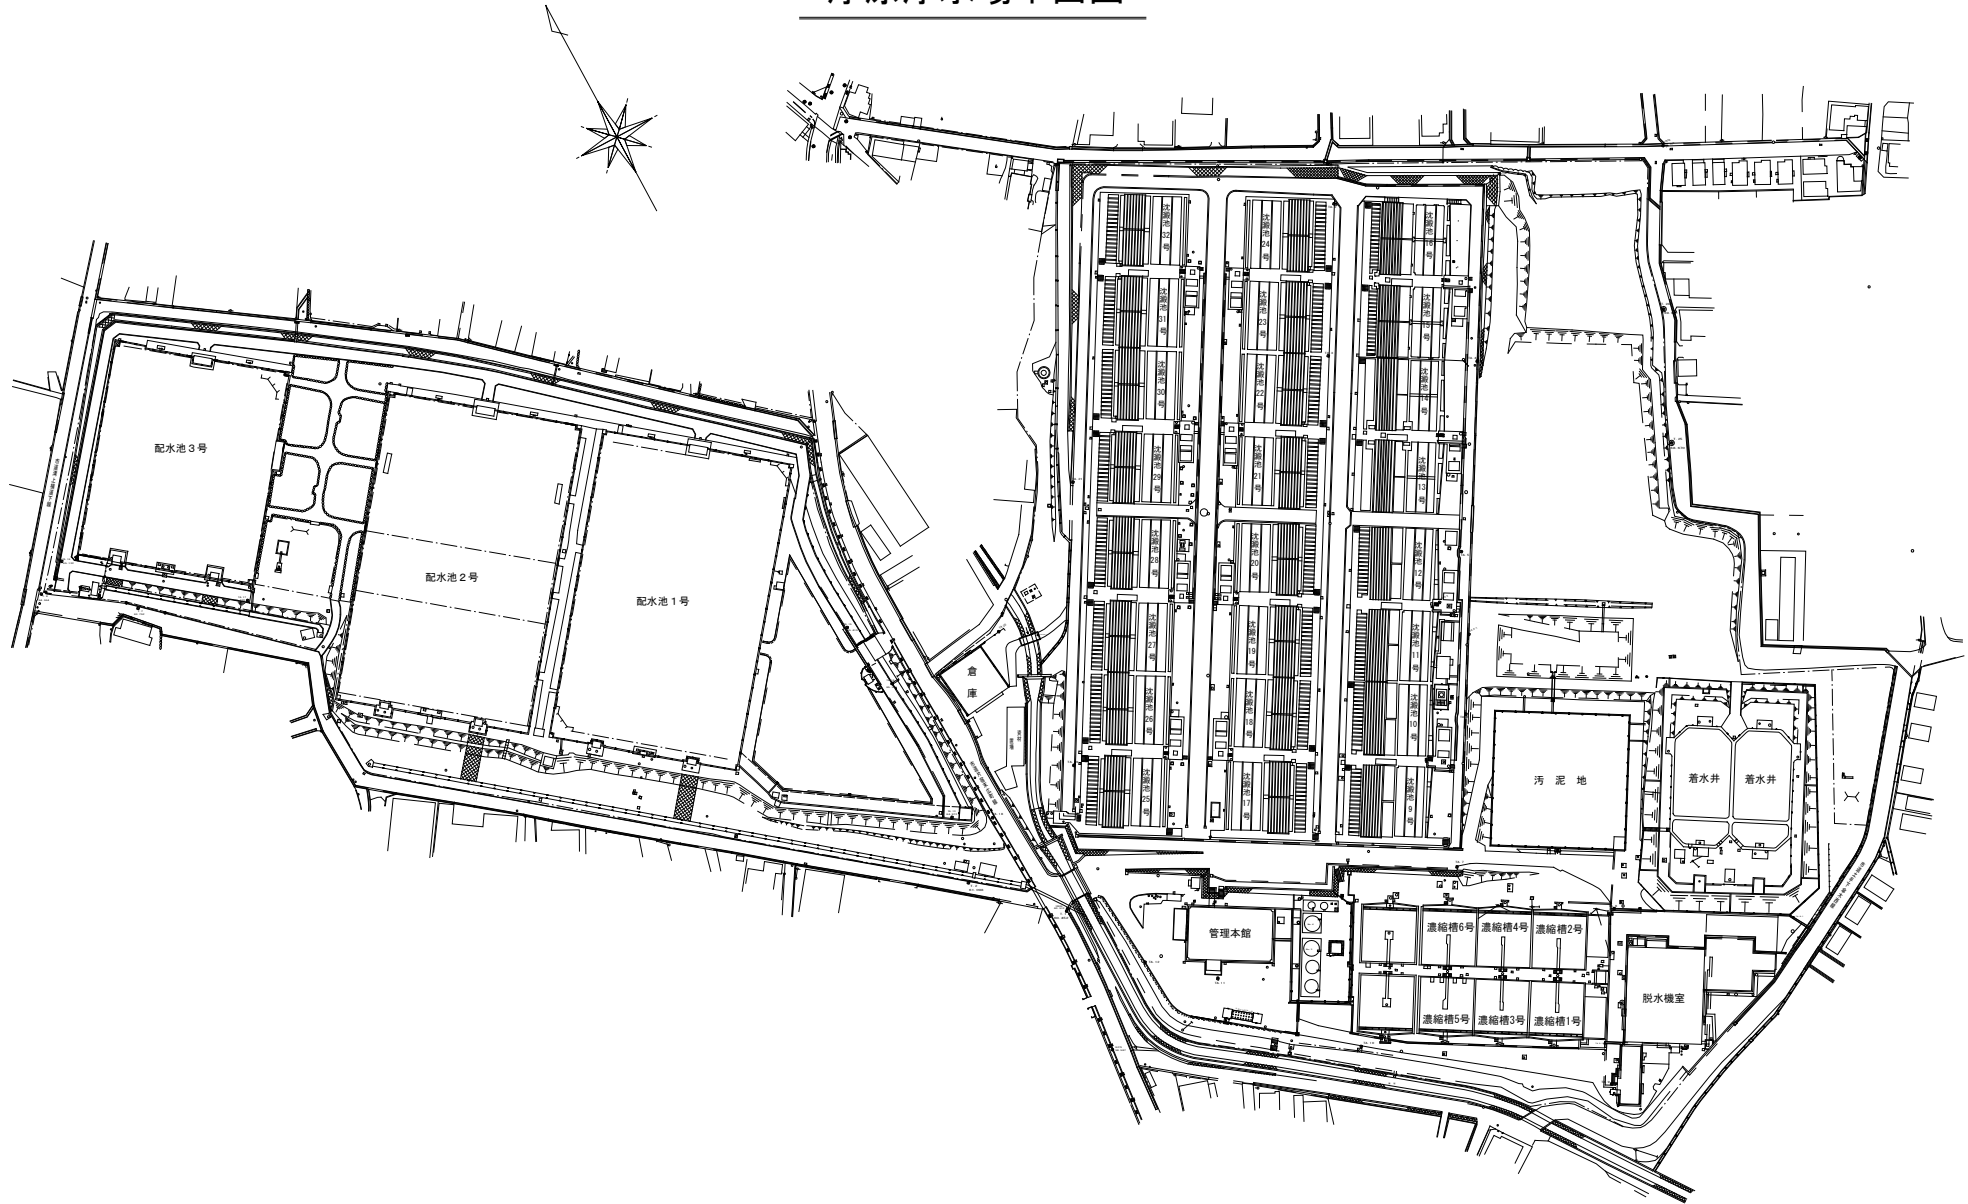

令和6年度 工業用水道事業水質試験結果表

ふじさん工業用水道(東駿河湾)

浄水
原水

岳南(厚原浄水場)

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	14.3 14.7	17.5 17.7	19.2 19.5	22.9 23.1	26.3 26.4	23.9 23.9	19.9 19.9	14.9 14.5	9.5 9.2	8.4 8.3	8.5 8.5	11.7 11.7	16.4 16.5		
		最大値	17.4 17.9	19.3 19.8	21.3 22.3	26.8 27.4	27.6 28.0	25.8 25.5	23.5 24.5	17.3 17.1	12.0 11.8	10.0 10.4	10.2 10.1	15.2 16.0		27.6 28.0	
		最小値	11.8 11.3	16.2 15.7	17.3 17.0	19.5 19.7	23.3 22.1	21.8 21.5	17.3 16.9	11.5 11.3	7.8 7.5	7.1 7.0	7.2 7.2	8.2 7.7			7.1 7.0
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	2.0 63.5	1.7 38.8	1.8 89.7	1.7 47.6	1.7 23.0	1.8 44.2	1.7 40.2	1.9 30.8	1.8 5.6	1.9 4.1	2.0 5.4	2.3 11.1	1.9 33.7		
		最大値	3.1 401.0	2.4 406.8	3.2 447.0	2.6 304.0	3.4 223.0	2.5 490.0	2.8 202.6	2.5 186.0	2.6 14.5	2.8 8.5	2.5 11.6	3.4 106.3		3.4 490.0	
		最小値	1.3 7.5	1.1 5.8	1.1 5.0	0.8 5.7	0.6 4.6	1.0 2.7	0.9 4.2	1.2 4.9	0.9 1.8	1.0 2.0	1.3 3.1	1.6 3.9			0.6 1.8
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.43 7.73	7.46 7.77	7.42 7.75	7.47 7.81	7.54 7.82	7.51 7.82	7.46 7.75	7.43 7.76	7.48 7.76	7.49 7.78	7.44 7.67	7.46 7.64	7.47 7.76		
		最大値	7.53 7.89	7.62 7.94	7.65 8.14	7.73 8.26	7.67 8.37	7.67 8.08	7.66 7.97	7.70 7.89	7.67 7.85	7.65 7.94	7.54 7.81	7.65 7.84		7.73 8.37	
		最小値	7.27 7.64	7.29 7.56	7.06 7.53	7.18 7.62	7.16 7.52	7.27 7.64	7.21 7.63	7.15 7.59	7.17 7.44	7.18 7.50	7.24 7.56	7.24 7.50			7.06 7.44
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	34.9 42.7	44.2 47.9	40.8 44.1	39.8 43.7	52.5 55.7	41.9 46.4	48.1 52.1	44.9 50.0	50.9 55.2	53.2 57.6	53.4 57.1	49.4 52.6	46.2 50.4		
		最大値	35.6 43.7	45.9 49.8	47.4 49.0	43.7 47.8	53.2 55.8	47.9 50.7	52.6 55.3	50.4 54.9	51.5 56.7	53.4 57.6	53.5 57.3	51.3 55.9		53.5 57.6	
		最小値	34.1 41.6	42.4 45.9	34.2 39.1	35.8 39.6	51.8 55.6	35.8 42.0	43.5 48.8	39.3 45.0	50.3 53.6	53.0 57.5	53.2 56.9	47.5 49.3			34.1 39.1
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	55.2 59.7	63.5 64.3	58.7 57.7	51.8 54.8	67.6 71.2	61.1 56.7	67.4 68.0	65.5 56.0	71.1 69.9	74.1 74.4	71.3 71.7	71.6 67.5	64.9 64.3		
		最大値	56.3 61.0	64.0 66.4	66.2 63.7	57.9 60.1	70.0 71.9	65.9 67.2	69.9 71.4	70.9 58.5	72.7 70.2	75.5 75.7	71.5 72.6	72.3 72.2		75.5 75.7	
		最小値	54.0 58.4	63.0 62.1	51.1 51.7	45.6 49.5	65.2 70.4	56.3 46.1	64.8 64.5	60.1 53.4	69.4 69.5	72.7 73.0	71.1 70.8	70.9 62.8			45.6 46.1
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	126 172	144 148	166 189	154 196	155 162	142 194	136 144	129 151	136 147	142 145	141 154	134 135	142 161		
		最大値	129 193	147 159	170 206	162 222	158 167	154 226	147 151	138 167	140 152	145 150	149 168	137 139		170 226	
		最小値	123 151	141 137	161 171	145 169	151 156	130 162	125 137	120 134	131 142	139 140	133 140	130 131			120 131
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	5.1 3.7	5.2 5.0	5.0 4.5	5.1 3.5	6.2 6.2	6.4 4.4	5.8 5.8	7.1 5.1	7.7 7.4	9.7 9.6	11.5 11.2	9.2 8.4	7.0 6.2		
		最大値	6.4 4.0	5.4 5.0	6.2 5.9	6.1 4.0	6.2 6.2	7.3 5.7	7.1 7.0	7.6 6.5	8.3 8.0	11.3 10.8	11.9 11.2	9.9 9.7		11.9 11.2	
		最小値	3.8 3.3	5.0 5.0	3.7 3.0	4.1 2.9	6.2 6.1	5.5 3.1	4.5 4.6	6.6 3.7	7.0 6.8	8.0 8.3	11.0 11.2	8.4 7.1			3.7 2.9
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	0.03 1.60	0.05 0.14	0.03 1.49	0.02 1.85	0.05 0.30	0.05 2.56	0.05 0.75	0.04 1.27	0.04 0.12	0.05 0.12	0.08 0.11	0.05 0.23	0.05 0.88		
		最大値	0.04 1.72	0.06 0.17	0.03 2.81	0.03 3.51	0.06 0.42	0.06 4.67	0.05 1.17	0.04 2.35	0.04 0.15	0.05 0.13	0.11 0.12	0.05 0.31		0.11 4.67	
		最小値	0.02 1.48	0.03 0.11	0.03 0.17	0.01 0.18	0.04 0.18	0.03 0.45	0.04 0.33	0.03 0.19	0.04 0.08	0.05 0.10	0.05 0.10	0.04 0.14			0.01 0.08
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02 0.04	<0.02 0.02	<0.02 0.03	<0.02 0.06	<0.02 0.02	<0.02 0.06	<0.02 0.03	<0.02 0.03	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.04		
		最大値	<0.02 0.04	<0.02 0.03	<0.02 0.05	<0.02 0.08	<0.02 0.02	<0.02 0.11	<0.02 0.04	<0.02 0.06	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.02	<0.02 0.04		<0.02 0.11	
		最小値	<0.02 0.04	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.02	<0.02 0.02			<0.02 0.02

- ・ 静清工業用水道

一級河川安倍川中流部の伏流水を取水し、原水供給している。

水質は年間を通して良質で、濁度は通年ほとんど1度以下と安定しているが、比較的硬度が高いのが特徴である。


- 採水箇所を目安

水 源：安倍川（伏流水）


浄 水 場：上原配水池（原水）

受 水 地 点：適宜

鯨ヶ池沈砂池平面図

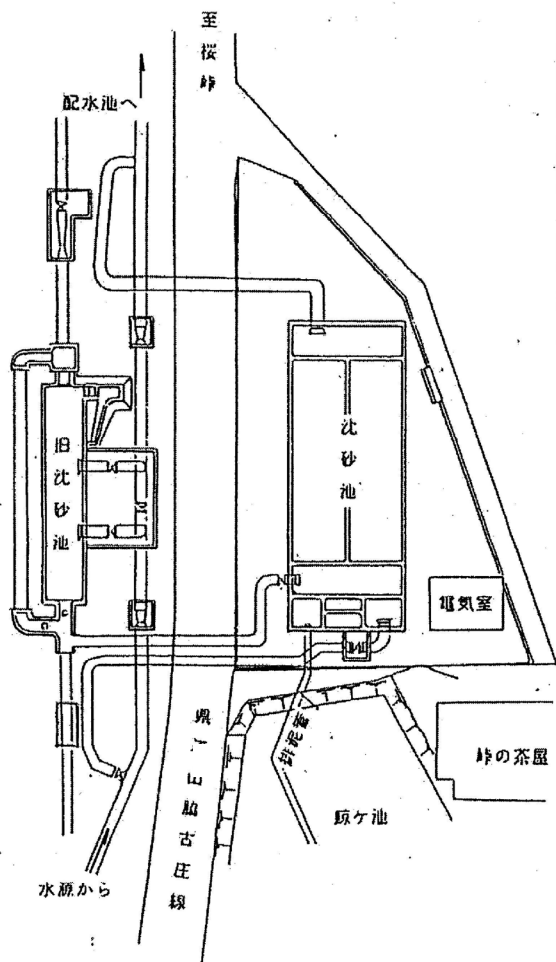

上原配水池平面図

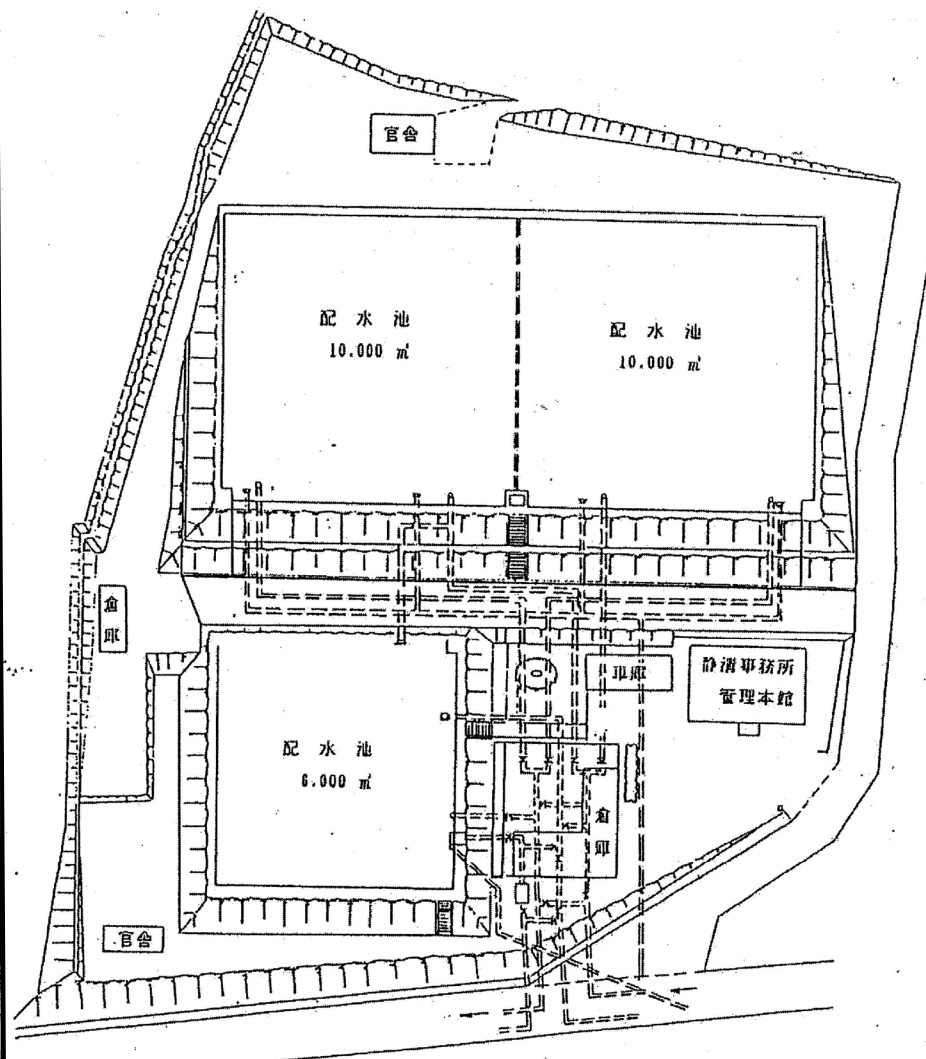

令和6年度 工業用水道事業水質試験結果表

静清

静清工業用水道

原水

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	14.5	15.7	17.2	19.1	20.7	21.4	20.7	19.5	17.3	15.5	14.4	13.9	17.5		
		最大値	15.0	16.5	18.2	20.0	21.6	21.7	21.2	20.2	18.5	16.2	14.9	14.3		21.7	
		最小値	14.0	14.9	16.5	18.0	20.0	21.0	20.0	18.6	16.3	14.8	14.0	13.7			13.7
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	0.09	0.13	0.19	0.18	0.18	0.15	0.15	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10		
		最大値	0.24	0.36	0.73	0.27	1.50	0.29	0.37	0.41	0.01	0.00	0.00	0.00		1.50	
		最小値	0.05	0.07	0.10	0.12	0.07	0.09	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4		
		最大値	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8		7.9	
		最小値	7.1	7.1	7.0	7.0	6.8	7.0	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4			6.8
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	52.5	55.0	51.0	55.8	52.4	57.5	54.9	56.1	54.3	49.9	54.1	50.5	53.7		
		最大値	54.0	56.2	51.6	58.4	53.1	60.8	56.6	57.6	54.6	50.3	54.4	50.8		60.8	
		最小値	51.0	53.7	50.4	53.2	51.6	54.1	53.2	54.5	53.9	49.4	53.8	50.1			49.4
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	72.5	72.9	72.6	69.0	74.9	74.2	74.8	74.8	72.9	71.4	74.7	76.0	73.4		
		最大値	75.5	73.2	74.2	69.6	76.7	74.4	75.7	75.7	74.3	72.7	75.6	76.1		76.7	
		最小値	69.4	72.5	71.0	68.4	73.1	73.9	73.9	73.9	71.5	70.1	73.7	75.9			68.4
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	140	145	168	157	134	131	124	134	114	115	115	112	132		
		最大値	143	154	169	164	138	144	132	136	115	116	119	116		169	
		最小値	137	135	166	150	129	118	116	131	113	114	111	107			107
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5		
		最大値	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6		1.6	
		最小値	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5			1.4
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01		
		最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	
		最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.01
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
		最大値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	
		最小値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02

- ・ 中遠工業用水道

水源としている天竜川は、諏訪湖を源流とし、長野県と静岡県にまたがる流域面積の大きい一級河川である。したがって流入支川も数多く、常に河川汚染の危険性が存在する。船明ダムの上流で天竜川と気田川が合流するが、両川の水質が大きく異なることや、ダム湖水の富栄養化により夏季の渇水期には藻類が多量に発生して導水路スクリーンを閉塞するなど、さまざまな影響が生じている。また台風を含む多量の降雨時における高濁度化の問題もある。加えて、船明ダムの湖面利用も活発に実施されているので、水質監視と浄水処理への十分な注意が必要である。

- 採水箇所を目安

水 源：天竜川（船明ダム）

浄 水 場：着水井（原水）・配水池（浄水）

受 水 地 点：適宜

令和6年度 工業用水道事業水質試験結果表

中遠工業用水道

浄水
原水

中遠

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	15.8 14.7	19.3 18.3	21.6 20.4	24.6 23.4	27.6 26.7	26.7 25.8	24.1 22.8	19.8 18.2	14.4 12.6	11.2 9.6	10.0 8.7	12.1 10.7	18.9 17.7		
		最大値	18.1 17.2	20.5 19.4	23.0 21.5	26.6 25.7	28.6 28.0	27.6 26.8	26.4 25.3	22.1 20.6	16.8 15.1	12.4 10.5	10.7 9.6	14.1 13.3		28.6 28.0	
		最小値	13.8 12.3	18.1 17.0	20.3 19.0	22.8 21.5	26.1 24.8	25.8 24.5	22.2 20.7	17.1 15.4	12.4 10.6	10.3 8.8	9.6 8.2	10.4 9.1			9.6 8.2
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	0.4 25.7	0.3 24.7	0.3 53.9	0.2 48.9	0.1 13.7	0.1 11.1	0.1 6.2	0.2 15.2	0.2 3.5	0.2 2.0	0.3 6.0	0.3 6.5	0.2 18.1		
		最大値	0.6 65.9	0.5 281.0	0.6 167.3	0.4 193.7	0.3 92.7	0.3 103.1	0.3 19.4	0.4 37.7	0.5 6.1	0.6 2.3	0.6 9.2	0.4 8.7		0.6 281.0	
		最小値	0.3 6.8	0.2 4.6	0.2 11.7	0.1 6.0	<0.1 2.5	<0.1 1.2	<0.1 1.2	0.1 3.6	<0.1 2.4	<0.1 1.4	0.1 2.1	0.2 4.4			<0.1 1.2
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.36 7.58	7.42 7.63	7.39 7.68	7.40 7.71	7.48 7.63	7.50 7.61	7.57 7.65	7.50 7.70	7.62 7.75	7.56 7.64	7.48 7.60	7.45 7.60	7.48 7.65		
		最大値	7.51 7.65	7.51 7.74	7.47 7.73	7.52 7.79	7.60 7.77	7.68 7.70	7.65 7.72	7.74 7.91	7.74 7.80	7.69 7.79	7.53 7.73	7.58 7.65		7.74 7.91	
		最小値	7.26 7.49	7.27 7.46	7.28 7.61	7.27 7.62	7.26 7.52	7.31 7.54	7.50 7.42	7.41 7.63	7.53 7.70	7.44 7.53	7.40 7.49	7.37 7.56			7.26 7.42
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	25.9 29.6	30.9 30.9	31.4 35.1	29.2 34.3	35.4 38.3	29.4 32.6	35.0 37.2	31.8 35.8	36.2 38.6	37.6 39.2	41.3 44.4	39.6 41.4	33.6 36.5		
		最大値	26.3 30.6	31.7 31.7	34.0 37.8	29.3 36.0	36.2 39.0	33.2 34.6	36.5 38.9	33.1 38.0	36.8 38.8	37.7 40.7	44.0 46.6	41.0 43.2		44.0 46.6	
		最小値	25.5 28.5	30.1 30.1	28.8 32.4	29.2 32.6	34.5 37.6	25.5 30.6	33.5 35.4	30.6 33.5	35.5 38.4	37.5 37.8	38.6 42.2	38.3 39.7			25.5 28.5
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	31.9 32.8	33.4 31.8	36.4 36.8	34.8 35.5	41.3 41.5	32.1 34.2	40.2 40.4	37.0 36.5	39.2 40.4	41.4 41.0	43.5 43.2	43.6 44.1	37.9 38.2		
		最大値	32.1 33.9	33.8 32.4	38.6 38.4	35.5 38.0	43.2 43.7	34.5 35.4	44.4 44.5	39.0 38.2	39.7 41.0	42.3 42.1	46.6 46.1	45.7 46.1		46.6 46.1	
		最小値	31.7 31.8	33.1 31.2	34.1 35.2	34.2 33.0	39.4 39.3	29.7 32.9	36.0 36.4	35.0 34.8	38.7 39.7	40.4 39.9	40.4 40.4	41.4 42.1			29.7 31.2
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	62 86	50 60	56 87	44 112	64 63	50 68	58 64	60 68	62 58	73 68	74 77	82 85	61 75		
		最大値	63 95	57 74	70 106	52 157	76 77	71 73	62 78	73 83	66 64	80 84	81 88	93 90		93 157	
		最小値	62 78	44 45	42 68	35 68	52 49	28 62	54 50	48 53	58 53	66 52	67 66	72 80			28 45
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	8.4 3.2	7.0 3.0	7.0 2.8	7.4 2.4	7.4 3.9	6.8 2.6	6.2 3.0	7.6 3.0	7.6 3.8	8.8 5.5	11.0 7.3	12.0 7.9	8.1 4.0		
		最大値	9.1 3.6	7.5 3.2	7.5 3.0	8.2 2.8	7.7 4.7	7.3 2.8	6.5 3.4	8.2 3.2	8.0 4.0	9.1 5.7	11.0 7.9	13.3 8.4		13.3 8.4	
		最小値	7.7 2.9	6.6 2.8	6.5 2.6	6.5 2.1	7.2 3.1	6.3 2.3	5.9 2.5	7.0 2.9	7.1 3.7	8.4 5.3	10.9 6.7	10.6 7.4			5.9 2.1
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	<0.03 1.65	<0.03 0.67	0.04 2.08	<0.03 3.28	<0.03 0.12	<0.03 0.80	0.03 0.32	<0.03 0.76	<0.03 0.32	<0.03 0.12	<0.03 0.27	<0.03 0.38	<0.03 0.90		
		最大値	0.04 1.70	<0.03 0.77	0.04 3.70	0.03 5.80	<0.03 0.13	0.04 1.40	0.03 0.50	0.04 0.77	<0.03 0.33	<0.03 0.12	<0.03 0.33	<0.03 0.39		0.04 5.80	
		最小値	<0.03 1.60	<0.03 0.57	0.03 0.47	<0.03 0.76	<0.03 0.10	<0.03 0.21	0.03 0.13	<0.03 0.75	<0.03 0.30	<0.03 0.11	<0.03 0.38	<0.03			<0.03 0.10
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02 0.06	<0.02 0.04	<0.02 0.06	<0.02 0.09	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.03	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.08	<0.02 0.08	<0.02 0.04		
		最大値	<0.02 0.06	<0.02 0.04	<0.02 0.10	<0.02 0.15	<0.02 0.02	<0.02 0.05	<0.02 0.02	<0.02 0.03	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.09	<0.02 0.08		<0.02 0.15	
		最小値	<0.02 0.06	<0.02 0.03	<0.02 0.02	<0.02 0.03	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.03	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.06	<0.02 0.07			<0.02 0.02

・西遠工業用水道

水源は一級河川天竜川であり、中流の秋葉ダムから農業用水、工業用水、水道の共同取水をし、自然流下により共用導水路を経由して初生及び神原浄水場まで導水後、各々の浄水場で浄水処理をしている。

水質は年間を通してほぼ安定しているが、長雨の時期は秋葉ダムの貯留水を取水する関係から、高濁度が長く続く傾向があるため、注意する必要がある。

○ 採水箇所の日安

水 源：天竜川（秋葉ダム）

浄 水 場：初生浄水場 着水井（原水）



〃 配水池（浄水）

神原浄水場 着水井（原水）

〃 配水池（浄水）

受 水 地 点：適宜

初生浄水場平面図

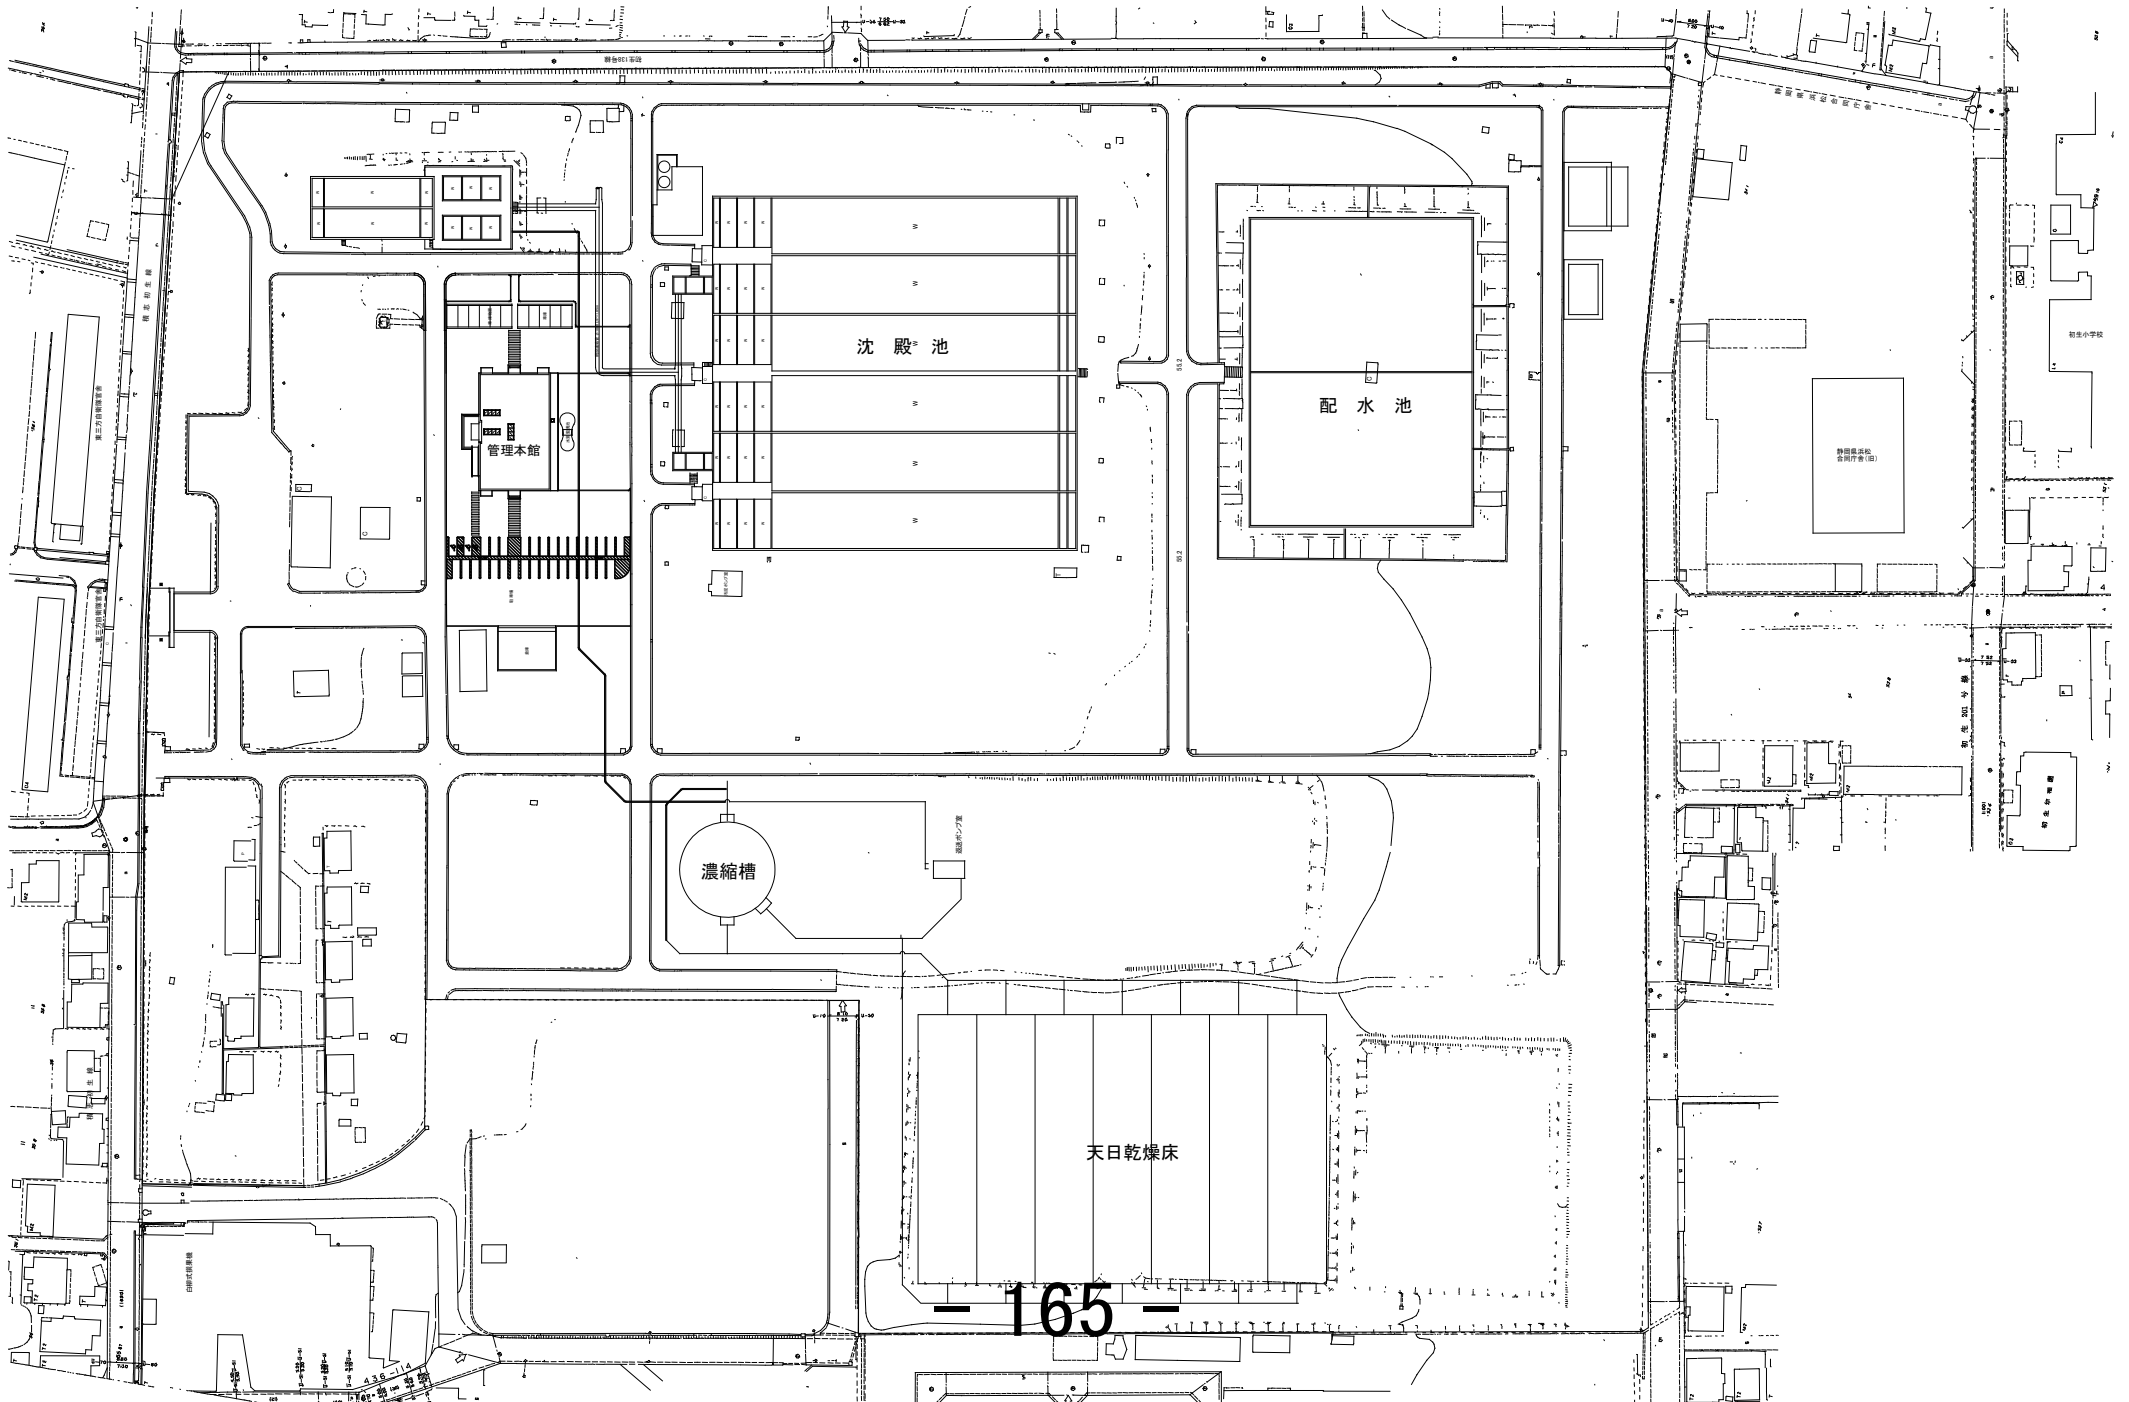

令和6年度 工業用水道事業水質試験結果表


浄水
原水

西遠・初生浄水場

西遠工業用水道

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	13.3 12.7	17.4 16.6	19.6 18.5	22.7 21.2	26.3 25.2	24.9 23.7	21.9 20.5	16.7 15.2	10.8 10.0	7.6 6.7	6.6 5.8	9.3 7.9	16.4 15.3		
		最大値	16.0 15.2	19.2 18.2	21.4 21.5	24.8 23.4	28.0 26.7	26.4 25.5	24.5 24.6	19.7 18.0	13.8 12.7	9.0 7.9	7.2 6.2	12.2 10.3		28.0 26.7	
		最小値	10.5 9.8	16.0 15.2	18.4 16.0	20.2 18.5	24.0 22.8	23.4 22.0	19.5 18.1	13.5 12.5	8.5 7.6	6.7 5.6	6.0 5.3	7.5 6.4			6.0 5.3
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	1.4 45.1	0.6 19.2	1.1 76.6	1.1 79.0	0.5 7.3	0.5 11.3	0.6 13.7	1.0 33.6	0.8 8.4	0.6 4.1	1.4 16.1	0.7 9.9	0.8 27.0		
		最大値	2.4 143.9	2.2 221.6	1.8 202.9	2.1 270.3	1.1 18.0	1.0 52.7	1.3 28.9	1.7 100.0	1.8 15.5	1.4 6.8	2.3 21.0	1.5 25.1		2.4 270.3	
		最小値	0.4 9.9	0.1 3.0	0.4 15.3	0.5 11.9	0.2 4.6	0.1 3.5	0.2 4.1	0.4 9.2	0.3 4.7	0.1 2.6	1.0 7.3	0.2 4.6			0.1 2.6
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	6.81 7.51	7.08 7.65	7.05 7.73	7.01 7.76	7.31 7.82	7.30 7.81	7.25 7.80	7.17 7.77	7.31 7.88	7.38 7.75	7.27 7.73	7.34 7.77	7.19 7.75		
		最大値	7.07 7.68	7.23 7.97	7.35 7.79	7.17 7.83	7.40 7.91	7.92 7.91	7.35 8.09	7.37 7.86	7.54 10.80	7.53 7.89	7.47 7.90	7.64 7.85		7.92 10.80	
		最小値	6.50 7.12	6.80 7.41	6.87 7.64	6.82 7.68	7.10 7.67	7.07 7.71	7.15 7.69	7.05 7.66	7.15 7.64	7.25 7.50	7.15 7.63	7.20 7.57			6.50 7.12
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	21.6 25.7	29.6 33.8	29.8 36.8	27.2 34.2	36.0 37.2	31.5 35.9	35.2 38.6	30.3 35.6	35.8 38.8	37.4 40.0	41.3 45.1	39.0 42.2	32.9 37.0		
		最大値	24.8 32.8	30.0 34.0	30.6 37.2	28.6 34.6	36.0 39.0	34.8 38.0	37.0 40.0	32.9 37.0	36.3 39.4	37.6 40.3	43.1 47.0	40.0 43.9		43.1 47.0	
		最小値	18.5 18.6	29.3 33.6	29.0 36.3	25.8 33.9	36.0 35.3	28.2 33.8	33.3 37.3	27.7 34.3	35.4 38.3	37.3 39.7	39.5 43.2	38.1 40.5			18.5 18.6
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	28.3 29.0	37.5 38.0	41.6 41.4	37.8 37.6	41.6 42.2	39.7 39.6	43.0 43.0	40.2 40.0	45.2 45.5	46.0 46.2	53.5 54.0	50.6 50.5	42.1 42.3		
		最大値	36.7 38.2	37.6 38.8	42.4 41.5	37.9 37.9	44.2 45.4	42.5 42.3	44.3 44.3	42.7 42.3	45.3 45.8	46.1 46.2	54.7 55.7	51.8 51.9		54.7 55.7	
		最小値	19.9 19.8	37.4 37.2	40.7 41.4	37.7 37.4	39.1 39.1	36.9 37.0	41.7 41.8	37.6 37.7	45.2 45.2	46.0 46.1	52.3 52.2	49.3 49.1			19.9 19.8
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	83 102	80 90	103 150	108 236	94 96	77 88	86 99	93 138	83 90	84 84	114 124	90 98	91 116		
		最大値	114 154	87 105	111 171	108 333	102 103	93 98	100 104	98 177	91 94	85 86	118 130	96 112		118 333	
		最小値	52 51	73 74	95 130	107 139	85 88	61 77	73 94	88 100	75 85	84 83	111 118	83 83			52 51
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	6.0 3.4	6.4 3.2	7.3 2.6	8.0 2.2	6.3 3.4	6.2 3.0	6.2 3.2	7.2 2.7	6.8 4.1	7.8 5.6	10.4 7.5	11.5 8.3	7.5 4.1		
		最大値	8.1 3.7	6.5 3.4	8.0 3.1	9.1 2.6	6.5 3.8	6.2 3.6	6.3 3.7	7.5 3.0	6.8 4.4	8.1 6.0	11.0 8.0	12.0 8.7		12.0 8.7	
		最小値	3.8 3.1	6.4 3.1	6.6 2.2	7.0 1.8	6.1 2.9	6.2 2.5	6.1 2.6	6.8 2.4	6.7 3.8	7.4 5.3	9.8 7.0	11.0 7.9			3.8 1.8
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	<0.03 0.07	<0.03 0.03	<0.03 0.26	<0.03 0.59	<0.03 0.03	<0.03 0.05	<0.03 0.12	<0.03 0.24	<0.03 0.09	<0.03 0.03	<0.03 0.13	0.08 0.60	<0.03 0.24		
		最大値	<0.03 0.14	<0.03 0.04	0.03 0.46	<0.03 1.10	<0.03 0.03	<0.03 0.10	<0.03 0.20	<0.03 0.26	0.05 0.09	<0.03 0.03	<0.03 0.13	0.08 0.61		0.08 1.10	
		最小値	<0.03 0.03	<0.03 0.03	<0.03 0.06	<0.03 0.09	<0.03 0.03	<0.03 0.03	<0.03 0.04	<0.03 0.21	<0.03 0.08	<0.03 0.03	<0.03 0.13	0.07 0.60		<0.03 0.03	
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.03	0.04 0.12	<0.02 0.02		
		最大値	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.03	0.04 0.12		0.04 0.12	
		最小値	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.03	0.03 0.12		<0.02 0.02	

神原浄水場 平面図

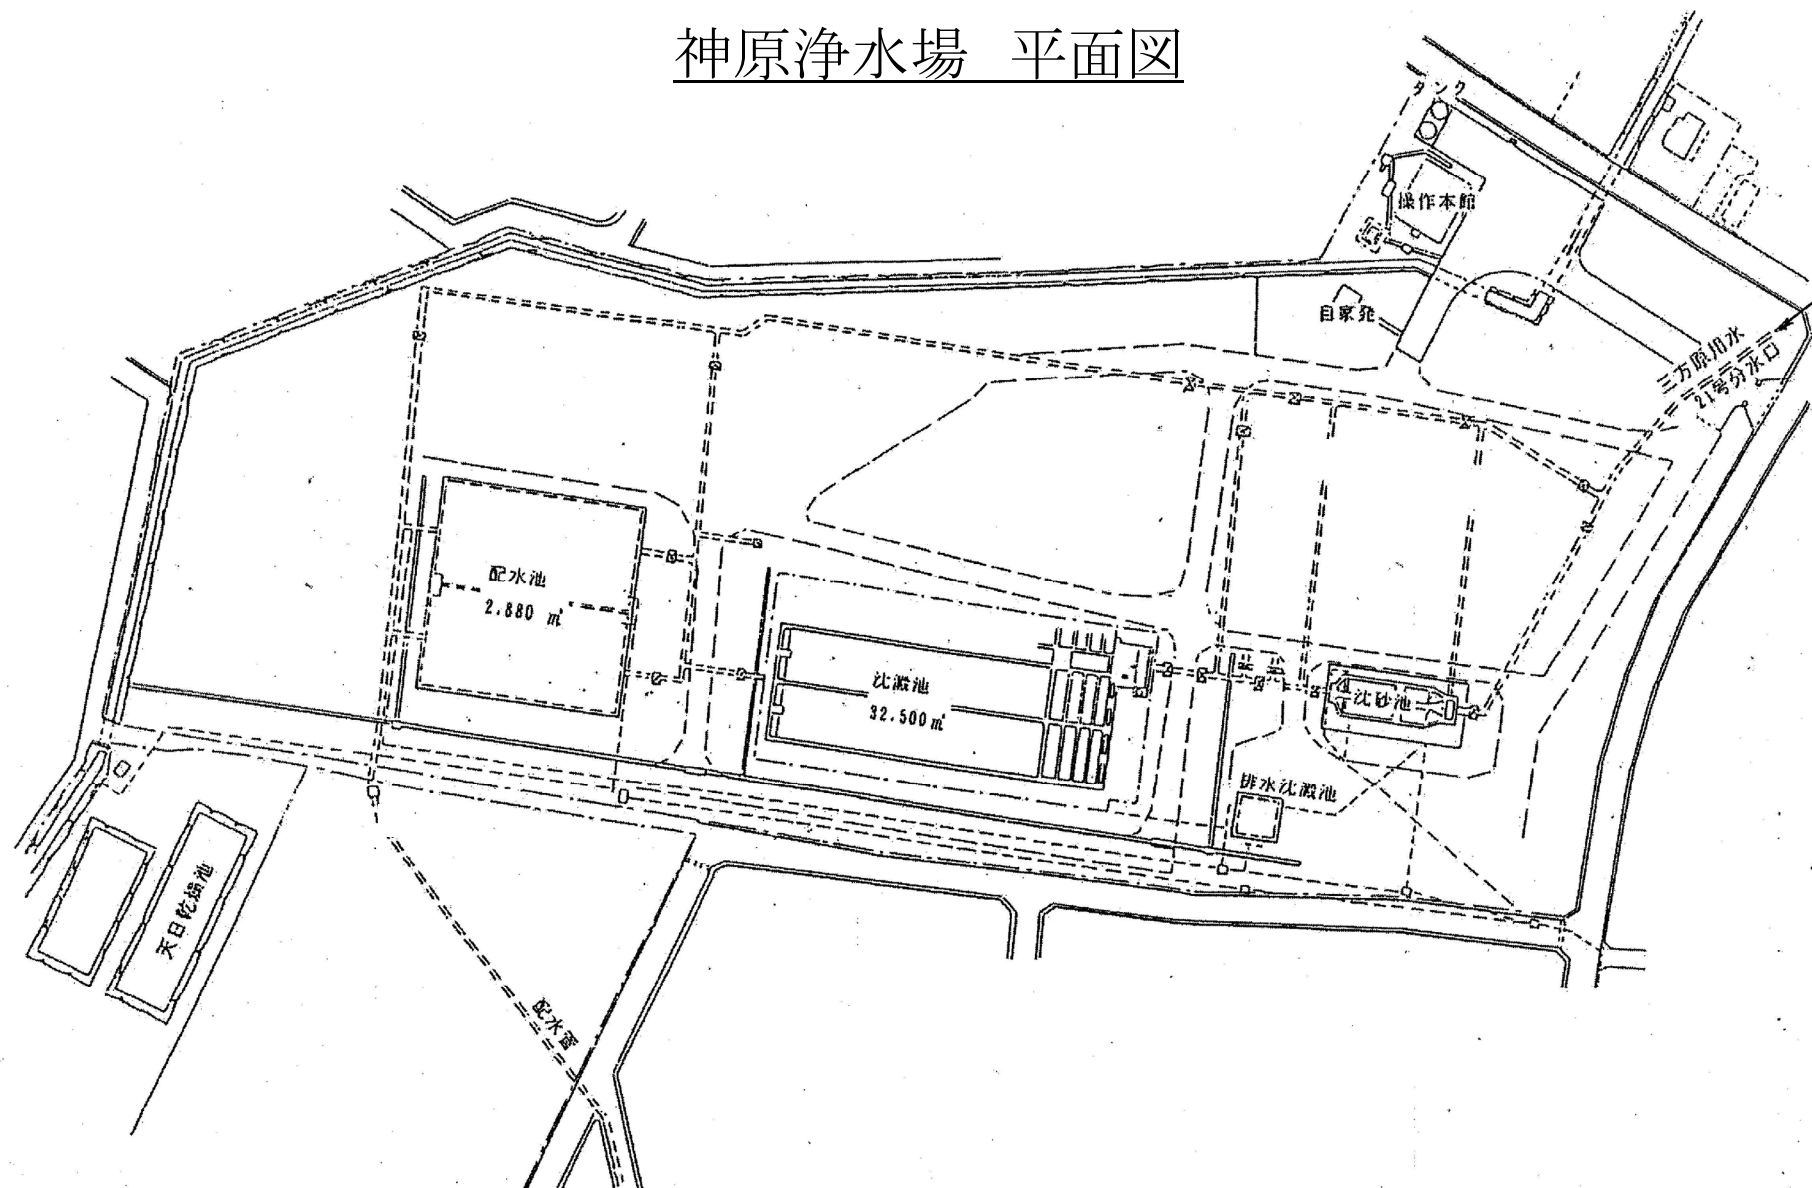

令和6年度 工業用水道事業水質試験結果表

西遠工業用水道

浄水
原水

西遠・神原浄水場

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値		18.1 17.9	20.1 20.1	22.5 23.0	26.0 26.1	25.4 24.8	25.0 23.9			7.8 7.2	6.7 6.4	8.9 9.3	17.8 17.6		
		最大値		19.0 19.8	21.1 22.6	24.4 25.8	27.6 27.9	26.1 26.6	25.4 24.9			10.1 8.7	7.7 7.9	11.6 14.4		27.6 27.9	
		最小値		17.1 16.5	19.1 17.6	21.0 18.8	24.4 22.8	24.3 23.4	24.6 22.6			6.8 5.7	6.1 5.5	7.2 6.3			6.1 5.5
濁度	度	平均値	R5.10.1 ～ R6.5.7 三 方 原 用 水 断 水	0.7 13.2	1.2 59.1	1.2 60.1	0.6 4.8	0.7 7.2	0.6 4.9	R6.10.9 ～ R7.1.3 三 方 原 用 水 断 水		1.3 3.7	2.3 11.5	1.4 6.7	1.1 19.0		
目標値		最大値		1.0 114.2	1.8 130.8	2.0 200.2	1.3 15.1	1.2 18.2	0.7 10.9			2.7 7.8	4.0 18.9	3.0 13.8		4.0 200.2	
20度以下		最小値		0.3 1.7	0.5 11.0	0.4 9.5	0.3 2.7	0.2 2.3	0.3 2.2			0.5 1.7	1.1 2.5	0.3 1.7			0.2 1.7
pH		平均値		7.43 7.85	7.37 7.89	7.37 7.98	7.58 8.28	7.52 8.09	7.58 8.22			7.65 7.88	7.53 7.84	7.57 7.94	7.51 8.00		
目標値	6.5≦pH≦8.0	最大値		7.60 8.29	7.47 8.40	7.57 8.38	7.70 8.72	7.68 8.44	7.73 8.55			7.88 8.02	7.68 8.02	7.96 8.36		7.96 8.72	
最小値		最小値		7.24 7.59	7.23 7.64	7.14 7.38	7.35 7.67	7.22 7.72	7.43 7.91			7.40 7.64	7.38 7.61	7.35 7.63			7.14 7.38
アルカリ度	mg/l	平均値		29.6 34.2	29.4 36.2	28.8 34.4	34.0 37.2	30.8 35.3				38.6 40.1	40.4 45.1	40.5 45.1	34.0 38.5		
目標値		最大値		29.7 34.8	32.3 37.5	31.0 34.6	37.4 39.2	33.0 38.1				40.0 40.4	42.8 47.6	40.7 45.4		42.8 47.6	
75mg/l以下		最小値		29.6 33.6	26.4 34.8	26.7 34.2	30.6 35.3	28.5 32.5				37.2 39.8	38.0 42.5	40.3 44.8			26.4 32.5
硬度	mg/l	平均値		38.0 38.0	40.2 40.4	39.6 38.2	41.0 41.4	38.2 39.6				45.9 46.4	51.6 53.5	53.0 54.4	43.4 44.0		
目標値		最大値		38.0 38.4	42.3 40.8	40.1 38.5	43.8 43.9	40.5 42.2				46.3 46.4	53.7 54.5	53.6 54.7		53.7 54.7	
120mg/l以下		最小値		37.9 37.7	38.2 39.9	39.1 38.0	38.3 39.0	36.0 37.0				45.4 46.3	49.4 52.4	52.4 54.2			36.0 37.0
蒸発残留物	mg/l	平均値		79 88	102 132	100 180	86 90	74 86				79 87	109 115	105 101	92 110		
目標値		最大値		86 92	112 156	101 241	94 95	89 94				80 89	111 120	107 103		112 241	
250mg/l以下		最小値		72 83	92 107	98 118	79 84	59 79				78 84	107 110	103 99			59 79
塩化物イオン	mg/l	平均値		6.8 3.3	7.4 2.5	8.0 2.2	6.2 3.4	6.1 3.0				6.3 5.4	9.4 7.0	12.0 8.3	7.8 4.4		
目標値		最大値		7.0 3.5	8.4 2.8	9.0 2.7	6.3 3.8	6.3 3.5				7.1 5.6	10.0 7.2	12.0 8.3		12.0 8.3	
80mg/l以下		最小値		6.7 3.1	6.5 2.2	7.0 1.7	6.1 2.9	5.9 2.5				5.5 5.2	8.7 6.8	12.0 8.3			5.5 1.7
鉄	mg/l	平均値		<0.03 <0.03	<0.03 0.26	<0.03 0.80	<0.03 <0.03	<0.03 0.05				<0.03 <0.03	<0.03 0.07	0.08 0.12	<0.03 0.26		
目標値		最大値		<0.03 0.04	<0.03 0.43	<0.03 1.50	<0.03 <0.03	<0.03 0.10				<0.03 <0.03	<0.03 0.07	0.09 0.14		0.09 1.50	
0.3mg/l以下		最小値		<0.03 <0.03	<0.03 0.09	<0.03 0.11	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03				<0.03 <0.03	<0.03 0.07	0.08 0.11			<0.03 <0.03
マンガン	mg/l	平均値		<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02				<0.02 <0.02	<0.02 0.02	0.04 0.04	<0.02 <0.02		
目標値		最大値		<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 0.03	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02				<0.02 <0.02	<0.02 0.02	0.04 0.04		0.04 0.04	
0.2mg/l以下		最小値		<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02				<0.02 <0.02	<0.02 0.02	0.04 0.03			<0.02 <0.02

10月の水温、濁度、pHの平均値は、1日から8日までの平均。

・湖西工業用水道

豊川水系宇連ダムを水源としており、豊川用水東部幹線導水路を
經由して、愛知県豊橋市二川地先で分水後、自然流下により梅田浄
水場に導水し、浄水処理している。

宇連ダムの貯水容量が少ないため、渇水時には水質が悪化する傾
向が見られる。

特に、PH 値が高く、さらに降雨時には濁度が急上昇する傾向があ
るので、十分注意する必要がある。


○ 採水箇所を目安

水 源：豊川（宇連ダム）

浄 水 場：沈砂池（原水）、配水池（浄水）

受 水 地 点：適宜

梅田浄水場平面図

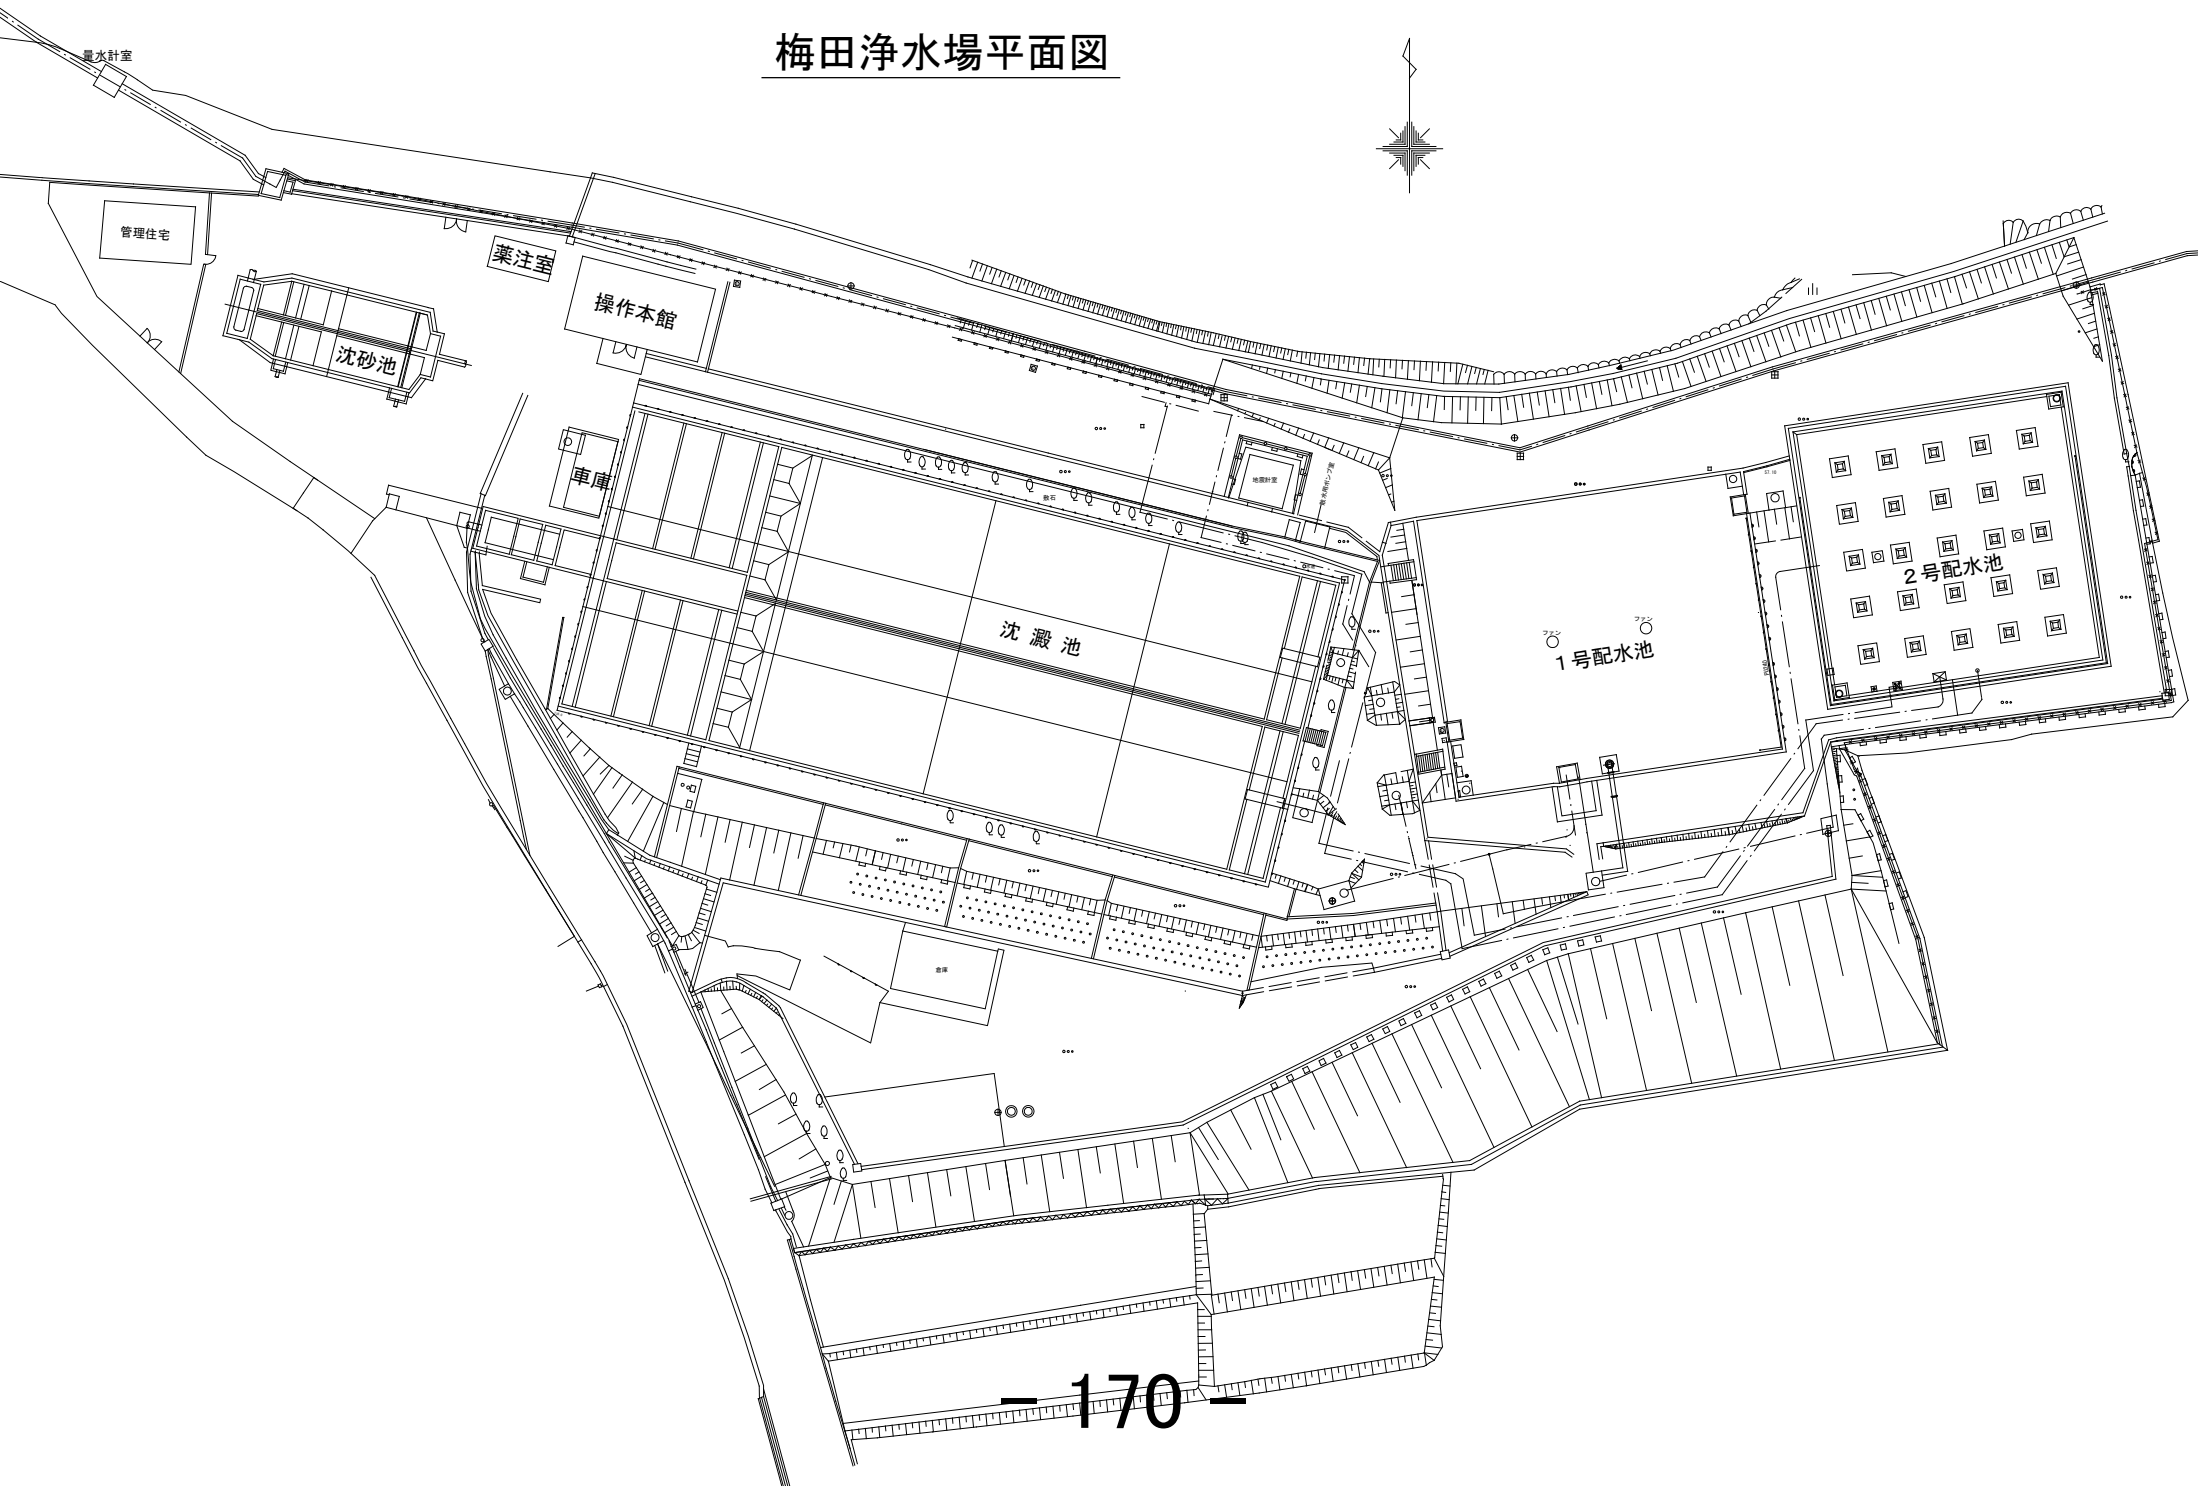

令和6年度 工業用水道事業水質試験結果表

湖西工業用水道

浄水
湖水
原水

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	15.0 14.9	17.3 17.2	19.6 19.4	23.1 22.0	22.3 20.4	23.7 22.7	20.7 20.1	16.0 15.6	9.9 9.7	7.9 7.8	7.0 7.0	9.6 9.6	16.0 15.5		
		最大値	16.9 16.9	19.0 19.6	20.8 21.0	24.7 23.6	24.6 23.5	25.4 24.7	22.8 22.3	18.8 18.7	12.5 11.8	8.6 8.5	7.8 8.3	12.6 12.8		25.4 24.7	
		最小値	12.3 12.3	16.4 15.9	18.0 17.7	20.4 19.5	19.4 16.7	22.0 21.1	18.8 18.3	13.1 12.7	8.3 8.3	7.2 7.3	6.2 6.1	7.2 7.0			6.2 6.1
濁度 目標値 20度以下	度	平均値	0.7 0.6	0.6 0.7	0.6 0.7	0.6 1.0	0.9 2.0	0.8 1.6	0.6 0.8	0.5 0.5	0.4 0.4	0.5 0.7	0.7 0.9	0.6 1.0	0.6 0.9		
		最大値	2.4 1.5	1.8 2.3	1.7 1.5	1.2 4.5	3.0 9.7	2.3 8.0	1.2 4.7	1.7 2.7	0.6 0.5	0.8 1.1	1.0 1.3	1.6 5.7		3.0 9.7	
		最小値	0.4 0.3	0.4 0.3	0.3 0.4	0.3 0.5	0.5 0.5	0.3 0.4	0.3 0.4	0.2 0.1	0.1 0.1	0.3 0.4	0.5 0.7	0.4 0.6			0.1 0.1
pH 目標値 6.5≦pH≦8.0		平均値	7.35 7.37	7.29 7.54	7.26 7.55	7.18 7.30	7.04 7.12	7.24 7.29	7.21 7.24	7.31 7.34	7.51 7.50	7.41 7.39	7.46 7.43	7.57 7.58	7.32 7.39		
		最大値	7.51 7.71	7.50 7.95	7.57 7.96	7.32 7.92	7.22 7.62	7.47 7.58	7.40 7.42	7.47 7.55	7.61 7.60	7.50 7.45	7.59 7.58	7.67 7.72		7.67 7.96	
		最小値	7.19 7.01	7.10 7.19	7.01 7.19	7.00 7.07	6.58 6.84	6.65 7.03	7.01 6.91	7.07 7.10	7.26 7.31	7.37 7.34	7.38 7.34	7.42 7.34			6.58 6.84
アルカリ度 目標値 75mg/l以下	mg/l	平均値	17.9 16.8	14.0 13.4	14.4 13.2	14.8 13.0	20.6 23.4	16.0 17.8	18.6 19.6	18.4 18.9	18.8 18.8	14.6 15.4	13.4 14.0	19.2 19.4	16.7 17.0		
		最大値	18.5 18.6	14.2 14.3	14.6 15.6	16.7 13.3	28.9 33.8	17.1 18.6	19.0 20.0	22.3 22.4	20.6 20.5	15.4 16.9	14.0 14.8	19.7 20.0		28.9 33.8	
		最小値	17.3 15.1	13.7 12.5	14.2 10.8	13.0 12.6	12.3 13.0	14.8 17.0	18.3 19.2	14.6 15.4	17.0 17.0	13.9 14.0	12.9 13.2	18.7 18.7			12.3 10.8
硬度 目標値 120mg/l以下	mg/l	平均値	19.6 18.4	14.6 13.6	15.3 13.7	14.6 13.0	24.3 25.4	17.0 17.2	18.2 19.4	19.2 19.4	20.4 20.6	16.6 17.9	15.0 15.4	22.0 22.6	18.1 18.1		
		最大値	19.9 19.8	15.3 14.4	15.9 16.2	16.3 13.0	35.6 37.4	17.1 17.4	19.2 20.3	23.0 22.7	22.6 23.4	17.6 20.2	15.1 15.7	22.5 23.0		35.6 37.4	
		最小値	19.4 16.9	14.0 12.7	14.7 11.2	12.9 12.9	13.0 13.3	16.9 17.1	17.3 18.6	15.4 16.2	18.1 17.8	15.5 15.6	14.8 15.0	21.5 22.1			12.9 11.2
蒸発残留物 目標値 250mg/l以下	mg/l	平均値	72 70	50 49	60 56	66 67	51 60	40 46	56 60	64 69	42 44	40 41	35 39	42 46	52 54		
		最大値	92 90	55 58	68 60	78 77	69 82	52 62	62 65	69 77	52 58	43 44	38 40	54 55		92 90	
		最小値	52 51	46 40	51 53	54 57	33 38	28 30	50 54	58 61	31 31	36 38	32 38	31 36			28 30
塩化物イオン 目標値 80mg/l以下	mg/l	平均値	3.8 3.4	2.4 2.4	2.4 2.1	2.0 1.9	3.6 2.6	2.2 2.5	2.5 2.6	3.2 3.2	4.2 4.2	3.6 3.5	3.0 3.0	4.0 4.0	3.1 3.0		
		最大値	3.8 3.7	2.5 2.7	2.4 2.5	2.3 2.0	5.4 3.2	2.3 2.6	2.6 2.8	4.3 4.0	4.8 4.9	3.6 3.6	3.2 3.2	4.6 4.5		5.4 4.9	
		最小値	3.7 3.0	2.2 2.0	2.3 1.6	1.8 1.8	1.9 1.9	2.2 2.4	2.4 2.5	2.1 2.3	3.5 3.4	3.5 3.4	2.8 2.8	3.3 3.5			1.8 1.6
鉄 目標値 0.3mg/l以下	mg/l	平均値	<0.03 <0.03	<0.03 0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	0.05 0.05	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	0.06 0.10	<0.03 0.06		
		最大値	0.04 0.04	0.05 0.06	<0.03 <0.03	0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	0.05 0.05	<0.03 <0.03	0.03 0.03	0.06 0.13		0.06 0.13	
		最小値	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	0.04 0.04	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	0.05 0.07			<0.03 <0.03
マンガン 目標値 0.2mg/l以下	mg/l	平均値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02		
		最大値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02		<0.02 <0.02	
		最小値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02			<0.02 <0.02

企業局水質年報
－令和6年度－
令和7年6月 発行

発 行 静岡県企業局水道企画課
〒420－8601
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
TEL (054) 221 - 2262
FAX (054) 251 - 5381