


提供日 2026/05/27

タイトル 6月から9月は「夏季のVOC対策」重点実施期間です！

担当 暮らし・環境部 環境局生活環境課

連絡先 大気水質班

TEL 054-221-2253



幸福度日本一の静岡県

6月から9月は「夏季のVOC対策」重点実施期間です！

気温が高くなる夏季は、目や喉への刺激等の健康被害をもたらす光化学オキシダントの原因物質である、揮発性有機化合物(VOC、Volatile Organic Compounds)が蒸発しやすくなります。

このため、6月から9月までを「夏季のVOC対策」重点実施期間として、神奈川県、山梨県とともにVOC排出削減に向けた取組を強化します。

1 重点実施期間

令和8年6月1日(月)から9月30日(水)まで

2 取組内容

(1) 光化学オキシダント・PM2.5に関する情報提供

ア リーフレットの配布

夏季におけるVOC対策の必要性についてリーフレットを作成し、VOC取扱者に対して保管容器のこまめなフタ閉めによる作業環境の改善やVOC排出を抑える低VOC製品の積極的な選定等VOC対策の徹底への協力を求めます。リーフレットは、県ホームページにも掲載しています。

<https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002100/1017922.html> (「静岡県 VOC」で検索)

イ ホームページにおける情報提供(通年実施)

本県の大気常時監視状況、光化学オキシダント注意報の発令に関する情報提供をしています。

<https://taikikanshi.pref.shizuoka.jp> (「静岡県 大気常時監視」で検索)

※ 揮発性有機化合物(VOC)とは、塗料や印刷インキに使われるトルエン等大気中で気体状となる有機化合物の総称です。

(2) VOC排出施設に対する立入検査の強化


「塗装、接着、印刷、化学製品製造、工業用洗浄及びVOC貯蔵」の6つの施設類型のうち、VOC排出量の多い施設として大気汚染防止法の規制対象となる施設に対し、VOC排出削減の自主的取組の状況等を確認するため、集中的に立入検査を実施します。

参加者募集告知

催事等の当日取材

実施事業等の紹介

調査結果等の公表

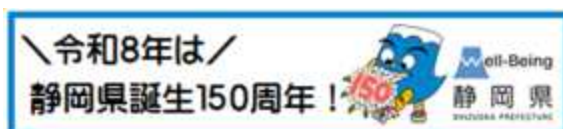

夏季のVOC排出削減

にご協力をお願いします！

※VOC(Volatile Organic Compounds、揮発性有機化合物)とは、塗料・インキ・洗浄剤などの有機溶剤に含まれる成分です。




～夏季は気温が高く、特に有機溶剤が蒸発しやすい環境です～

静岡県では、神奈川県、山梨県と連携し、6月から9月までの間、VOC対策を重点的に実施しています。VOCの排出を削減することは、大気環境の改善につながるだけでなく、有機溶剤購入費の削減や作業環境の改善といったメリットもあります！夏のVOC対策の徹底にご協力をお願いします！

メリット
1

ムダな蒸発を防いで 有機溶剤購入費の削減！

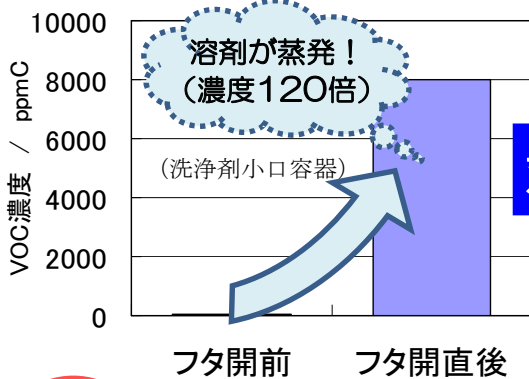

洗浄槽のフタ閉め



容器のフタ閉め

メリット
2

においを減らして 作業環境の改善！

- 溶剤の染み込んだウェスなどの廃棄物は密閉保管しましょう。
- 直射日光を避け、風通しのよい場所に保管しましょう。
- 容器の材質は丈夫なものを使い、液が漏れないようにしましょう。

※「VOC拡散防止のため、必ずフタを閉めること」などの貼り紙をするとより効果的です。



廃棄物容器の密閉

低VOC製品を積極的に選びましょう。

《印刷》 例：低VOC洗浄剤




低VOC洗浄剤などの環境に配慮した資機材については、印刷業界の「GP資機材認定制度」により、登録されています。

《塗装》 例：ハイソリッド塗料
既存設備の大幅な変更をせず、
VOC排出量を3～6割程度まで抑制できます！

《めっき・金属表面洗浄》 例：水系洗浄剤
部品洗浄度の基準を見直し、洗浄剤を代替することで
VOC排出量を5割以上削減できます！

なぜ、VOC対策が必要なのか？

VOCは、光化学オキシダントや微小粒子状物質(PM2.5)の原因物質の一つです。

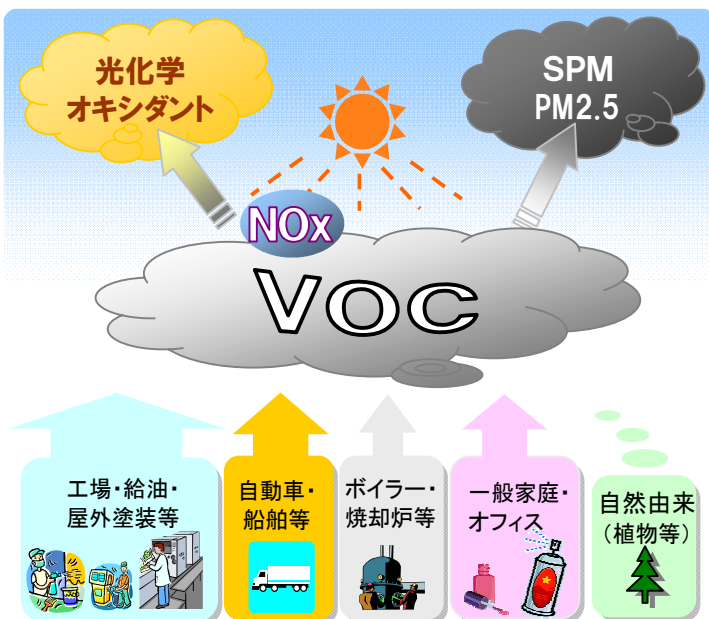

- VOCには、塗料や印刷インキに使われるトルエン、金属や機器の洗浄に使われるトリクレン(トリクロロエチレン)、塩化メチレン(ジクロロメタン)等があります。
- VOCは、蒸発しやすく、大気中に放出されると、太陽光(紫外線)により、窒素酸化物(NOx)と反応し、光化学オキシダント、PM2.5、浮遊粒子状物質(SPM)を生成します(左図)。
- 光化学オキシダントは、目や喉への刺激等の人の健康被害だけでなく、農作物等の植物への被害も引き起こします。

光化学オキシダントが高濃度になるとき


- 光化学オキシダントが高濃度になる気象条件
① 日最高気温が25℃以上 ② 日照があること ③ 風が弱いこと などがああります。
これらの条件がそろえば夏季に、VOCの排出を抑えることは特に重要です。
- 静岡県は、県全域を19地区に分け、24時間体制で光化学オキシダントを観測しています。光化学オキシダントが基準値を超える濃度(0.12ppm)となり、その継続が見込まれる場合、各地区ごとに光化学オキシダント注意報を発令します。

VOC排出抑制対策の紹介動画

- 環境省から、排出抑制の自主的取組を促進するため、工業塗装に携わる中小のVOC排出事業者向けに、現場で実施可能なVOC対策に係る啓発用動画「工業塗装で取り組むVOC削減 - 日常作業の見直しや塗着効率向上でVOC削減を！ -」が公開されています。ぜひご覧ください。



【環境省のVOC動画紹介ホームページ】 <http://www.env.go.jp/air/osen/voc/douga.html>
【動画サイト】 <https://youtu.be/k73CcyJXUzc>

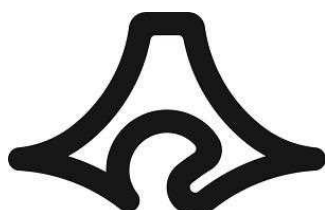

静岡県 暮らし・環境部 環境局 生活環境課 大気水質班
電話 054-221-2253(直通) FAX 054-221-3665
HP:<https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuisuitsu/1002100/1017922.html>

(令和8年5月27日発行)